

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และสทบ.เขต 1 (ลำปาง) นายกุศล โชติรัตน์ รอง อทบ. และคณะทำงาน ร่วมต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ
- 2 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และสทบ.เขต 3 (สระบุรี) ร่วมดำเนินการชี้แจงแนวทางการป้องกันภัยพิบัติภัยน้ำบาดาล
- 3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน
- 4 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ในพื้นที่หาน้ำยากประจำวันประมาณ พ.ศ. 2564

① สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และสทบ.เขต 1 (ลำปาง)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.20 น.
ณ เทศบาลเมืองแม่ฟ้าหลวง ตำบลอินทขิล อำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นายกุศล โชติรัตน์ รอง อทบ. พร้อมด้วยนายบรรจง
พรมจันทร์ พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
น้ำบาดาล และนายสมิทธิพงษ์ วรกุล พอ.ส่วนแผนงาน
สทบ.เขต 1 (ลำปาง) ร่วมต้อนรับและกล่าวรายงานถึง
วัตถุประสงค์และความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ในการ
เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานของ
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



② สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และสทบ.เขต 3 (สระบุรี)

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 3 (สระบุรี)


นายวิทยา มีนีสัย พอ.สำนักควบคุมกิจการ
น้ำบาดาล และนายสุรัตน์ บัวพันธ์ พอ.สทบ.เขต 3
(สระบุรี) ได้ร่วมดำเนินการชี้แจงแนวทางการป้อง
กัภัยภัยพิบัติภัยน้ำบาดาลให้กับผู้แทนจาก
ทสจ. ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สทบ.เขต 2
(สุพรรณบุรี) สทบ.เขต 3 (สระบุรี) และสทบ.
เขต 9 (ระยอง) จำนวนทั้งสิ้น 21 จังหวัด



③ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

นายทวนศักดิ์ ลือชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)
ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการศึกษาพัฒนาน้ำ
บาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างฐานรากตึกหอพักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด
80 ลูกบาศก์เมตร และงานก่อสร้างระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นจุดบริการน้ำดื่มสะอาดและจุดจ่ายน้ำ
ถาวร (จวนข้าว) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

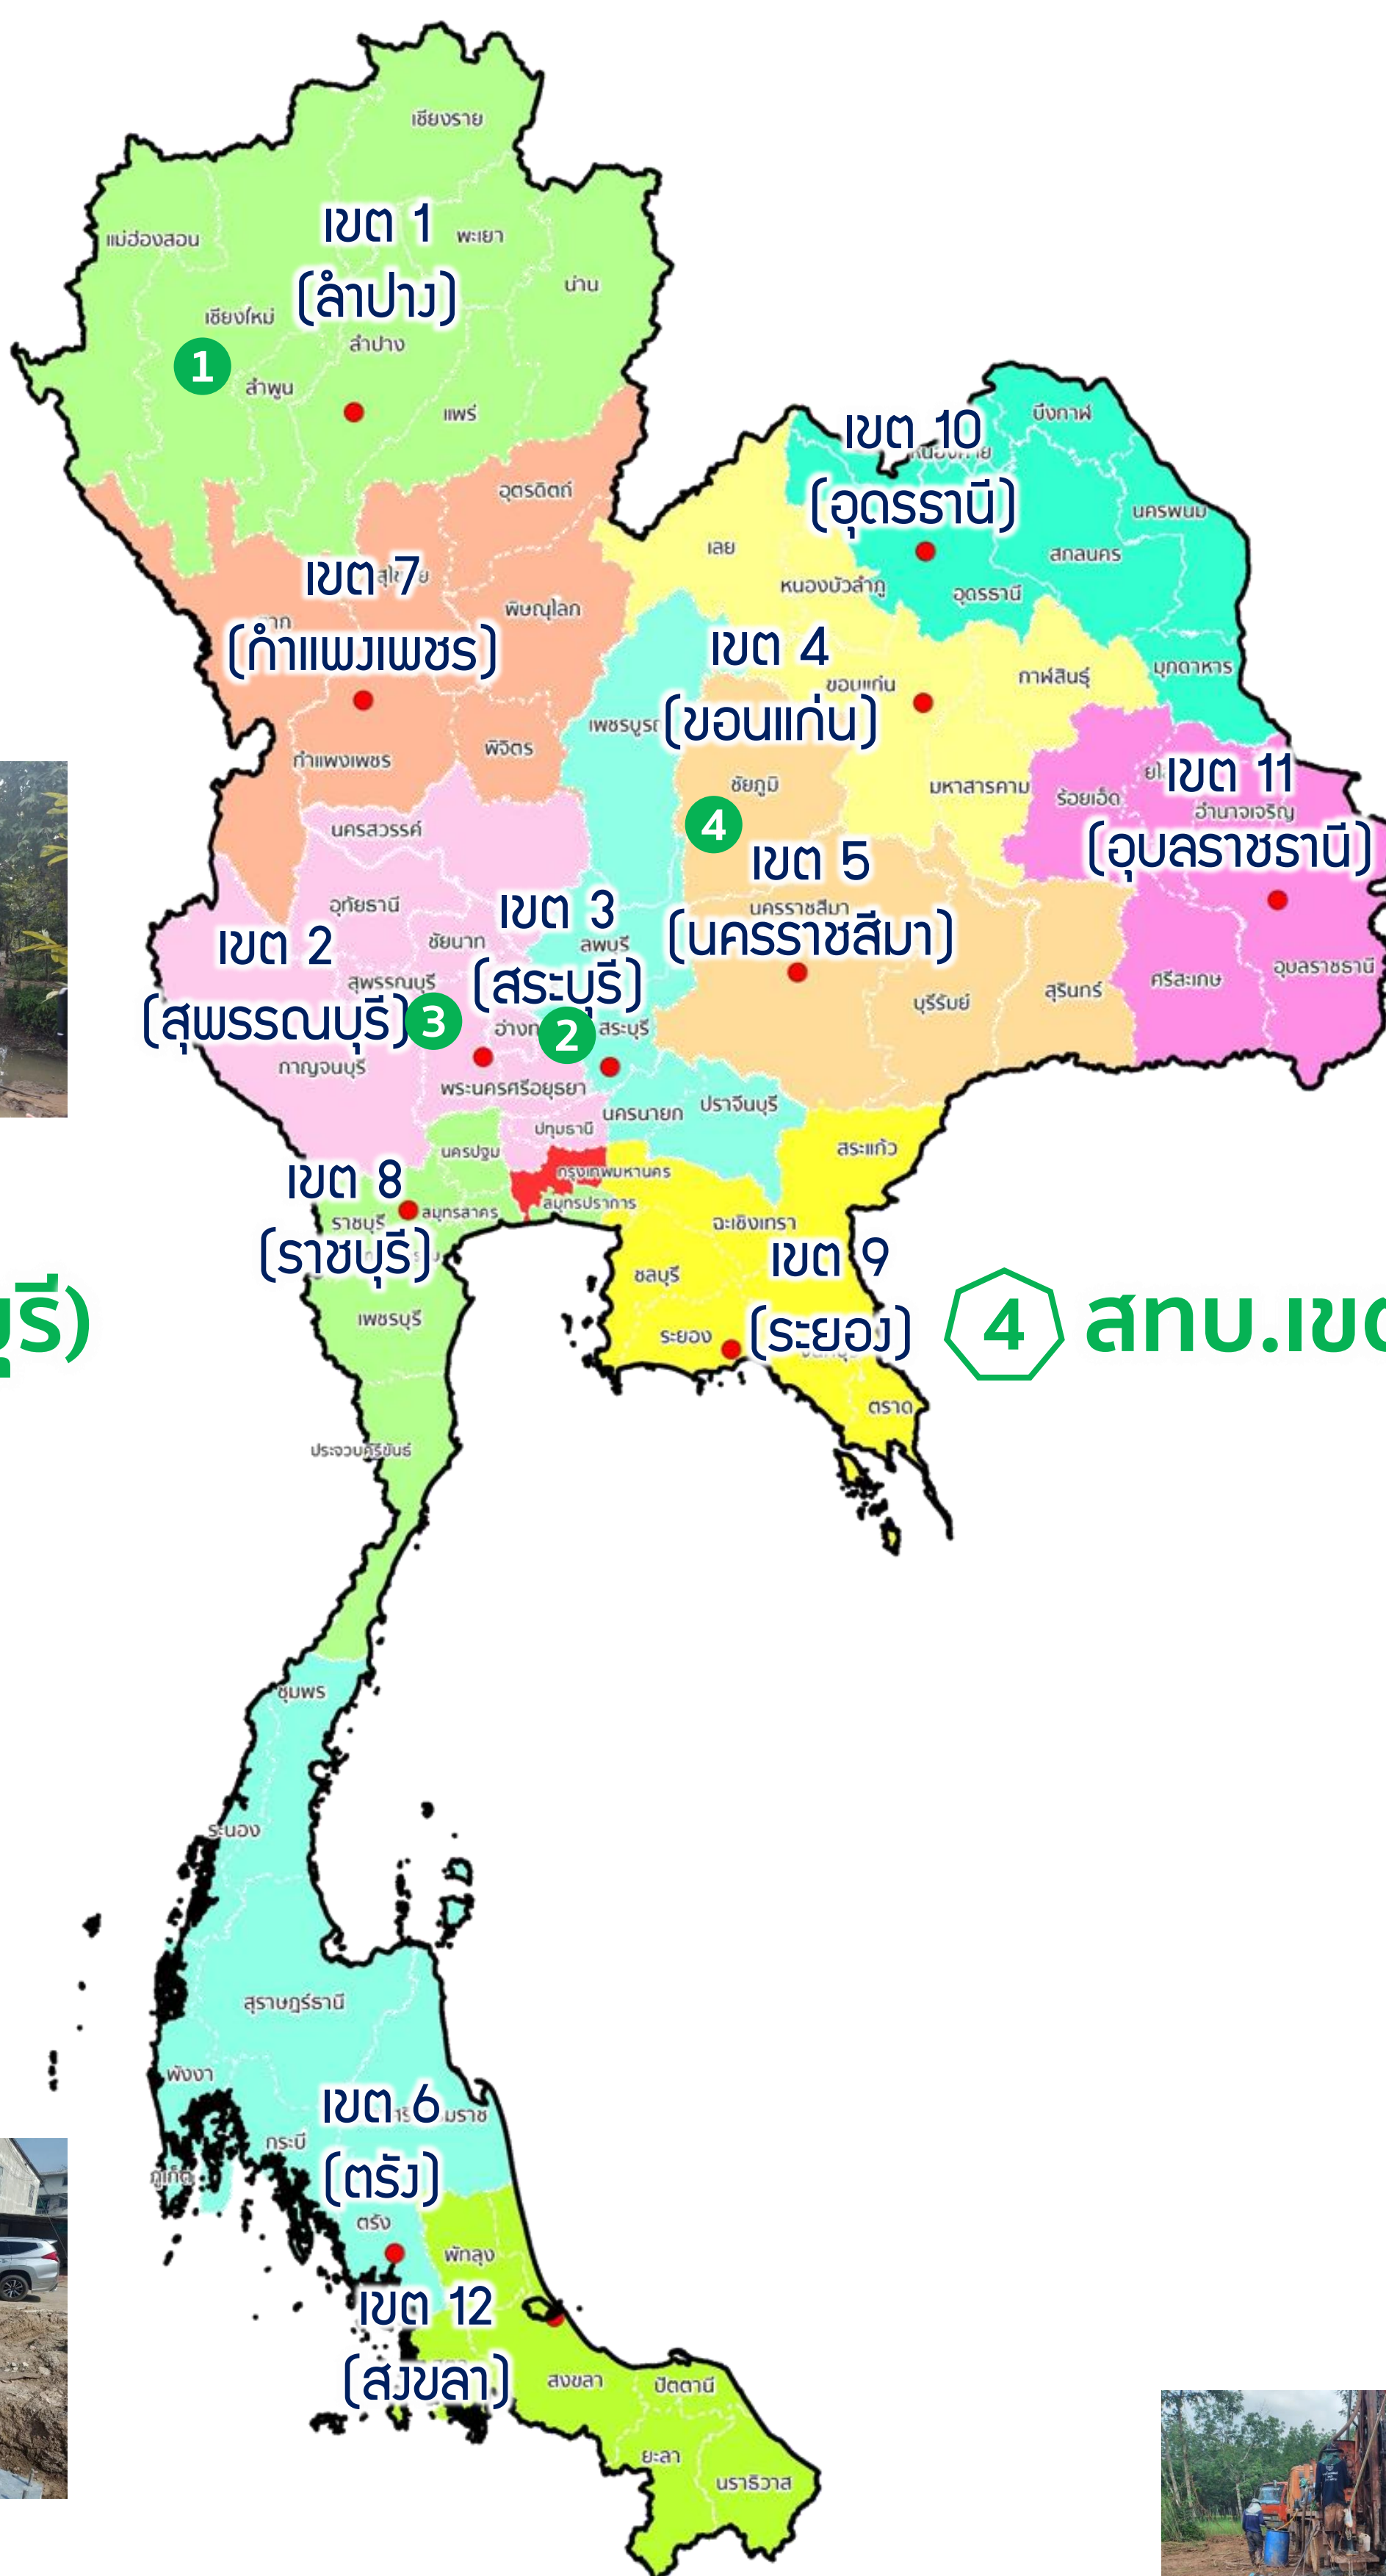

④ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ บ้านกักแล้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโพนงาม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยเจาะ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)
ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำ
บาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
แบบจุ่มใต้น้ำในพื้นที่หาน้ำยากประจำวัน
ประมาณ พ.ศ. 2564 ได้บ่อน้ำบาดาลที่มี
ความลึกพัฒนา 54 เมตร ปริมาณน้ำ
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 40 ไร่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับ
ประโยชน์ 4 ครอบครัว ปริมาณน้ำต้นทุน
21,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ทันที



ข่าวเชิงบวก = 6	ประเภทข่าว	วันที่ 5 พ.ย. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 5 พ.ย. 63 (ข่าว)
ข่าวเชิงลบ = 0	1.ประเด็นข่าวด้านบวก	6	131
	2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	1

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน


วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 5 **สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)** เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 6 **สทบ.เขต 9 (ระยอง)** ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินการตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายสูง

5 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)
และนายพัฒน์วิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ
เข้าร่วมประชุมกับ พลตรี สุรชัย กาญจนจิตติ ประธาน
การประชุมเพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการขับเคลื่อนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

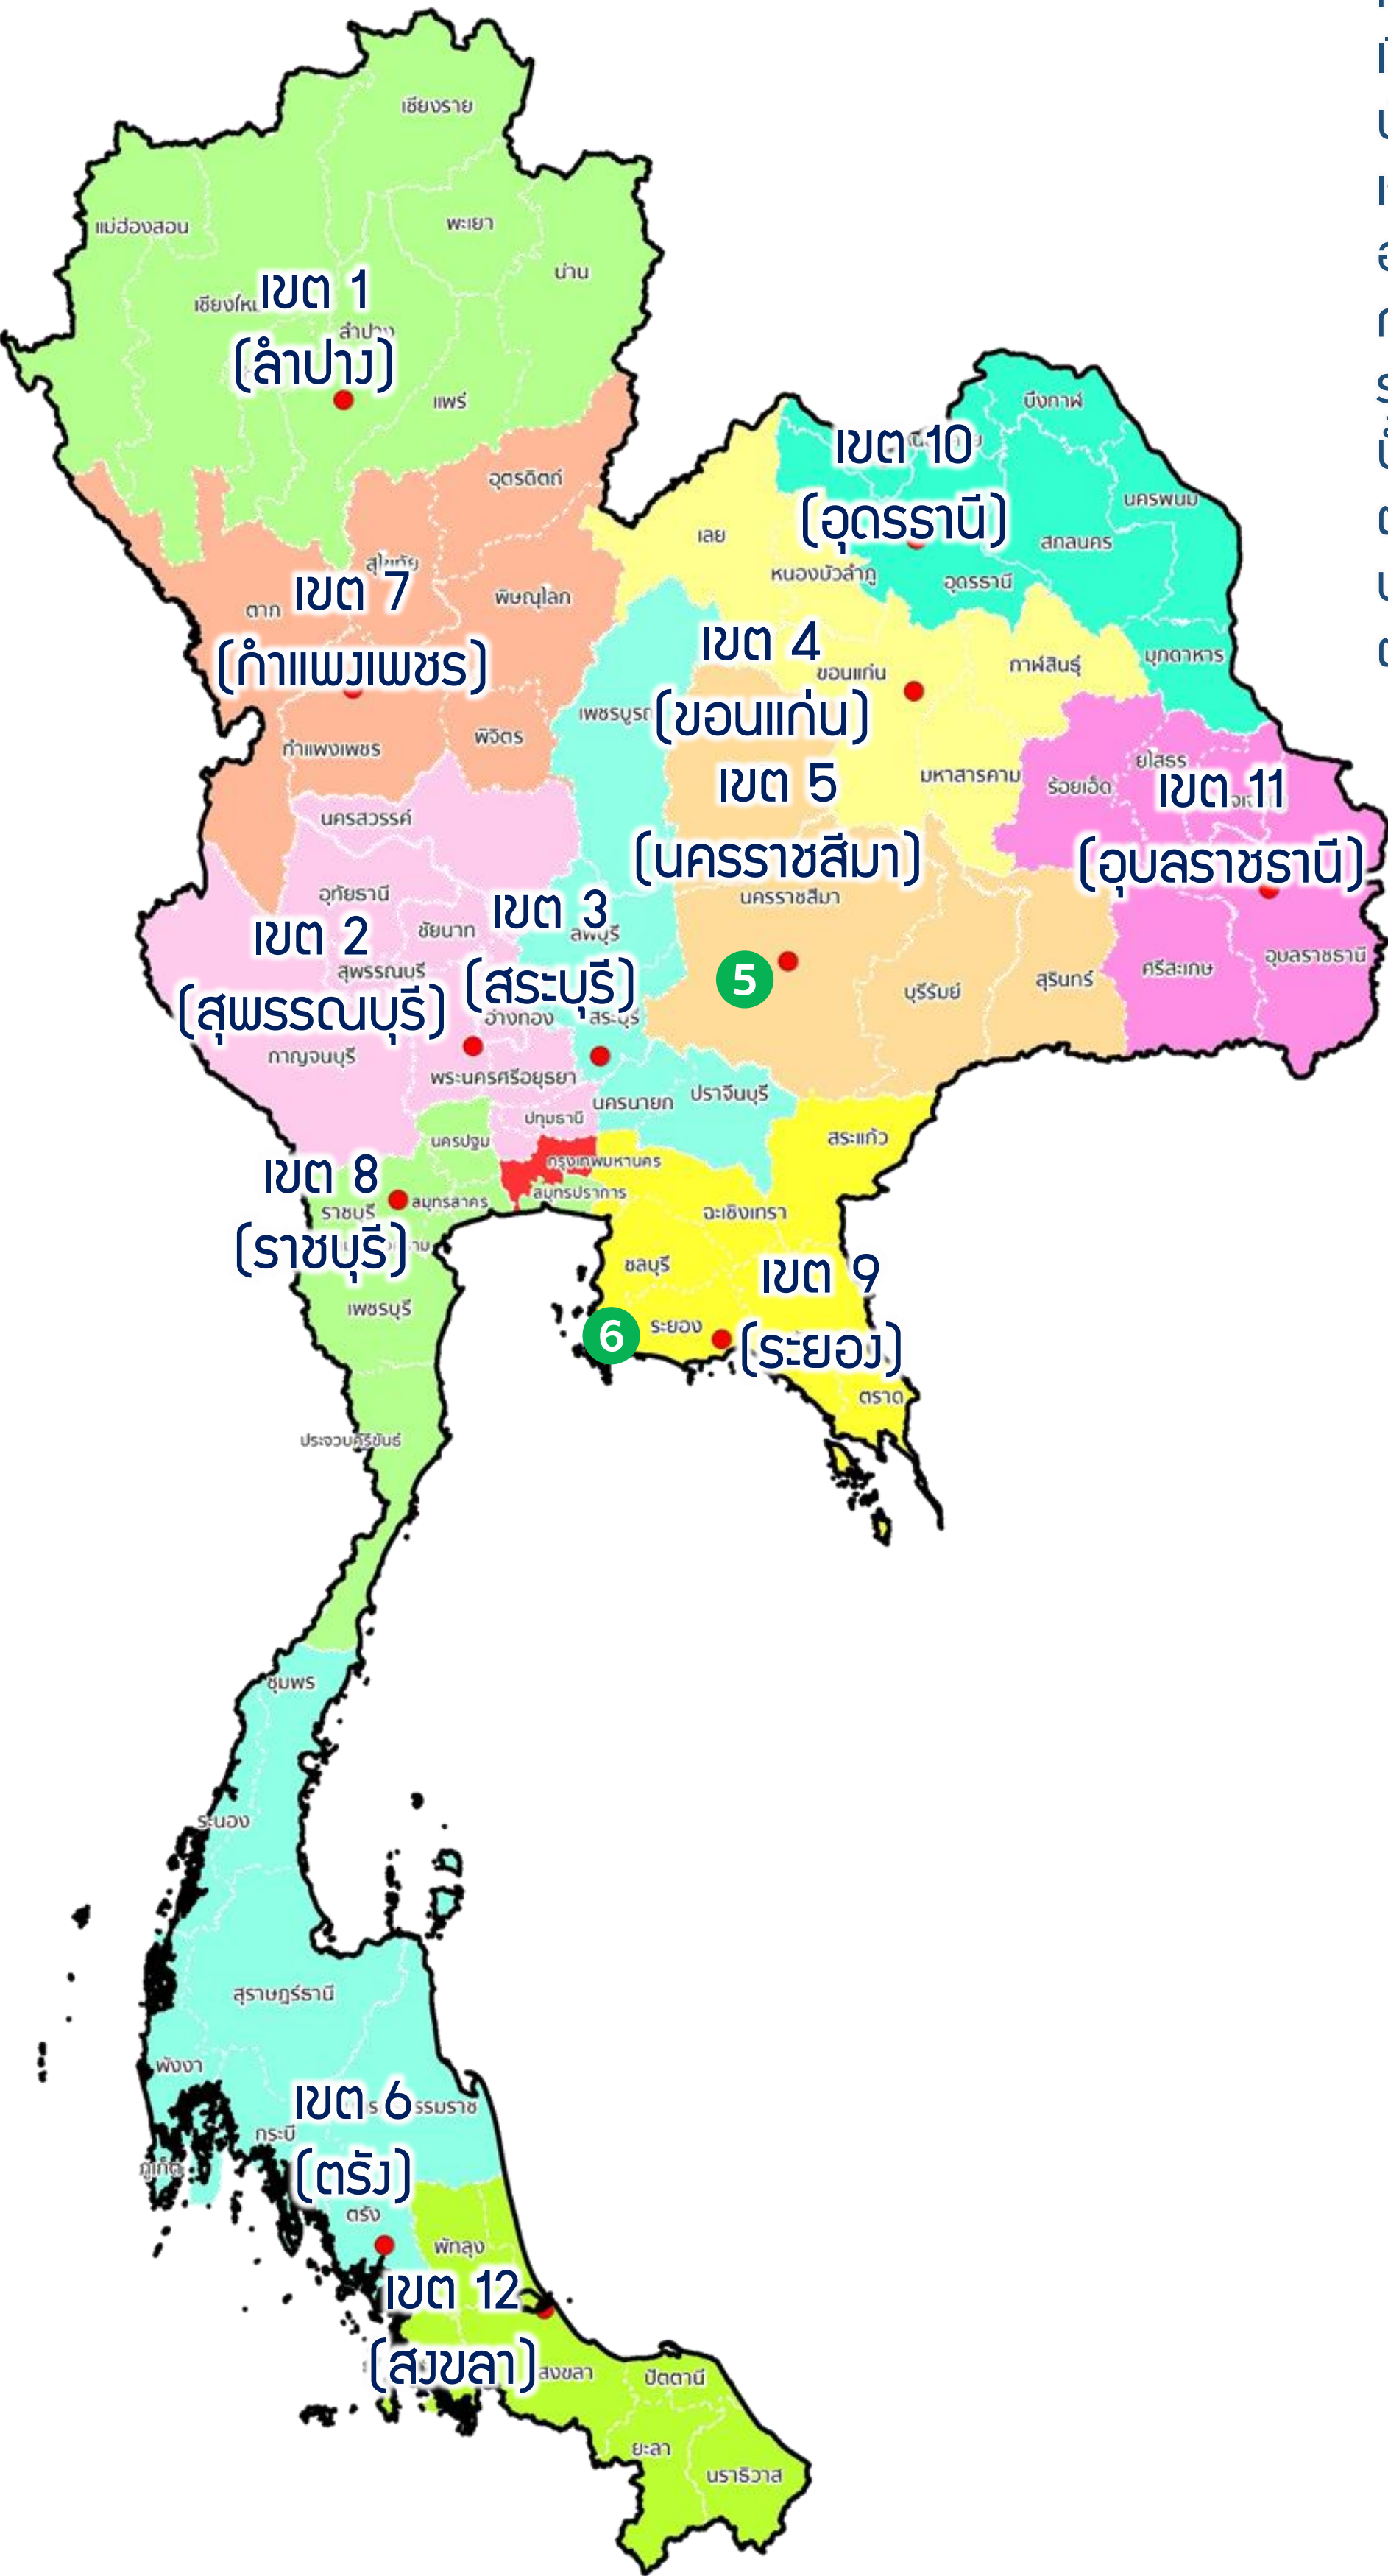

6 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนวัดตากวน (สามัคคีวิทยา) ตำบล
มาตาบุตร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 3 ตำบลเหมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง)
และนายพิเชษฐ์ วรเชษฐ์พันธ์ พอ.ส่วนควบคุม
กิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน โดยมีนายจักรกฤษณ์ แก่นจันทร์
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ พร้อม
เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบงานจ้างก่อสร้าง
อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มจากน้ำบาดาล
กร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายสูง โครงการศึกษา
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจาก
น้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูง
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งผลการ
ตรวจสอบโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี




ข่าวเชิงบวก = 6

ข่าวเชิงลบ = 0


ประเภทข่าว	วันที่ 5 พ.ย. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 5 พ.ย. 63 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	6	131
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	1

พื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยฉุกเฉิน น้ำท่วม (ปก.) และผลการให้ความช่วยเหลือ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

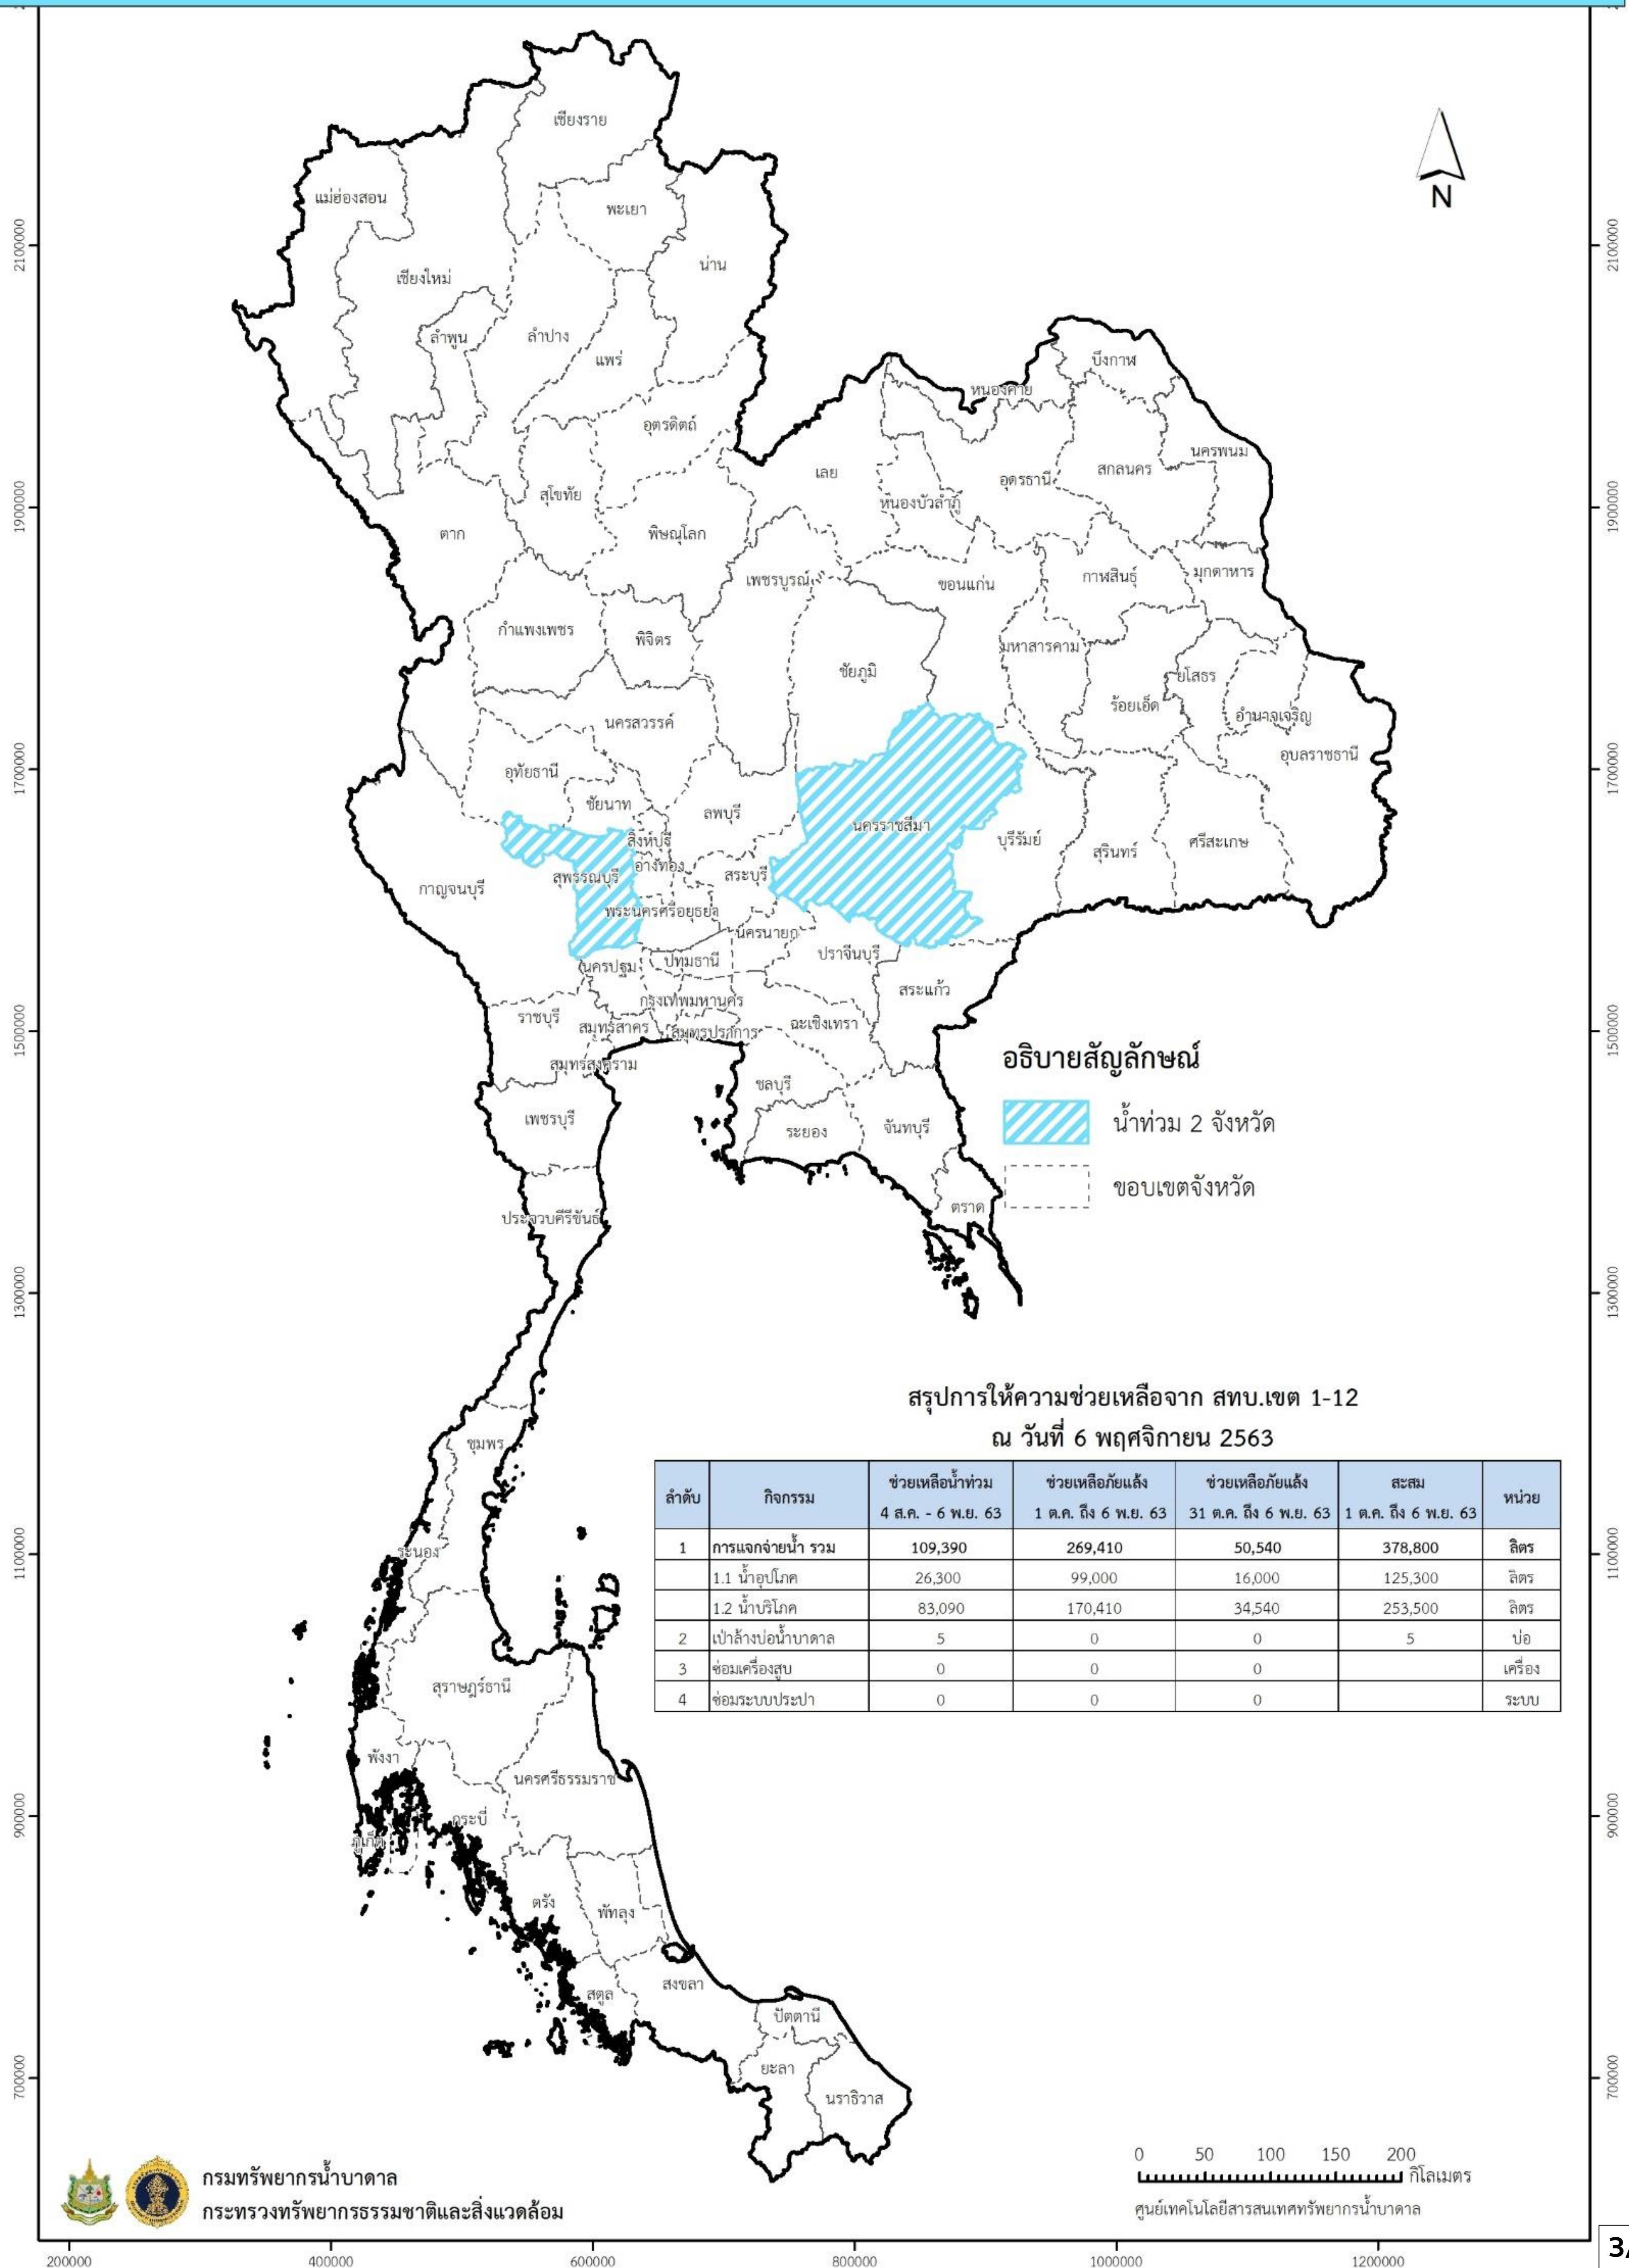

สรุปการให้ความช่วยเหลือจาก สทบ.เขต 1-12
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	กิจกรรม	ช่วยเหลือน้ำท่วม 4 ส.ค. - 6 พ.ย. 63	ช่วยเหลือภัยแล้ง 1 ต.ค. ถึง 6 พ.ย. 63	ช่วยเหลือภัยแล้ง 31 ต.ค. ถึง 6 พ.ย. 63	สะสม 1 ต.ค. ถึง 6 พ.ย. 63	หน่วย
1	การแจกจ่ายน้ำ รวม	109,390	269,410	50,540	378,800	ลิตร
	1.1 น้ำอุปโภค	26,300	99,000	16,000	125,300	ลิตร
	1.2 น้ำบริโภค	83,090	170,410	34,540	253,500	ลิตร
2	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	5	0	0	5	บ่อ
3	ซ่อมเครื่องสูบน้ำ	0	0	0		เครื่อง
4	ซ่อมระบบประปา	0	0	0		ระบบ

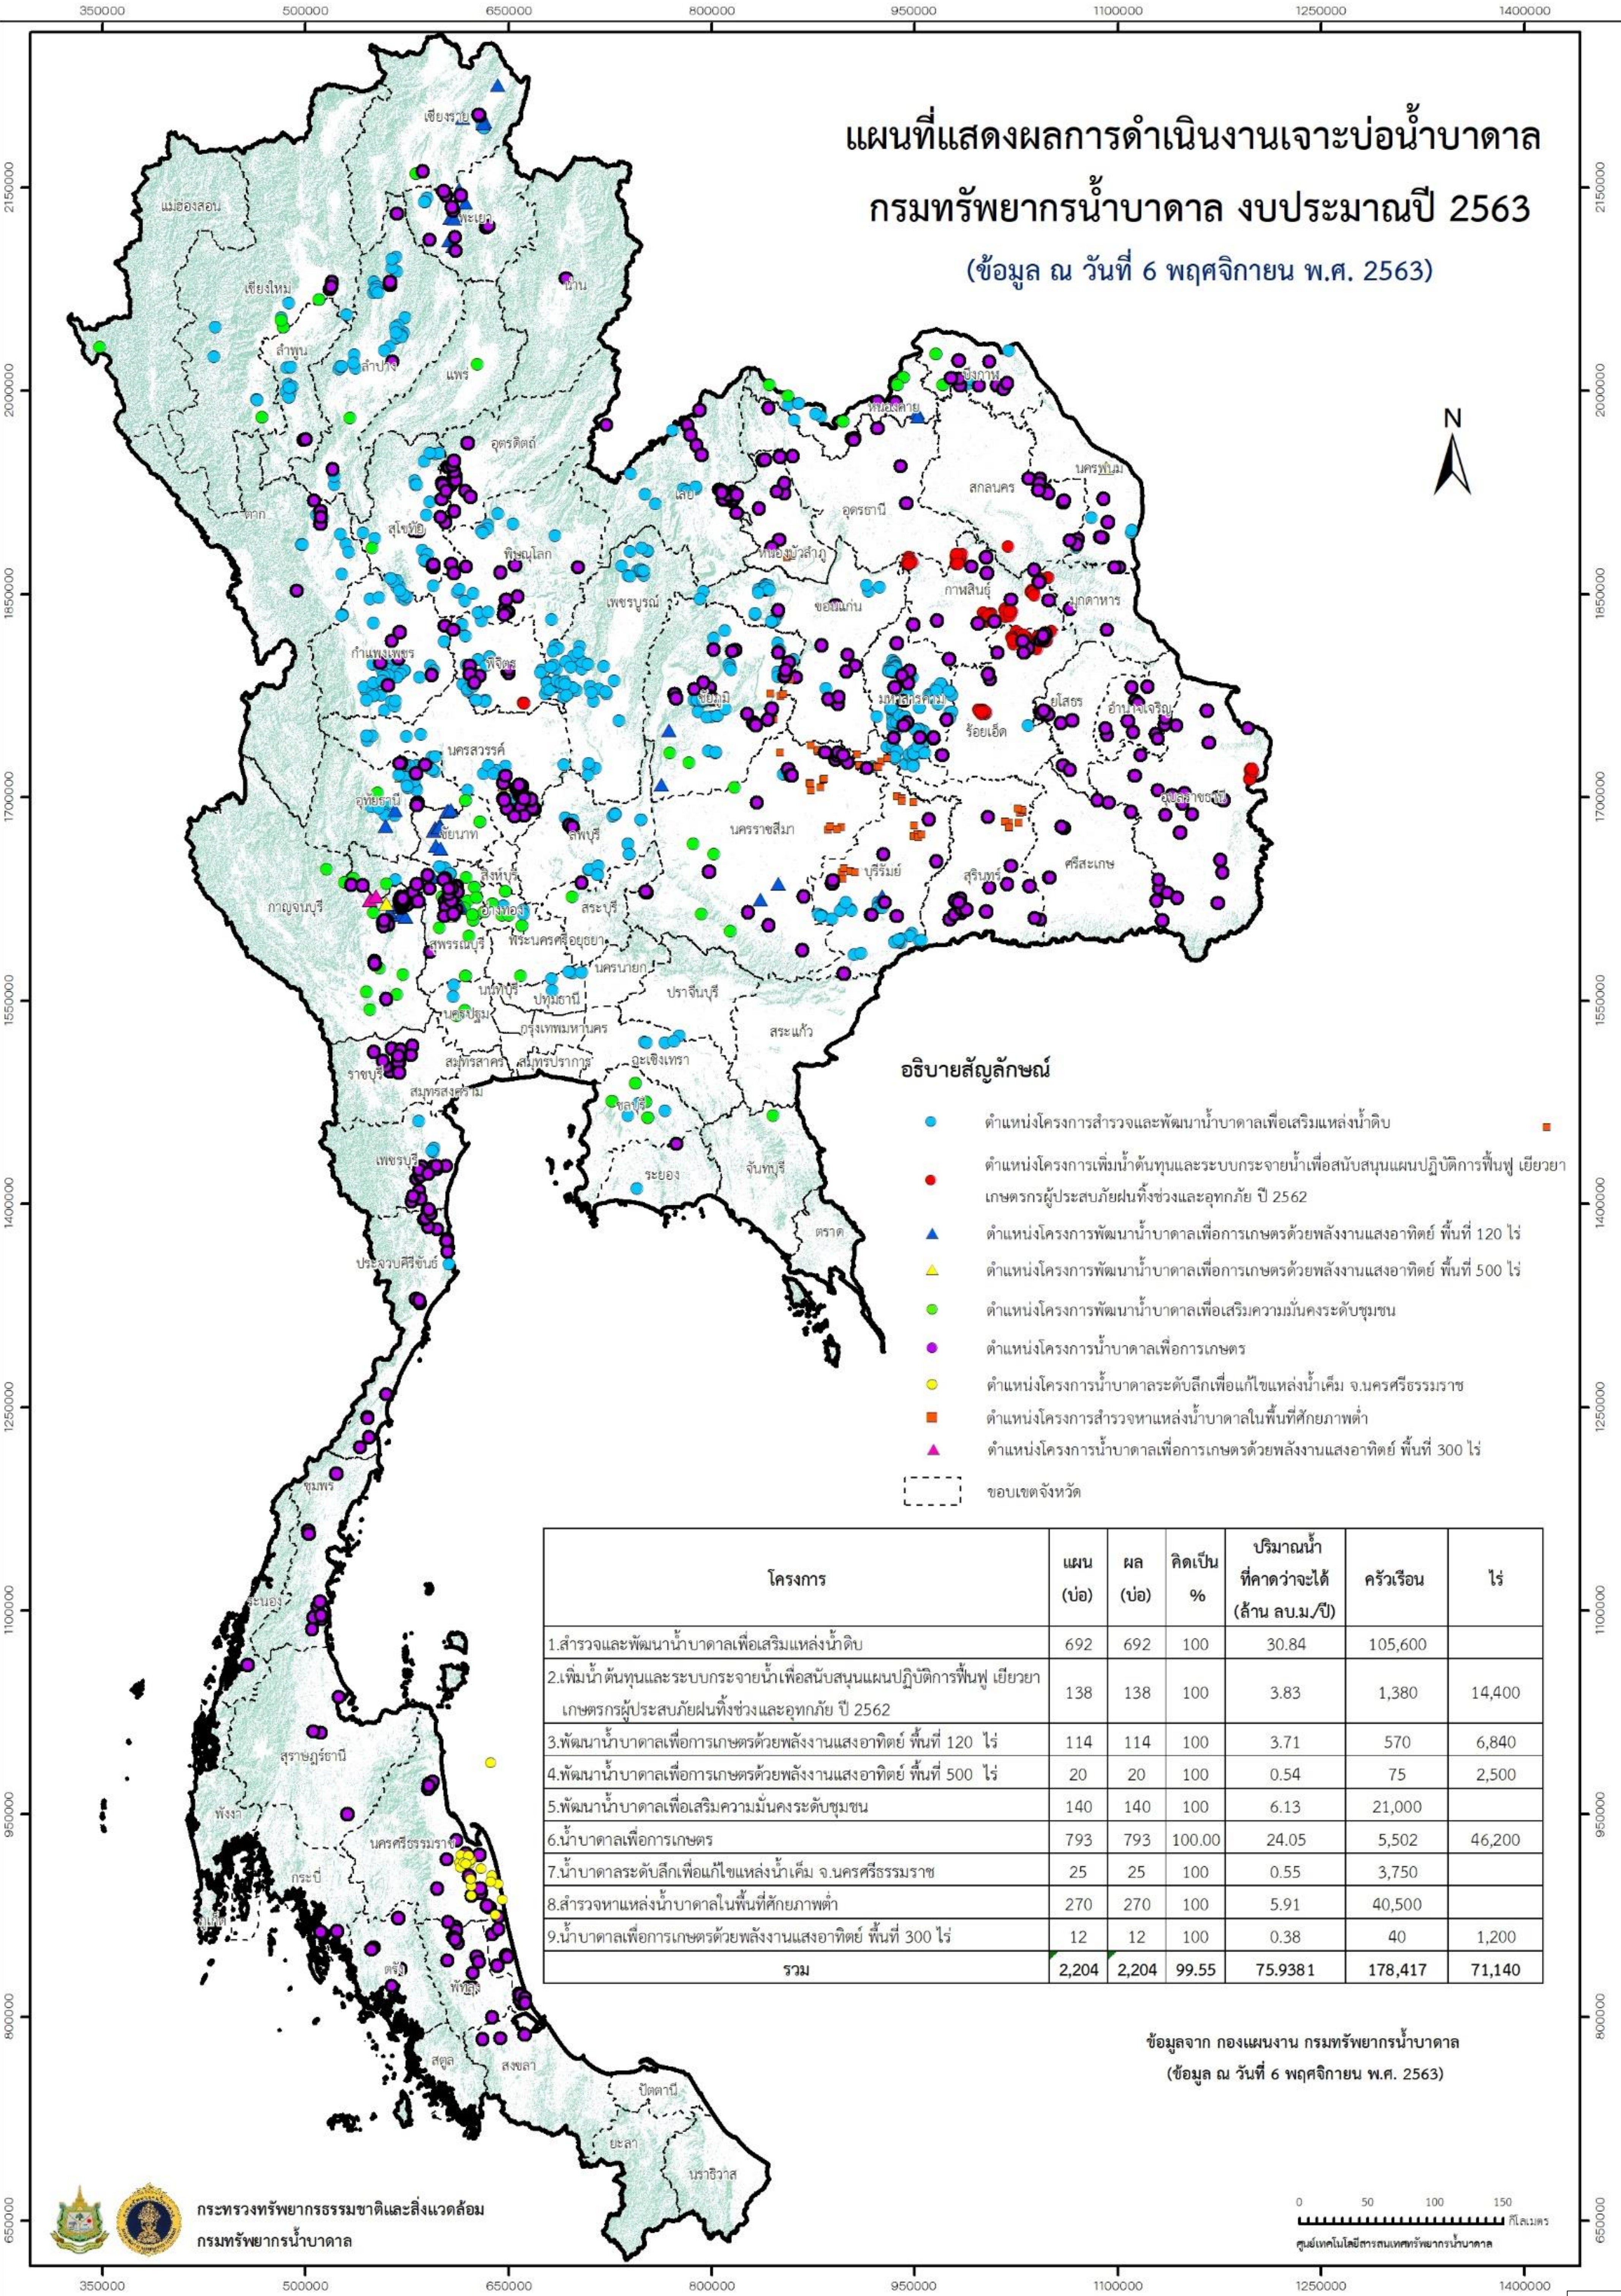

แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

อธิบายสัญลักษณ์

- ตำแหน่งโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ
- ตำแหน่งโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562
- ▲ ตำแหน่งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 120 ไร่
- ▲ ตำแหน่งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่
- ตำแหน่งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน
- ตำแหน่งโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
- ตำแหน่งโครงการน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขแหล่งน้ำเค็ม จ.นครศรีธรรมราช
- ตำแหน่งโครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ
- ▲ ตำแหน่งโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 300 ไร่
- ขอบเขตจังหวัด

โครงการ	แผน (บ่อ)	ผล (บ่อ)	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำ ที่คาดว่าจะได้ (ล้าน ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1.สำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ	692	692	100	30.84	105,600	
2.เพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562	138	138	100	3.83	1,380	14,400
3.พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 120 ไร่	114	114	100	3.71	570	6,840
4.พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่	20	20	100	0.54	75	2,500
5.พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน	140	140	100	6.13	21,000	
6.น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	793	793	100.00	24.05	5,502	46,200
7.น้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขแหล่งน้ำเค็ม จ.นครศรีธรรมราช	25	25	100	0.55	3,750	
8.สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	270	270	100	5.91	40,500	
9.น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 300 ไร่	12	12	100	0.38	40	1,200
รวม	2,204	2,204	99.55	75.9381	178,417	71,140

ข้อมูลจาก กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150
กิโลเมตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล