

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 1

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./สสป./สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ทั่วประเทศ โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบน้ำดื่มสะอาด ให้กับ โรงพยาบาลหนองเรือ
- 2

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล พร้อมติดตามผล สถานีเติมน้ำใต้ดินฯ บ้านคุ้มยาง หมู่ที่ 13 ตำบลปากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./สสป./สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)


วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ณ 1.เทศบาลหนองแอก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

2.โรงพยาบาลหนองเรือ

3.ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ. พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนันทนวล ที่ปรึกษากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์ ภิระไร พอ. สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ทั่วประเทศ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอชา นายกเทศมนตรี และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลหนองเรือ เพื่อมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร และ 500 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 ขวด แก่กลุ่มคนขนาด 5 ลิตร จำนวน 300 แก่กลุ่ม และครอบครัวโรค เช่น มาว่า ไ่วลิติน ไมโล กาแฟ น้ำส้ม ฯลฯ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จากนั้นได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่นนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่นอุดรธานี-สกลนคร และแอ่นเลย) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมรับฟังแนวทางการคัดเลือกพื้นที่ และผลการเจาะทดสอบ โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ ภิระไร พอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลพร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้บรรยาย โดยปัจจุบันเจาะได้ที่มีความลึก 390 เมตร ซึ่งผ่านหมวดหินภูพาน และกำลังดำเนินการเจาะในหมวดหินเสาขัว คาดว่าปริมาณน้ำที่ได้รับประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และค่า EC (Electrical Conductivity) ประมาณ 250 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

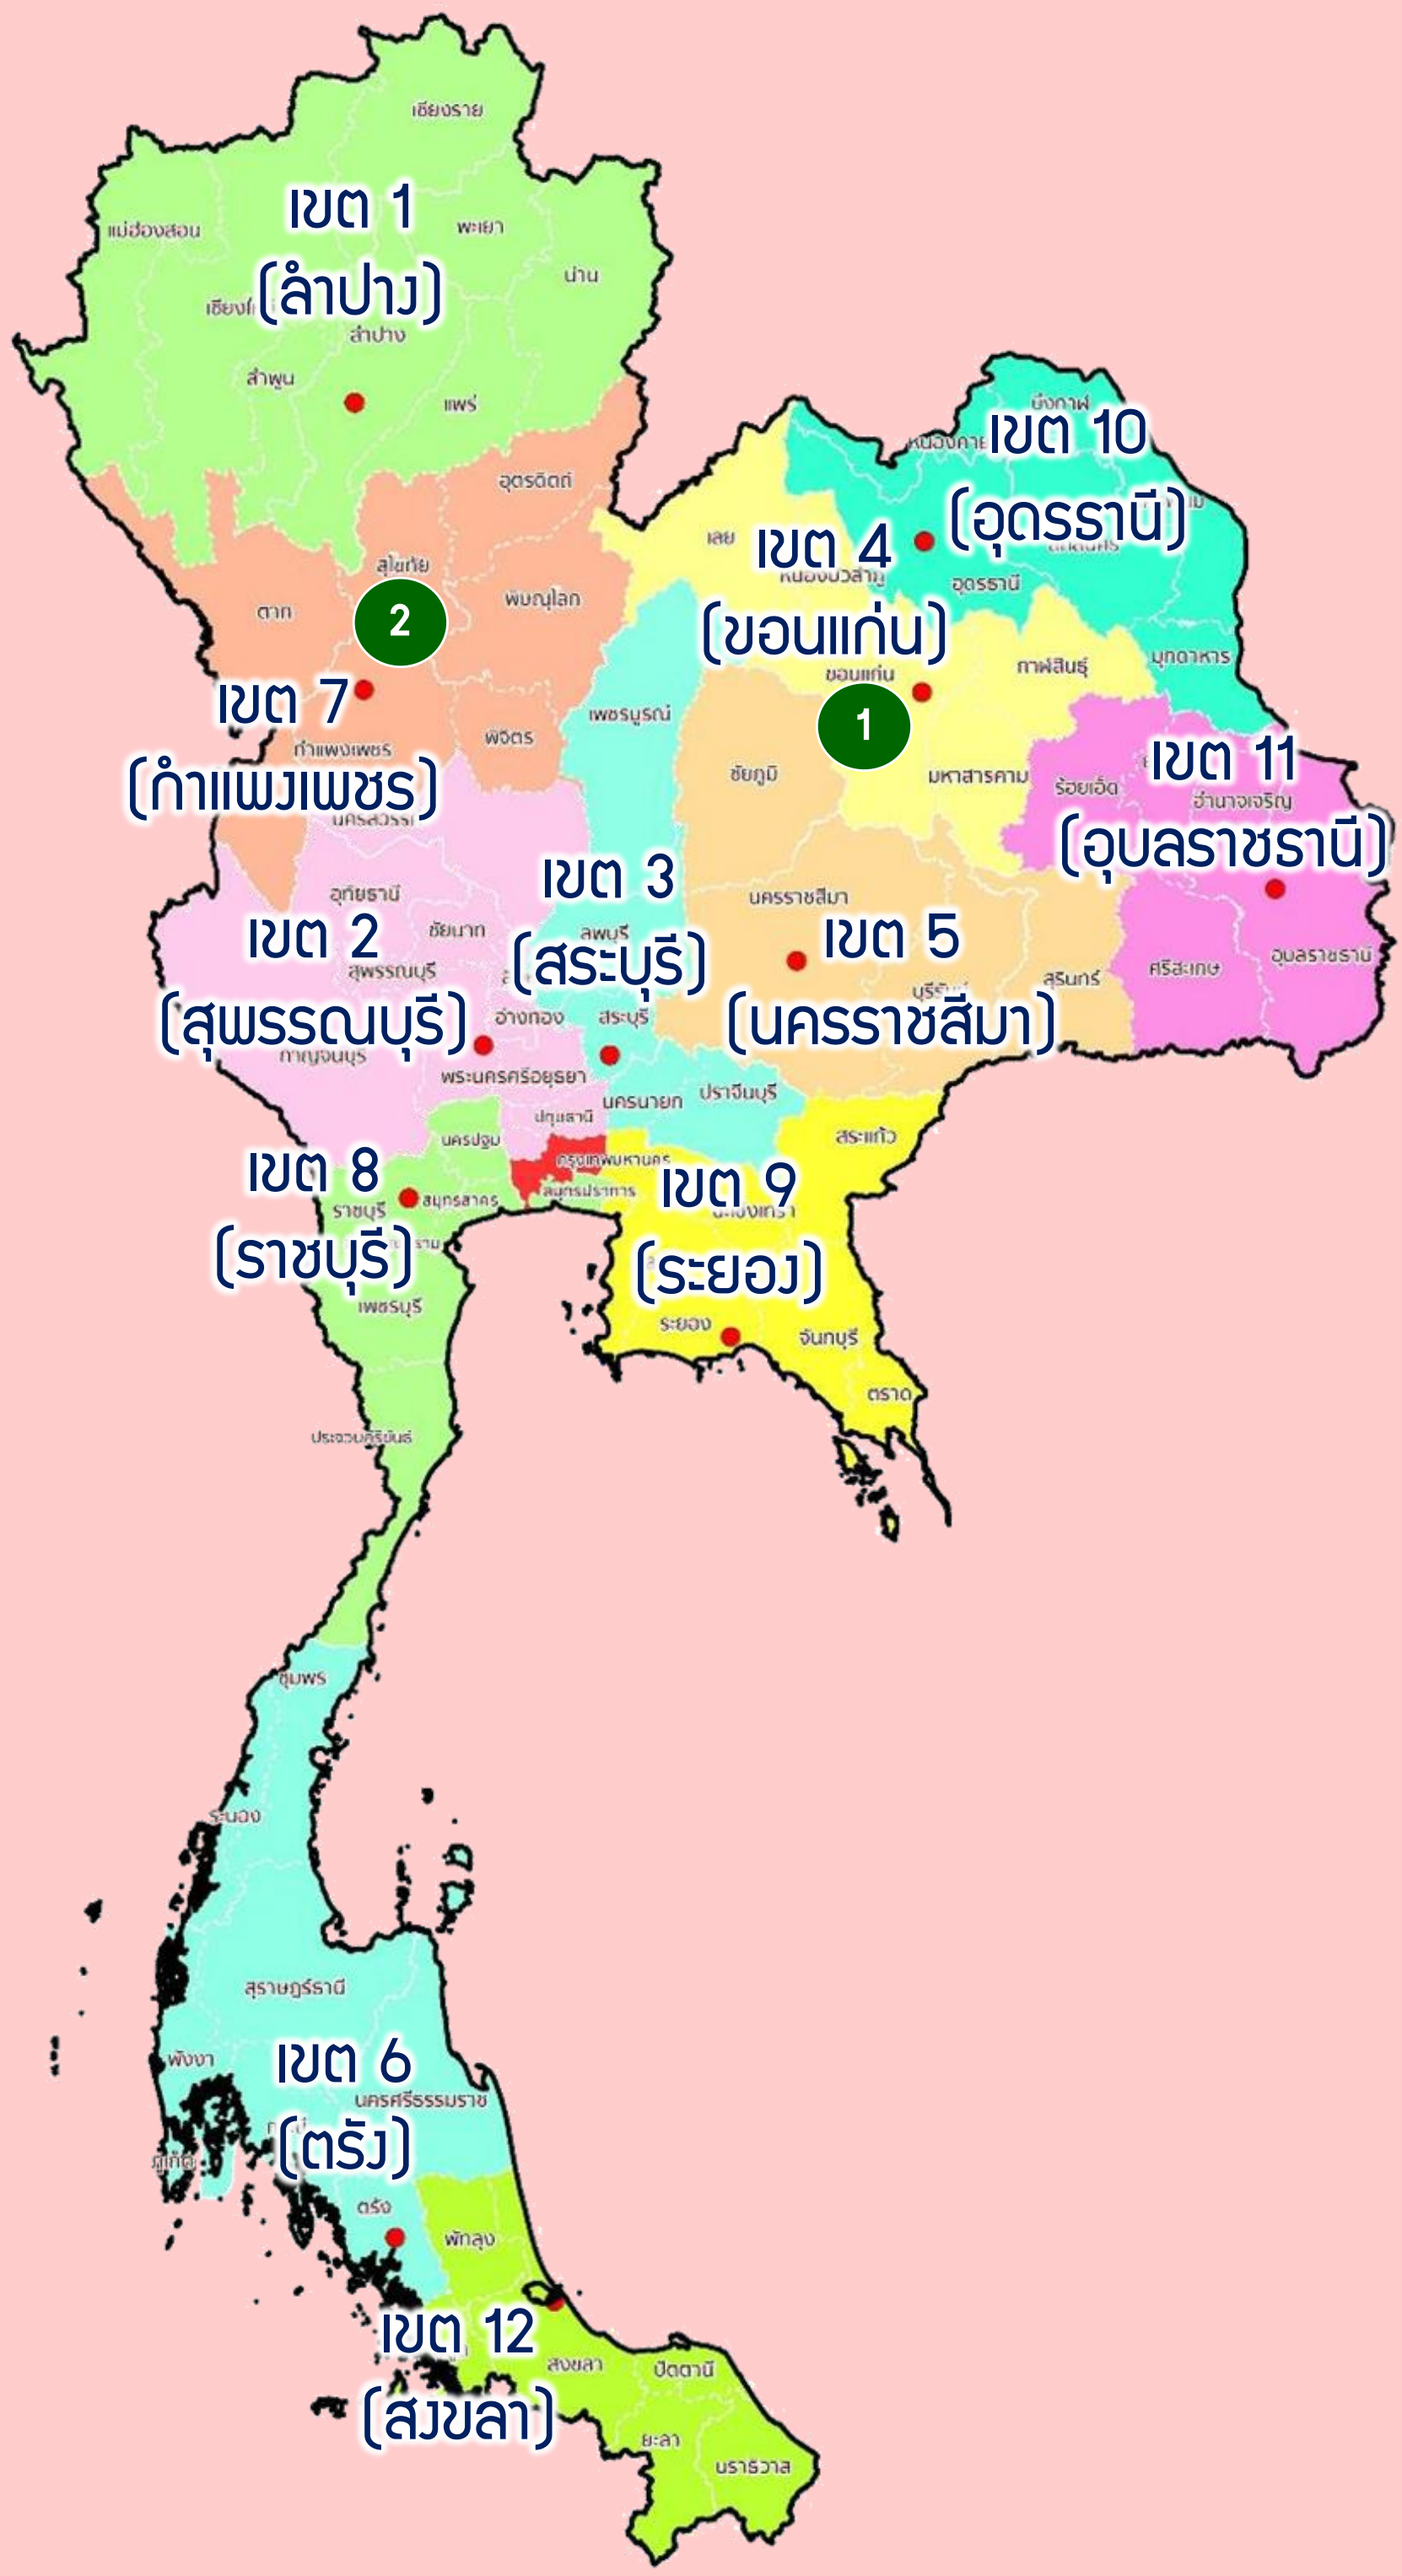

2 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ณ สถานีเติมน้ำใต้ดินฯ บ้านคุ้มยาง หมู่ที่ 13 ตำบลปากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

นายวิทยา มีนีสัย พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล พร้อมติดตามผล ด้วยวิธีสูบน้ำอัดลมในชั้นน้ำบาดาล ในบ่อน้ำบาดาล 2 บ่อ (ความลึก 46 เมตร และ 86.5 เมตร) ระหว่างวันที่ 16- 26 กรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 10 วัน พบว่า ปริมาณน้ำที่สามารถเติมได้รวมทั้งสิ้น 8,258 ลูกบาศก์เมตร (อัตราการเติมเฉลี่ย 825.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) และจากการสำรวจบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลโดยรอบที่บ่อระดับตื้น (ช่วงความลึก 53-71 เมตร) ระดับน้ำมีการยกตัวเพิ่มขึ้นระหว่างการเติมน้ำเฉลี่ย 2.95 เมตร และที่บ่อระดับลึก (ช่วงความลึก 99.5-106 เมตร) ระดับน้ำมีการยกตัวเพิ่มขึ้นระหว่างการเติมน้ำ เฉลี่ย 1.13 เมตร ทั้งนี้ สถานีเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลแห่งนี้ ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล ให้แก่หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วภาคอีสานและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้ามศึกษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน สถานีเติมน้ำยังมีจุดจ่ายน้ำบาดาลสะอาดไว้บริการ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนขอประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องการให้ "ประชาชนกินดีอยู่ดี มีสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ ประชาชนจะไม่ขาดแคลนน้ำอีกต่อไป"



ประเภทข่าว	วันที่ 26 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,621
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	7

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน


วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 3
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 4
- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ Swab โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
- 5
- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะน้ำบาดาล โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดใหญ่ 500 ไร่ (บึงวินกุ่ม)
- 6
- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์บ่อน้ำบาดาล โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง

3

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 น.
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ง รวมจำนวน 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะไปแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,276 บ่อ

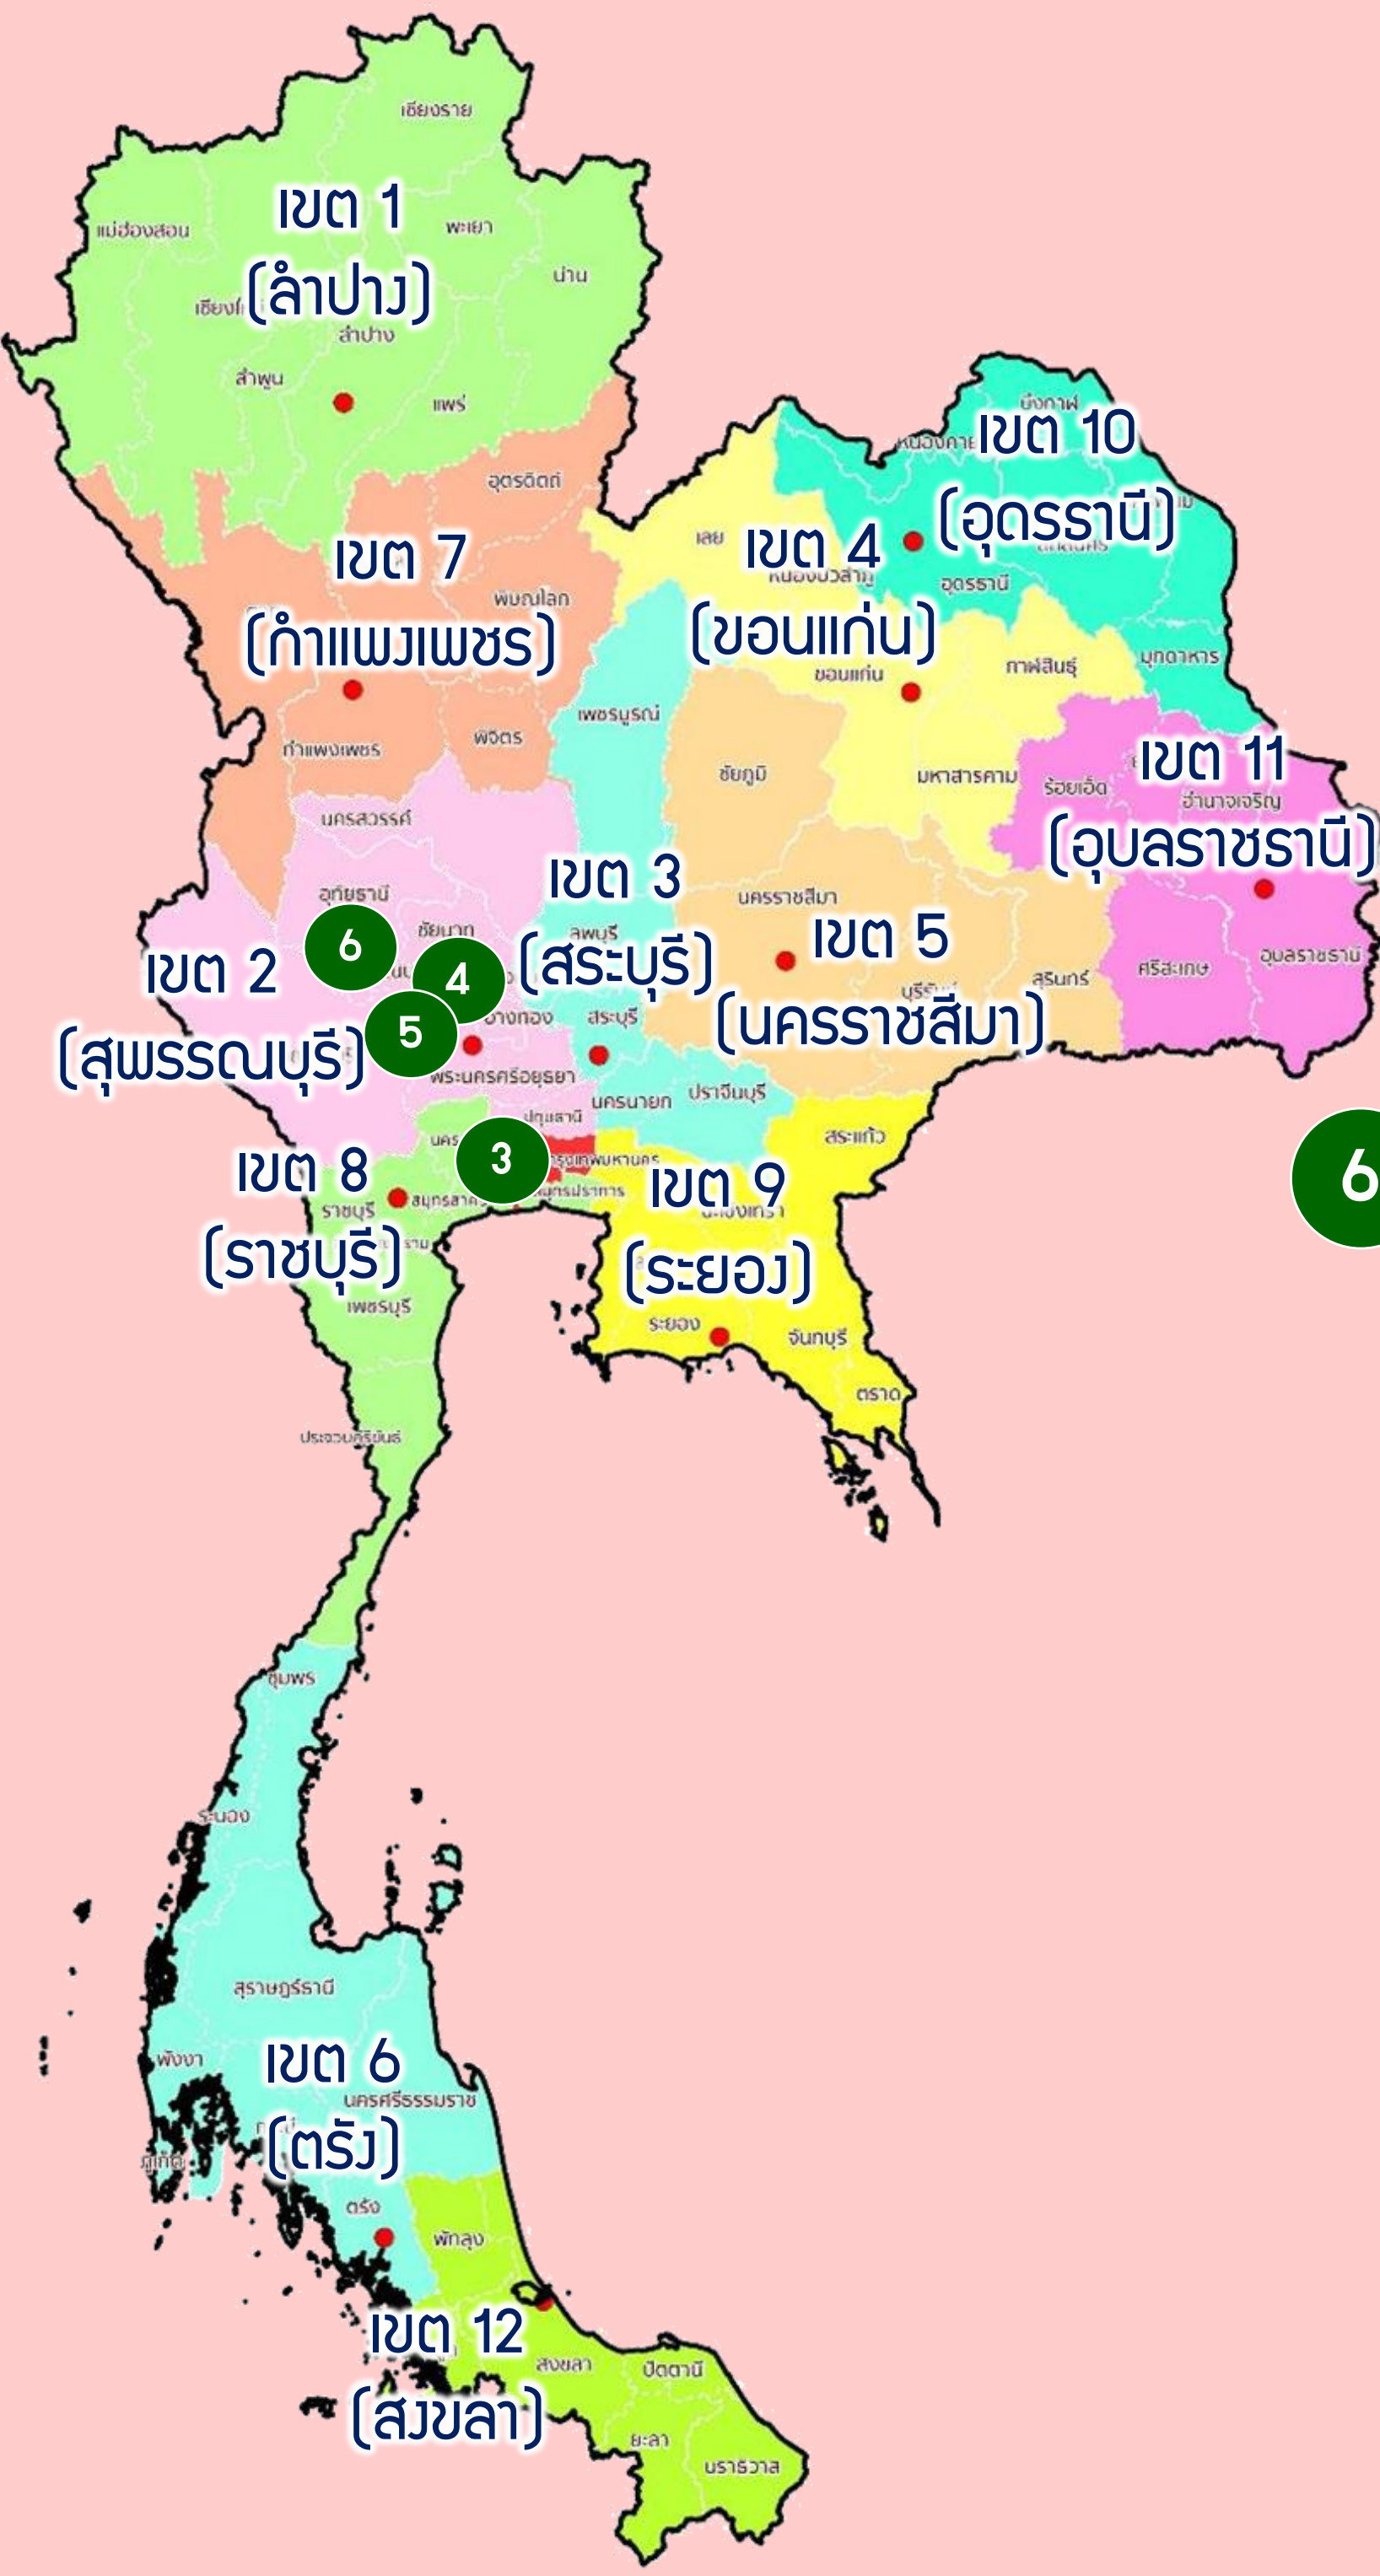

4

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
ณ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)
นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ Swab โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ต่อไป



5

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
ณ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะน้ำบาดาล โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดใหญ่ 500 ไร่ (บึงวินกุ่ม) โดยจะทำการเจาะน้ำบาดาล แห่งละ 6 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ รวมถึงก่อสร้างหอถังเก็บน้ำรักษาแรงขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร (120,000 ลิตร) จำนวน 2 ถังต่อแห่ง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรใช้ประโยชน์ทางเกษตรอย่างทั่วถึงและมั่นคง



6

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
ณ จังหวัดอุทัยธานี
นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์บ่อน้ำบาดาล โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง โดยได้ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและซ่อมบำรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถสูบน้ำบาดาลใช้อุปโภค บริโภค ได้อย่างมั่นคง



ประเภทข่าว	วันที่ 26 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,621
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	7

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 7

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่
- 8

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ 300 ไร่ และโครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง
- 9

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ
- 10

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ให้กับวัดหนองพิกุลนาม บ้านท่าไผ่ และ บ้านสองชั้น

7

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
 ณ บ้านวังเพชรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 นายสมนึก จิรสุจินดานุกร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ให้กับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน



8

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
 ณ บ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 15 ตำบลวังขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และบ้านบ่อเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบล ไตรเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 นายสมนึก จิรสุจินดานุกร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้สั่งการให้ นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 300 ไร่ และโครงการฟื้นฟูสภาพ บ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหามหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และเป่าล้าง พัฒนบ่อน้ำบาดาลเพื่อฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลให้สามารถ ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



9

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
 ณ โรงเรียนบ้านน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมือง พิจิตร จังหวัดพิจิตร
 นายสมนึก จิรสุจินดานุกร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้สั่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ โดยมีรูปแบบการเติมน้ำ ใต้ดินระดับตื้นที่กำล้งดำเนินการ เป็นระบบเติมน้ำผ่าน บ่อวางคอนกรีต ความลึกบ่อระดับตื้น ไม่เกิน 15 เมตร




10

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
 ณ 1.วัดหนองพิกุลนาม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 2.บ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามงา จังหวัดตาก
 3.บ้านสองชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 นายสมนึก จิรสุจินดานุกร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้สั่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อ น้ำบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ให้กับวัดหนองพิกุลนาม บ้านท่าไผ่ และบ้านสองชั้น ให้สามารถใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ใกล้เคียง และแก้ไขปัญหามหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค



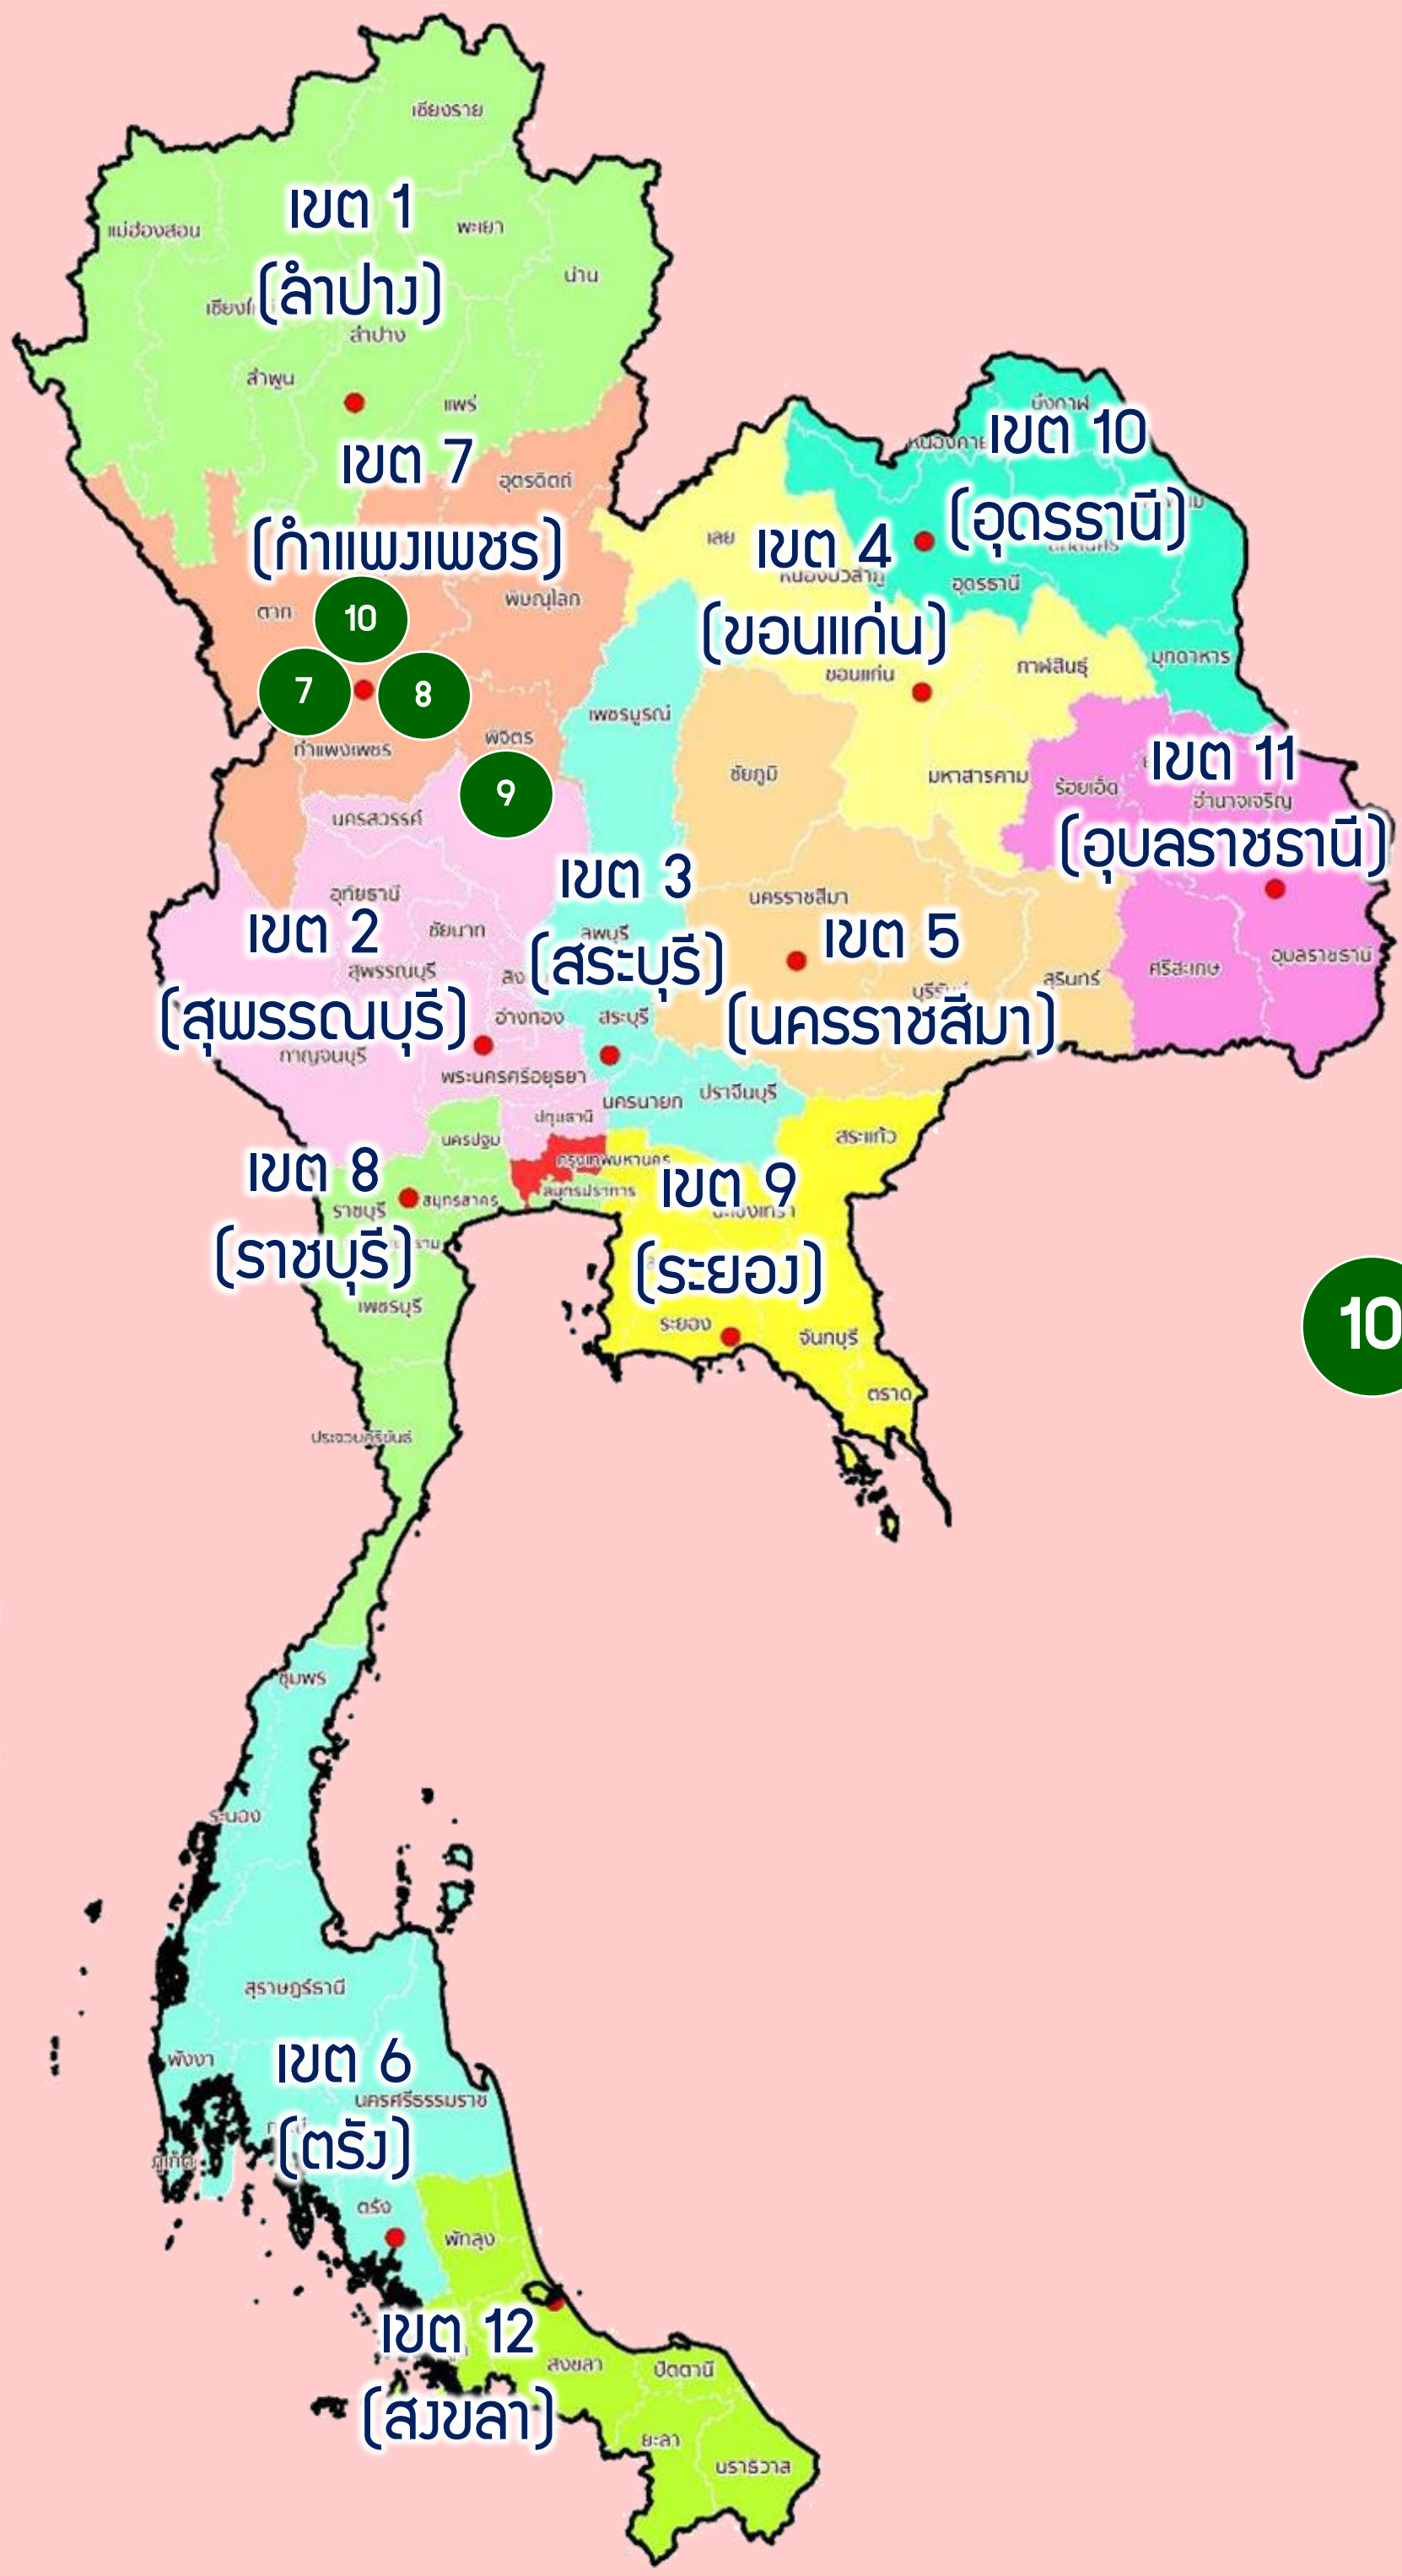

ประเภทข่าว	วันที่ 26 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,621
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	7

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 11

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 12

สทบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ หน่วยเจาะ D9A ลงพื้นที่เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง 2564)
- 13

สทบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ หน่วยเจาะ D9G ลงพื้นที่เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ (งบวินกู่ 2564)
- 14

สทบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ หน่วยเจาะ D9D ลงพื้นที่เร่งเจาะน้ำบาดาล โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดใหญ่ 300 ไร่ (งบวินกู่)

11

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านชาน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชาน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



12

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านน้ำสุด หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง)

ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ หน่วยเจาะ D9A ลงพื้นที่เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง 2564) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และบรรลุลำดับวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการต่อไป



13

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านวังจำปี หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง)

ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ หน่วยเจาะ D9G ลงพื้นที่เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ (งบวินกู่ 2564) โดยบ่อน้ำบาดาลมีความลึก 100 เมตร ใ้ปริมาณน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



14

สทบ.เขต 9 (ระยอง)


วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านไร่เหนือพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง)

ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ หน่วยเจาะ D9D ลงพื้นที่เร่งเจาะน้ำบาดาลโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดใหญ่ 300 ไร่ (งบวินกู่) โดยมีแผนการเจาะน้ำบาดาล แห่ละ 3 บ่อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ รวมถึงก่อสร้างหอดักเก็บน้ำรักษาแรง ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร (120,000 ลิตร) จำนวน 1 ถังต่อแห่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรใช้ประโยชน์ทางเกษตรอย่างทั่วถึงและมั่นคง



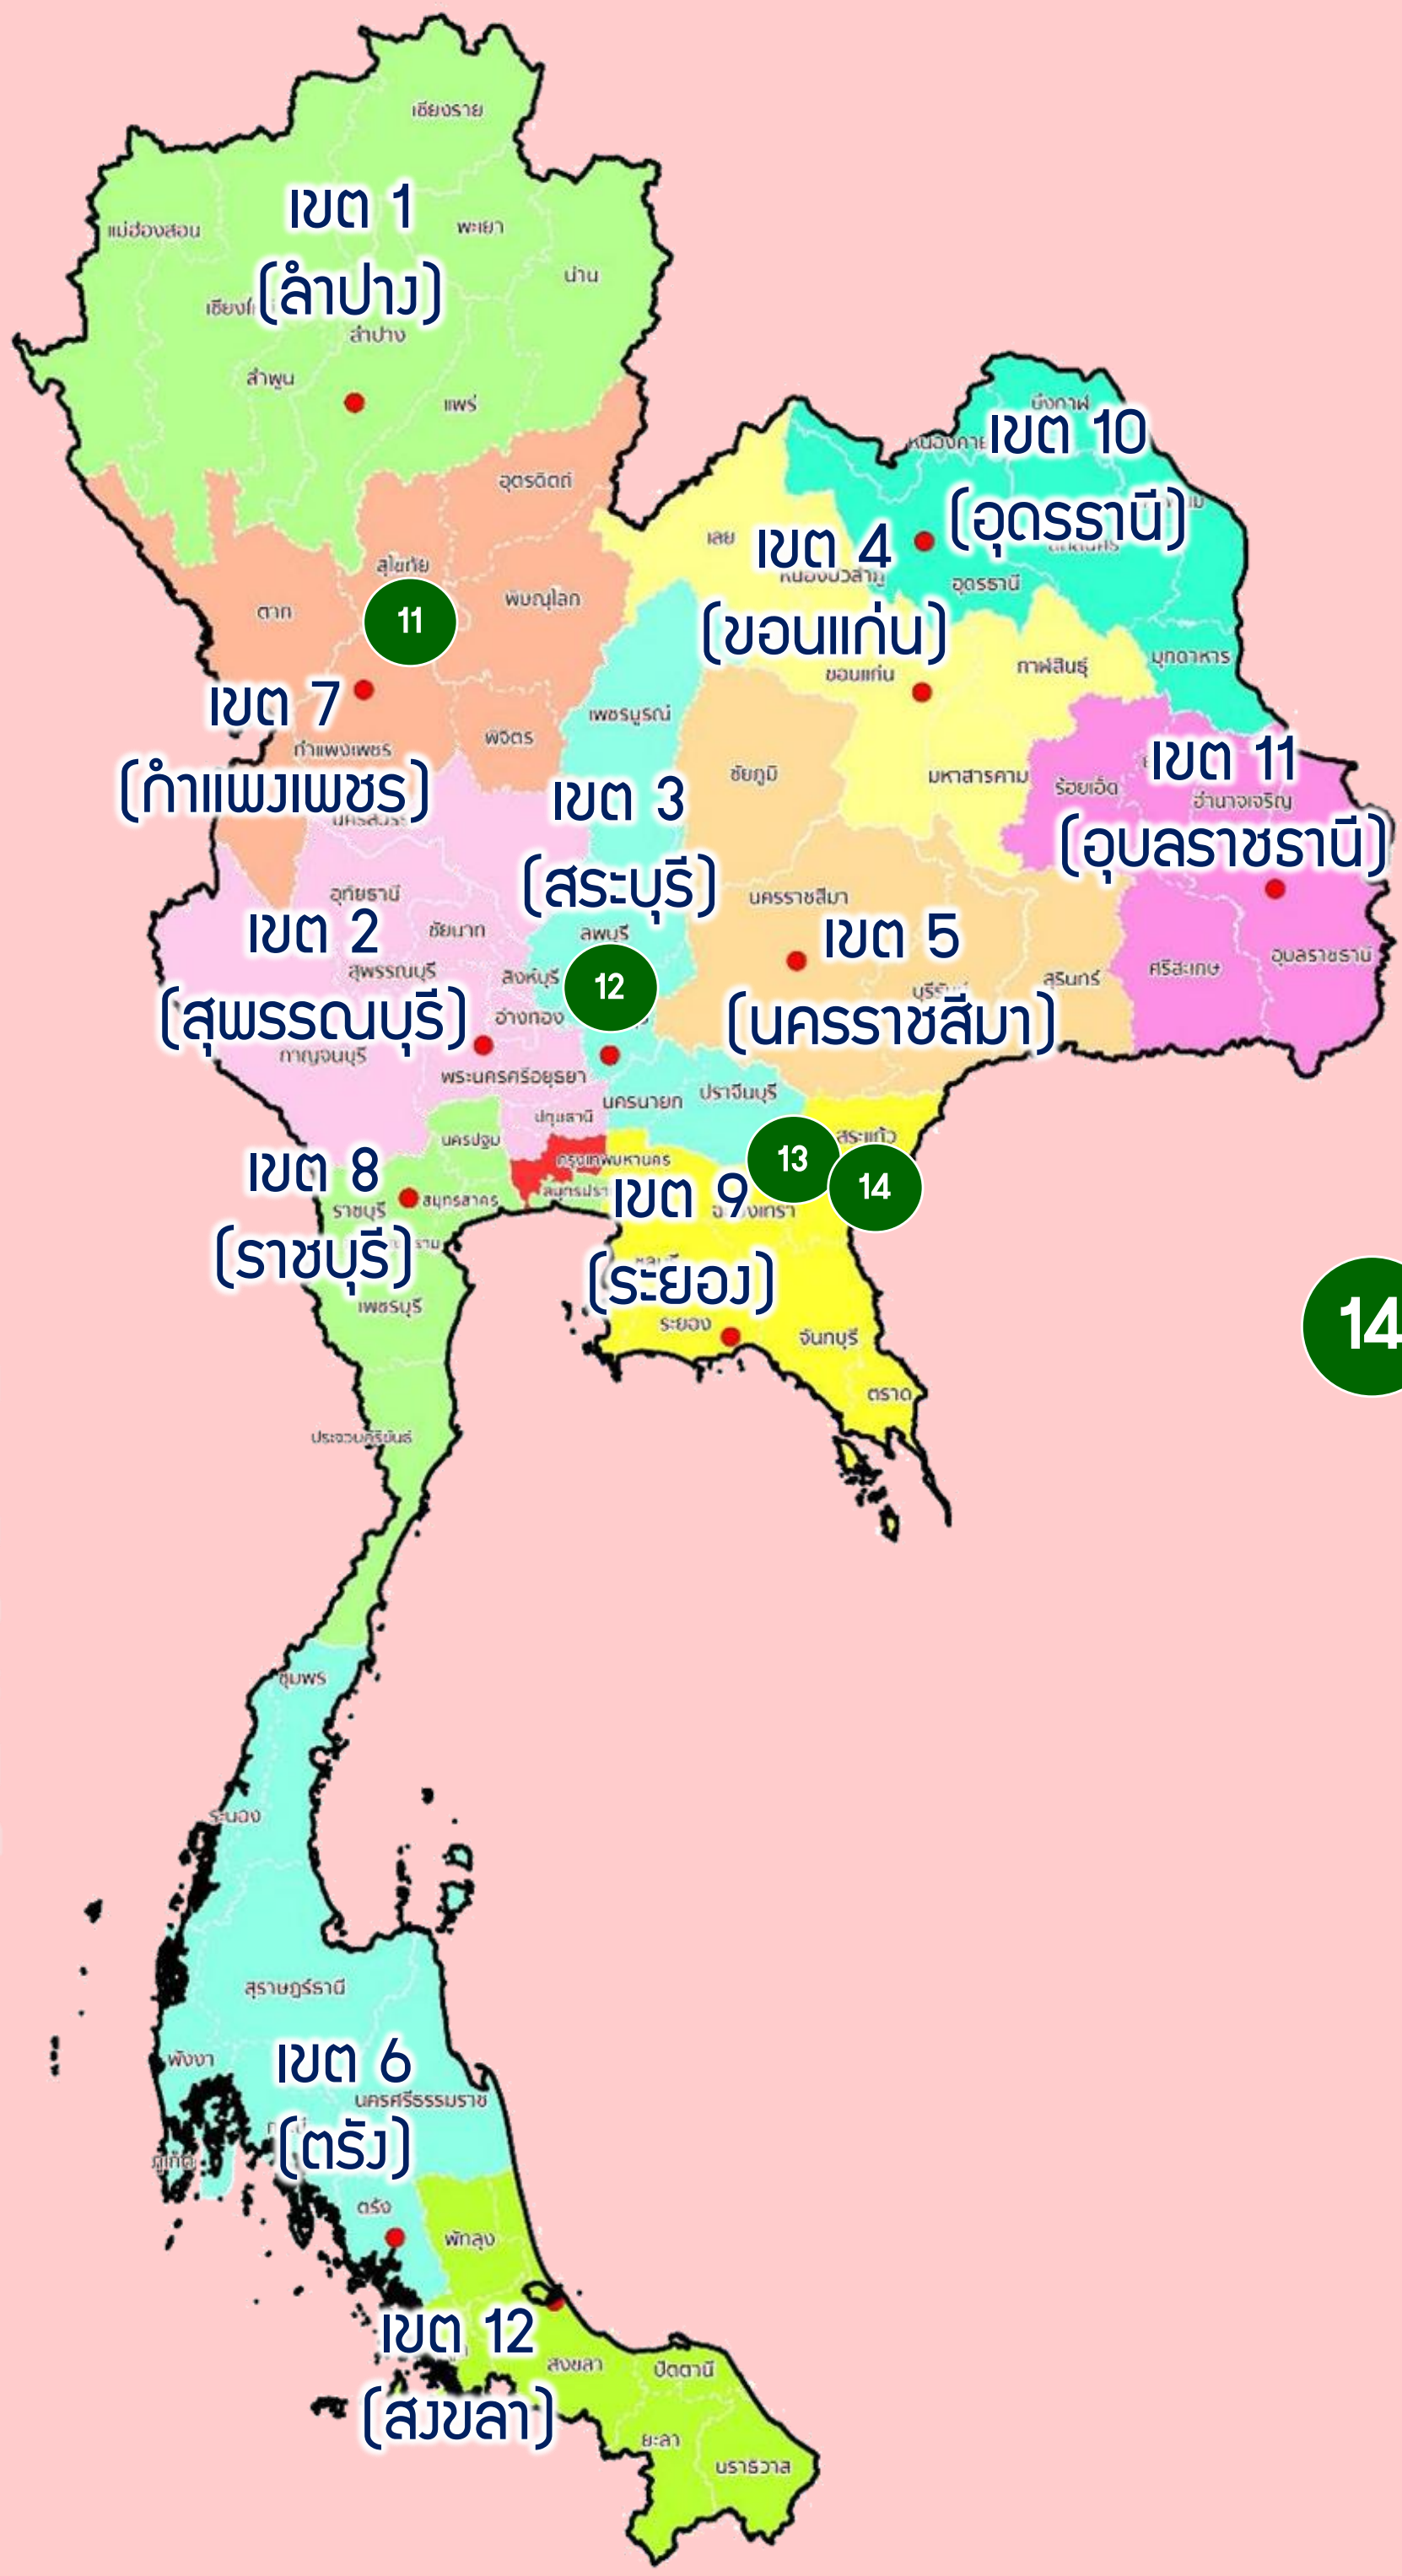

ประเภทข่าว	วันที่ 26 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,621
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	7




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

P.4/5



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 15

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่
- 16

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
- 17

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่
- 18

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่หน่วยเจาะ ลงพื้นที่เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ (รวมกลาง) ปิบบประมาณ พ.ศ. 2564

15 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
 ณ บ้านเหล่าอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำ บ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ สำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน



17 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
 ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ สำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

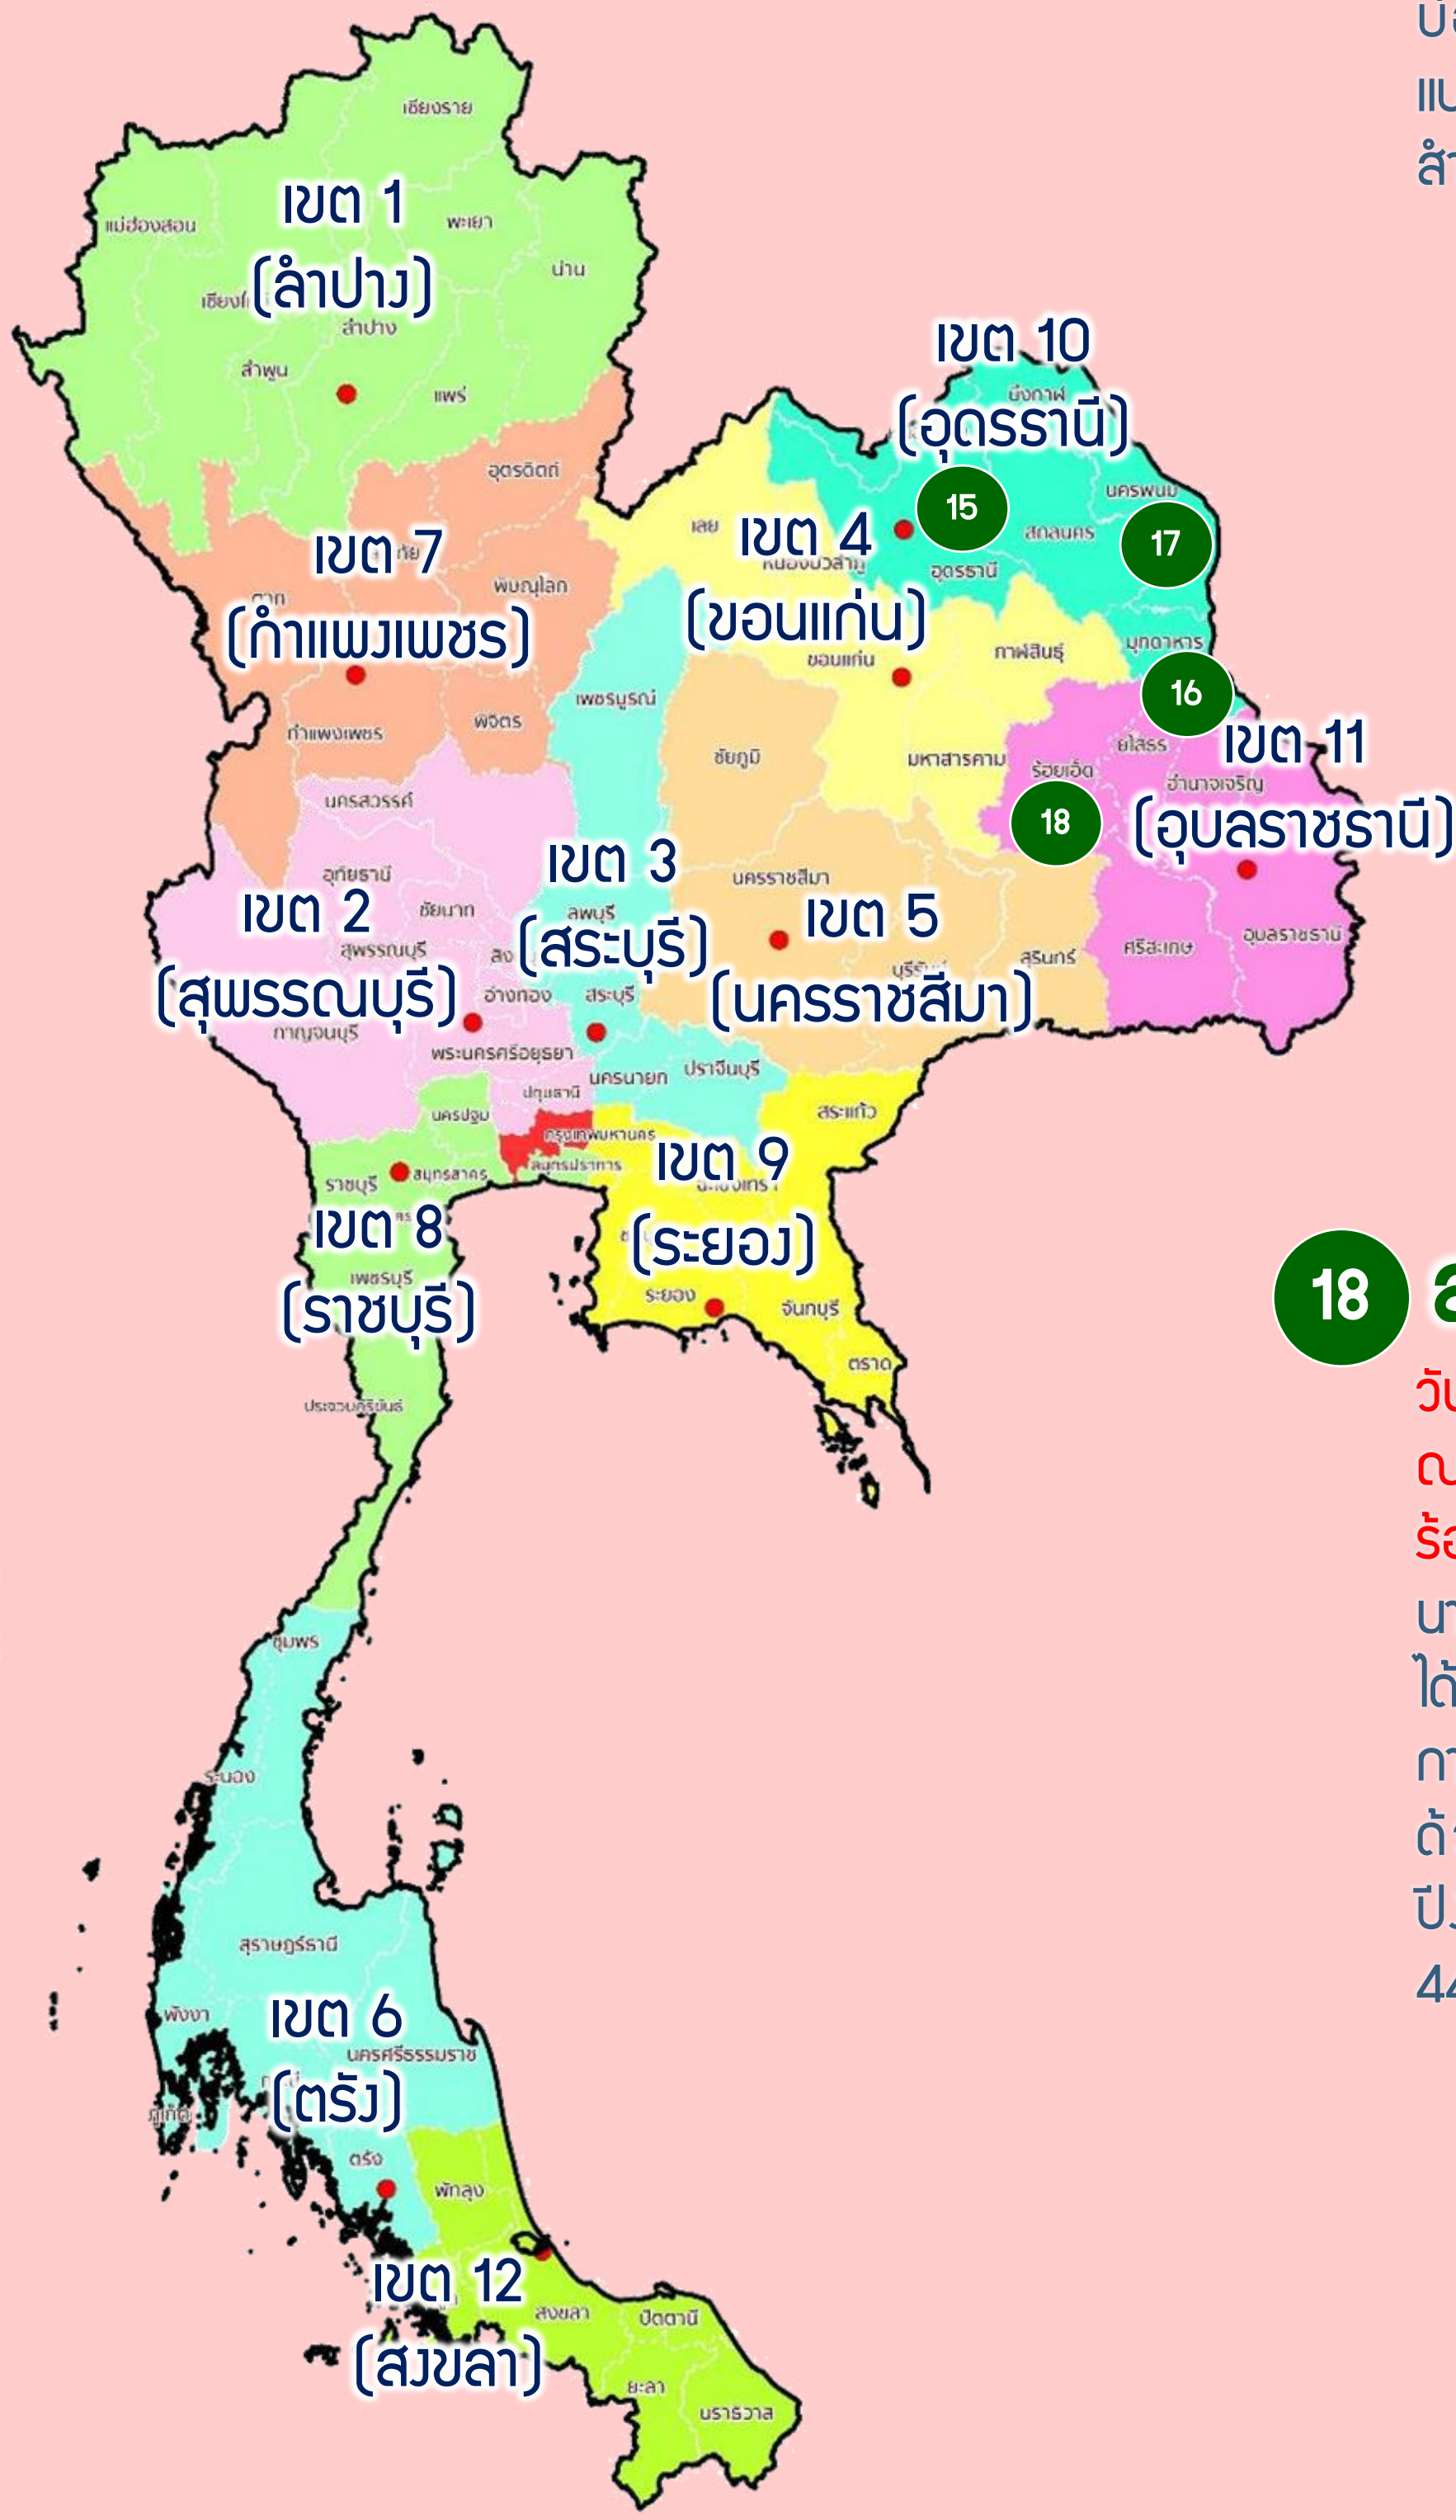

16 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
 ณ บ้านเพ็ญคองใต้ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ สำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน



18 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
 ณ บ้านมะหรี หมู่ที่ 17 ตำบลกุดมื่น อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเกรียงศักดิ์ เหมกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้สั่งเจ้าหน้าที่หน่วยเจาะ ลงพื้นที่เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ (รวมกลาง) ปิบบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยบ่อน้ำบาดาลมีความลึก 44 เมตร ให้ปริมาณน้ำ 12 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



ประเภทข่าว	วันที่ 26 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,621
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	7