

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




- 1 นายศักดิ์ดา วิชัยกุล อภ. / สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้าง โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลด้านทับตะโก
- 2 สำนักบริหารกลาง จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564
- 3 สอฝ./กวน. รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล เหตุระเบิดโรงงานหมักเตี๋ย เคมีคอล จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (รอบที่ 3)
- 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการแก้ไขภัยแล้ง เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร อันเนื่องมาจากภัยแล้ง

1 นายศักดิ์ดา วิชัยกุล อภ. / สกบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ลง ตำบลด้านทับตะโก อำเภอดำรงวิทยารัฐ

นายศักดิ์ดา วิชัยกุล อภ. ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้าง โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลด้านทับตะโก ที่มีสารละลายโลหะหนัก โดย นายศุภวาท กองประยูร พอ.สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้ชี้แจงกระบวนการทำงานและขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีงบประมาณความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง พร้อมกับก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง รวมจำนวน 3 ถัง และระบบประปาบาดาลเพื่อส่งกระจายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

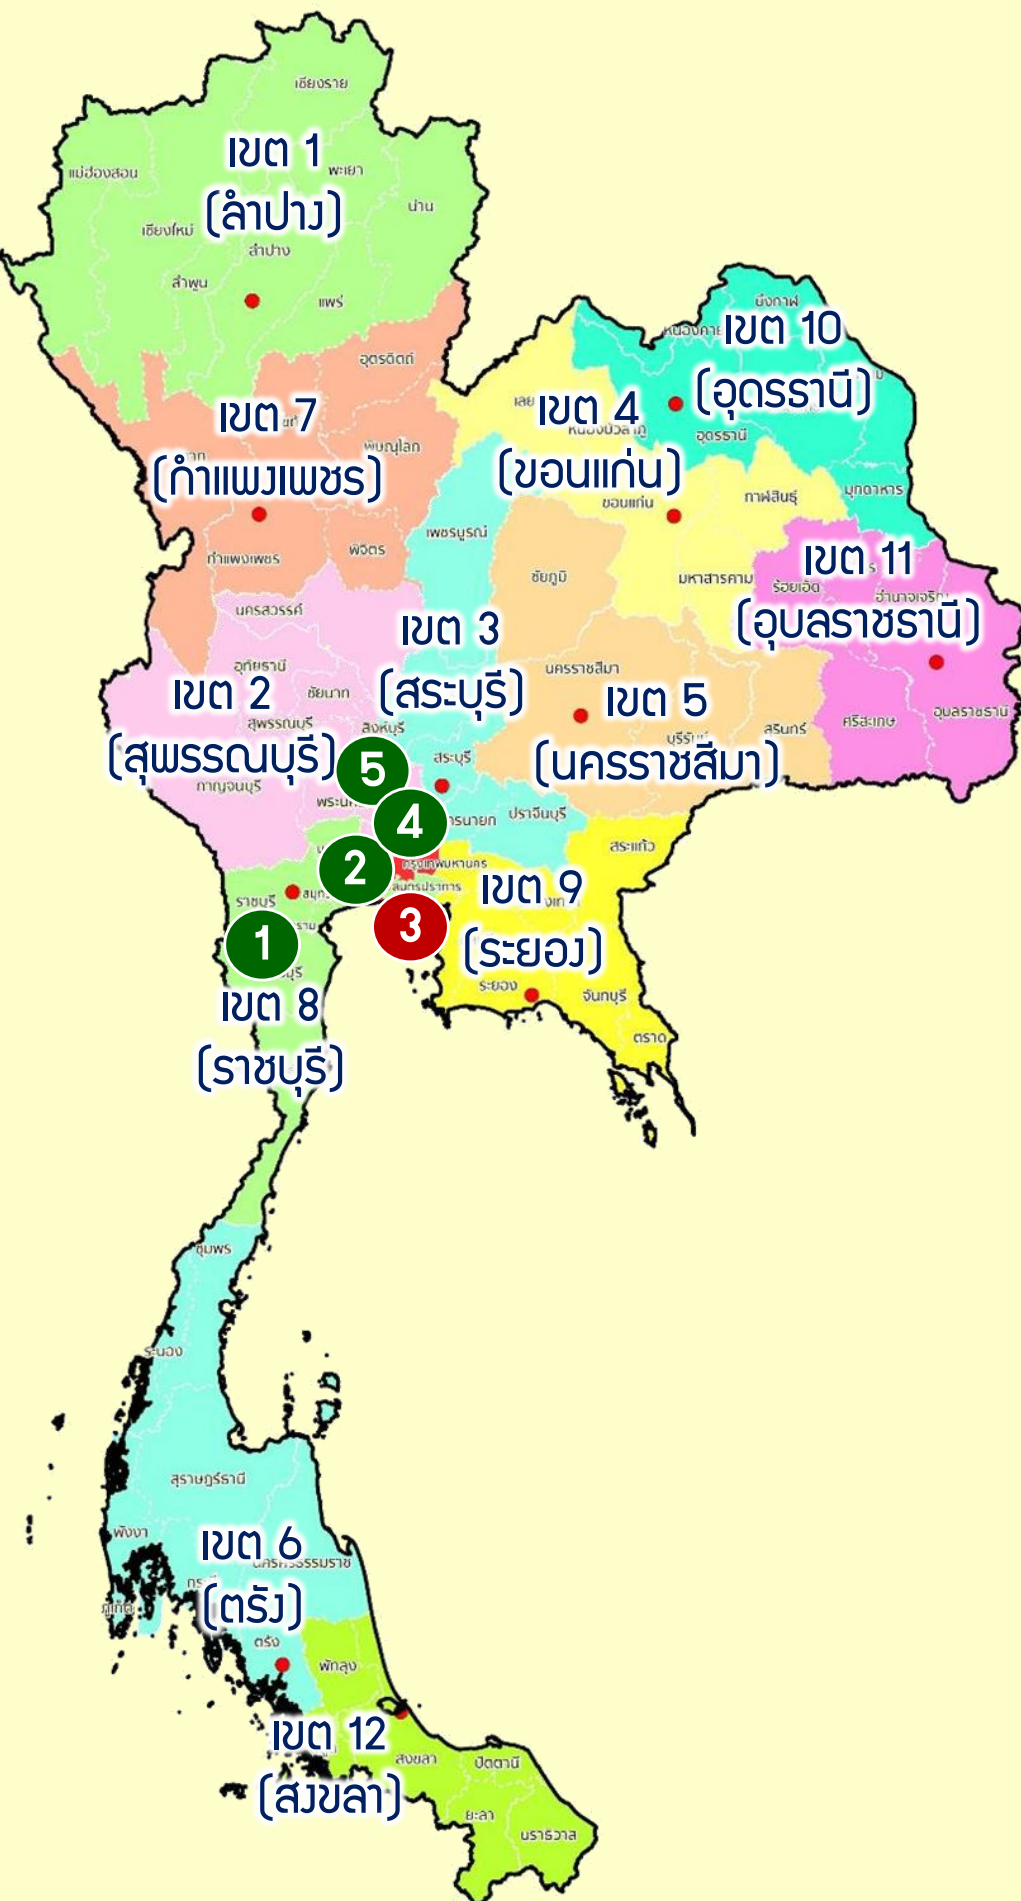

3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ลง การเคหะร่มเกล้า

นายวิทยา มินิชัย พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล (รอบที่ 3) เหตุระเบิดโรงงานหมักเตี๋ย เคมีคอล จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้สรุปผลการเก็บตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ดังนี้

- 1.น้ำบาดาล จำนวน 26 ตัวอย่าง
- 2.น้ำผิวดิน จำนวน 4 ตัวอย่าง

ทั้งนี้ ได้จัดส่งตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมี โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่สัมพันธ์กับสารสไตรีนโมโนเมอร์ เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบ ต่อไป



2 สำนักบริหารกลาง

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ลง ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นายปรีชาชาญ สามารถ พอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักขอมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมฯ และถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference โดยในที่ประชุมมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว และการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้หน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ



4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 18.30 น.

ลง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศกส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,323 บ่อ



5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ลง บ้านบางกะปิ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการแก้ไขภัยแล้ง เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร อันเนื่องมาจากภัยแล้งในพื้นที่ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 ส.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 ส.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	35	3,170
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	16



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

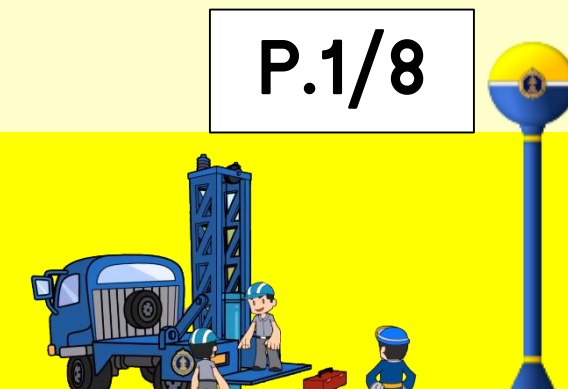

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)

- สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,400 ขวด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์
- สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 3,500 ขวด ให้กับ เทศบาลตำบลห้วยมู และองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
- สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ทดสอบระบบสูบน้ำส่งขึ้นหอถังเก็บน้ำรักษาแรงแดัน และทดสอบจ่ายน้ำเข้าท่อเมนกระจายน้ำเข้าระบบประปา โครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร
- สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะน้ำบาดาล โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
- สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด และเกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน ให้กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,400 ขวด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานพยาบาลและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19




8 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2564

ณ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอลำวิบูลย์ จังหวัดกาญจนบุรี

นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ทดสอบระบบสูบน้ำส่งขึ้นหอถังเก็บน้ำรักษาแรงแดันขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง และทดสอบจ่ายน้ำเข้าท่อเมนกระจายน้ำเข้าระบบประปา เพื่อให้ชาวบ้านทดลองใช้งาน โครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร

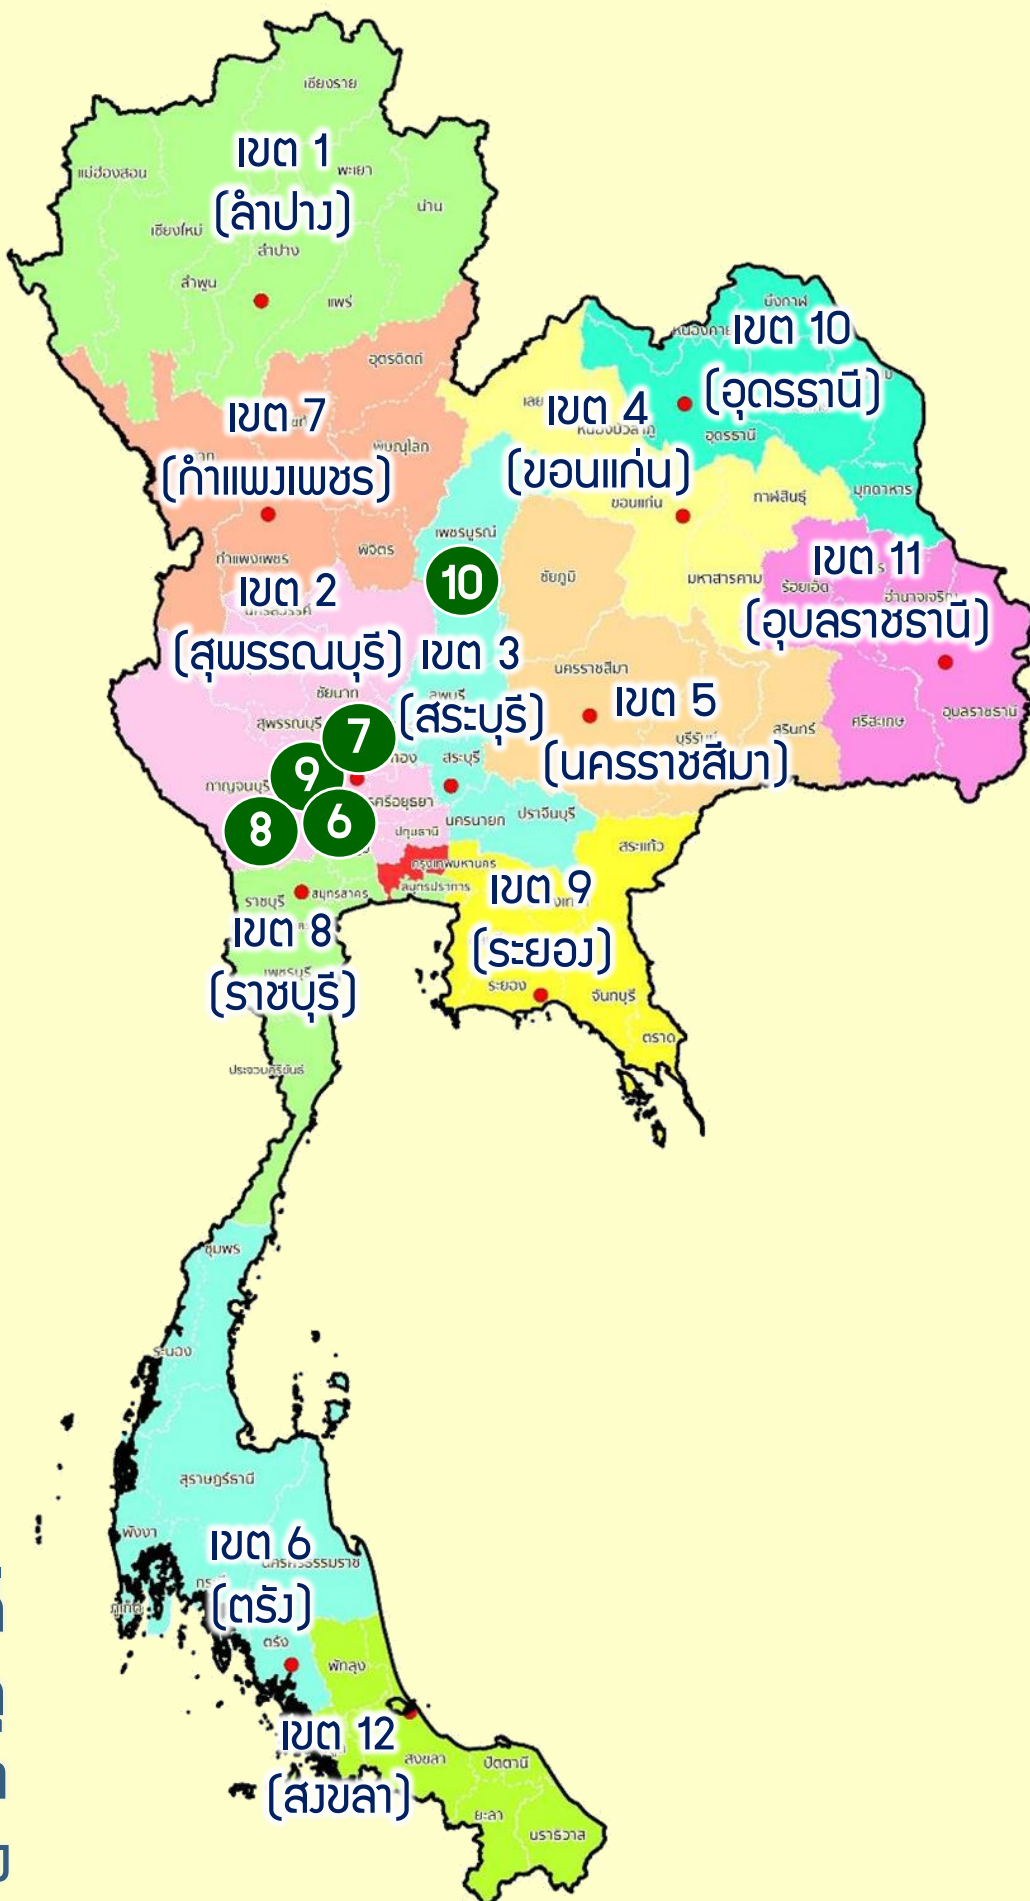

7 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ เทศบาลตำบลห้วยมู อำเภอหันคา และองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

อำเภอหนองมะคำโม จังหวัดชัยนาท

นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 3,500 ขวด ให้กับ เทศบาลตำบลห้วยมู และองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานพยาบาลและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19



9 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ พื้นที่รับผิดชอบ สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะน้ำบาดาล โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ โดยหน่วยเจาะน้ำบาดาลทุกหน่วยได้เร่งเจาะน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ รวมถึงก่อสร้างหอถังเก็บน้ำรักษาแรงแดันความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร (120,000 ลิตร) จำนวน 2 ถังต่อแห่ง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรใช้ประโยชน์ทางเกษตรอย่างทั่วถึงและมั่นคง



10 สกบ.เขต 3 (สระบุรี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุรนต์ บัวพันธ์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด และเกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน ให้กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 ส.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 ส.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	35	3,170
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	16



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



P.2/8

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 11 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่จะพื้นที่สนับสนุนขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 4,900 ขวด และขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 5,100 ขวด ให้กับ เครือข่ายโครงการน้ำโรงเรียนและชุมชน
- 12 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ประสานงานและสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้างระบบ โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 13 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ร่วมประชุมประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
- 14 สทบ.เขต 6 (ตรัง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ปัญหาแล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม
- 15 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่จะพื้นที่สนับสนุนขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2,000 ขวด และเกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 เกลลอน ให้กับ นายกเทศบาลตำบลบ้านตาก

11 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ อำเภอเสถียร อำเภอนาคู อำเภอหนองเรือ อำเภอห้วยเม็ก และ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุไรม แก้วจันทร์ พอ.สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สนับสนุนขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 4,900 ขวด และขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 5,100 ขวด ให้กับ เครือข่ายโครงการน้ำโรงเรียนและชุมชน เพื่อนำไปบรรเทาภัยแล้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง นุเคราะห์การแพทย์ ศูนย์พักคอย และผู้ป่วยโรคโควิด-19



13 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)


วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ สำนักงาน ธกส. ฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัด นครราชสีมา

นายศักดิ์วงศา ศรีวิธา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพิรามีตร ปัดดา วิศวกรชำนาญการ หัวหน้าโครงการ ลงพื้นที่ร่วมประชุม ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) โดยมี นายประเนาว์ สุนทรภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผู้บริหาร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ

- 1.เป็นแหล่งสนับสนุน
- 2.ส่งเสริมการผลิต
- 3.หาแหล่งตลาด
- 4.เพื่อให้กลุ่มจากเป็นผู้ผลิตให้เป็นผู้นำขายด้วย

โดยจะดำเนินการนำร่องในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นต้นแบบขออีกหลายพื้นที่ต่อไป

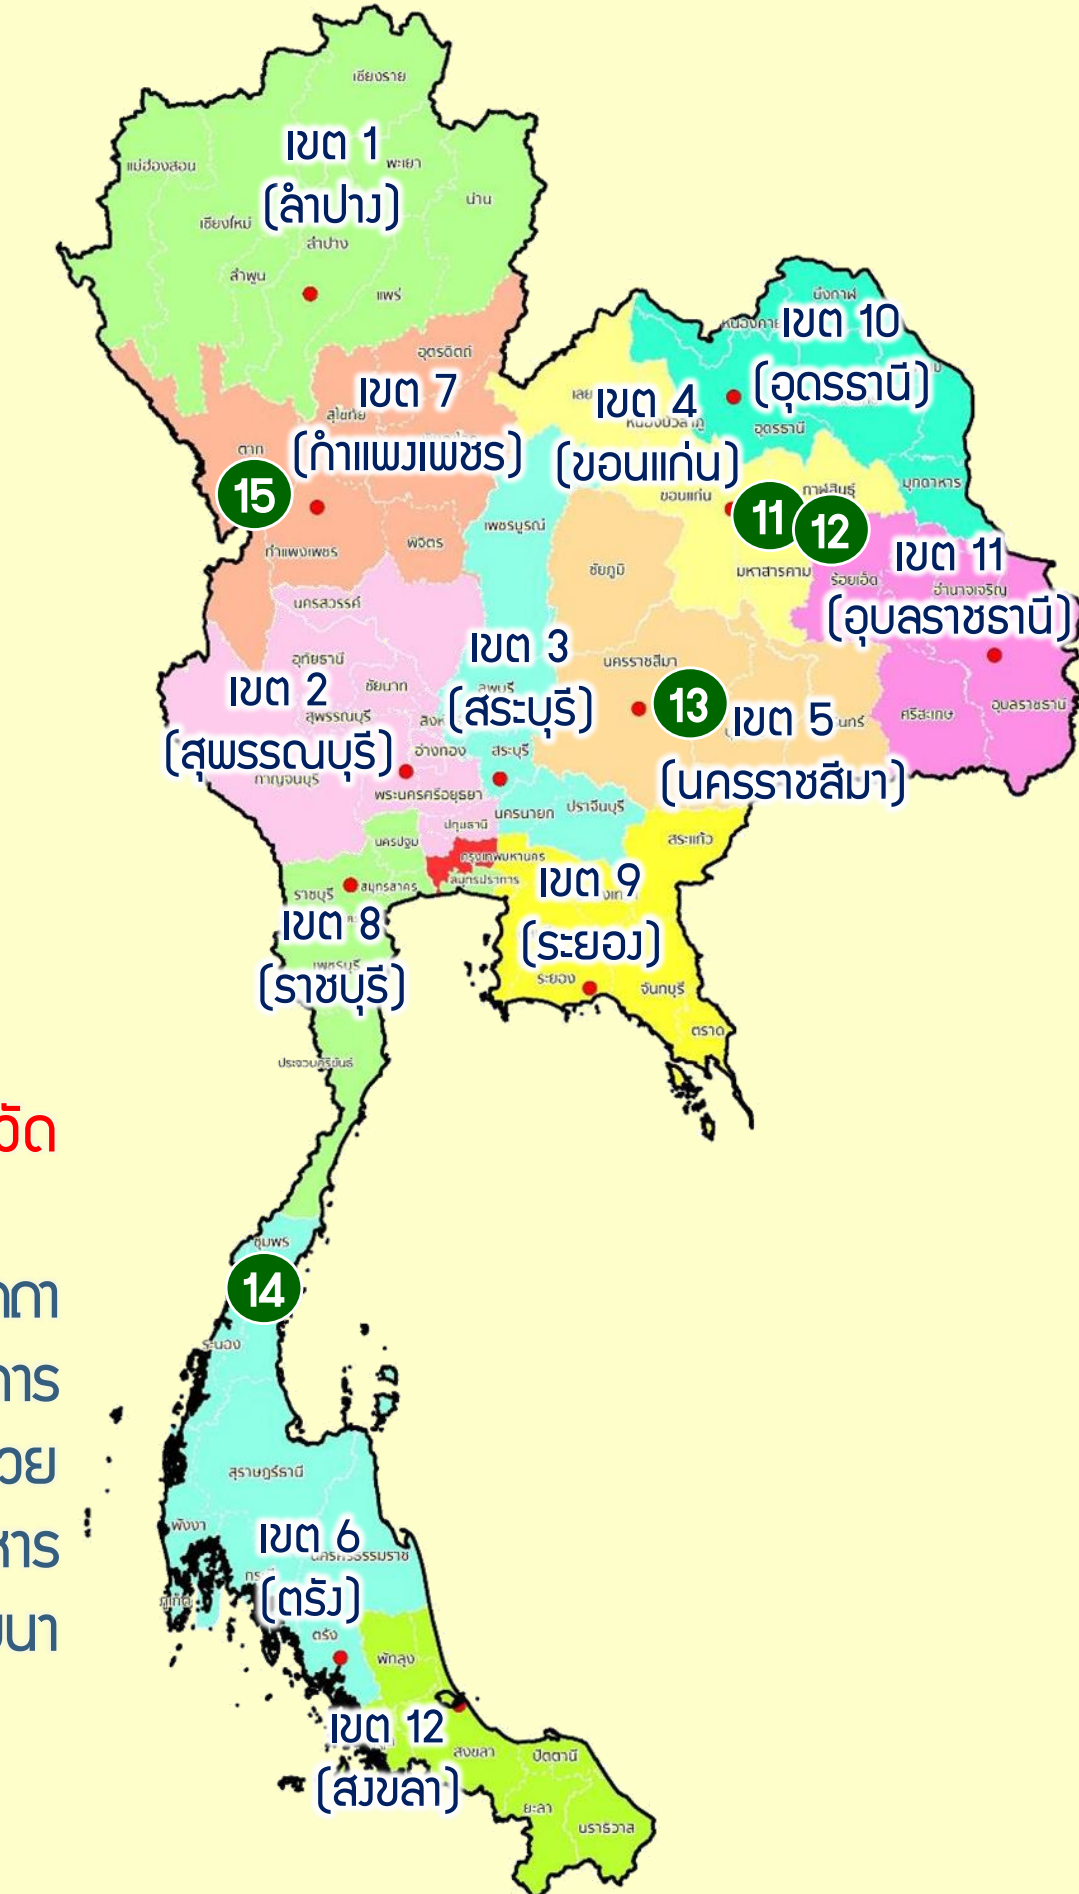


12 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ ตำบลสายบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุไรม แก้วจันทร์ พอ.สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) และนางอัญชลี พงษ์ศักดิ์พัฒน์ พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประสานงานและสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้างระบบ โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

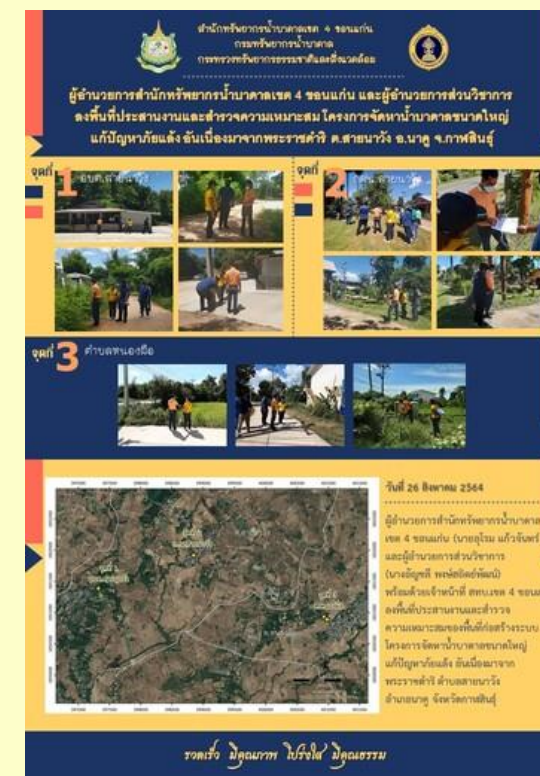

14 สทบ.เขต 6 (ตรัง)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ บ้านดอนน้ำท่วม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นายมนต์เกียรติ จวงจินากุล พอ.สทบ.เขต 6 (ตรัง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ปัญหาแล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ นายก อบจ.ตรัง ส่วนตำบลทุ่งคา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการระบบกระจายน้ำบาดาล โดยโครงการนี้ ได้ขุดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 4 บ่อ หักขนาด 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมด้วยถังเก็บน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สามารถกระจายน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



15 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ เทศบาลตำบลบ้านตาก จังหวัดตาก

นายสมนึก จิรัฐจินตนากร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สนับสนุนขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2,000 ขวด และเกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 เกลลอน ให้กับ นายกเทศบาลตำบลบ้านตาก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19



ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 ส.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 ส.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	35	3,170
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	16



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 16 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อเตรียมการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับท้องถิ่น โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามงาน โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ
- 17 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 18 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 19 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 20 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง และองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้

16 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ 1.เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรค์โหล จังหวัดสุโขทัย

2.บ้านท่าเสา อำเภอลำทะลุ จังหวัดพิจิตร

3.บ้านโพธิ์ทราย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทราย อำเภอวังนารายณ์ จังหวัดพิจิตร

นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อเตรียมการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับท้องถิ่น โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามงาน โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้ โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63




18 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

ณ พื้นที่รับผิดชอบ สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้สั่งการให้ นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอและยั่งยืนต่อไป

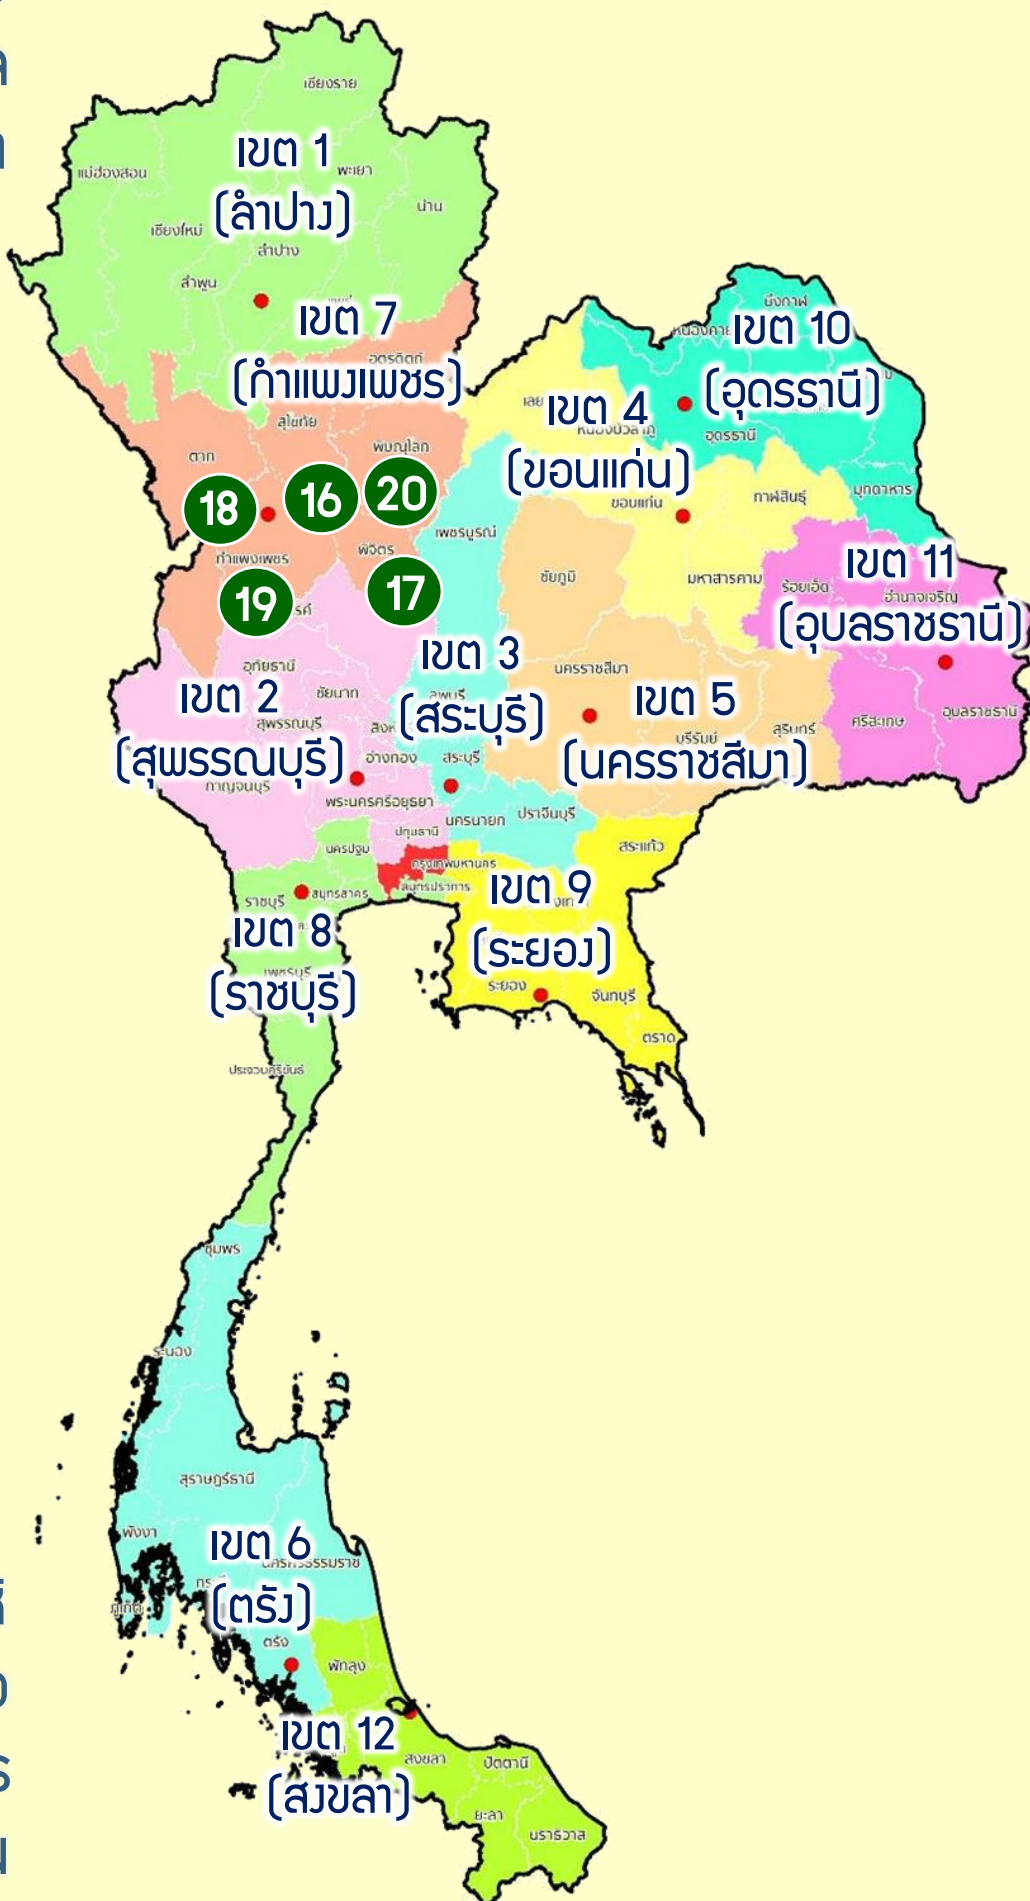

17 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ บ้านบึงบัวนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงบัว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดพิจิตร (จุดที่ 2)

นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



19 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

ณ บ้านหนองหัวควาย หมู่ที่ 2 ตำบลพานทอง อำเภอไทรทอง จังหวัดกำแพงเพชร

นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



20 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

ณ โรงเรียนวัดหอกลอง บ้านใหม่หอกลอง หมู่ที่ 6 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม และบ้านท้อแท้ หมู่ที่ 1 ตำบลท้อแท้ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดพิษณุโลก


นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง และองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ โดยมีรูปแบบการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นที่กำลังดำเนินการ คือ ระบบเติมน้ำผ่านบ่อวกรอนกรีต ความลึกบ่อระดับตื้น ไม่เกิน 15 เมตร

ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 ส.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 ส.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	35	3,170
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	16



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

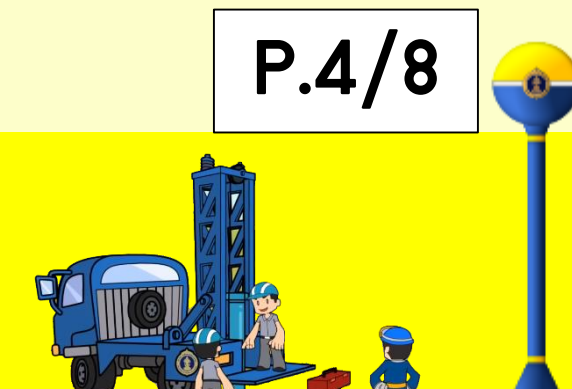

P.4/8

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 21 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) เจำหน้ากั ลมพื้ที่มอมน้ำใต้ผะอวดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน๙แห่งละ 1,000 ขวด และขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน๙แห่งละ 1,000 ขวด ให้กับ เทศบาลตำบลบิกไพร องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย และเทศบาลตำบลเขาขาว
- 22 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลมพื้ที่ติดตามงาน โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ทัวประเทศ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 23 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลมพื้ที่แจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด แกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 ขวด และแกลลอนขนาด 20 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,750 ลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- 24 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจำหน้ากัส่วนปฏิบัตการ ลมพื้ที่เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- 25 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจำหน้ากัส่วนวิชาการและหน่วยเจาะบ่อน้ำ ลมพื้ที่ดำเนินการ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ

21 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ 1.เทศบาลตำบลบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

3.เทศบาลตำบลเขาขาว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นายศุภกฤต กองประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลมพื้ที่มอมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน๙แห่งละ 1,000 ขวด และขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน๙แห่งละ 1,000 ขวด ให้กับ เทศบาลตำบลบิกไพร องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย และเทศบาลตำบลเขาขาว เพื่อส่งมอบให้กับ ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครนา 2019




23 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2564

ณ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) นำทีมเจ้าหน้าที่ ลมพื้ที่แจกจ่าย น้ำดื่มสะอาด ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด แกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 ขวด และแกลลอนขนาด 20 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,750 ลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทัว 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10 และ 11 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยสถานการณ์ปัจจุบันน้ำเริ่มลดลงและกลับสู่สภาวะปกติแล้ว

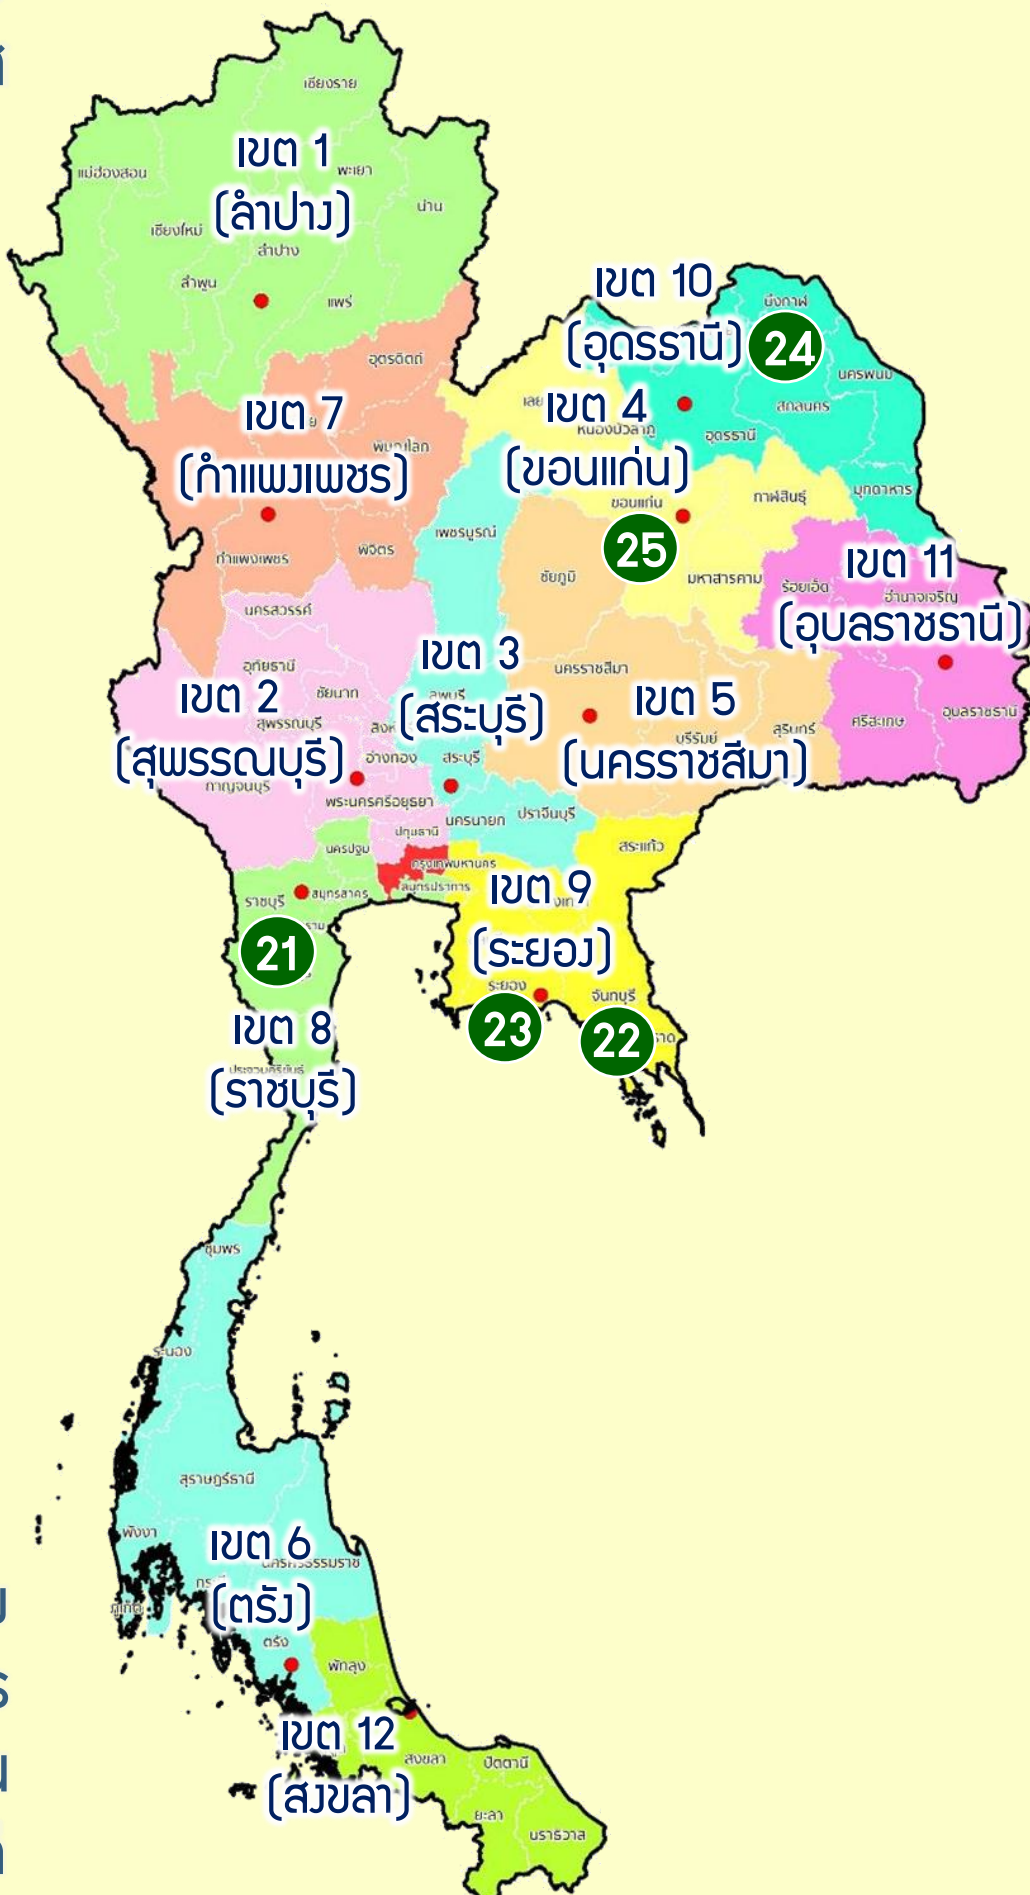


22 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชิ่ง ตำบลชิ่ง อำเภอลง จังหวัดจันทบุรี

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลมพื้ที่ติดตามงาน โครงการศึกษา สำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ทัวประเทศ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ถ่ายทอวดองค์ความรู้วิธีการใช้ขมขมอุปกรณ์ต่าง ๆ และแนะนำการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ดูแลระบบ

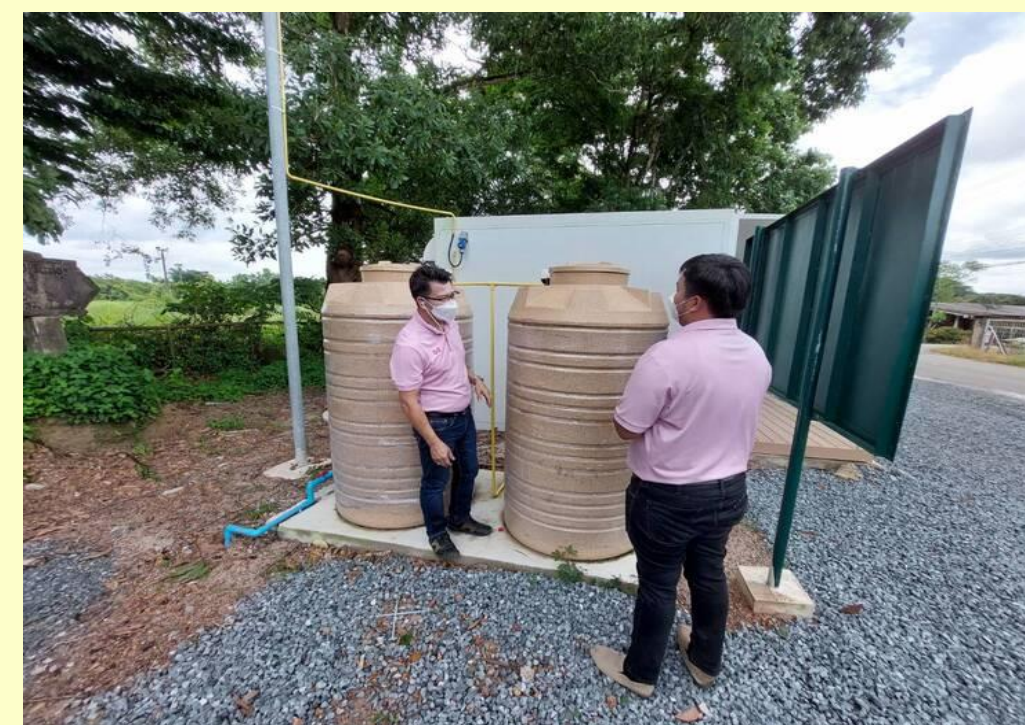

24 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ บ้านคำไชยวาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเส อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

นายวิรัตน์ จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้มอบหมายให้ ส่วนปฏิบัติการ ลมพื้ที่เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริม การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตร อย่างทั่วถึงและยั่งยืน



25 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ บ้านโฆ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเก อำเภอนนท จังหวัดขอนแก่น

นายวิรัตน์ จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้เร่งดำเนินการส่งทีม เจำหน้ากัส่วนวิชาการและหน่วยเจาะบ่อน้ำ ลมพื้ที่ดำเนินการ โครงการเติมน้ำ ใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ




ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 ส.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 ส.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	35	3,170
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	16



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

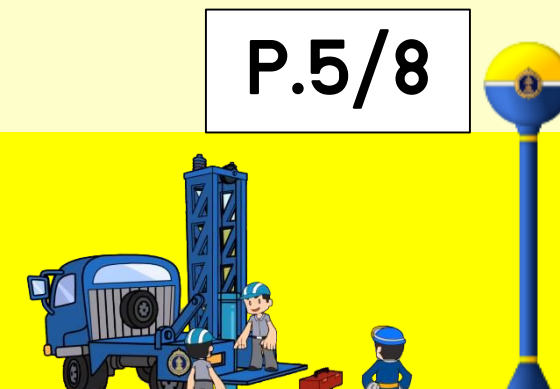

P.5/8

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




- 26 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล และเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง (งบกลาง)
- 27 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 500 ขวด ให้กับ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
- 28 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
- 29 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล และเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง (งบกลาง)
- 30 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

26 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ และบ้านคำไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

นายวิจิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล และเป่าล้าง ทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับ สถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง (งบกลาง)

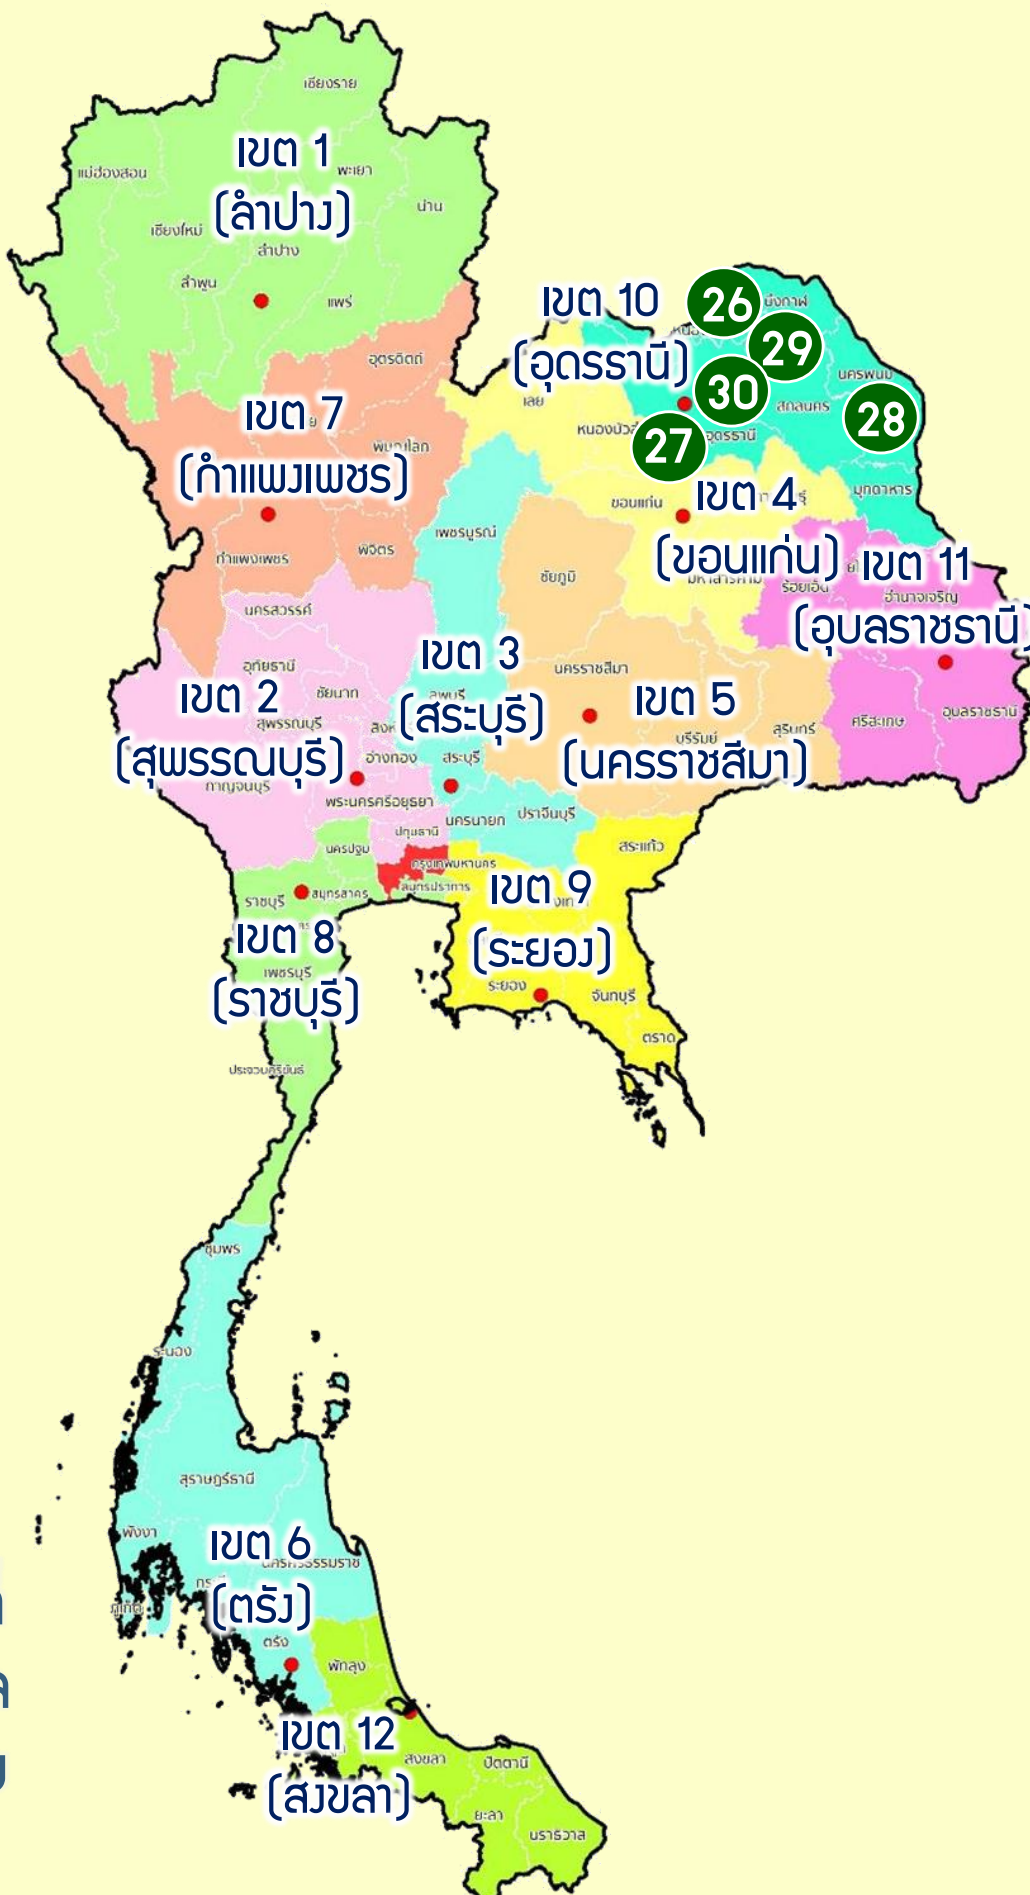

27 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ตำบลบ้านจัต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

นายวิจิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 500 ขวด ให้กับ โรงเรียน กู่แก้ววิทยา เพื่อส่งต่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงการระบาดของ ไวรัส covid-19



29 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

นายวิจิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล และเป่าล้าง ทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง (งบกลาง)



28 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

ณ บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

นายวิจิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับ ทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน



30 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

ณ ตำบลโนนทอ อำเภอบ้านเพือ จังหวัดอุดรธานี

นายวิจิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับทำการเกษตร อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 ส.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 ส.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	35	3,170
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	16



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



36 สกบ.เขต 12 (สงขลา) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

36 สกบ.เขต 12 (สงขลา)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ณ บ้านนกแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

นายบุญ จินฉาย พอ.สกบ.เขต 12 (สงขลา) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการเจาะแล้วเสร็จทั้ง 2 บ่อ ที่ความลึก 32 เมตร พัฒนาบ่อที่ความลึก 32 เมตร ปริมาณน้ำที่ได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และที่ความลึก 25 เมตร พัฒนาบ่อที่ความลึก 25 เมตร ปริมาณน้ำที่ได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามลำดับ

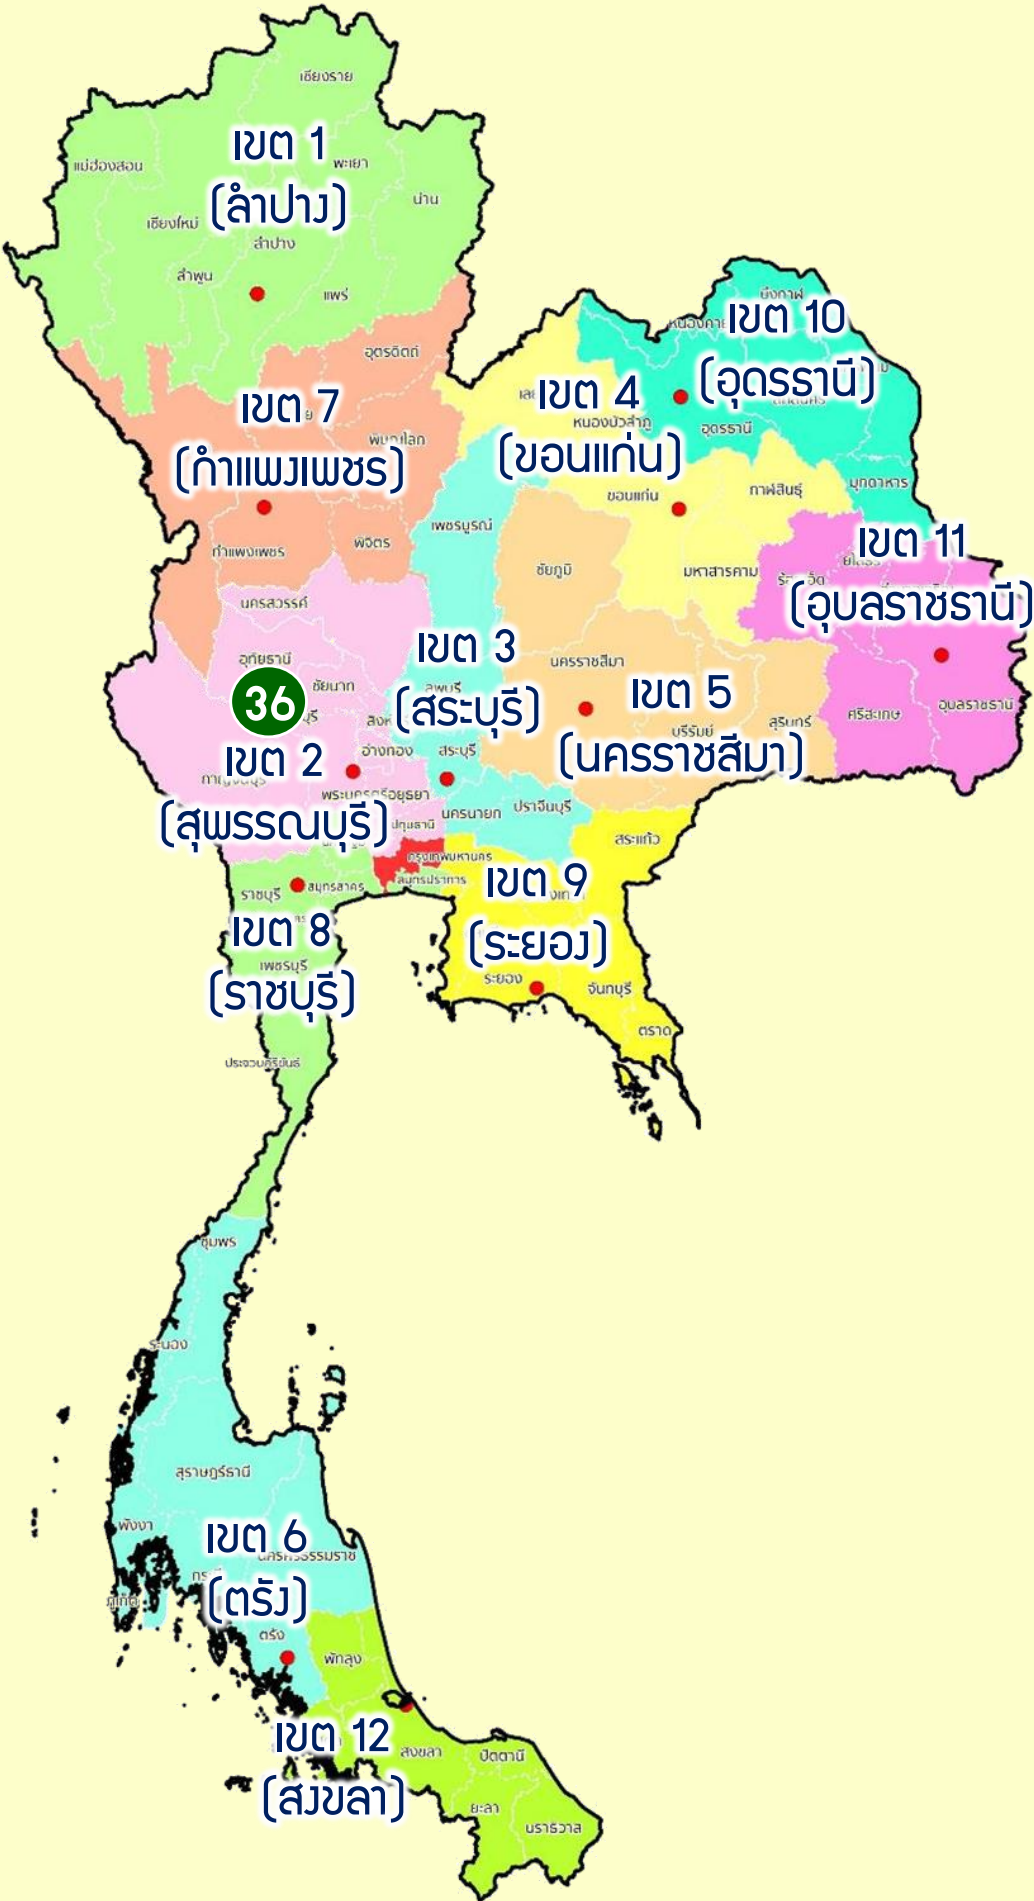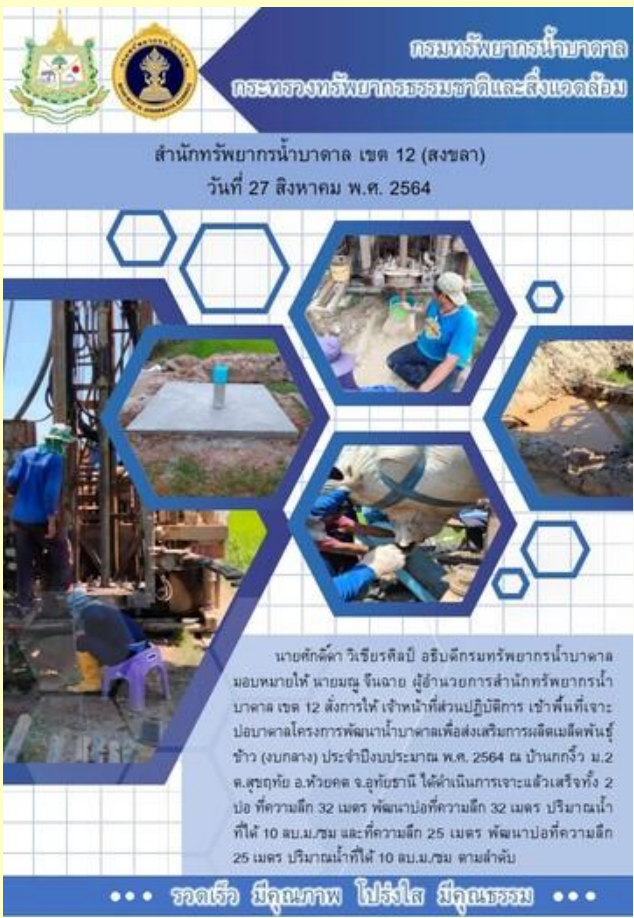


ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 ส.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 ส.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	35	3,170
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	16



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

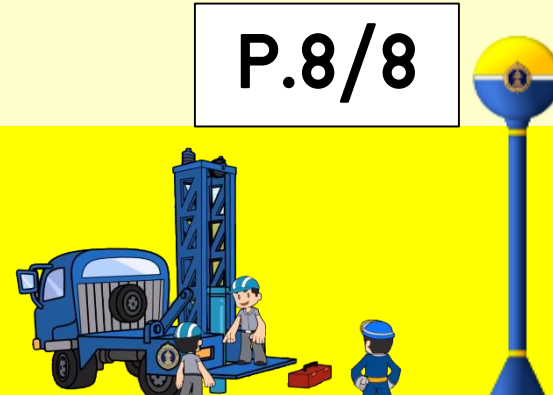

P.8/8