




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

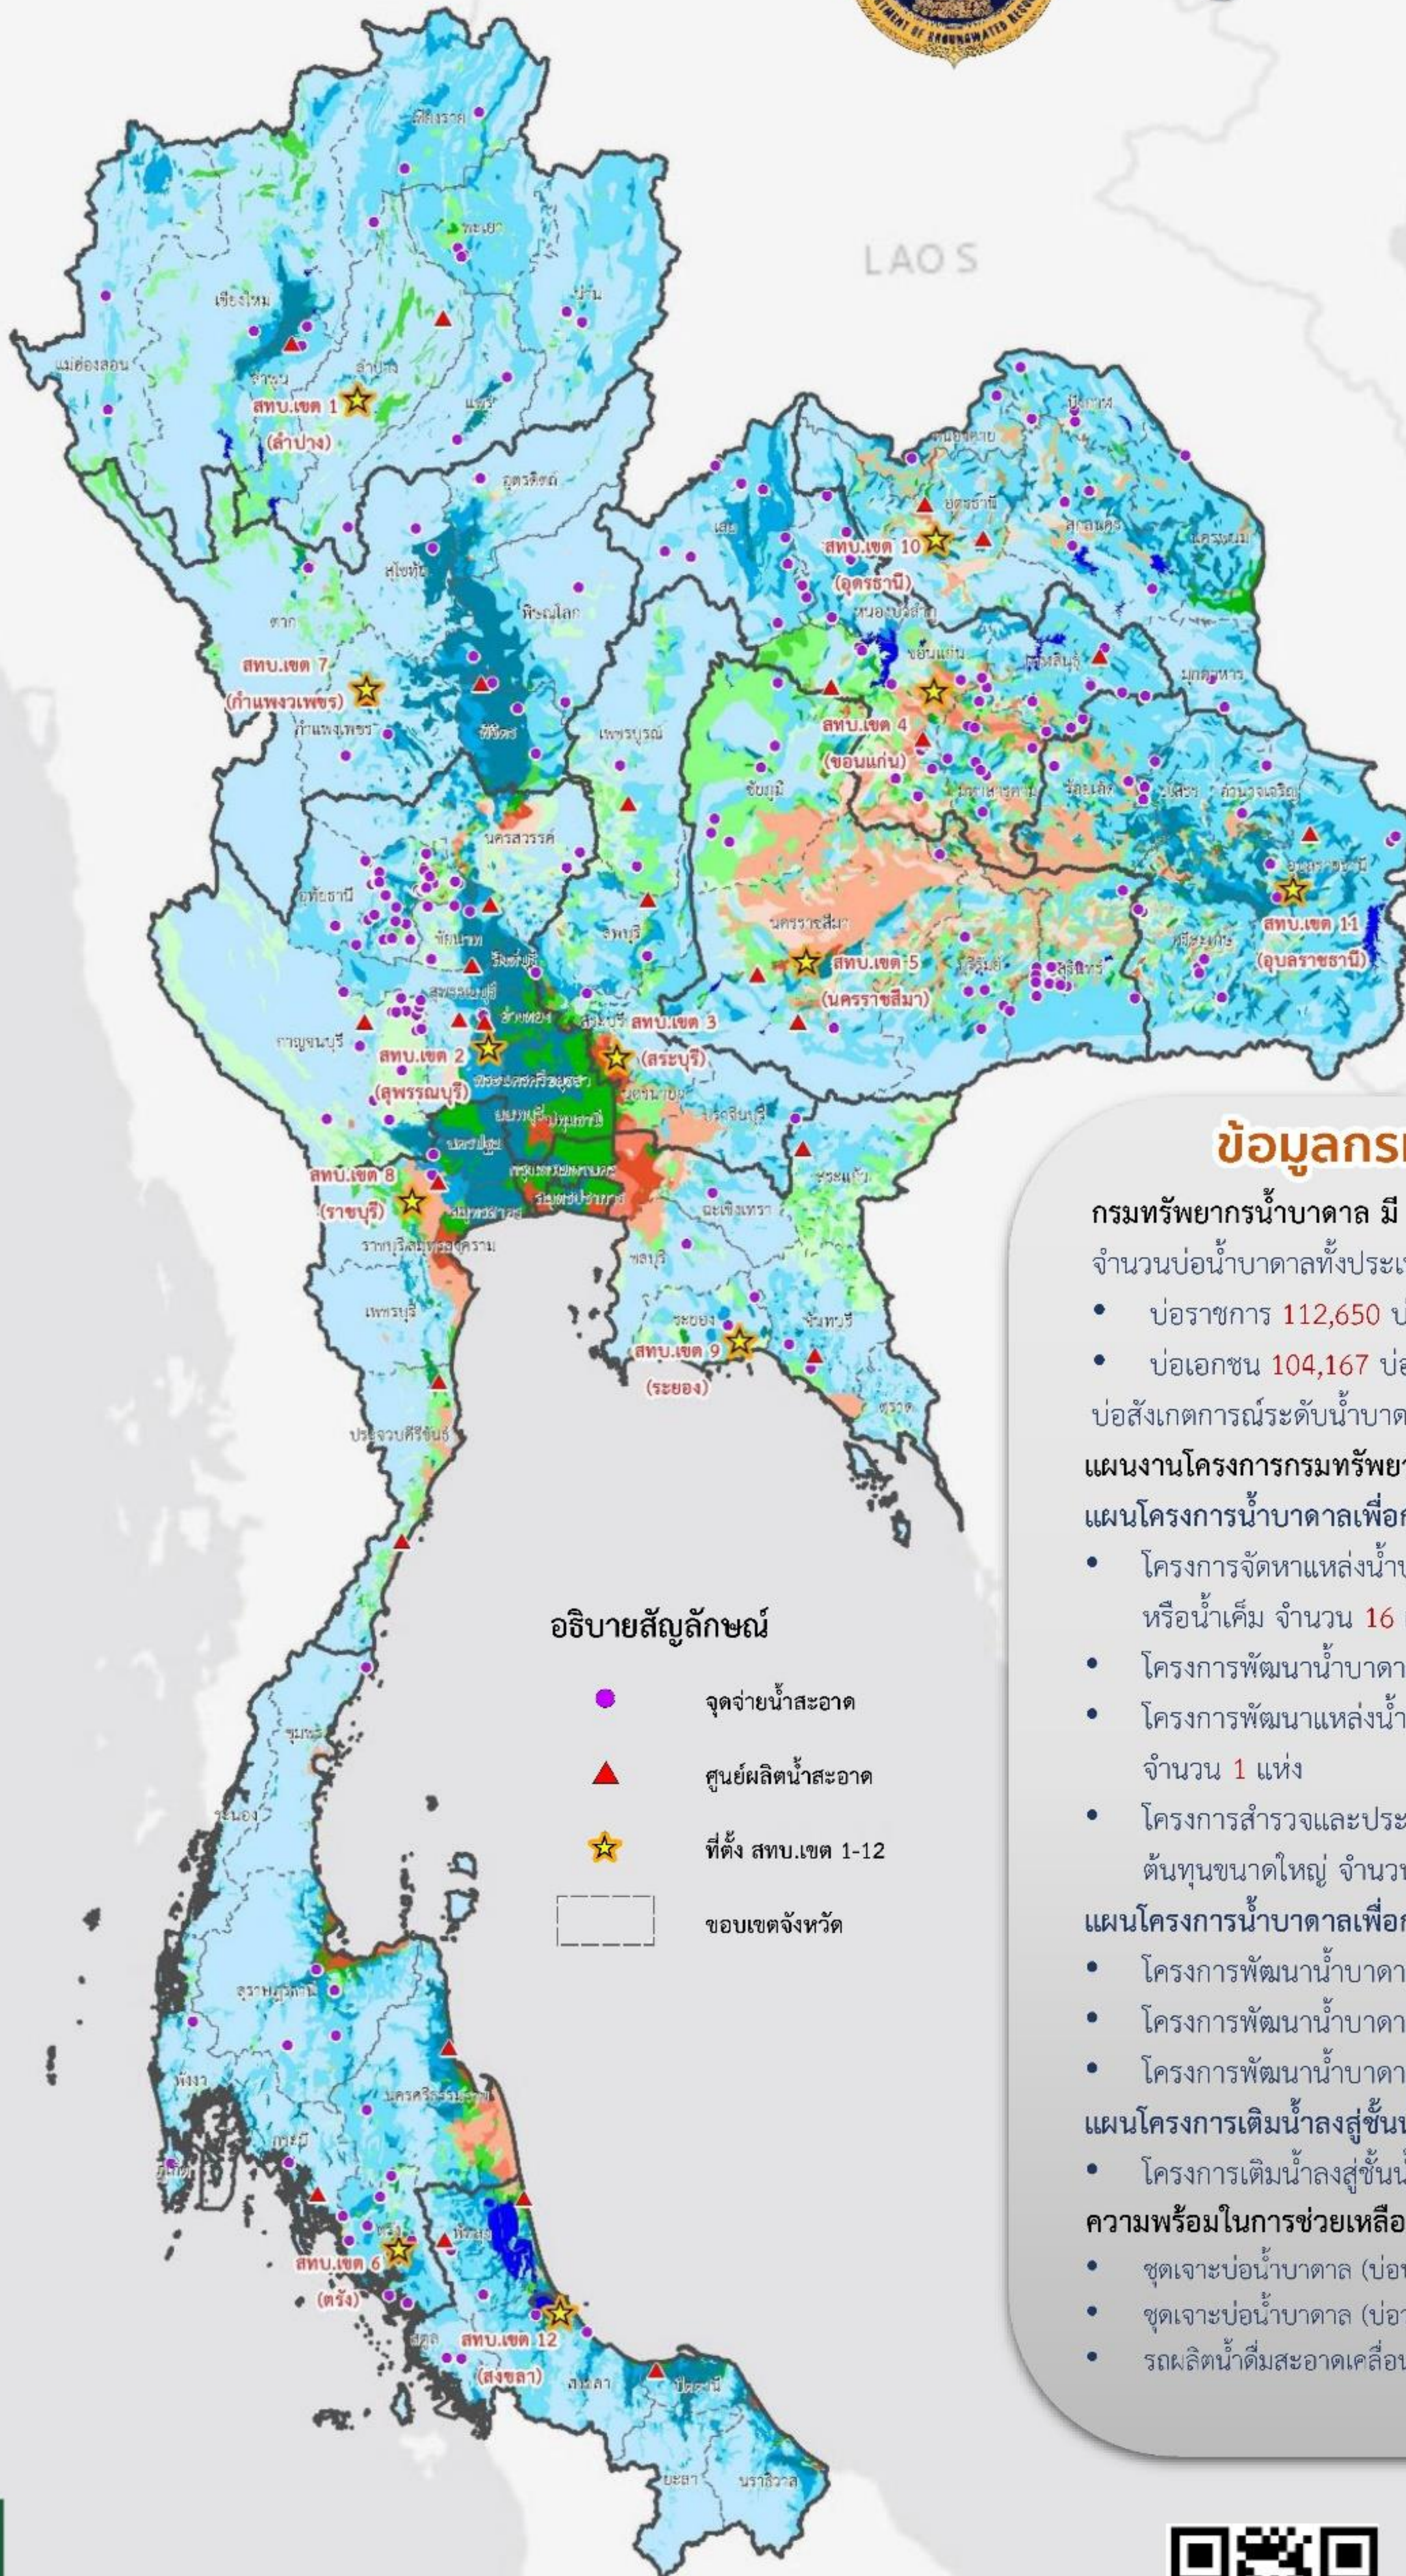

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

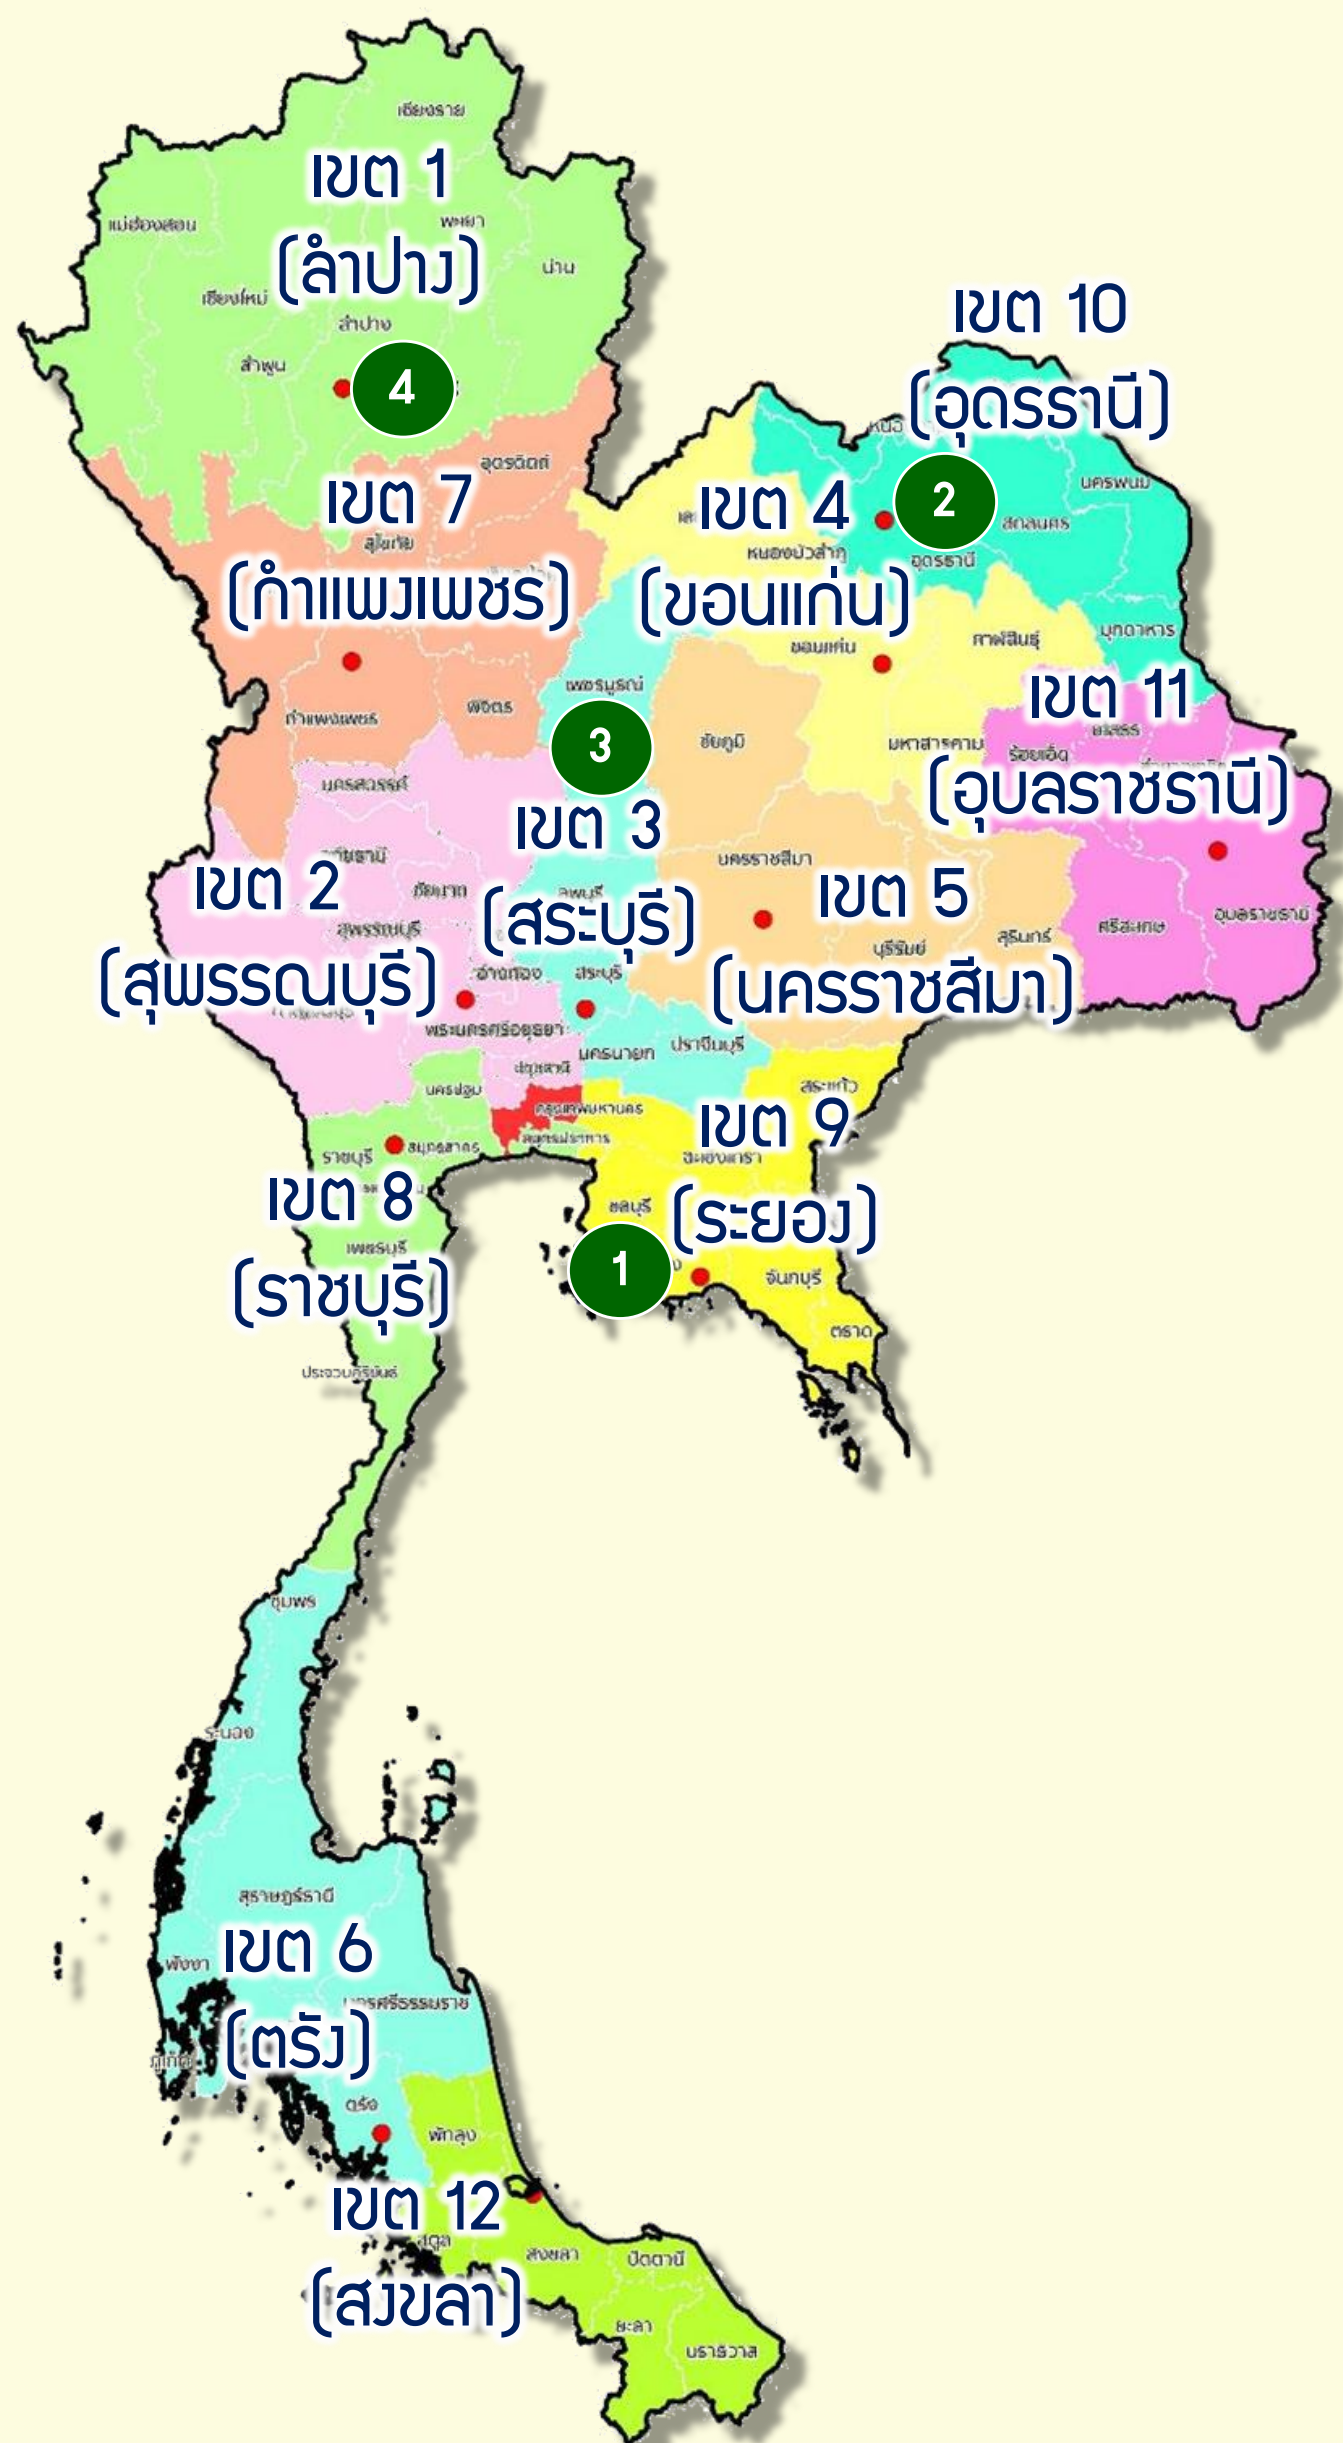

1 พลอากาศเอก สกิตต์ยัมพ์ สุขวิมล ราชเลขาบุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./นายสุรินทร์ วรกีธารง รอง อภบ./สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษา สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ. นายสุรินทร์ วรกีธารง รอง อภบ. นายเกรียงศักดิ์ ภักโร พอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเกาะสีชัง ต.ท่าคววมย์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี




2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ นายกุศล โชติรัตน์ ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ ที่ทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฟออลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี




3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) ณ บริษัท เอกอุทัย จำกัด สาขาศรีเทพ ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อหาทิศทางทางไหลของน้ำบาดาลและแสดงลักษณะภูมิประเทศ โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.สำรวจขนาดหลักฐาน เพื่อออกบารังวัด หมายเลข GNSS. 610016 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองเขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี รังวัดโยธียัดไปยังขนาดหลักฐานสร้างใหม่ LRI.3-65 โรงเรียนบ้านดงหล่ม ต.นิยมชัย อ.สระบุรี จ.ลพบุรี ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร
- 2.รังวัดโยธียัดขนาดหลักฐานจาก LRI.3-65 ไปยังขนาดหลักฐานสร้างใหม่ หมายเลข PNB.1-65 วัดมอดินแดง ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และหมายเลข PNB.2-65 วัดม่วงชุมศิริโรจน์ ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 80.5 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นขนาดหลักฐานอ้างอิงในการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ต่อไป
- 3.สำรวจรังวัดเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ บ้านม่วงชุม ม.4 โดยอ้างอิงออกจากขนาดหลักฐาน PNB.2-65 วัดม่วงชุมศิริโรจน์ ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 320 จุด เนื้อที่ประมาณ 267,000 ตารางเมตร (166 ไร่)

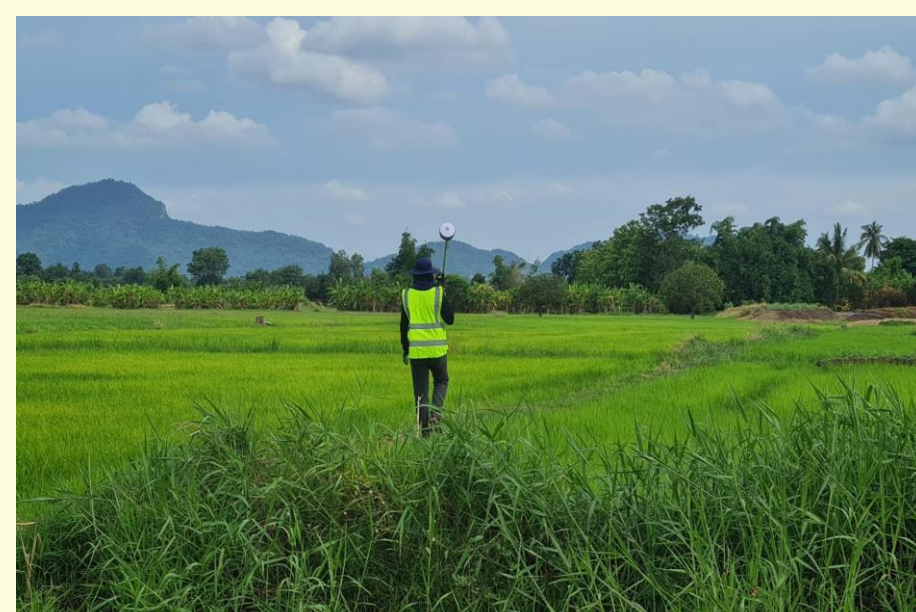

4 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซม และบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจ้ำ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ

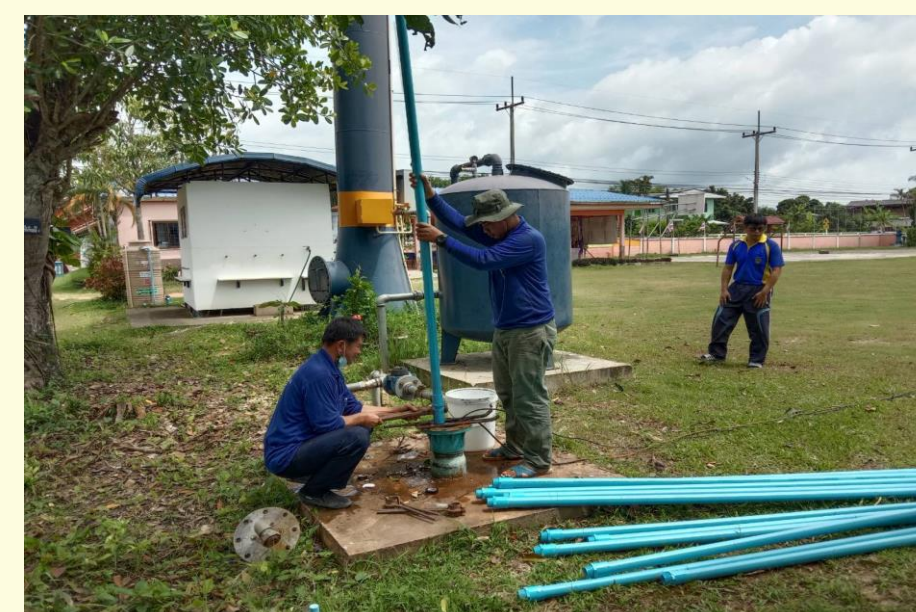

ประเภทข่าว	วันที่ 10-12 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 12 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	2,734
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	10

P.2/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

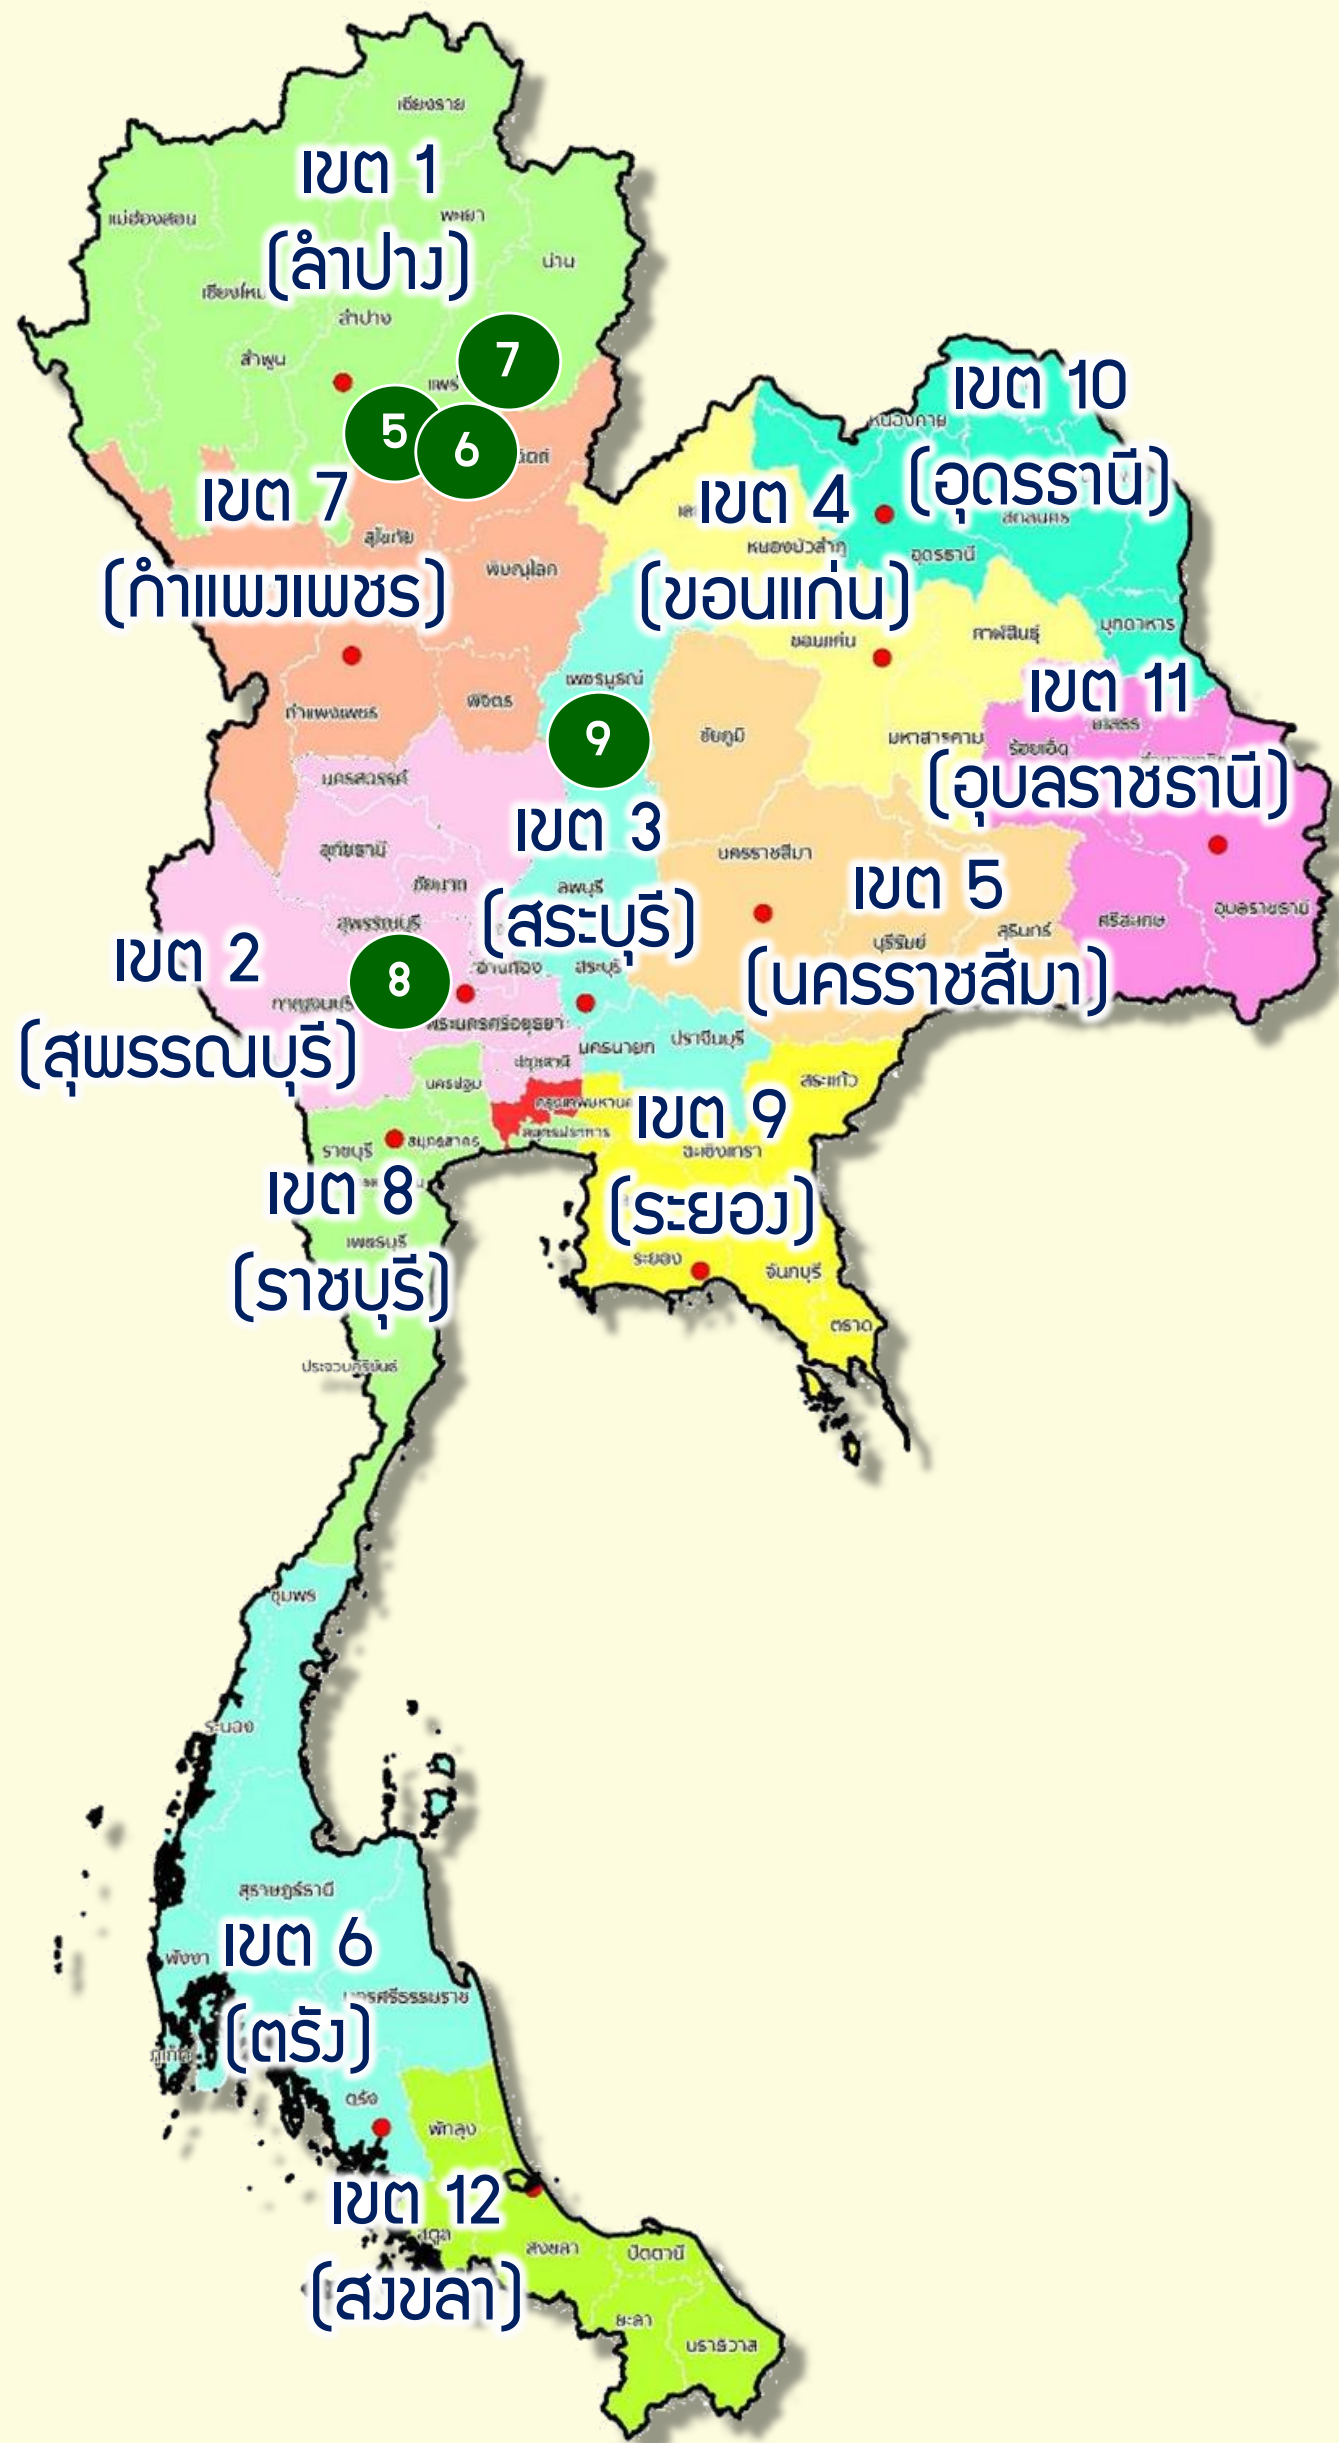

5 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พพบร เศรษฐพุกา พอ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ โครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 8 หมู่ ดังนี้

- 1.บ้านทุ่งล้อม ต.ห้วยน้ำ อ.เมือง จ.แพร่
- 2.บ้านห้วยกาน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
- 3.โรงเรียนบ้านกาศ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
- 4.สนง. อบต.ห้วยทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
- 5.สนง. อบต.บ้านปาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
- 6.บ้านหุยน อ.สอง จ.แพร่
- 7.ต.ทุ่งน้ำ อ.สอง จ.แพร่
- 8.ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่



6 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) นายมงคล สมวันดี ประธานกรรมการ นายไกรสร สัมพันธ์ และนายศุภศิษฐ์ สุขวงศ์จันทร์ คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (พื้นที่ 60 ไร่) พร้อมทั้งชี้แจง แนะนำแนวทางการใช้งาน และการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้ประโยชน์ ณ บ้านหนองใหม่ ม.10 ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่ และบ้านเวียงตึง ม.1 ต.เวียง อ.เมือง จ.แพร่



7 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พพบร เศรษฐพุกา พอ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการศึกษาสำรวจแหล่งน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ได้ปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีพของประชาชน ณ บ้านแม่แคม ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ และบ้านกั้น ต.บ้านกั้น อ.เมือง จ.แพร่



8 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกนกศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายสรชิต สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี นายอรรถพล สุวรรณศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ต.โคกโคเตา ต.ดอนมะสังข์ ต.รั้วใหญ่ ต.โพธิ์พระยา และต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี



9 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำบาดาลที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ ปริมณฑล พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง ตรวจเช็ค แนะนำวิธีการซ่อมแซมและดูแลรักษาระบบสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ม.1 ต.นาแขม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ



ประเภทข่าว	วันที่ 10-12 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 12 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	2,734
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	10

P.3/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

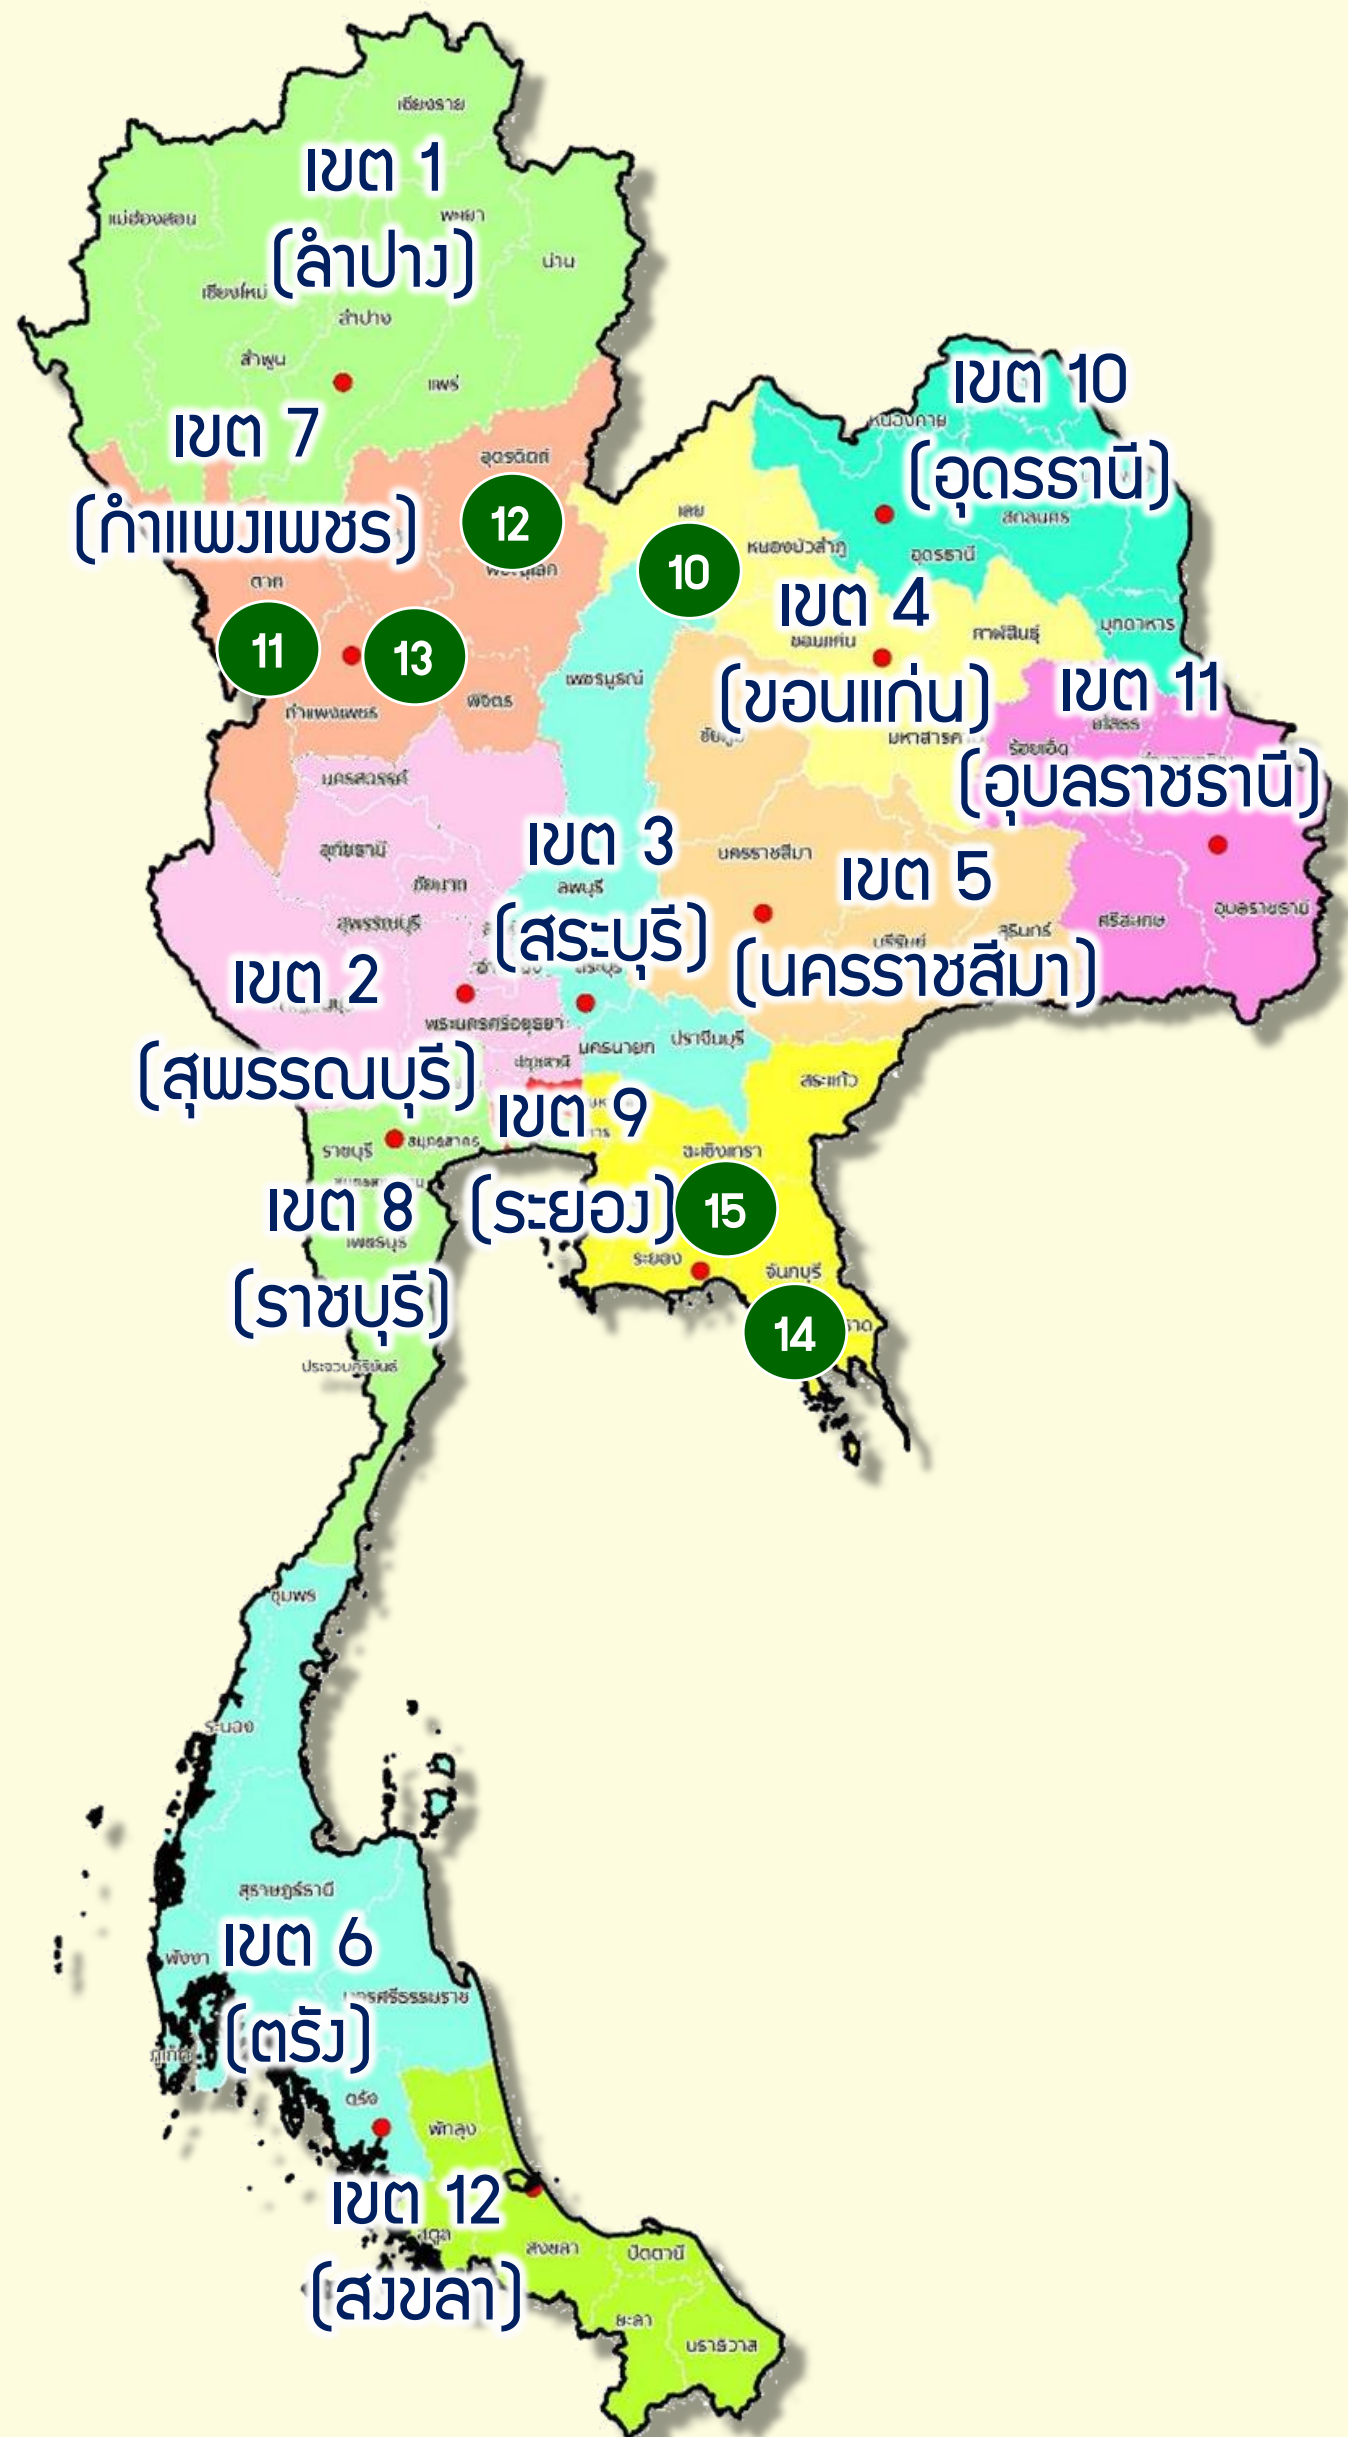

- 10 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่หน่วยเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะสำรวจน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (มงคล) ณ บ้านหนองอีเปี้ย ม.2 ต.โนนปอแดง อ.พนาซาว จ.เลย



- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในพื้นที่หน้าฝาย เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (ระยะที่ 1) ณ บ้านสะแกศรีอ ม.3 ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก



- 12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นผิบบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาบ่อน้ำบาดาลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.บ้านเนินขาน ม.9 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2.บ้านศรีราษฎร์ใหม่ ม.8 ต.ช่องแคบ อ.พมพระ จ.ตาก
3.บ้านวังยาง ม.1 ต.พารุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์



- 13 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 20/2565 เพื่อพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ขึ้นไป โดยมีคำขอจำนวนทั้งสิ้น 19 คำขอ และคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จำนวน 4 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ผ่านระบบออนไลน์ VDO CALL LINE



- 14 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรอง ทวีประเทศ (ระยะที่ 2) ปริมณฑล พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองคล้า ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี



- 15 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายธนพล พิมพ์พันธ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการเจาะสำรวจ โครงการศึกษาสำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ปริมณฑล พ.ศ. 2565 (บริเวณกุ่มพัฒน่าน้ำบาดาล) ณ บ้านคลอง 19 ต.โยธาทอง อ.บ้านน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา



ประเภทข่าว	วันที่ 10-12 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 12 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	2,734
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	10



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.4/5

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

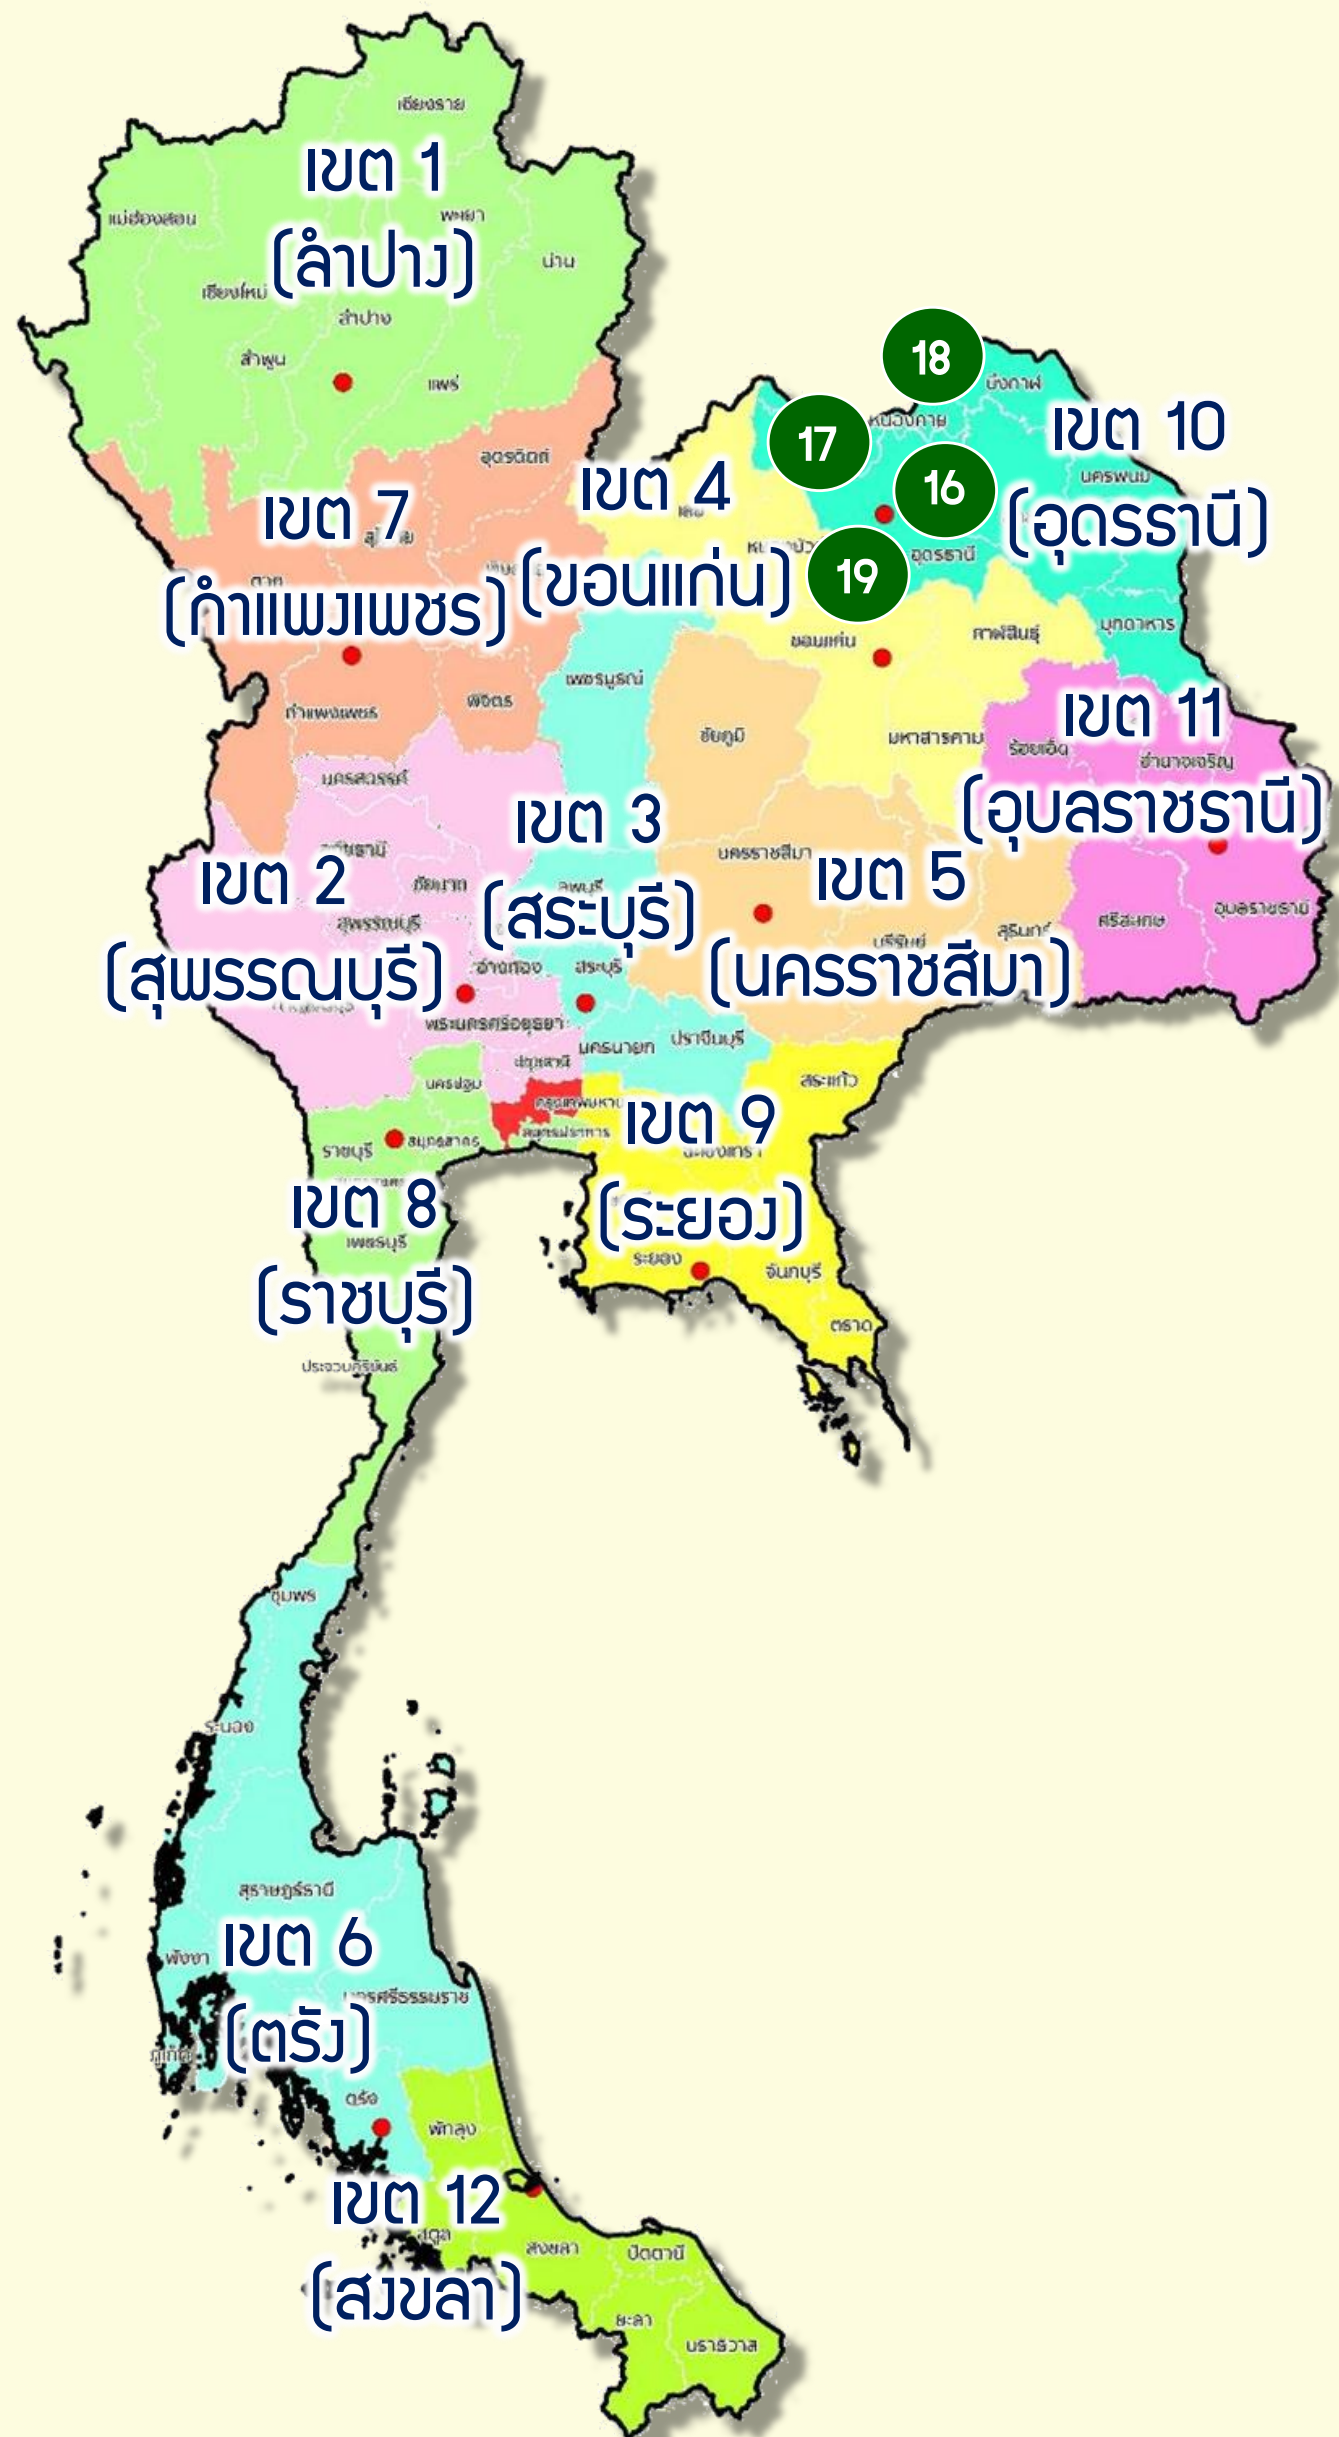

- 18 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (คทช.จังหวัดบึงกาฬ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเมตติยาศิริ (ห้องประชุมถูกต้อง) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ



- 19 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก๊วไฮโดรเจนกับน้ำและบ้านน้ำดื่ม เพื่อให้บริการในสภาพใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไพรขลาวิทยไทย ต.ทมนาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
2.โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ต.ชัยนาท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี



- 16 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 16/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 17 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



- 17 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กลับใช้งานได้ปกติ เพื่อให้นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ณ โรงเรียนบ้านนาข้าว น้ำ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย



ประเภทข่าว	วันที่ 10-12 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 12 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	2,734
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	10

P.5/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

