



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

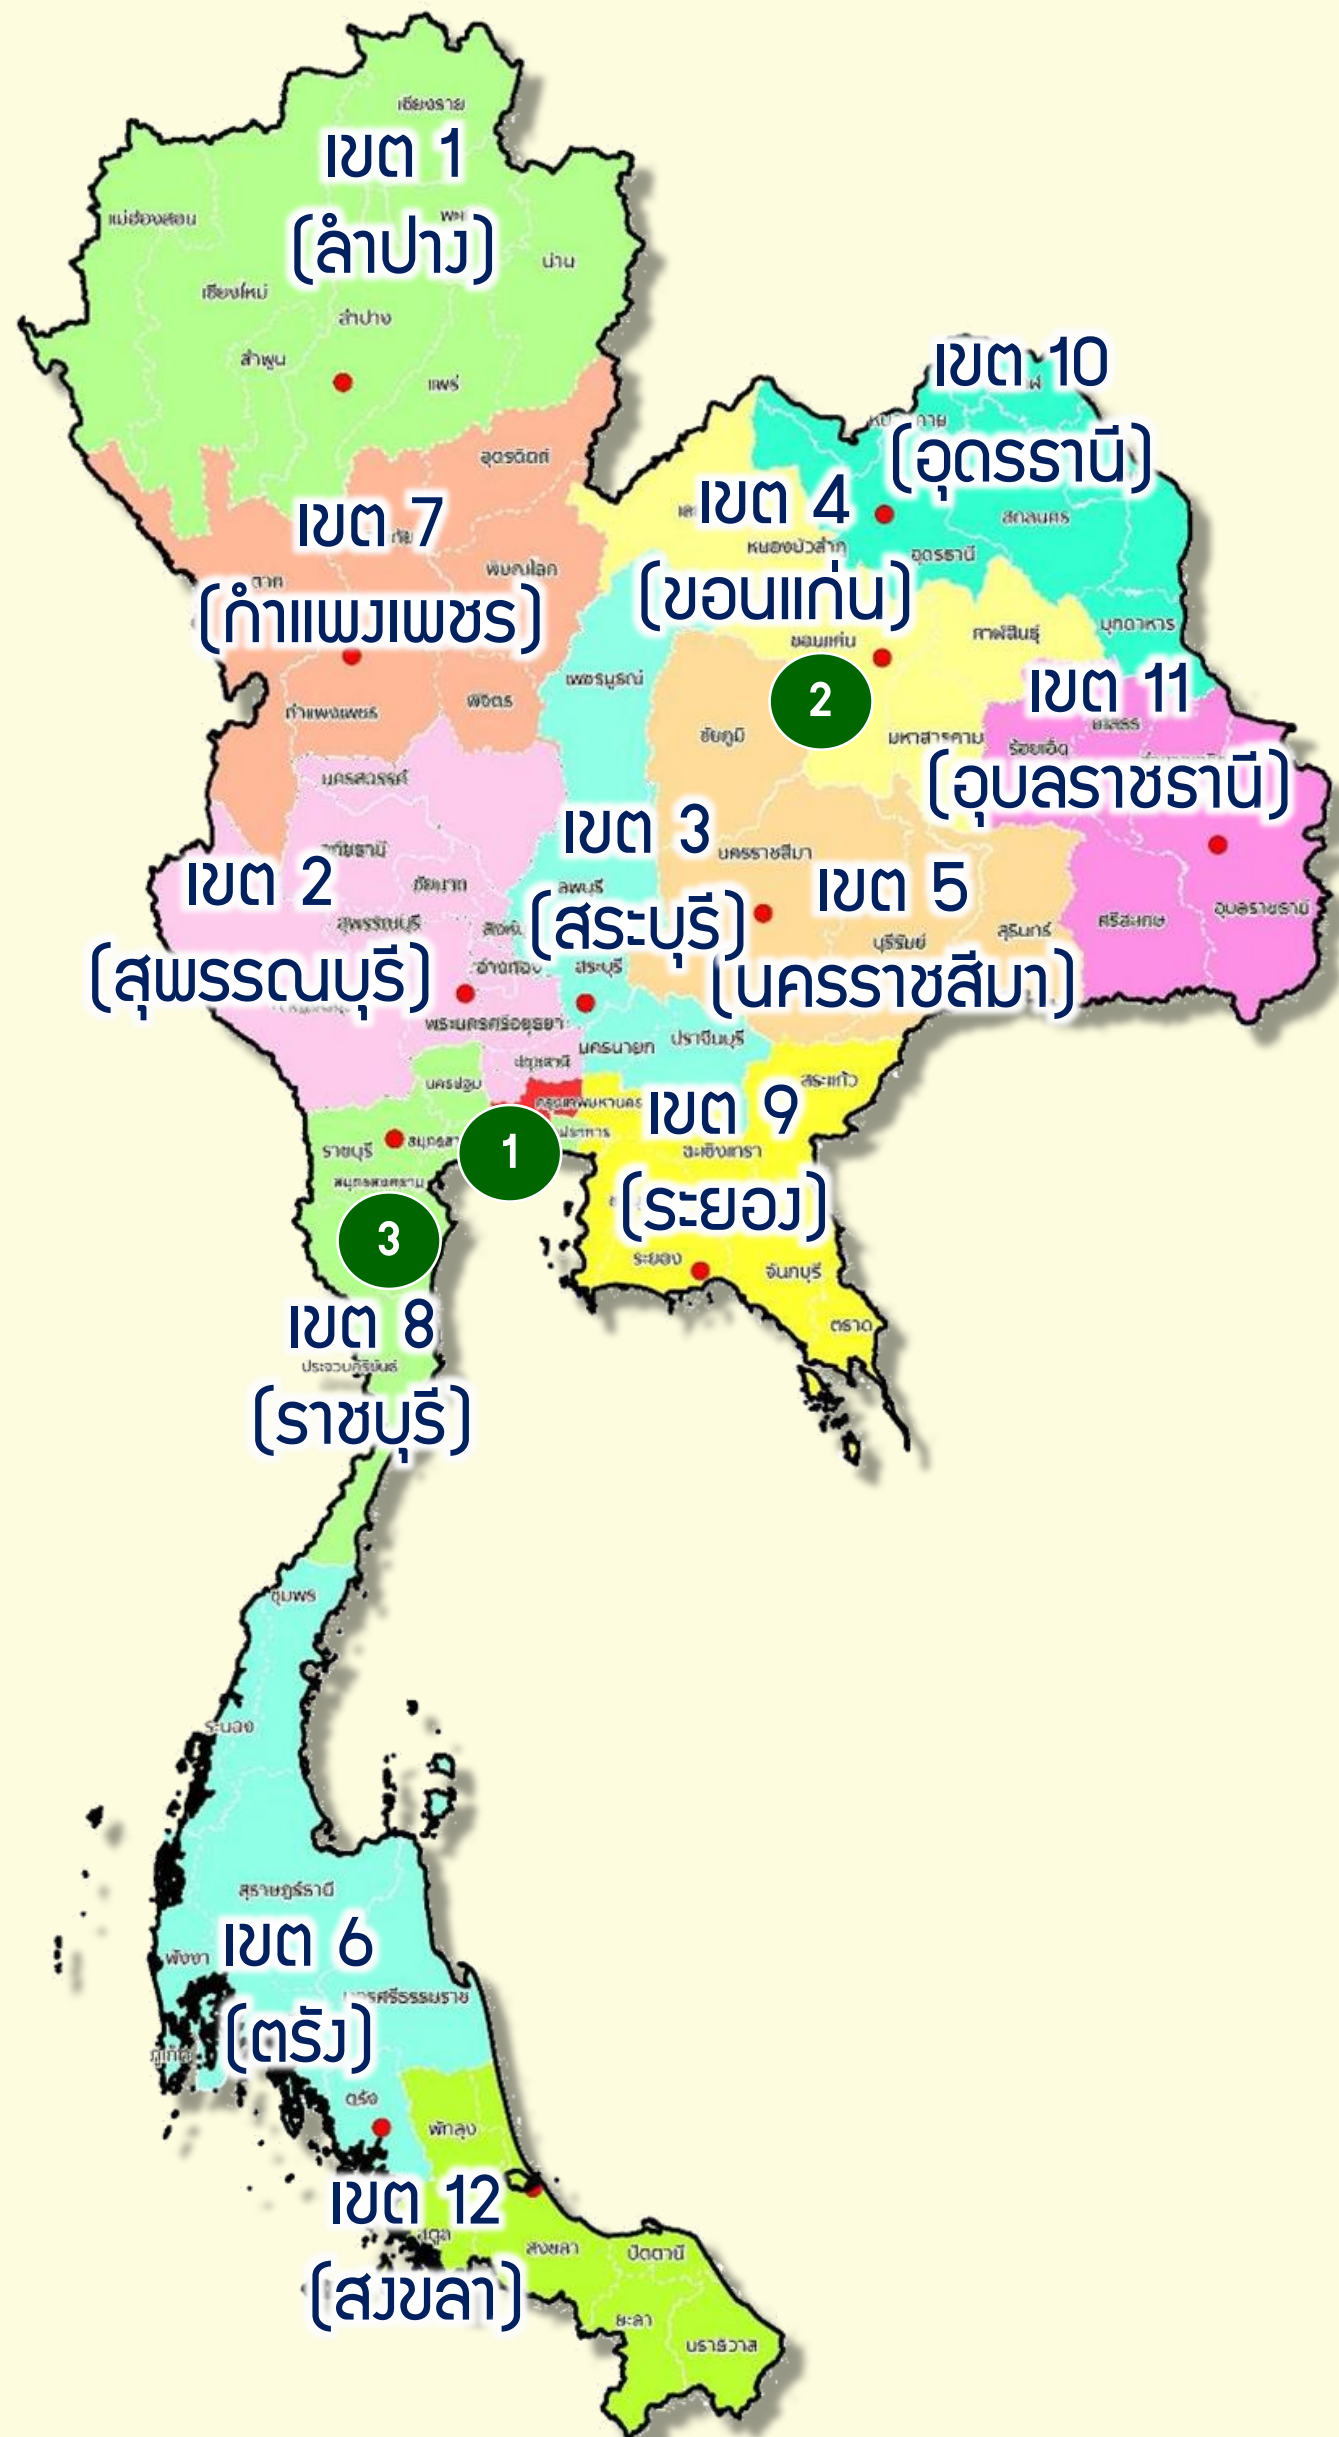

1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/นายจุฑาพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/นายศักดิ์ดา วิชัยกุล อภ./นายสุรินทร์ วรวิจิตร รอง อภ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดยมี นายจุฑาพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิชัยกุล อภ. นายสุรินทร์ วรวิจิตร รอง อภ. และคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้ น้ำบาดาลในกระบวนการผลิตเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร



2 นายศักดิ์ดา วิชัยกุล อภ./นายเฉลิม กลิ่นนันทนวล ที่ปรึกษากฎหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล/สาบ.เขต 4 (ขอนแก่น)/สาบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วย นายอุไร แก้วจันทร์ พอ.สาบ.เขต 4 (ขอนแก่น) และนายวิวัฒน์ จันทราชนนท์ พอ.สาบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง และส่งมอบงาน โครงการจัดหา น้ำบาดาล ขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหาน้ำแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านนาทุตลิม ม.3 ต.สายบัว อ.นาาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยสามารถให้บริการประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 13 หมู่บ้าน 1,900 ครัวเรือน 7,200 ราย โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านหนองโสน ม.12 ต.กุดดิ่ง อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู
- 2.บ้านหนองแวง ม.7 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
- 3.บ้านหนองกุงแก้ว ม.4 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ด้วยเครื่องมือวัดระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ พร้อมทั้งบำรุงรักษา และทำความสะอาดบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร และจ.สมุทรสงคราม จำนวน 5 สถานี ได้แก่

- 1.สถานีวัดตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หมายเลขสถานี LCSPK022 จำนวน 5 บ่อ ระดับน้ำบาดาลลดระดับลง 1-2 เมตร และอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- 2.สถานีวัดคลองขุดเล็ก ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม หมายเลขสถานี LCSKM01 จำนวน 1 บ่อ ระดับน้ำบาดาลลดระดับลง 1 เมตร
- 3.สถานีวัดหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร หมายเลขสถานี LCSKN010 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาลลดระดับลง 1-2 เมตร
- 4.สถานีวัดรางต้นนิลประดิษฐ์ ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร หมายเลขสถานี LCSKN009 จำนวน 4 บ่อ ระดับน้ำบาดาลลดระดับลง 1-2 เมตร และ 6-7 เมตร
- 5.สถานีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หมายเลขสถานี LCSKN026 จำนวน 3 บ่อ ระดับน้ำบาดาลลดระดับลง 1 เมตร และเพิ่มขึ้น 1 เมตร



ประเภทข่าว	วันที่ 1-3 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 3 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	7	2,955
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

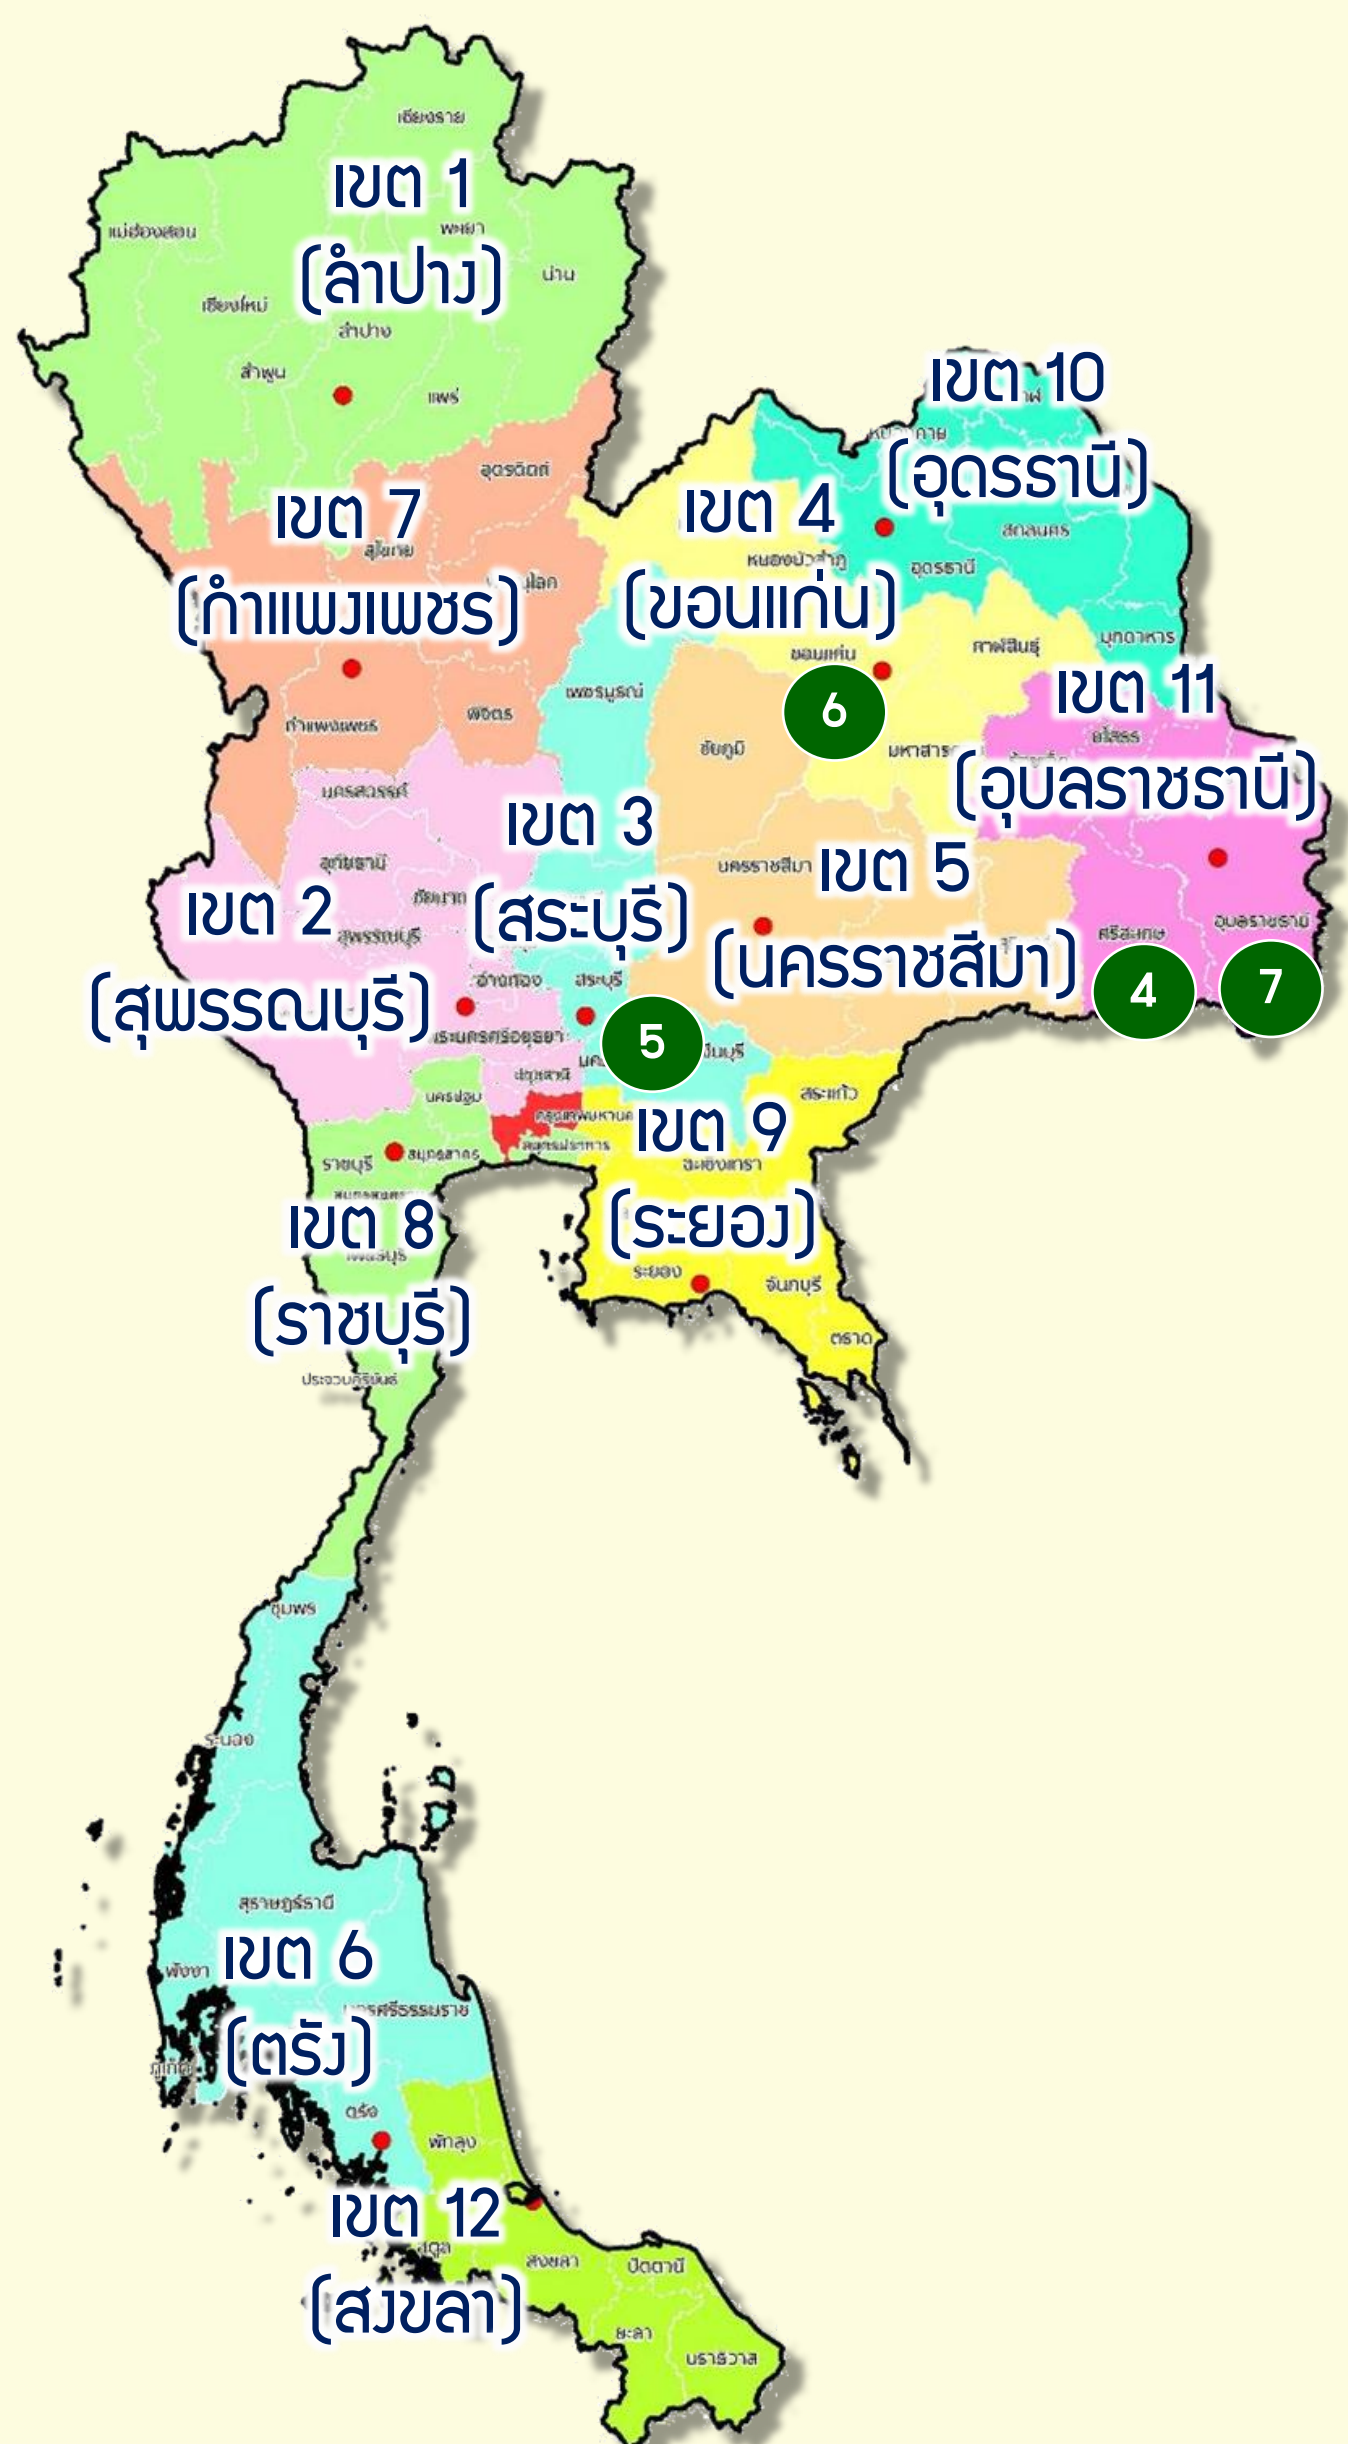


- 4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติการสุบทดสอบ ปริมาณน้ำบาดาลบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ณ โรงเรือนบ้านพิงพวย ม.9 ต.พิงพวย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หมายเลขบ่อ 6511B003 ความลึกพัฒนา 42 เมตร ปริมาณน้ำที่สูบได้ 5.50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



- 5 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วย พอ.ส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพการใช้ น้ำ ในพื้นที่ โรงพยาบาลหนองแขง เนื่องจากประสบปัญหา การขาดแคลนน้ำ ผลการดำเนินงาน พบว่าบ่อน้ำบาดาลเดิมไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้งานได้ และระบบประปาจากเทศบาลตำบลหนองแขง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ เนื่องจากคุณภาพน้ำที่กร่อยและเค็ม ณ โรงพยาบาลหนองแขง ต.ไถ่เสา อ.หนองแขง จ.สระบุรี



- 6 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการหยั่งธรณีหลุมเจาะ (E-logging) โดยสำรวจความลึกเจาะ 308 เมตร โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา ในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านแสส่วน ม.4 ต.นาบัว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

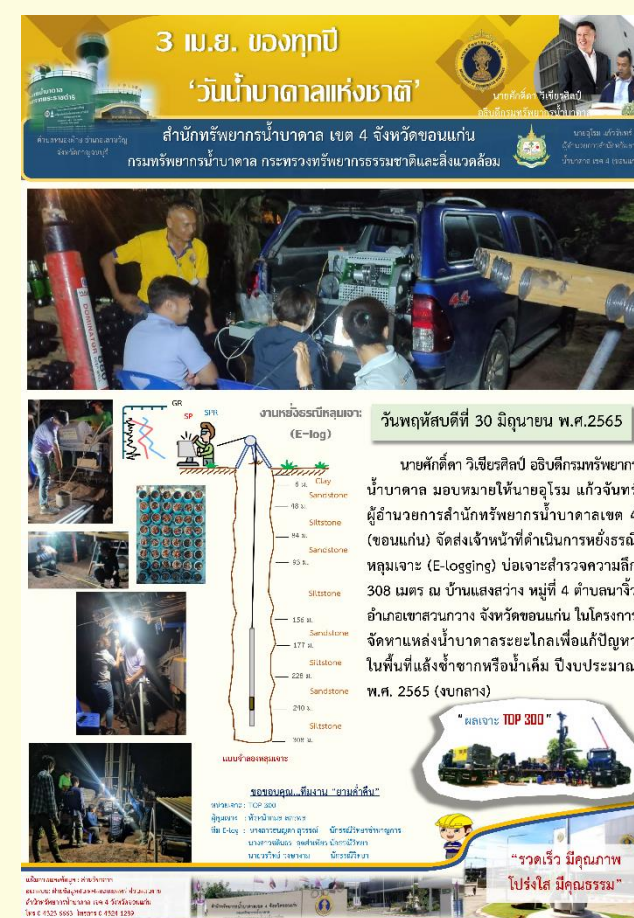

- 7 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุม กิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ชี้แจง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับ ดำเนินงาน ณ บ้านนาขันธ์ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 1-3 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 3 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	7	2,955
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

