




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

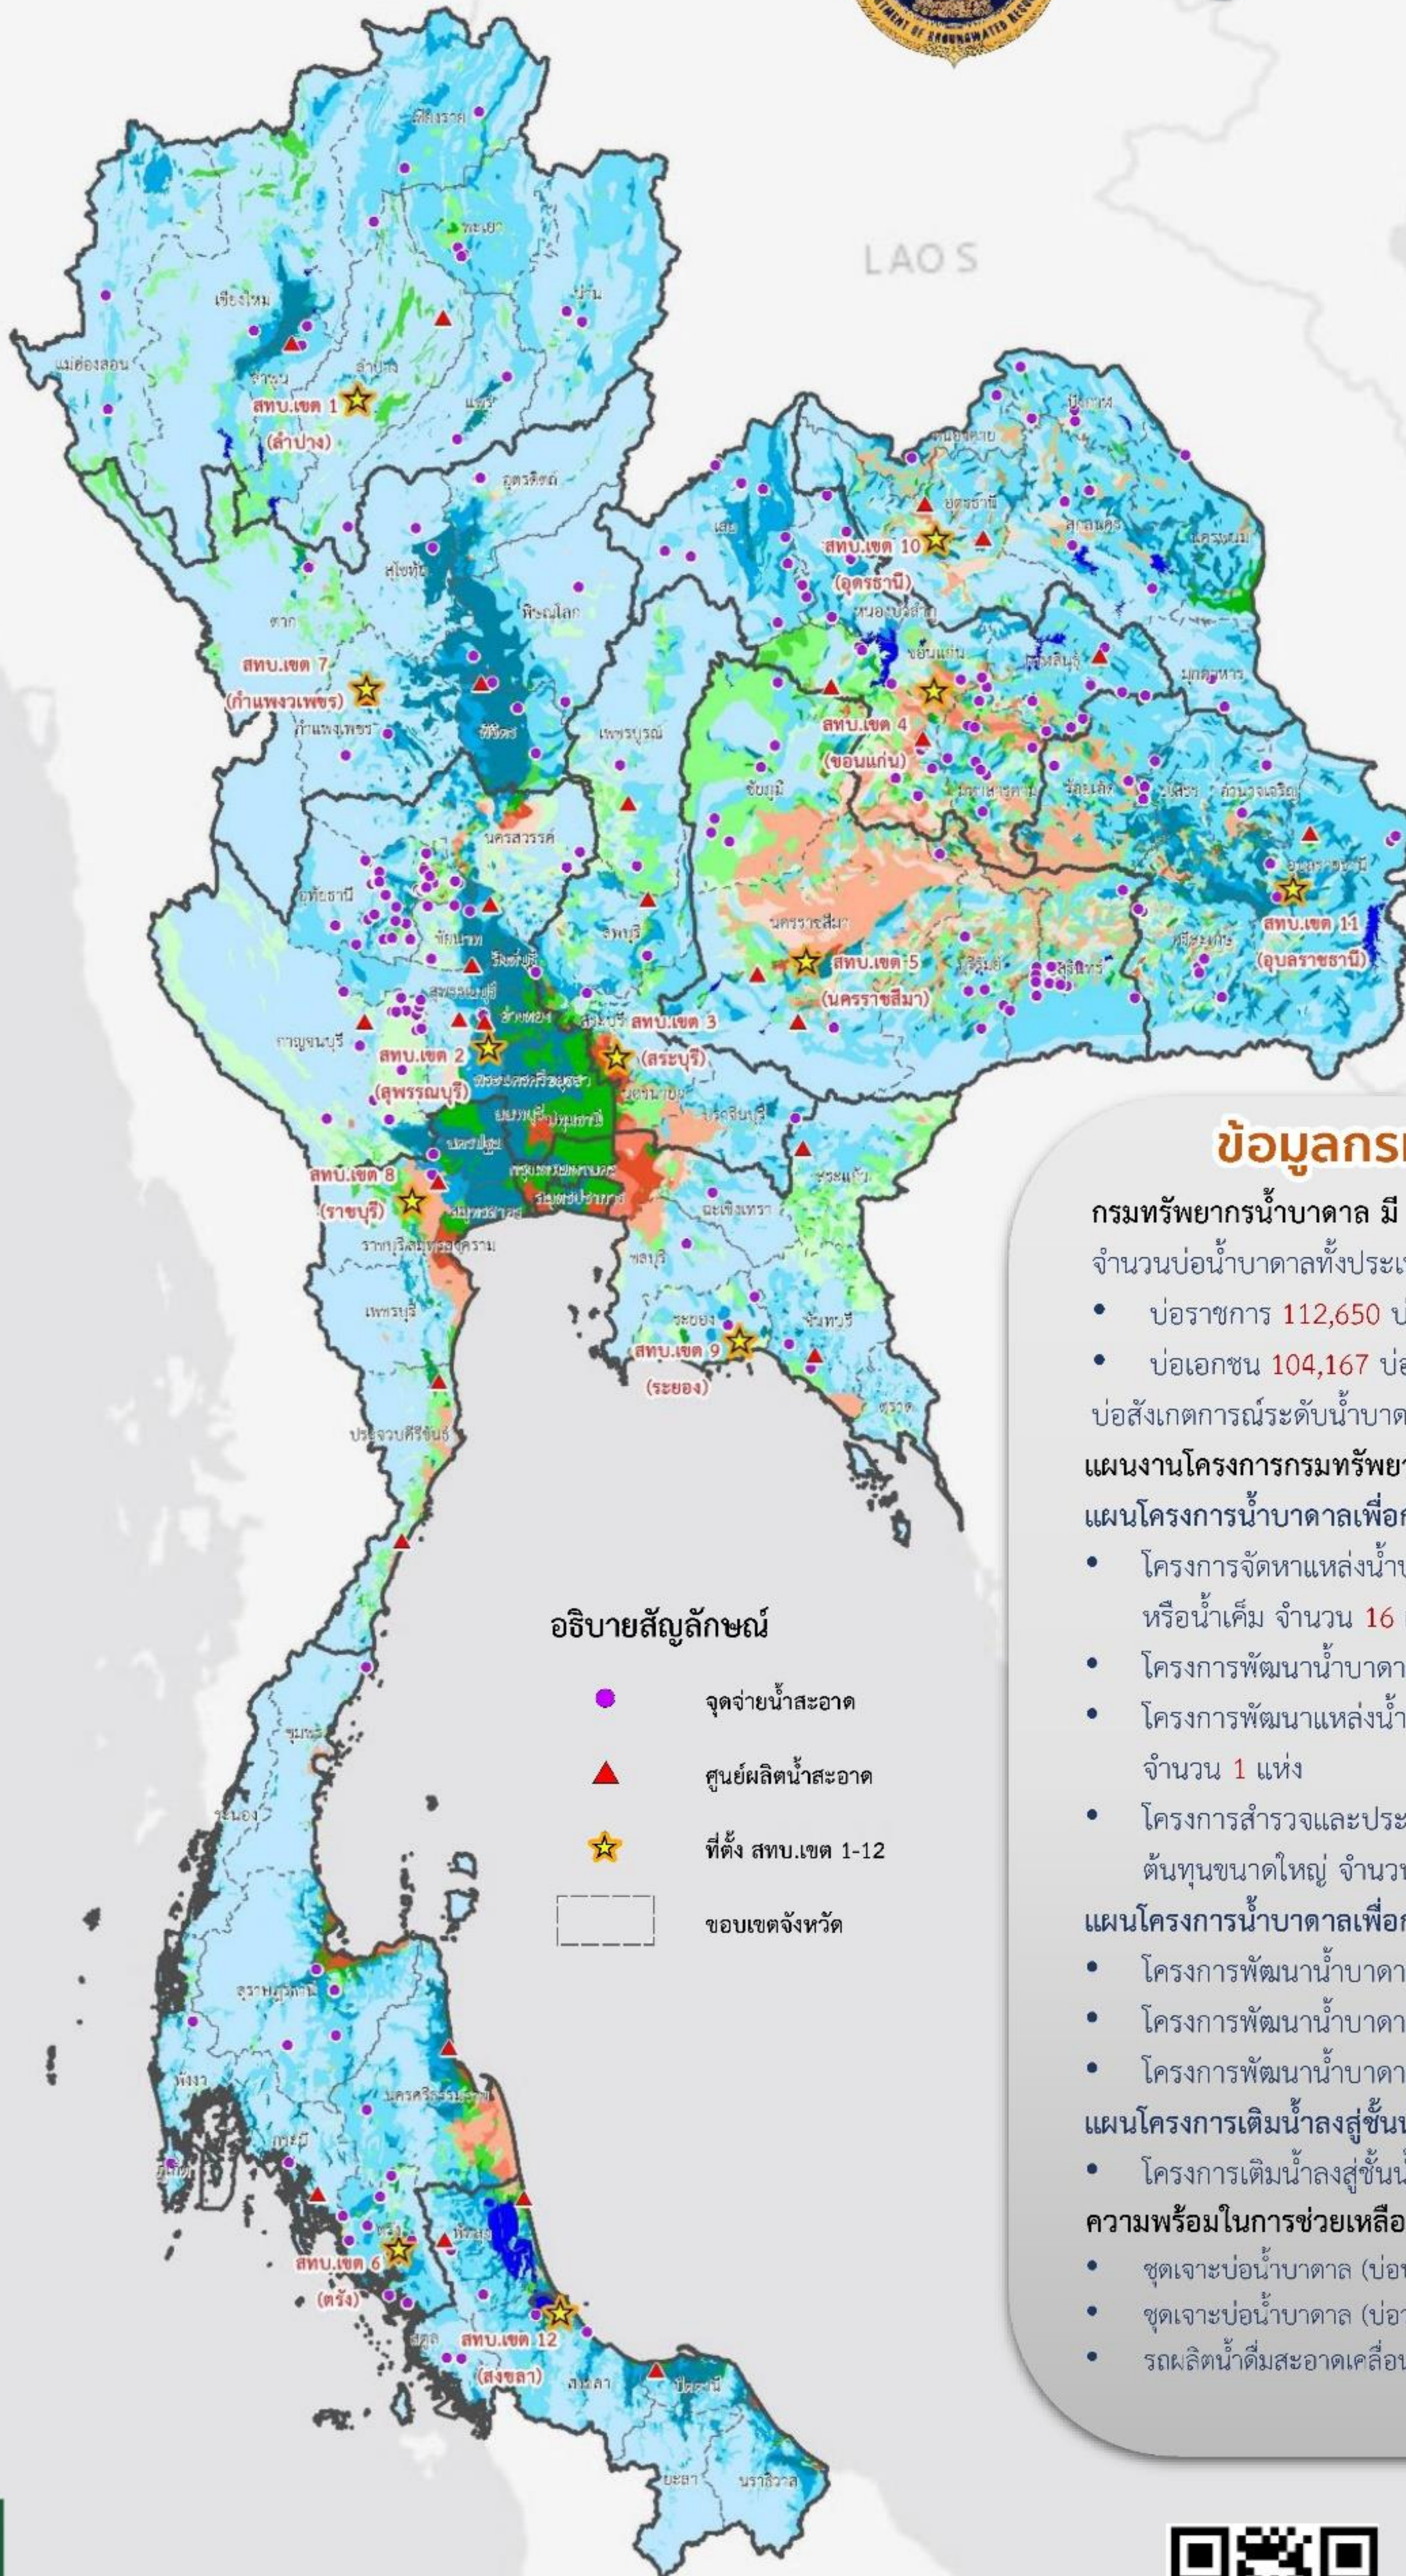

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index		ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
Groundwater Quality Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)					
		< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
		< 500	500 - 1,500	> 1,500	

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

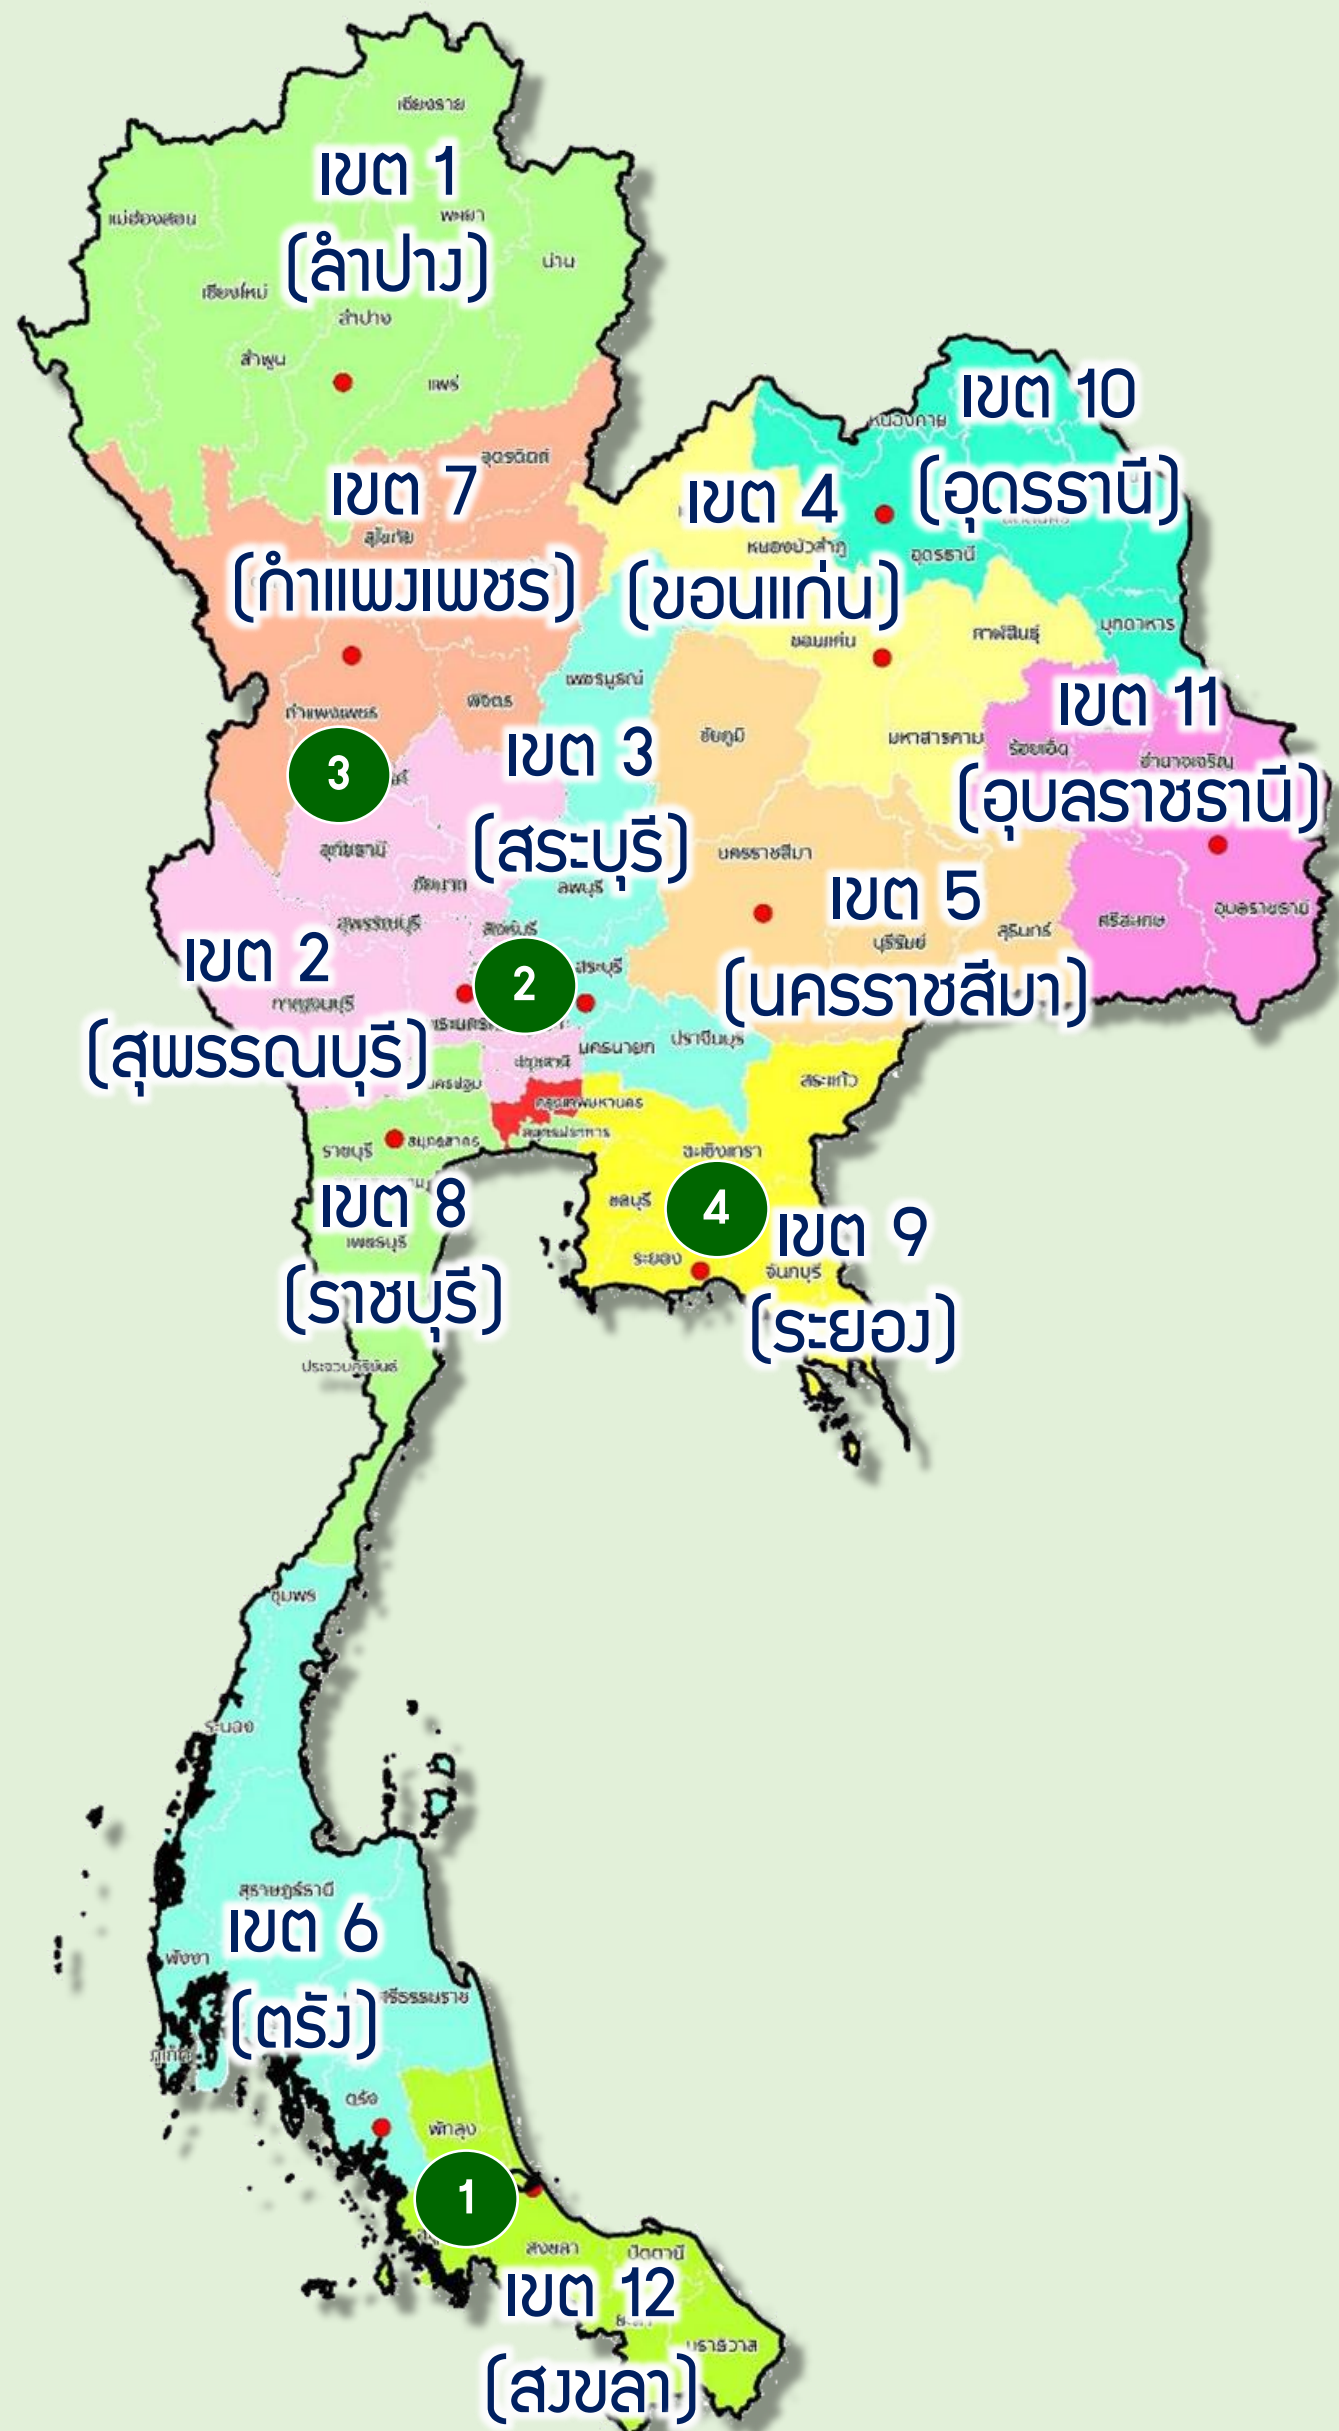

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./นายยมยุทธ นาควิโรจน์ รอง อภบ./สทบ.เขต 6 (ตรัง)/สทบ.เขต 12 (สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปิ๊งประมาณ พ.ศ. 2564 (จบกลาง) และมอบแคลลอนน้ำดื่มให้ประชาชนในพื้นที่ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค โดยมีนายมนต์เกียรติ จงจิรากุล พอ.สทบ.เขต 6 (ตรัง) นายสุวิทย์ บุญชัย พอ.สทบ.เขต 12 (สงขลา) นายนิรุต ชำบุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง นายสิริมนต์ ชุมริยง พอ.ทสจ.พัทลุง พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบแคลลอนน้ำดื่ม ณ บ้านทุ่งใต้หะยี ม.8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง และบ้านเขาหัวช้าง ม.2 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เรื่อง การควบคุมการผลิตน้ำประปา และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี



3 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้อบรม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำลำคลองขลุง โดยมีนายอนันต์ พลอำนาจ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร



4 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลให้กับ บ้านทุ่งเหียง และโรงเรียนวัดไชยธารา โดยทำการซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ และซ่อมตู้ควบคุม ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อให้ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียง ณ บ้านทุ่งเหียง ม.4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และโรงเรียนวัดไชยธารา ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา



ประเภทข่าว	วันที่ 20 ก.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 20 ก.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	4	3,672
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.2/2



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

