



โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค
จังหวัดสระบุรี

กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

สารบัญ

	หน้า
โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	1
พื้นที่ดำเนินงาน	2
ขอบเขตการดำเนินงาน	2
ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและแผนแม่บท	2
ระยะเวลาดำเนินงาน	3
เป้าหมายโครงการ	3
งบประมาณ	3
วิธีดำเนินงาน	3
หน่วยงานรับผิดชอบ	4
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระบุรี	5
ประวัติความเป็นมา	5
ลักษณะทางภูมิศาสตร์	5
ลักษณะภูมิประเทศ	6
เขตการปกครอง	7
ธรณีวิทยาทั่วไป	7
ธรณีวิทยาโครงสร้าง	11
พื้นที่ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาลจังหวัดสระบุรี	12

สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	44
ปัญหาและอุปสรรค	48
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข	48
บรรณานุกรม	49
ภาคผนวก	50
ภาคผนวก ก สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี	51
ภาคผนวก ข ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี	88
ภาคผนวก ค	126
1. มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
2. มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2539	
ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน	129
ภาคผนวก จ การสำรวจความพึงพอใจ	136

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แผนที่อาณาเขตอำเภอในจังหวัดสระบุรี	6
ภาพที่ 2 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำแยกตามประเภทของแหล่งน้ำ	13
ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนของระบบประปาผิวดินและประปาบาดาล	14
ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงร้อยละคุณภาพน้ำของระบบประปาตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล ที่จะใช้บริโภคได้	18
ภาพที่ 5 แสดงคุณภาพน้ำของระบบประปาตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้	19
ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณเหล็กในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	21
ภาพที่ 7 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณเหล็กในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	22
ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณซัลเฟตในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	24
ภาพที่ 9 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณซัลเฟตในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	25
ภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณคลอไรด์ในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	27
ภาพที่ 11 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณคลอไรด์ในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	28
ภาพที่ 12 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณไนเตรตในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	30
ภาพที่ 13 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณไนเตรตในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	31
ภาพที่ 14 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณความกระด้างทั้งหมด ช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	33
ภาพที่ 15 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณความกระด้างทั้งหมดในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	34
ภาพที่ 16 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณฟลูออไรด์ช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	36
ภาพที่ 17 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณฟลูออไรด์ในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	37
ภาพที่ 18 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ	39
ภาพที่ 19 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	40
ภาพที่ 20 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนการตรวจเชื้อแบคทีเรีย <i>E.coli</i> ของระบบประปาแยกรายอำเภอ	42
ภาพที่ 21 แผนที่แสดงระบบประปาที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย <i>E.coli</i> ในพื้นที่ 13 อำเภอ	43

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 การสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปา ที่ใช้ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 13 อำเภอ	12
ตารางที่ 2 แสดงประเภทแหล่งน้ำของระบบประปาจากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	14
ตารางที่ 3 แสดงแหล่งน้ำและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่สำรวจและเก็บตัวอย่างในพื้นที่ 13 อำเภอ	15
ตารางที่ 4 แสดงคุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำบาดาลของระบบประปาแยกตามประเภทแหล่งน้ำ จำนวน 508 แห่ง	16
ตารางที่ 5 ร้อยละคุณภาพน้ำของระบบประปาตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ แยกรายอำเภอ	17
ตารางที่ 6 ระบบประปาที่มีปริมาณเหล็กในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	20
ตารางที่ 7 ระบบประปาที่มีปริมาณซัลเฟตในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	23
ตารางที่ 8 ระบบประปาที่มีปริมาณคลอไรด์ในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	26
ตารางที่ 9 ระบบประปาที่มีปริมาณไนเตรตในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	29
ตารางที่ 10 ระบบประปาที่มีปริมาณความกระด้างทั้งหมดในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	32
ตารางที่ 11 ระบบประปาที่มีปริมาณฟลูออไรด์ในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	35
ตารางที่ 12 ระบบประปาที่มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในช่วงต่างๆแยกรายอำเภอ	38
ตารางที่ 13 ผลการตรวจเชื้อทางแบคทีเรีย <i>E.coli</i> ของระบบประปาแยกรายอำเภอ	41

รายการสัญลักษณ์ทางเคมีและคำย่อที่ใช้

pH	-	ความเป็นกรด-ด่าง
EC	electrical conductivity	การนำไฟฟ้า
Ca ²⁺	calcium	แคลเซียม
Mg ²⁺	magnesium	แมกนีเซียม
Na ⁺	sodium	โซเดียม
K ⁺	potassium	โพแทสเซียม
Fe ²⁺	ferrous	เหล็ก
Mn ²⁺	manganese	แมงกานีส
Cu ²⁺	copper	ทองแดง
Zn ²⁺	zinc	สังกะสี
SO ₄ ²⁻	sulfate	ซัลเฟต
Cl ⁻	chloride	คลอไรด์
CO ₃ ⁻	carbonate	คาร์บอเนต
HCO ₃ ⁻	bicarbonate	ไบคาร์บอเนต
F ⁻	fluoride	ฟลูออไรด์
NO ₃ ⁻	nitrate	ไนเตรต
TH	total hardness	ความกระด้างทั้งหมด
N-TH	non-total hardness	ความกระด้างถาวร
TDS	total dissolved solids	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้
As	arsenic	สารหนู
Pb	lead	ตะกั่ว
Cd	cadmium	แคดเมียม
Cr	chromium	โครเมียม
Hg	mercury	ปรอท
Se	selenium	ซีลีเนียม
<i>E. coli</i>	<i>Escherichia coli</i>	เชื้ออีโคไล
μS/cm	microsiemens/centimeter	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค

หลักการและเหตุผล

ระบบประปาชนบท หรือระบบประปาหมู่บ้าน หรือระบบน้ำดื่มสะอาดสำหรับหมู่บ้าน หมายถึงระบบประปาที่ใช้น้ำบาดาล หรือน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำดิบ มีอัตราการผลิตไม่เกิน 50 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง มีระบบการทำงานแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนให้บริการแก่ประชาชนในชนบทหรือบางพื้นที่ของเขตเมืองเป็นระบบประปาที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก่อสร้างโดยหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานในอดีต อาทิ เช่น กรมอนามัย กรมโยธาธิการ กรมทรัพยากรธรณี กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) หลังการปฏิรูประบบราชการในปีพ.ศ. 2545 หลายหน่วยงานถูกยุบไป และหน่วยงานที่เหลือก็ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปัจจุบันมีเพียง 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประปาชนบท คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในฐานะผู้กำกับ ดูแลทรัพยากรน้ำบาดาลได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้น้ำบาดาลที่คุณภาพไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้บริโภค ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ และได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ทั้งทางด้านกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคนั้นควรจะมีการ ตรวจสอบทุกปี เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาล รวมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาลหมู่บ้านที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปาบาดาลจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้บริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขระบบประปาบาดาลหมู่บ้านที่ชำรุด หรือกำลังจะชำรุด และการจัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ หรือมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำบาดาลในการนำไปใช้อุปโภคบริโภคว่ามีความสะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าน้ำบาดาลในการนำไปสู่กิจการวิสาหกิจชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ทราบสถานะภาพบ่อน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาลที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค
2. เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน รวมถึงแนะนำ

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ำดิบในแต่ละพื้นที่

3. เสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภค

พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสทบ.เขต 1-6 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลำพูน สุพรรณบุรี สระบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ และกระบี่

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ดำเนินการสำรวจสถานะภาพบ่อน้ำบาดาลของระบบประปาบาดาลหมู่บ้านที่มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นที่มีตำแหน่งที่แน่นอน รวมทั้งระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ(RO)ที่ใช้ภายในโรงเรียนที่มีตำแหน่งที่แน่นอนของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2556 และปัญหา อุปสรรคต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านและโรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 3,000 แห่ง

2. ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบประปาบาดาลหมู่บ้านที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และระบบประปาน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคภายในโรงเรียน ทางด้านกายภาพ เคมี สารพิษ และแบคทีเรียในพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 3,000 แห่ง (สถานที่ตามที่สามารถได้ในข้อ 6.1)

3. รับรองคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาลที่ได้มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ หรือมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (รูปแบบอาจเป็นรายงานผลการทดสอบ หรือ สติ๊กเกอร์ หรือ อื่นๆตามที่เห็นสมควร)

4. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งสรุปและติดตามประเมินผล

ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและแผนแม่บท

1. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (1) การศึกษา สำรวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

2. แผนแม่บทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังตรวจสอบระดับน้ำและคุณภาพน้ำบาดาล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล

แผนงานที่ 9 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบเฝ้าระวังตรวจสอบระดับน้ำ
และคุณภาพน้ำบาดาล

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560)

เป้าหมายโครงการ

1. สำรวจสถานะภาพบ่อน้ำบาดาล และตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาล
ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคในพื้นที่รับผิดชอบของ สทบ.เขต 1-6 ได้แก่ จังหวัดลำพูน สุพรรณบุรี
สระบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ และกระบี่ จำนวน 3,000 แห่ง ในระยะเวลา 1 ปี

2. เสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาบาดาลให้สามารถผลิตน้ำประปา
ที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

งบประมาณ

งบประมาณ เป็นเงิน 14,000,000.00 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

วิธีดำเนินงาน

1. ติดต่อประสานงานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-6 รวบรวมข้อมูลบ่อ
น้ำบาดาลของระบบประปาบาดาลที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค

2. แนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำตามหลักวิชาการ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของสทบ.เขต 1-6 พร้อมแจกคู่มือวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ของกองวิเคราะห์น้ำบาดาลจะเป็นผู้ฝึกสอนมีขั้นตอน
ดังนี้

2.1 แนะนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำ การทำความสะอาด
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆก่อนการใช้งาน และวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ
ทางเคมี สารพิษ และแบคทีเรียตามหลักวิชาการ

2.2 แนะนำวิธีการคาลิเบรทเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน และวิธี
ใช้เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้า และความขุ่นภาคสนาม

2.3 ลงพื้นที่ภาคสนามจริงให้ทดลองเก็บตัวอย่างน้ำตามคู่มือ วัดค่าพิกัดตำแหน่ง
ที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล และตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้น 3 รายการ

2.4 แนะนำการเขียนรายละเอียดลงในแบบบันทึกข้อมูลดิบเบื้องต้น การจัดทำบันทึก
นำส่งตัวอย่างน้ำ และการนำส่งตัวอย่างน้ำไปยังห้องปฏิบัติการที่สทบ.เขต 1- 6 และกวน.

3. สํารวจข้อมูลระบบประปาบาดาลที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคใหม่ พร้อมวัดค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ำบาดาลที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาทางภูมิศาสตร์ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning System)

4. เก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปาบาดาลที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติ ทางกายภาพ ทางเคมี สารพิษ และแบคทีเรีย

5. จัดทำรายงานสรุปคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค แยกเป็นรายจังหวัด

6. เสนอแนะแนวทางวิธีแก้ไขปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ หรือมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO)

7. ติดตามประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีความรู้ ความสามารถในการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
2. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-6

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1. แนวทางวิธีแก้ไขปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ หรือมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก
2. ร้อยละ 85 ของประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคมีความพึงพอใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนได้ใช้น้ำบาดาลที่สะอาดถูกสุขอนามัย มีความมั่นใจในการใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. แนวทางในการจัดการด้านคุณภาพน้ำบาดาล การพัฒนาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน และการออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ
3. เพิ่มความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้น

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระบุรี

1. ประวัติความเป็นมา

สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2092 รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ตั้งเมืองสระบุรีคราวแรกสันนิษฐานว่าคงจะแบ่งเอาบางส่วนจากทางเมืองลพบุรี แขวงเมืองนครราชสีมา แขวงเมืองนครนายก ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรีเป็นเขตที่คลุมบางส่วนของแม่น้ำป่าสัก ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางไปทาง ภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือและยังคงเป็นเส้นทางที่พวกขอมสมัยโบราณเคยใช้เดินทางในการติดต่อกับราชธานี (นครธม)

ในสมัยรัชกาลที่5 (พ.ศ.2435) มีการจัดรูปแบบการปกครองใหม่เป็นเทศาภิบาล เมืองสระบุรีขึ้นอยู่กับมณฑลกรุงเก่า ที่ตั้งเมืองสระบุรีครั้งแรกไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนคงทราบแต่เพียงว่า ตั้งอยู่ที่ห้วยจวนบริเวณบึงหนองโง้งใกล้วัดจันทบุรีตำบลศาลาริลาวัณย์ ปัจจุบันคือตำบลเมืองเก่าอำเภอเสาไห้ มีพระยาสระบุรี(เลี้ยว)เป็นเจ้าเมือง เมื่อถึงแก่กรรมในปีพ.ศ. 2433 จำเริญเป็นเจ้าเมืองแทน ได้ย้ายศาลากลางเมืองสระบุรีไปอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมน้อย อำเภอเสาไห้จนถึงสมัยที่พระยาพิชัย รัตนรงค์สงคราม เป็นเจ้าเมืองเห็นว่าตัวเมืองเดิม ที่เสาไห้อยู่ห่างไกลจากทางรถไฟมาก (รัชกาลที่5 ได้โปรดให้สร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาถึงเมืองสระบุรีเมื่อ พ.ศ.2439) จึงได้สร้างศาลากลางขึ้นใหม่ ณ บริเวณตำบลปากเพรียว (ที่มา:www.saraburi.go.th)

1.1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์


1.1.1 ขนาดและที่ตั้ง

จังหวัดสระบุรีอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 31 ลิปดาเหนือกับเส้นแวงที่100 องศา 54 ลิปดาตะวันออกจังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ 3,576.486 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,235,304 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพื้นที่ประเทศมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังภาพที่ 1

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก
ทิศใต้	ติดต่อกับ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสระบุรีทางตอนใต้ ตะวันออก และตะวันตกของจังหวัดเป็นที่ราบ มีระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 2 เมตร พื้นที่จะค่อยๆลาดสูงขึ้นไปทางตอนกลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขา มีระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 8-10 เมตรและสูงขึ้นไปถึงพื้นที่ราบสูงและภูเขาทางตอนเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือลงมาสู่พื้นที่ราบสลับเนินเขาทางตอนกลาง และที่ราบทางตะวันตก

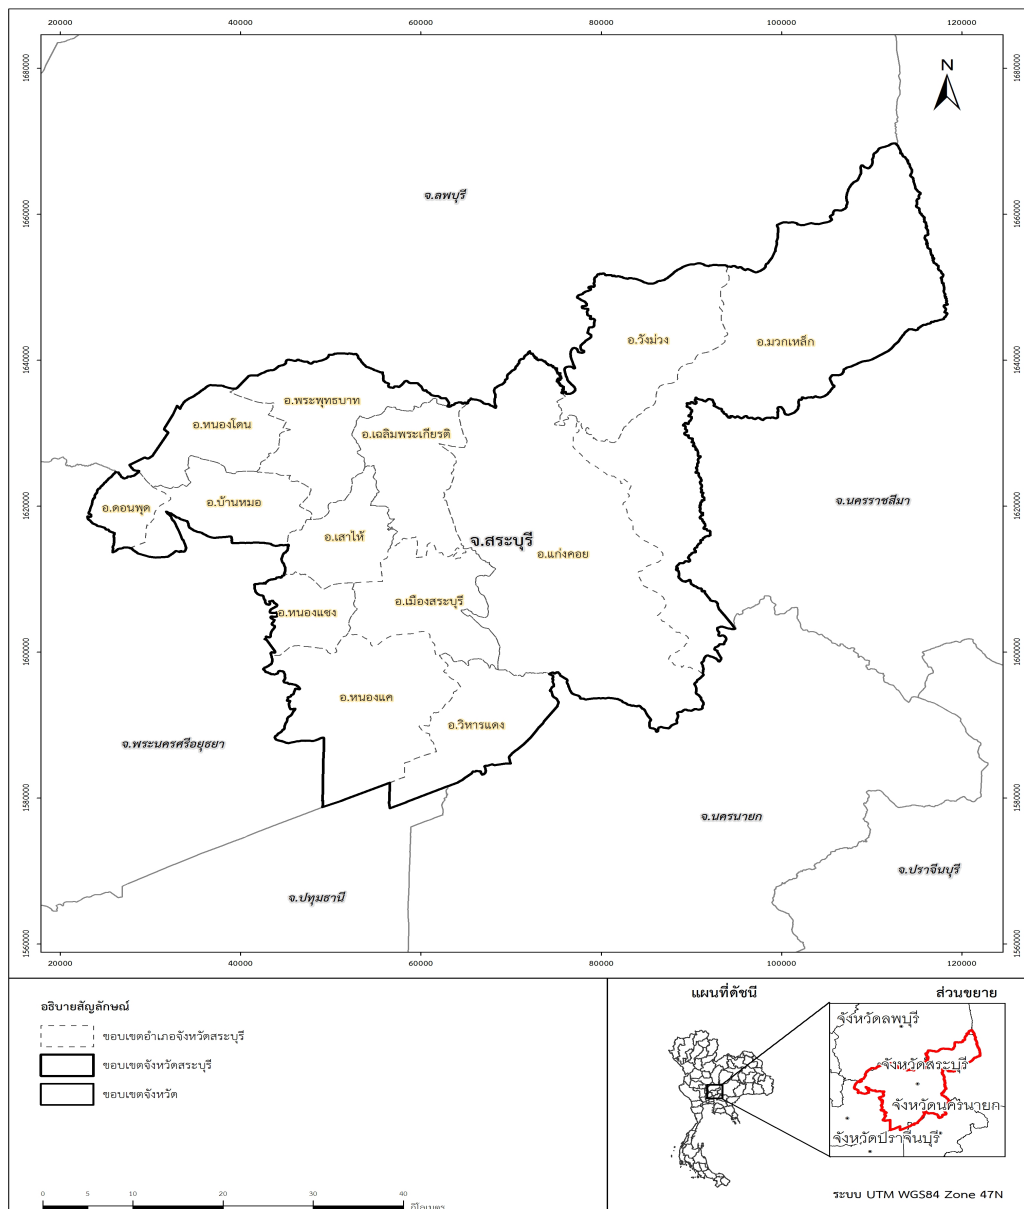

ภาพที่ 1 แผนที่อาณาเขตอำเภอในจังหวัดสระบุรี

1.3 เขตการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 965 หมู่บ้าน

1.3.1 อำเภอเมืองสระบุรี

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 78 หมู่บ้าน

1.3.2 อำเภอแก่งคอย

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 117 หมู่บ้าน

1.3.3 อำเภอหนองแค

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 182 หมู่บ้าน

1.3.4 อำเภอวิหารแดง

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 52 หมู่บ้าน

1.3.5 อำเภอหนองแซง

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 69 หมู่บ้าน

1.3.6 อำเภอบ้านหมอ

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 79 หมู่บ้าน

1.3.7 อำเภอดอนพุด

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน

1.3.8 อำเภอหนองโดน

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 34 หมู่บ้าน

1.3.9 อำเภอพระพุทธบาท

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 68 หมู่บ้าน

1.3.10 อำเภอเสาไห้

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 103 หมู่บ้าน

1.3.11 อำเภอมวกเหล็ก

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน

1.3.12 อำเภอวังม่วง

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน

1.3.13 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน

1.4 ธรณีวิทยาทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดสระบุรีเป็นภูเขาสูงทางด้านเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดแนวภูเขาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนหนึ่งของขอบที่ราบสูงโคราช ส่วนด้านตะวันตกและตะวันออกของจังหวัดเป็นที่ราบ พื้นที่จังหวัดรองรับด้วยหินแข็งอายุตั้งแต่ 286 ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบันเป็นหินตะกอน หินแปร หินอัคนีและตะกอนร่วน

1.4.1 ลำดับชั้นหิน

พื้นที่จังหวัดสระบุรีร้อยละ 80 รองรับด้วยตะกอนร่วนและหินตะกอน สามารถจำแนกย่อยเป็นหินตะกอน 1 หน่วยและตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี 5 หน่วย

หินตะกอน เกิดจากการสะสมและตกตะกอนทับถมของเศษหินดินทรายที่แตกหลุด หรือถูกชะละลายออกมาจากหินเดิมโดยตัวการตามธรรมชาติ เช่น น้ำลม ธารน้ำแข็ง น้ำทะเล พัดพา ตะกอนไปทับถมในแอ่ง สะสมตัวตะกอนที่สะสมตัวมากขึ้น มีการกดทับอัดตัวกันแน่นการเชื่อมประสาน และกลายเป็นหินในที่สุดหินตะกอนบางประเภทเกิดจากการตกตะกอนโดยปฏิกิริยาทางเคมี เช่น หินปูน หินโดโลไมต์

หินตะกอนที่พบในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีเพียงกลุ่มหินเดียว คือ

1.4.1.1 หินยุคเพอร์เมียน (P)

กลุ่มหินสระบุรี เป็นชื่อที่ใช้เรียกหินยุคเพอร์เมียน (อายุประมาณ 286 - 245 ล้านปี) ที่แพร่กระจายอยู่ตามบริเวณที่ราบเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่บริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ลงมาถึงจังหวัดสระบุรีและตามแนวขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราช กลุ่มหินสระบุรี โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นหินปูน แสดงลักษณะภูมิประเทศ แบบคาสต์ (karst) หินปูนมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) มีประโยชน์สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทั้งในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น วัสดุก่อสร้างได้ดี หินปูนมีคุณสมบัติสามารถละลายน้ำได้ในน้ำที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ ดังนั้นจึงมักพบถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอยู่ในภูเขา หินปูน หินปูนที่อยู่ใกล้หินแกรนิตจะแปรสภาพกลายเป็นหินอ่อน สามารถนำมาใช้เป็นหินประดับได้ ส่วนดินที่ผุพังมาจากหินปูนมักมีสีส้มแดงที่เรียกว่าดินแดงหรือ ดินแทรร์รารอสซ่า (Terra rosa) มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชอยู่หลายชนิด ดังนั้นพื้นที่ราบที่อยู่ใกล้หินปูนจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกได้ดีแม้ว่าภูเขาหินปูนจะมีความสูงชันและแสดงหน้าผาชัดเจนแต่เนื่องจากไม่มีตะกอนดินสะสมตัวอยู่บนยอดเขา ดังนั้นจึงไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มแต่อาจพบ ปรากฏการณ์หลุมยุบในบริเวณที่ราบใกล้ภูเขาหินปูน กลุ่มหินสระบุรี พบกระจายตัวเป็นแนวยาวทางด้านตะวันออกของจังหวัดขนานกับแนวขอบที่ราบสูงโคราชและพบกระจายตัวเป็นเขาโดดบริเวณด้านตะวันออกและใต้ของจังหวัด พื้นที่จังหวัดสระบุรีพบหมวดหินย่อยของกลุ่มหินสระบุรีครบทั้ง 6 หมวดหินเรียงจากอายุแก่ไปอ่อนได้ดังนี้

1. หมวดหินภูเพ (Pp) ประกอบด้วยหินปูนบางส่วนแทรกสลับด้วยหินดินดาน กึ่งหินชนวน หินปูนมีสีเทาแกมชมพูมีหินเชิร์ตแทรกเป็นกะเปาะและเป็นชั้น พบซากดึกดำบรรพ์ จำพวกฟิวซิลินิดและไครนอยด์

2. หมวดหินเขาขวาง (Pkg) ประกอบด้วยหินปูนและหินโดโลไมต์แทรกด้วย หินดินดาน หินทราย หินทรายเนื้อทัฟฟ์และหินภูเขาไฟบ้าง หินปูนมีสีดำและสีเทา มีหินเชิร์ตแทรก

เป็นกะเปาะ หินดินดาน หินทราย และหินทรายเนื้อฟุ้งมีสีน้ำตาลอ่อนและสีเทาแกมเขียว พบซากดึกดำบรรพ์จำพวก ฟิวซูลินิด แบคทีโอพอดปะการังไครนอยด์และสาหร่าย

3. หมวดหินหนองโป่ง (Pn) ประกอบด้วย หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์และ หินโดโลไมต์ แทรกด้วยหินดินดานและหินทราย หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์และหินโดโลไมต์มีสีเทา แสดงลักษณะเป็น ชั้นดี ชั้นบางถึงหนามาก มีหินเชิร์ตแทรกเป็นกระเปาะและเป็นชั้น พบซาก ดึกดำบรรพ์จำพวกฟิวซูลินิด แบคทีโอพอดปะการังฟองน้ำและสาหร่ายบางส่วนถูกแปรสภาพไปเป็น หินอ่อนและหินแคลก์ซิลิเกต

4. หมวดหินปางอโศก (Ppa) ประกอบด้วย หินดินดาน หินดินดานกึ่ง หินชนวน และหินชนวนแทรกด้วยหินทรายเป็นเลนส์และชั้นหินปูน หินดินดาน หินดินดานกึ่ง หินชนวน และหินชนวน มีสีเทา สีเขียวและสีน้ำตาลแสดงลักษณะเป็นชั้นบาง

5. หมวดหินเขาขาด (Pkd) ประกอบด้วย หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์และ หินโดโลไมต์ แทรกด้วยหินดินดานและหินทราย หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์และหินโดโลไมต์มีสีเทา แสดงลักษณะเป็นชั้นดี ชั้นบางถึงหนามาก มีหินเชิร์ตแทรกเป็นกระเปาะและเป็นชั้นพบซาก ดึกดำบรรพ์จำพวก ฟิวซูลินิด แบคทีโอพอดปะการังฟองน้ำและสาหร่าย บางแห่งแปรสภาพไปเป็น หินอ่อนและ หินแคลก์ซิลิเกต

6. หมวดหินซับบอน (Ps) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้งหินดินดาน หินดินดาน เนื้อเชิร์ตและหินเชิร์ตแทรกสลับด้วยหินปูนสีเทา มีหินฟิลไลต์และหินชีสต์บ้าง หินเชิร์ต มีสีเทาและสีน้ำตาลแสดงลักษณะเป็นชั้นบาง

พื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นหินปูนถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัดอีกทั้งอยู่ไม่ไกล จากกรุงเทพมหานคร มากนักจึงเป็นแหล่งวัตถุดิบของหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ หินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมเคมีและหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างแหล่งใหญ่ของประเทศ สระบุรีจึงมีโรงงานผลิต ซีเมนต์ใหญ่ๆ และโรงโม่หินหลายแห่ง นอกจากนี้แล้วยังพบถ้ำในหินปูนหลายแห่ง เช่น ถ้ำดาวเขาแก้ว ถ้ำระฆัง ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม ถ้ำมะขาม ถ้ำศรีวิไลและถ้ำนารายณ์ เป็นต้น

1.4.1.2 ตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี (Q)

ตะกอนควอเทอร์นารี หมายถึงกรวด ทราย ดินและดินเหนียวที่ยังไม่แข็งตัว กลายเป็นหิน อายุประมาณ 1.8 ล้านปีจนถึงปัจจุบันพบกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทางด้านตะวันตก และตะวันออกของจังหวัดเป็นบริเวณกว้าง สามารถจำแนกตะกอนร่วนในพื้นที่โดยอาศัยชนิดของ ตะกอนและสภาวะแวดล้อมของการตกตะกอนออกเป็น 5 หน่วยตะกอนย่อยคือ

1. ตะกอนน้ำพา (Qa) ประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว เกิดจากน้ำพัดพา กรวด หินดินทราย ไปสะสมตัวอย่างไม่เป็นระบบ มีอิทธิพลของความลาดชันและ

น้ำผิวดินปะปนบ้าง จึงได้ตะกอนหลากหลายชนิดปนกันลักษณะเป็นภูมิประเทศที่ราบริมแม่น้ำ พื้นที่ราบนี้มักเป็นแหล่งสะสมตัวของชั้นทรายแม่น้ำบางแห่งสามารถหาแหล่งทรายก่อสร้างและดินเหนียวสำหรับเป็นวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยทั่วไปสภาพดินเป็นดินร่วนที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช อุดมสมบูรณ์ เหมาะต่อการเพาะปลูกมากที่สุดแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบน้ำท่วม จึงมักประสบกับภัยน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นประจำ

2. ตะกอนตะพัก (Qt) ประกอบด้วย กรวด และทราย เกิดจากแม่น้ำกัดเซาะทางดิ่งมากขึ้นปรากฏเป็นภูมิประเทศขั้นบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณ์พอสมควรปลูกพืชได้บางชนิด พื้นที่บริเวณนี้ไม่อยู่ในเขตน้ำท่วมขังเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยแต่อาจประสบกับการไหลหลากของทางน้ำ

3. ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยู่กับที่ (Qc) เศษหินประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์หินทราย หินทรายแป้ง หินแกรนิตทราย ทรายแป้งดินลูกรังและศิลาแลง เกิดจากการผุพังของหินเดิม ตะกอนถูกพัดพาไม่ไกลจึงมักพบตามเชิงเขาหรือขอบแอ่งหน่วยตะกอนนี้ใช้เป็นแหล่งดินถมสำหรับการก่อสร้างได้และเป็นหลักฐานสำหรับแสดงถึงการเกิดแผ่นดินถล่มในอดีตเนื่องจากการปรับตัวสู่สมดุลของธรรมชาติซึ่งหลายพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มได้อีกจึงไม่เหมาะสำหรับการตั้งที่อยู่อาศัย

4. ตะกอนคันดินธรรมชาติ (Qfl) ประกอบด้วย ทรายแป้งปนทรายละเอียด มากสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลอ่อนเนื้อร่วน การคัดขนาดดี ชั้นบางวางทับบนดินเคลย์ชั้นหนา

5. ตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง (Qff) ประกอบด้วย ดินเคลย์สีเทาสีน้ำตาล มีจุดประมากสีน้ำตาลแกมเหลืองเนื้อแน่นเหนียวชั้นหนา มีชั้นบางๆของทรายละเอียดแทรก

1.4.2 หินอัคนี

หินอัคนีแบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ชนิดคือ

1. หินอัคนีแทรกซอน ซึ่งเป็นหินอัคนีที่เกิดอยู่ในระดับลึกโดยการตกผลึกจากหินหนืด มีลักษณะเนื้อหยาบหรือค่อนข้างหยาบ (เม็ดแร่มีขนาดตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป) ที่รู้จักกันดีก็คือ หินแกรนิตซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกำเนิดแร่เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แร่ดีบุก วุลแฟรม ฟลูออไรด์ และแบไรต์ หินแกรนิตมีความแข็งแรง สามารถนำมาใช้เป็นหินประดับได้

2. หินภูเขาไฟ เป็นหินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่พวยขึ้นมาเย็นตัวบนผิวโลก หินชนิดนี้จะมีเนื้อละเอียดหรือเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหมด มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแร่ทองคำ ทองแดง และแร่โลหะ หลายชนิด ดินที่ผุพังมาจากหินภูเขาไฟจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมมาก

ประเทศไทยอยู่ในเขตป่าร้อนชื้น หินอัคนีจึงถูกกระบวนการผุพังได้ง่ายทำให้เกิด

ชั้นดินหนาสะสมตัว อยู่บนยอดเขา เมื่อมีฝนตกเป็นจำนวนมากดินเหล่านี้จะไหลถล่มลงมา ดังนั้นพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ภูเขาหินอัคนีจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มมาก หินอัคนีที่พบในจังหวัดสระบุรีสามารถจำแนกโดยอาศัยชนิดหินและช่วงอายุของการเกิดได้เป็น 3 หน่วยหินดังนี้

1.4.2.1 หินภูเขาไฟแยกประเภทไม่ได้ยุคเพอร์เมียน- ไทรแอสซิก (PTRv)

ประกอบด้วยหินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ หินเถ้าภูเขาไฟ หินกรวดภูเขาไฟ และหินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟหินยุคนี้อายุประมาณ 260-220 ล้านปี พบกระจายตัวเป็นกลุ่มใหญ่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด แสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาซับซ้อนหินแอนดีไซต์ และหินไรโอไลต์มีการนำไปใช้เป็นหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

1.4.2.2 หินไดโอไรต์เขาพระงามยุคเพอร์เมียน- ไทรแอสซิก (PTRdi)

ประกอบด้วยหินไดโอไรต์ และหินฮอร์นเบลนด์ไดโอไรต์หินยุคนี้ อายุประมาณ 260-220 ล้านปี พบกระจายตัวทางด้านเหนือของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และด้านตะวันออกของอำเภอแก่งคอย

1.4.2.3 หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิตยุคไทรแอสซิก(TRgr)

ประกอบด้วย หินไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์- มัสโคไวต์แกรนิต หินแกรนิตไดโอไรต์ หินลูกรังแกรนิตสีเทาจาง และผนังหินควอตซ์สีขาวพบกระจายตัวเป็นเขาเล็กๆ บริเวณอำเภอพระพุทธบาท

1.4.3 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

การวางตัวของชั้นหิน ชั้นหินปูนมีการวางตัวใน 2 ทิศทางหลักคือบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ- ตะวันตกเฉียงใต้ และบริเวณตอนกลางของจังหวัดจะวางตัวในแนวเกือบตะวันออก - ตะวันตก รอยคดโค้ง หินปูนของกลุ่มหินสระบุรี มีการคดโค้งรูปประทุนมากมายส่วนใหญ่จะมีแนวแกนอยู่ในทิศทางเกือบตะวันออก - ตะวันตก

รอยเลื่อน พบรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำบริเวณแนวสัมผัสระหว่างหมวดหินภูเพ็กกับหมวดหินซับบอน


รอยแตก พบรอยแตกใน 2 แนวหลักคือแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ และแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้

พื้นที่ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาล

ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาที่ใช้ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 13 อำเภอ จำนวน 508 แห่ง 730 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทางกายภาพ เคมี สารพิษ และแบคทีเรีย และแสดงจุดเก็บตัวอย่าง ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 1 การสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาที่ใช้ในโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ 13 อำเภอ

ลำดับ	อำเภอ	สำรวจ(แห่ง)	เก็บตัวอย่างน้ำ(ตัวอย่าง)
1	แก่งคอย	88	133
2	เฉลิมพระเกียรติ	29	41
3	ดอนพุด	13	15
4	บ้านหมอ	51	64
5	พระพุทธบาท	91	110
6	มวกเหล็ก	11	19
7	วังม่วง	14	18
8	วิหารแดง	53	82
9	เสาไห้	52	83
10	หนองแค	41	59
11	หนองแซง	52	85
12	หนองโดน	9	13
13	เมืองสระบุรี	4	8
รวม		508	730

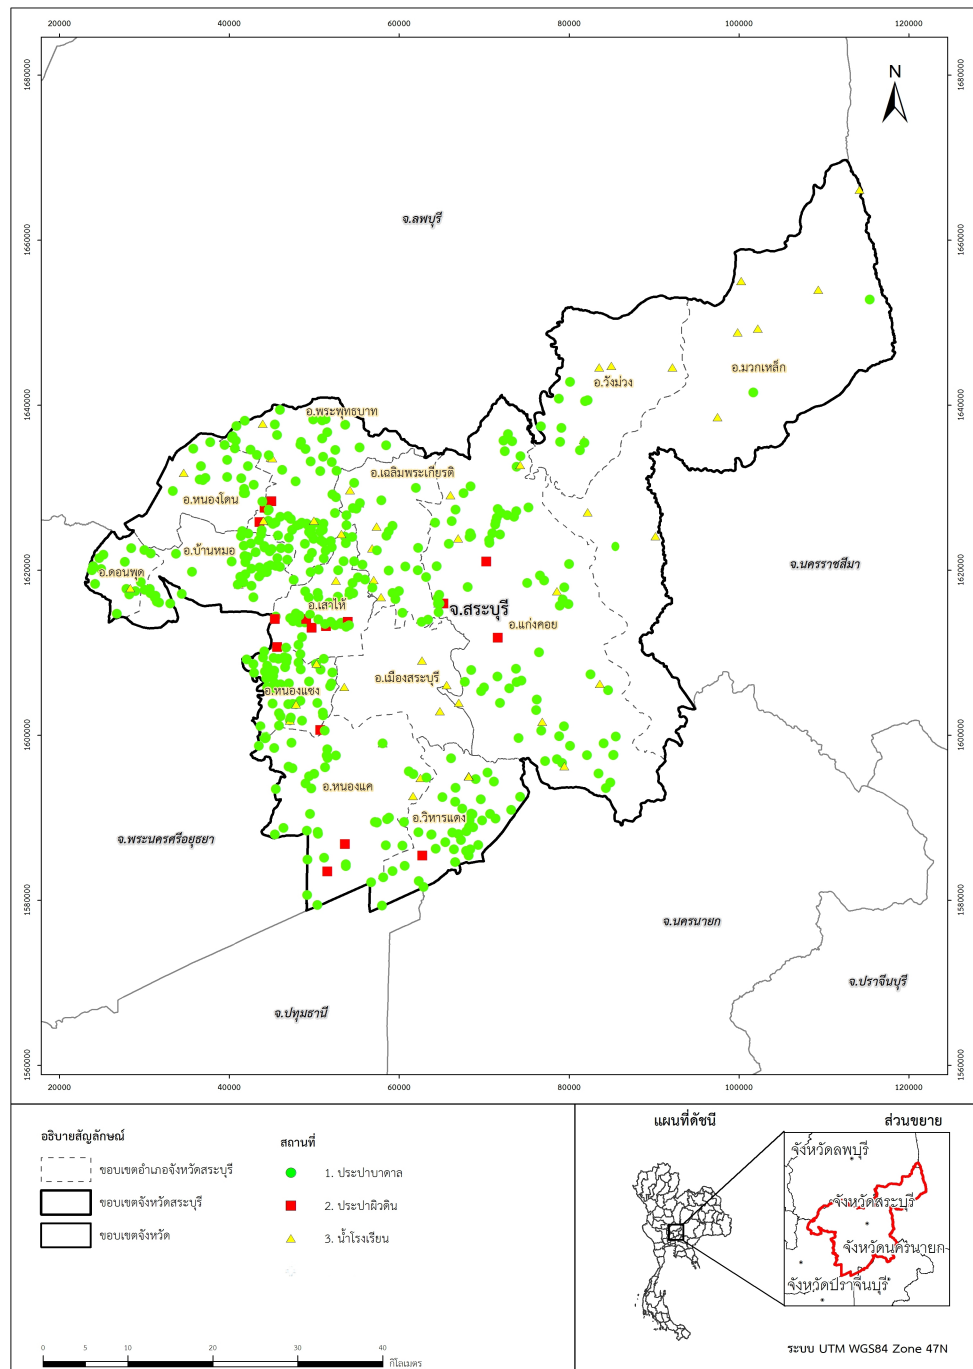

ภาพที่ 2 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำแยกตามประเภทของแหล่งน้ำ

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาที่ใช้ในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 13 อำเภอ 508 แห่ง สามารถแบ่งประเภทแหล่งน้ำของระบบประปาจากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งน้ำบาดาล 491 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.65 แหล่งน้ำผิวดิน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.35 ดังแสดงตามตารางที่ 2 และแสดงสัดส่วนระหว่างระบบประปาผิวดิน และประปาบาดาล ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงประเภทแหล่งน้ำของระบบประปาจากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ประเภทของแหล่งน้ำ	จำนวน	
	แห่ง	ตัวอย่าง
น้ำบาดาล	491	704
น้ำผิวดิน	17	26
รวม	508	730



ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนของระบบประปาผิวดินและประปาบาดาล

จากการสำรวจพบว่าระบบประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่จะใช้วิธีปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น เช่นการตกตะกอนแล้วนำมากรอง ซึ่งวิธีการกรอง มีทั้งแบบกรองช้า และกรองเร็ว ส่วนระบบประปาที่ใช้ในโรงเรียนนั้น มีระบบปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้นโดยวิธีการกรองเร็ว ส่วนหนึ่งนำไปใช้เพื่อการอุปโภค อีกส่วนหนึ่งนำไปผลิตเป็นน้ำดื่มสะอาด ผ่านระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) เพื่อใช้บริโภค นอกจากนี้ระบบประปาบางแห่งสูบน้ำจากบ่อบาดาลโดยตรง เนื่องจากไม่มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และบางแห่งมีระบบปรับปรุงคุณภาพแต่ระบบชำรุดใช้งานไม่ได้ ทำให้ต้องจ่ายน้ำเข้าระบบประปาโดยตรง รายละเอียดแหล่งน้ำและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่สำรวจ และเก็บตัวอย่างในพื้นที่ 8 อำเภอ ตามตารางที่ 3

รายละเอียดสถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาที่ใช้ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 13 อำเภอ 508 แห่ง 730 ตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 1 ภาคผนวก ก และผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน 730 ตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 1 ภาคผนวก ข

ตารางที่ 3 แสดงแหล่งน้ำและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่สำรวจและเก็บตัวอย่างในพื้นที่ 13 อำเภอ

ลำดับ	อำเภอ	แหล่งน้ำดิบ (แห่ง)		ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (แห่ง)			ไม่มีระบบ ปรับปรุงฯ (แห่ง)	มีระบบปรับ ปรุงฯแต่ไม่ใช้ (แห่ง)
		น้ำ บาดาล	น้ำผิว ดิน	กรองช้า	กรองเร็ว	RO		
1	แก่งคอย	85	3	8	38	9	23	10
2	เฉลิมพระเกียรติ	29	-	4	7	6	12	-
3	ดอนพุด	13	-	3	2	1	7	-
4	บ้านหมอ	51	-	2	11	1	35	2
5	พระพุทธบาท	88	3	1	17	8	62	3
6	มวกเหล็ก	11	-	-	3	8	1	-
7	วังม่วง	14	-	-	-	4	10	-
8	วิหารแดง	52	1	6	32	2	13	-
9	เสาไห้	45	7	13	30	2	4	3
10	หนองแค	39	2	6	19	3	8	5
11	หนองแซง	51	1	2	30	2	4	13
12	หนองโดน	9	-	-	4	1	3	1
13	เมืองสระบุรี	4	-	-	-	4	-	-
รวม		491	17	45	193	51	182	37

จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านโดยการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี สารพิษ และแบคทีเรีย จำนวน 508 แห่ง สรุปได้ว่า ระบบประปาที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ใช้บริโภคได้มีจำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.31 อยู่ในเกณฑ์เกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่จะใช้บริโภคได้มีจำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.79 และเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่จะใช้บริโภคได้มีจำนวน 350 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.90 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงคุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำบาดาลของระบบประปาแยกตามประเภทแหล่งน้ำ
จำนวน 508 แห่ง


ประเภทแหล่งน้ำ	จำนวน (แห่ง)	ใช้บริโภคได้	อนุโลม	เกินเกณฑ์
น้ำบาดาล	491	21	126	344
น้ำผิวดิน	17	6	5	6
รวม	508	27	131	350
ร้อยละ	100	5.31	25.79	68.90

จากตารางที่ 4 แหล่งน้ำบาดาลจำนวน 491 แห่งใช้เป็นแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 443 แห่ง และเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในระบบประปาโรงเรียนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2551-2558 จำนวน 48 แห่ง 95 ตัวอย่าง แบ่งเป็นก่อนผ่านระบบกรอง 47 ตัวอย่าง และหลังผ่านระบบกรอง 48 ตัวอย่าง พบว่าก่อนผ่านระบบกรอง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 2.13 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.04 และเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 63.83 ซึ่งมีปริมาณแร่ธาตุ เช่น เหล็ก ซัลเฟต คลอไรด์ ความกระด้างทั้งหมด ฟลูออไรด์ ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด อีกทั้งตรวจพบเชื้อ *E.coli* และเมื่อผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยวิธีรีเวอร์สออสโมซิส (RO) พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก จำนวน 41 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 85.42 และ มีจำนวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.58 ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกเนื่องจากตรวจพบเชื้อ *E.coli*


จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 13 อำเภอ สามารถแบ่งเป็นร้อยละคุณภาพน้ำของระบบประปาตามเกณฑ์มาตรฐาน น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ รายอำเภอ ดังแสดงตามตารางที่ 5 และจัดทำเป็นแผนภูมิแสดงร้อยละคุณภาพน้ำของระบบประปาตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามภาพที่ 4 และแผนที่คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามภาพที่ 5 และจำแนกเป็นระบบประปาที่มีปริมาณ เหล็ก ซัลเฟต คลอไรด์ ไนเตรต ความกระด้างทั้งหมด ฟลูออไรด์ ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ ในช่วงต่างๆรายอำเภอ ดังแสดงตามตารางที่ 6 - 13 ตามลำดับ จัดทำเป็นแผนภูมิและแผนที่แสดงตามภาพที่ 6-19

ตารางที่ 5 ร้อยละคุณภาพน้ำของระบบประปาตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้รายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (แห่ง)	เกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล (แห่ง)		
		ใช้บริโภคได้	อนุโลม	เกินเกณฑ์มาตรฐาน
แก่งคอย	88	5	10	73
เฉลิมพระเกียรติ	29	1	11	17
ดอนพุด	13	4	2	7
บ้านหมอ	51	-	21	30
พระพุทธบาท	91	2	26	63
มวกเหล็ก	11	-	7	4
วังม่วง	14	-	2	12
วิหารแดง	53	2	7	44
เสาไห้	52	3	17	32
หนองแค	41	5	6	30
หนองแซง	52	4	18	30
หนองโดน	9	1	2	6
เมืองสระบุรี	4	-	2	2
รวม	508	27	131	350
ร้อยละ	100	5.31	25.79	68.90

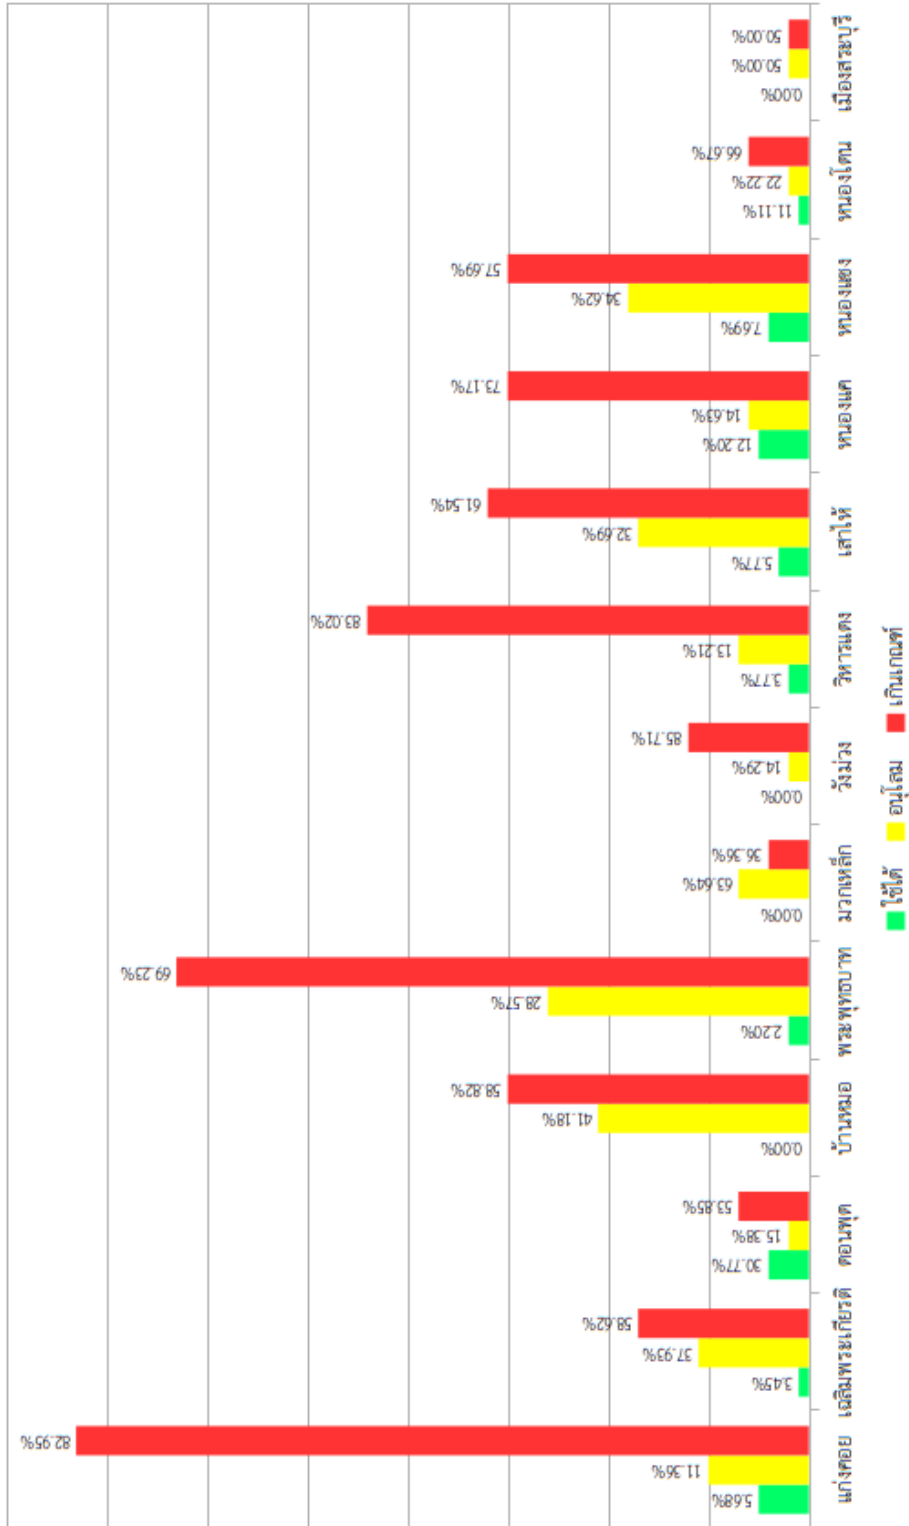

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงร้อยละคุณภาพน้ำของระบบประปาตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

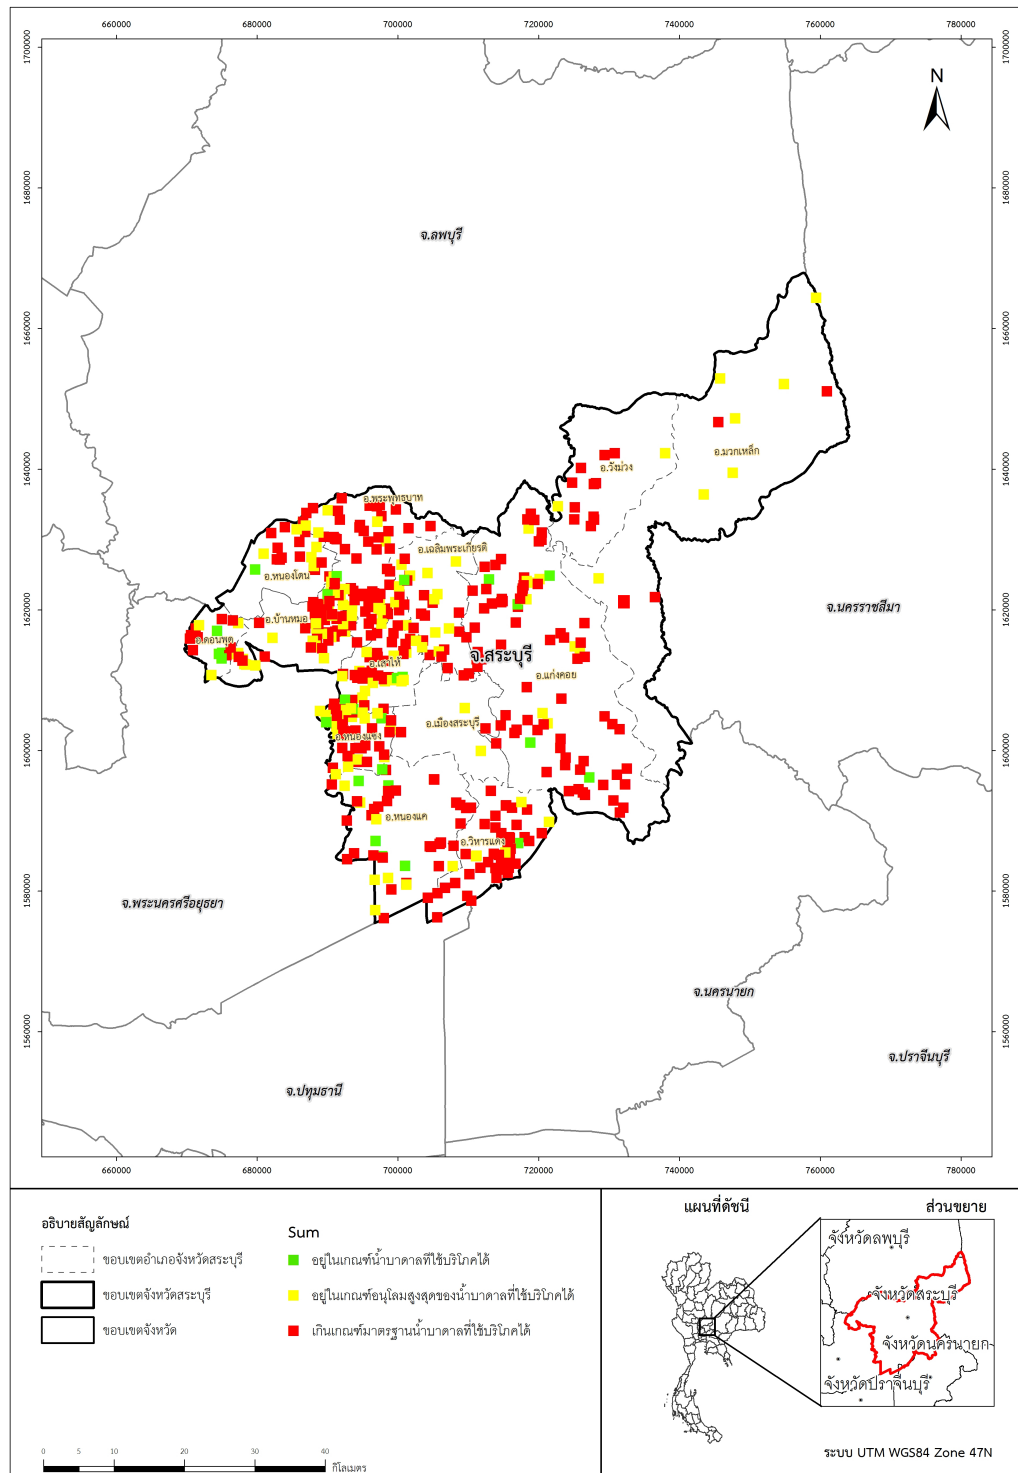


ภาพที่ 5 แสดงคุณภาพน้ำของระบบประปาตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 6 ระบบประปาที่มีปริมาณเหล็กในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (แห่ง)	ปริมาณเหล็ก (แห่ง)		
		≤ 0.5	0.6 – 1.0	> 1.0
แก่งคอย	88	71	7	10
เฉลิมพระเกียรติ	29	24	2	3
ดอนพุด	13	13	-	-
บ้านหมอ	51	41	3	7
พระพุทธบาท	91	78	6	7
มวกเหล็ก	11	9	1	1
วังม่วง	14	13	-	1
วิหารแดง	53	41	3	9
เสาไห้	52	48	1	3
หนองแค	41	31	5	5
หนองแซง	52	45	3	4
หนองโดน	9	7	2	-
เมืองสระบุรี	4	3	-	1
รวม	508	424	33	51
ร้อยละ	100	83.46	6.50	10.04




ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณเหล็กในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

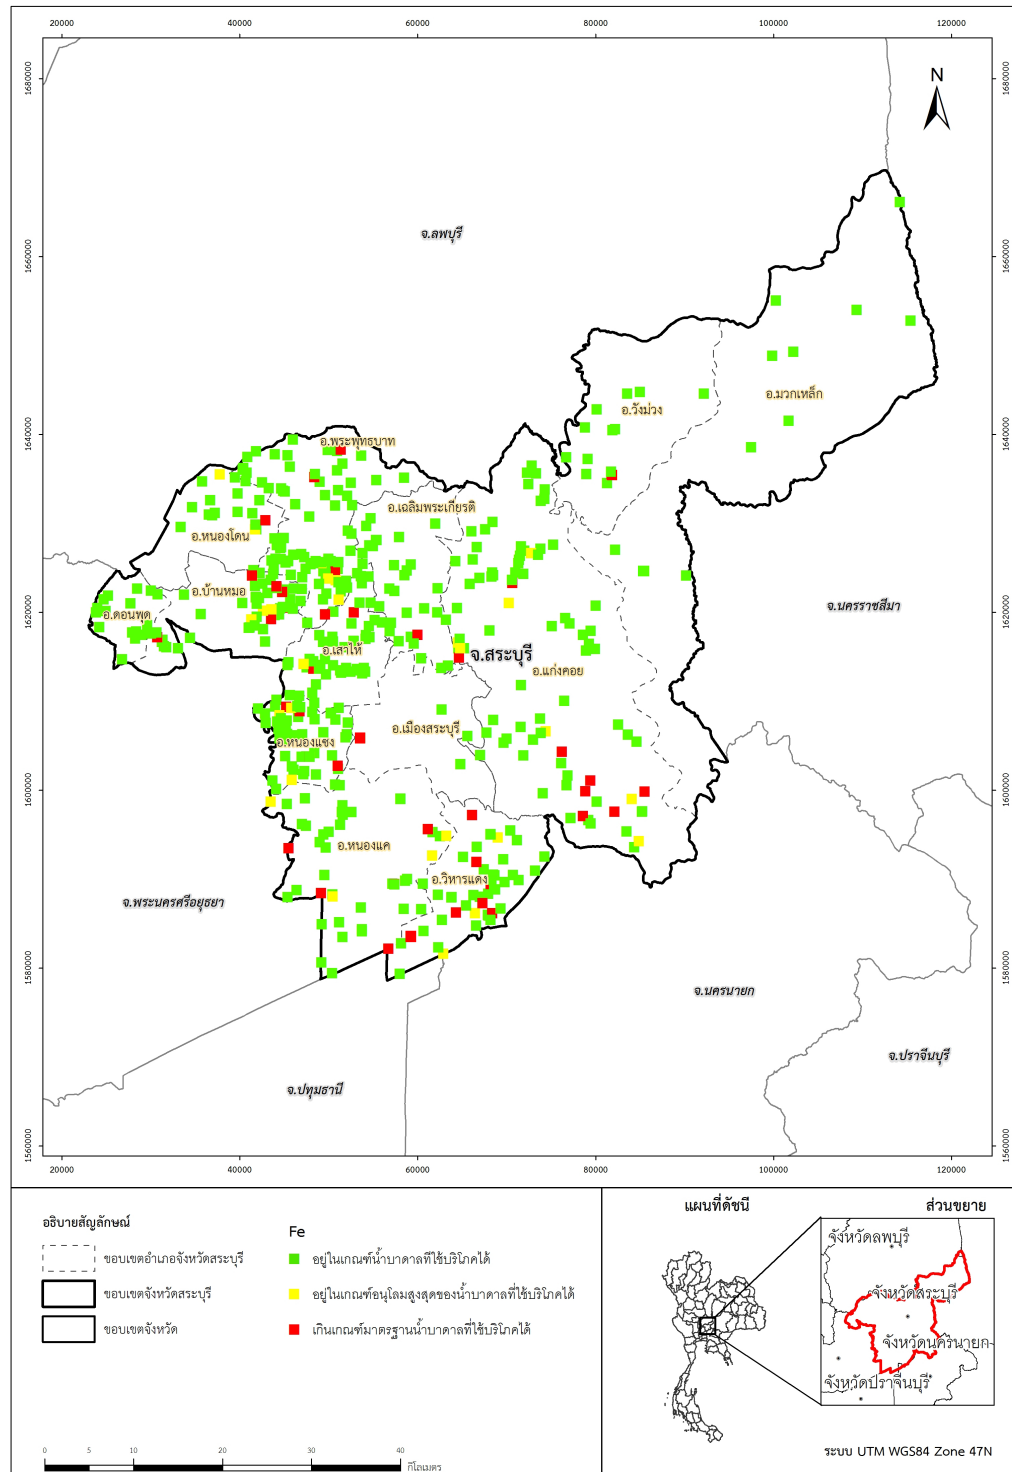


ภาพที่ 7 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณเหล็กในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

ตารางที่ 7 ระบบประปาที่มีปริมาณซัลเฟตในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (แห่ง)	ปริมาณซัลเฟต (แห่ง)		
		≤ 200	201 - 250	> 250
แก่งคอย	88	87	-	1
เฉลิมพระเกียรติ	29	27	1	1
ดอนพุด	13	13	-	-
บ้านหมอ	51	50	-	1
พระพุทธบาท	91	88	1	2
มวกเหล็ก	11	11	-	-
วังม่วง	14	13	-	1
วิหารแดง	53	37	2	14
เสาไห้	52	51	-	1
หนองแค	41	35	-	6
หนองแซง	52	45	1	6
หนองโดน	9	9	-	-
เมืองสระบุรี	4	4	-	-
รวม	508	470	5	33
ร้อยละ	100	92.52	0.98	6.50

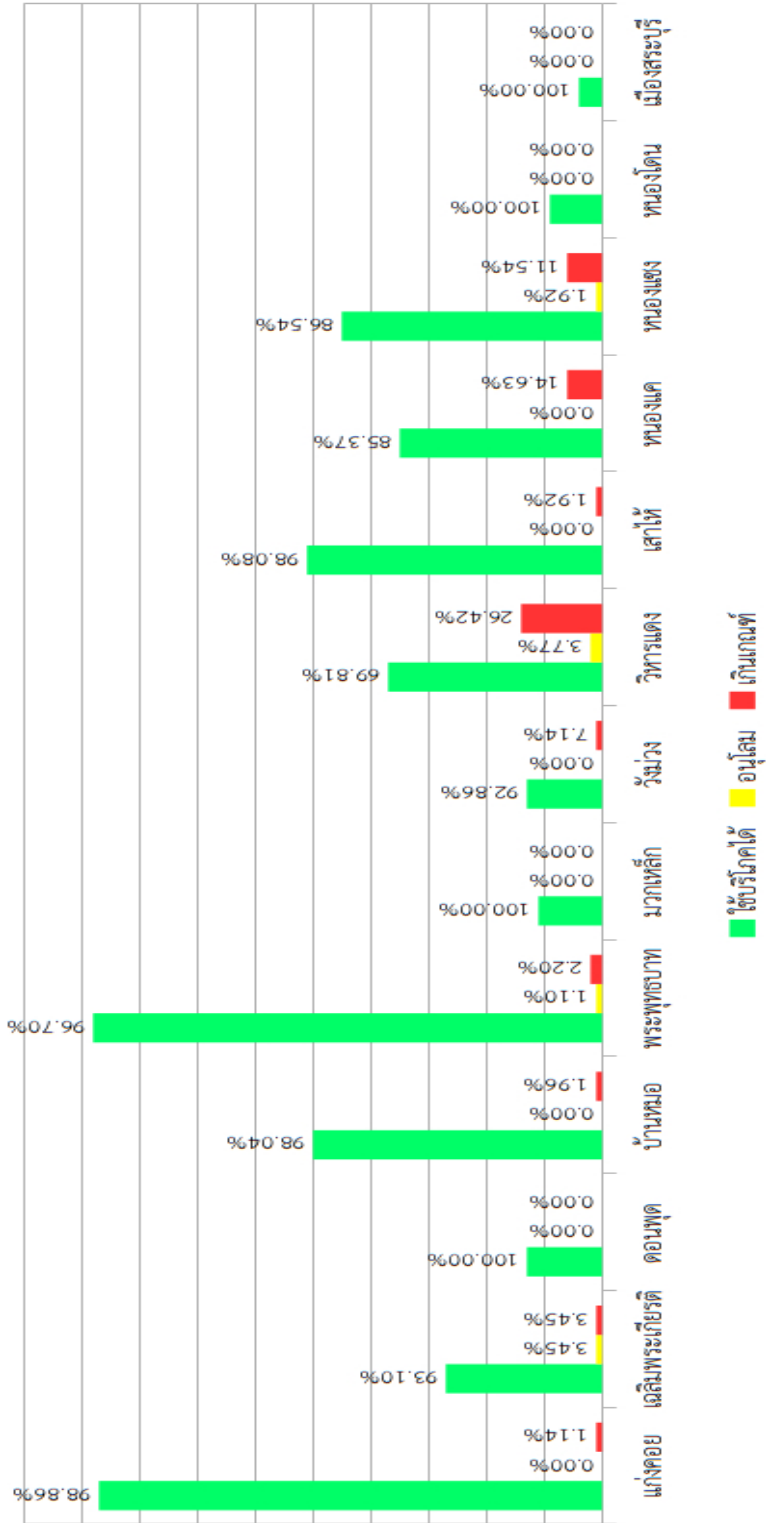


ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณเชื้อเพลิงในเชิงต่างๆ แยกตามอำเภอ

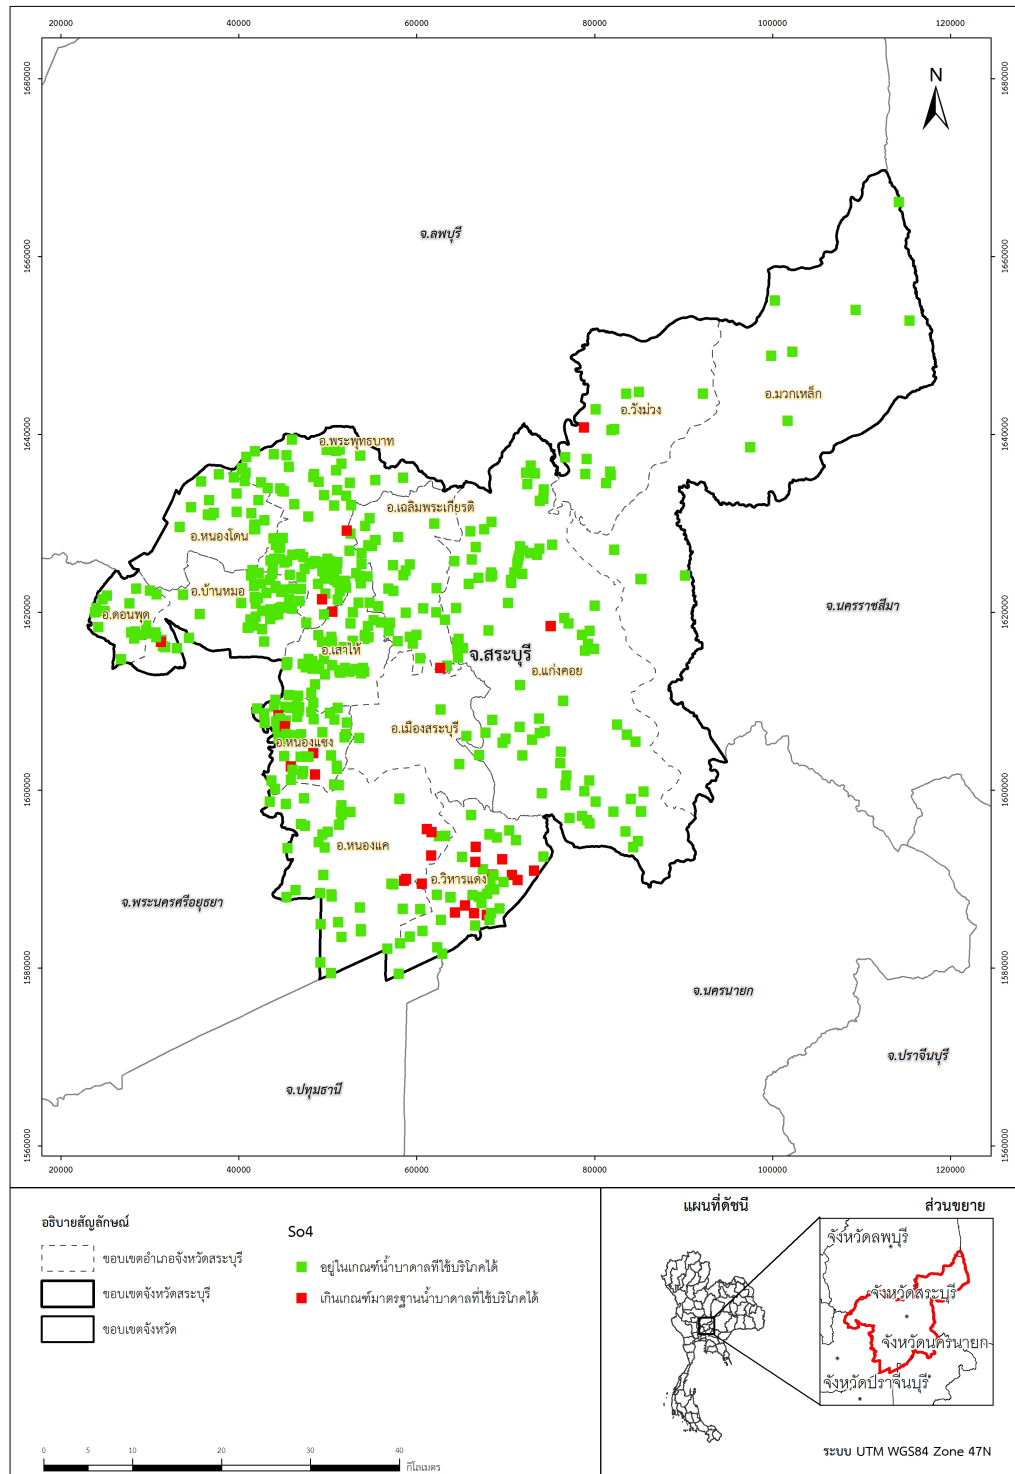


ภาพที่ 9 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณซัลเฟตในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

ตารางที่ 8 ระบบประปาที่มีปริมาณคลอรีนในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (แห่ง)	ปริมาณคลอรีน (แห่ง)		
		≤ 250	251 - 600	> 600
แก่งคอย	88	88	-	-
เฉลิมพระเกียรติ	29	29	-	-
ดอนพุด	13	11	1	1
บ้านหมือ	51	48	3	-
พระพุทธรบาท	91	85	6	-
มวกเหล็ก	11	11	-	-
วังม่วง	14	13	1	-
วิหารแดง	53	37	12	4
เสาไห้	52	46	5	1
หนองแค	41	25	12	4
หนองแซง	52	32	11	9
หนองโดน	9	9	-	-
เมืองสระบุรี	4	4	-	-
รวม	508	438	51	19
ร้อยละ	100	86.22	10.04	3.74

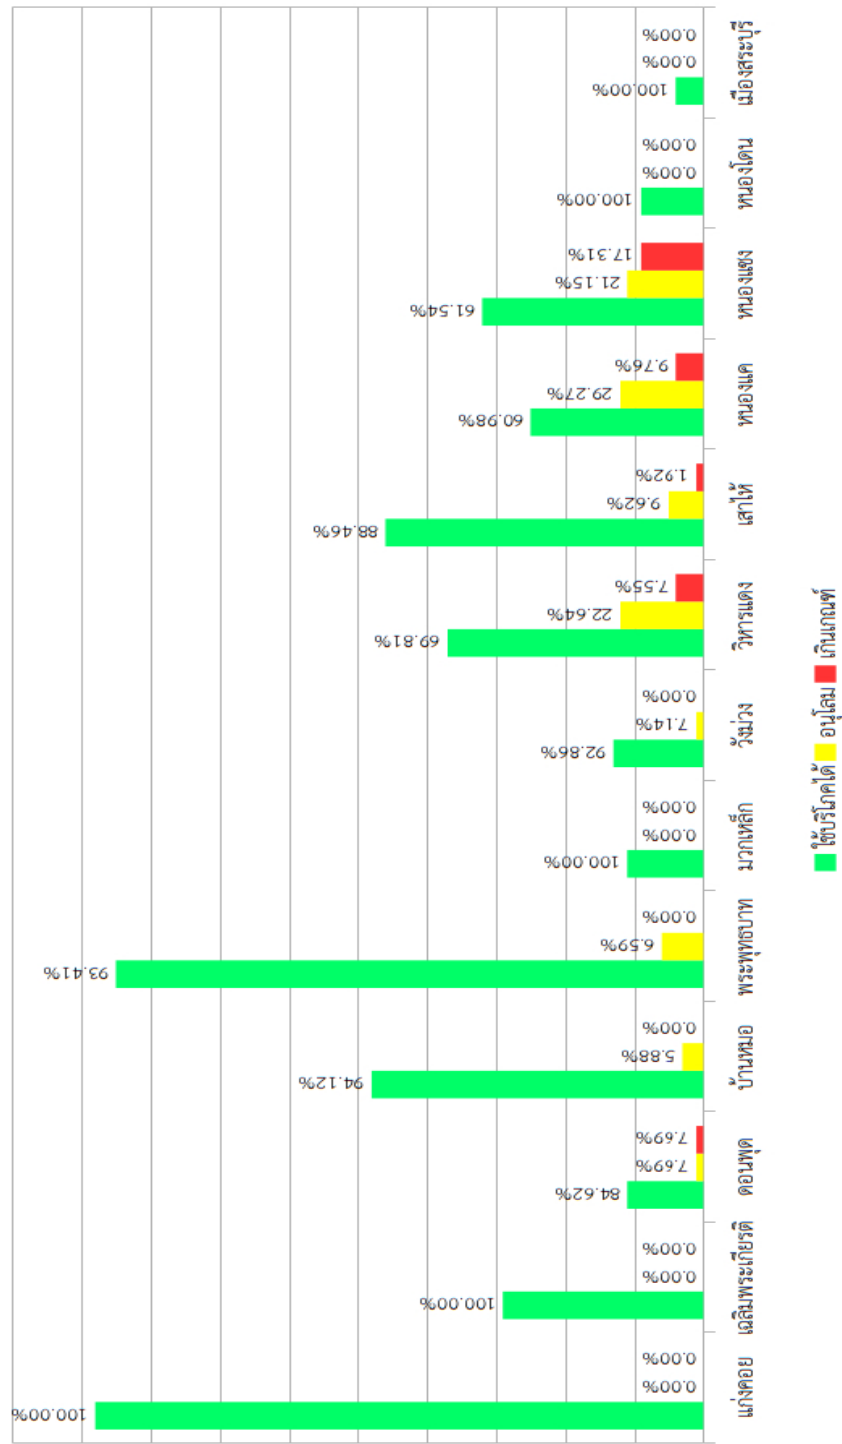


ภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประเภทที่มีปริมาณคลอไรด์ในช่วงต่าง ๆ แยกรายอำเภอ

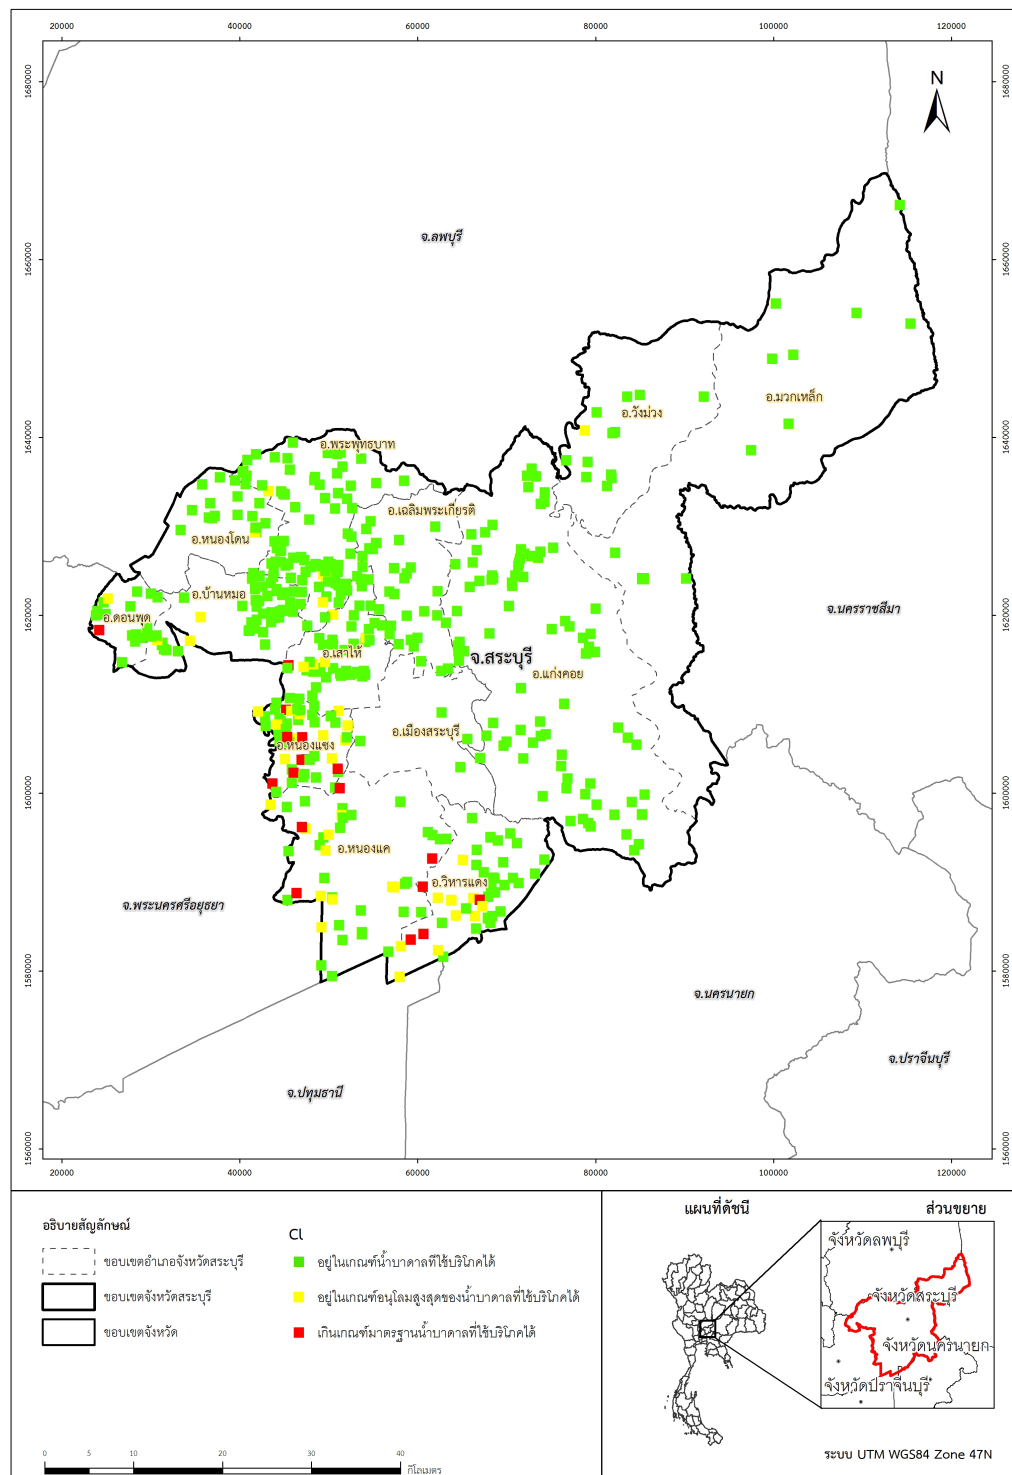


ภาพที่ 11 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณคลอรีนในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

ตารางที่ 9 ระบบประปาที่มีปริมาณไนเตรตในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (แห่ง)	ปริมาณไนเตรต (แห่ง)	
		≤ 45	> 45
แก่งคอย	88	87	1
เฉลิมพระเกียรติ	29	27	2
ดอนพุด	13	13	-
บ้านหมอ	51	49	2
พระพุทธบาท	91	76	15
มวกเหล็ก	11	11	-
วังม่วง	14	13	1
วิหารแดง	53	52	1
เสาไห้	52	50	2
หนองแค	41	41	-
หนองแซง	52	52	-
หนองโดน	9	8	1
เมืองสระบุรี	4	4	-
รวม	508	483	25
ร้อยละ	100	95.08	4.92

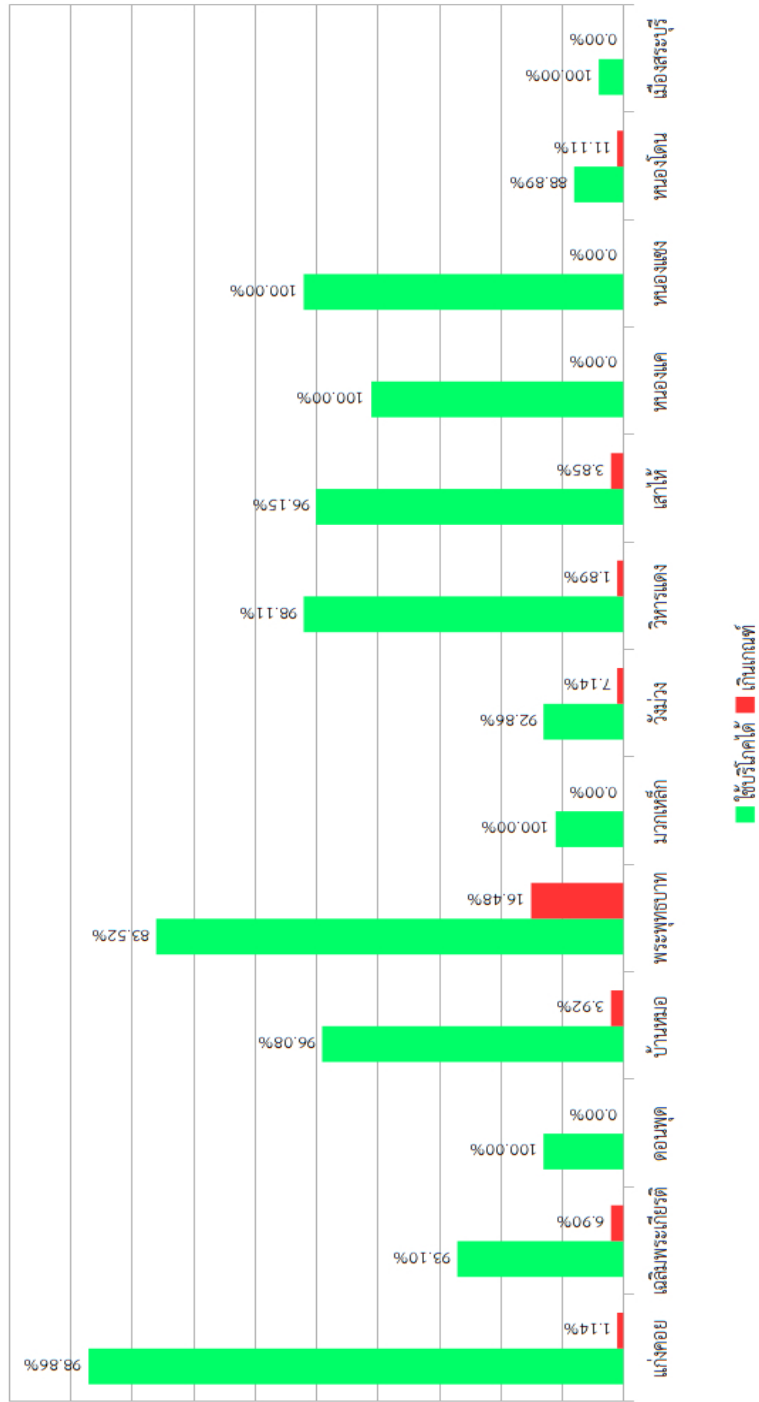

ภาพที่ 12 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณไนเตรตในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

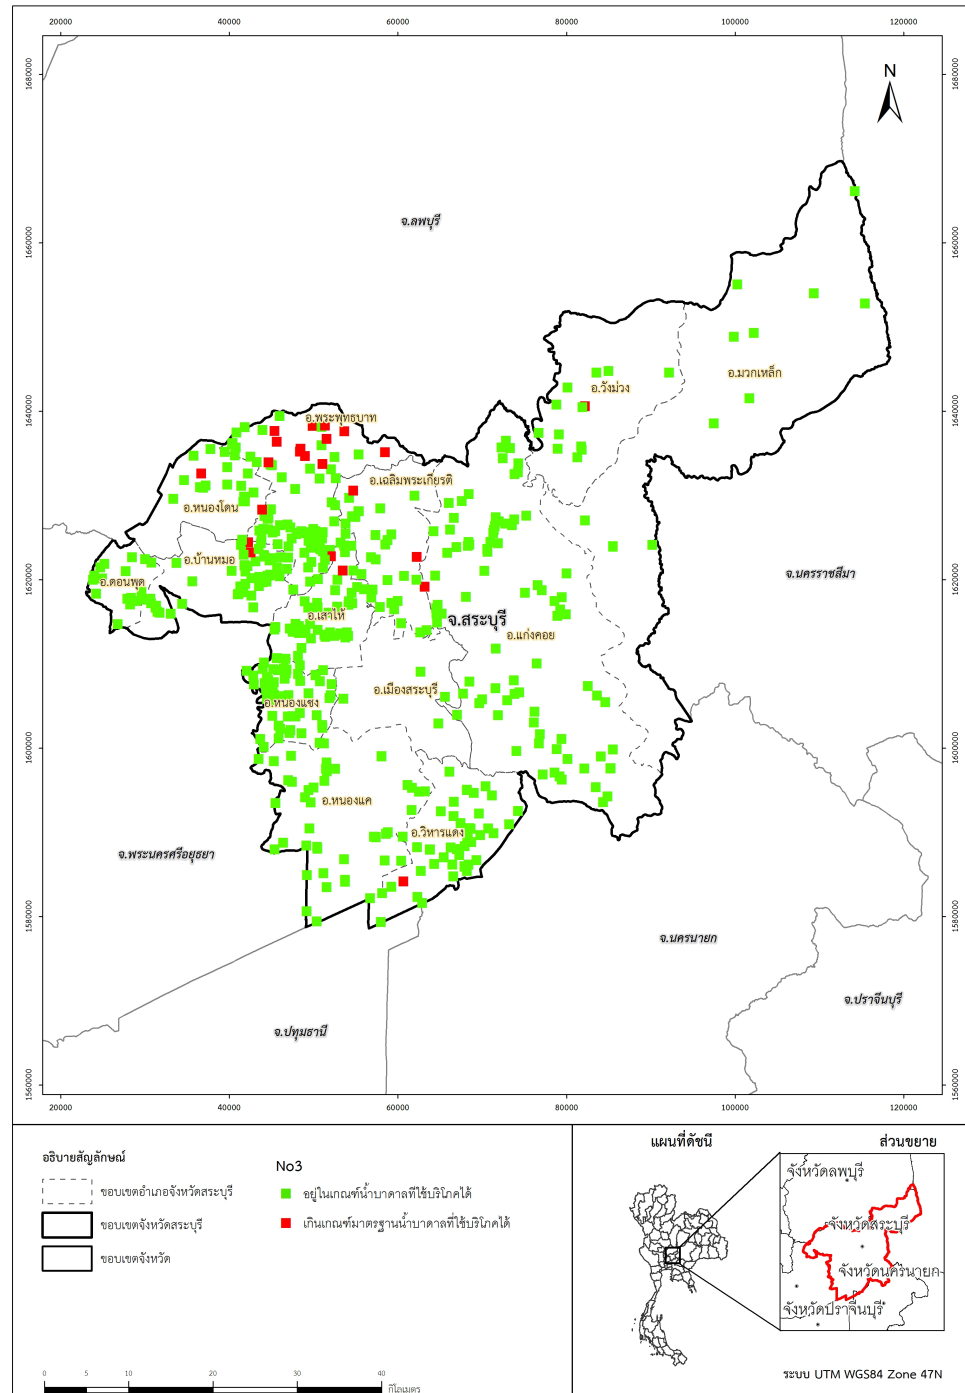


ภาพที่ 13 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณไนเตรดในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

ตารางที่ 10 ระบบประปาที่มีปริมาณความกระด้างทั้งหมดในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (แห่ง)	ปริมาณความกระด้างทั้งหมด (แห่ง)		
		≤ 300	301 - 500	> 500
แก่งคอย	88	42	42	4
เฉลิมพระเกียรติ	29	9	16	4
ดอนพุด	13	11	1	1
บ้านหมอ	51	13	35	3
พระพุทธบาท	91	7	65	19
มวกเหล็ก	11	3	6	2
วังม่วง	14	1	6	7
วิหารแดง	53	36	11	6
เสาไห้	52	21	20	11
หนองแค	41	20	11	10
หนองแซง	52	16	18	18
หนองโดน	9	1	8	-
เมืองสระบุรี	4	2	2	-
รวม	508	182	241	85
ร้อยละ	100	35.83	47.44	16.73




ภาพที่ 14 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณความแตกต่างทั้งหมดช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

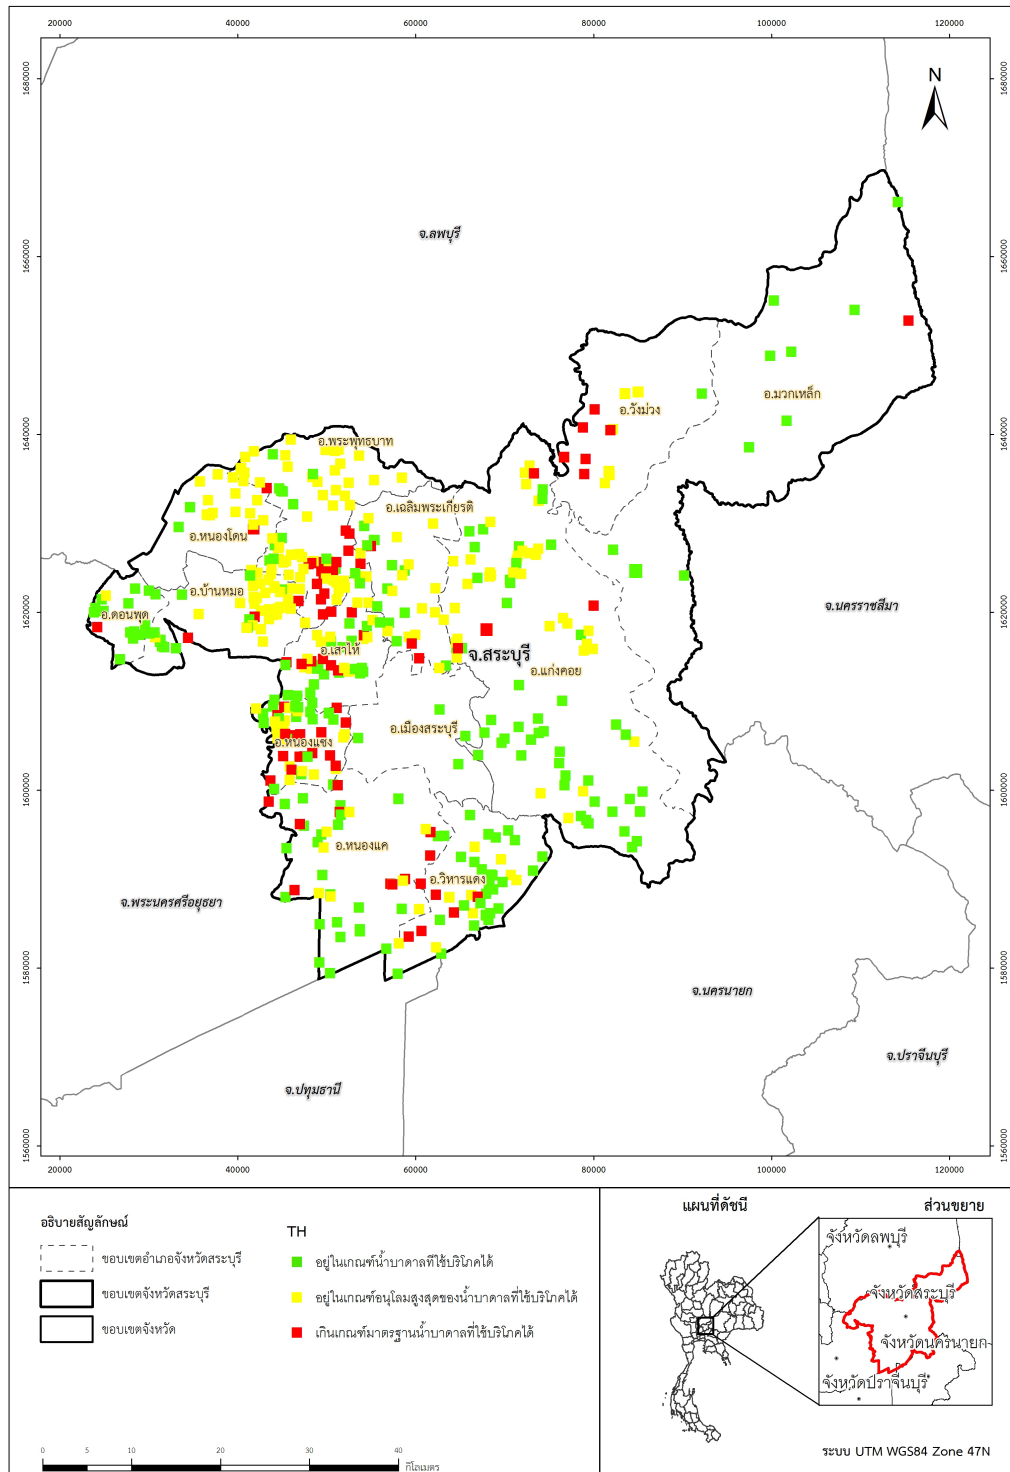


ภาพที่ 15 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณความกระด้างทั้งหมดในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

ตารางที่ 11 ระบบประปาที่มีปริมาณฟลูออไรด์ในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (แห่ง)	ปริมาณฟลูออไรด์ (แห่ง)		
		≤ 0.7	0.8 – 1.0	> 1.0
แก่งคอย	88	85	1	2
เฉลิมพระเกียรติ	29	26	2	1
ดอนพุด	13	8	4	1
บ้านหมอ	51	39	12	-
พระพุทธบาท	91	91	-	-
มวกเหล็ก	11	11	-	-
วังม่วง	14	14	-	-
วิหารแดง	53	43	3	7
เสาไห้	52	42	6	4
หนองแค	41	36	3	2
หนองแซง	52	46	2	4
หนองโดน	9	9	-	-
เมืองสระบุรี	4	3	1	-
รวม	508	453	34	21
ร้อยละ	100	89.17	6.69	4.13

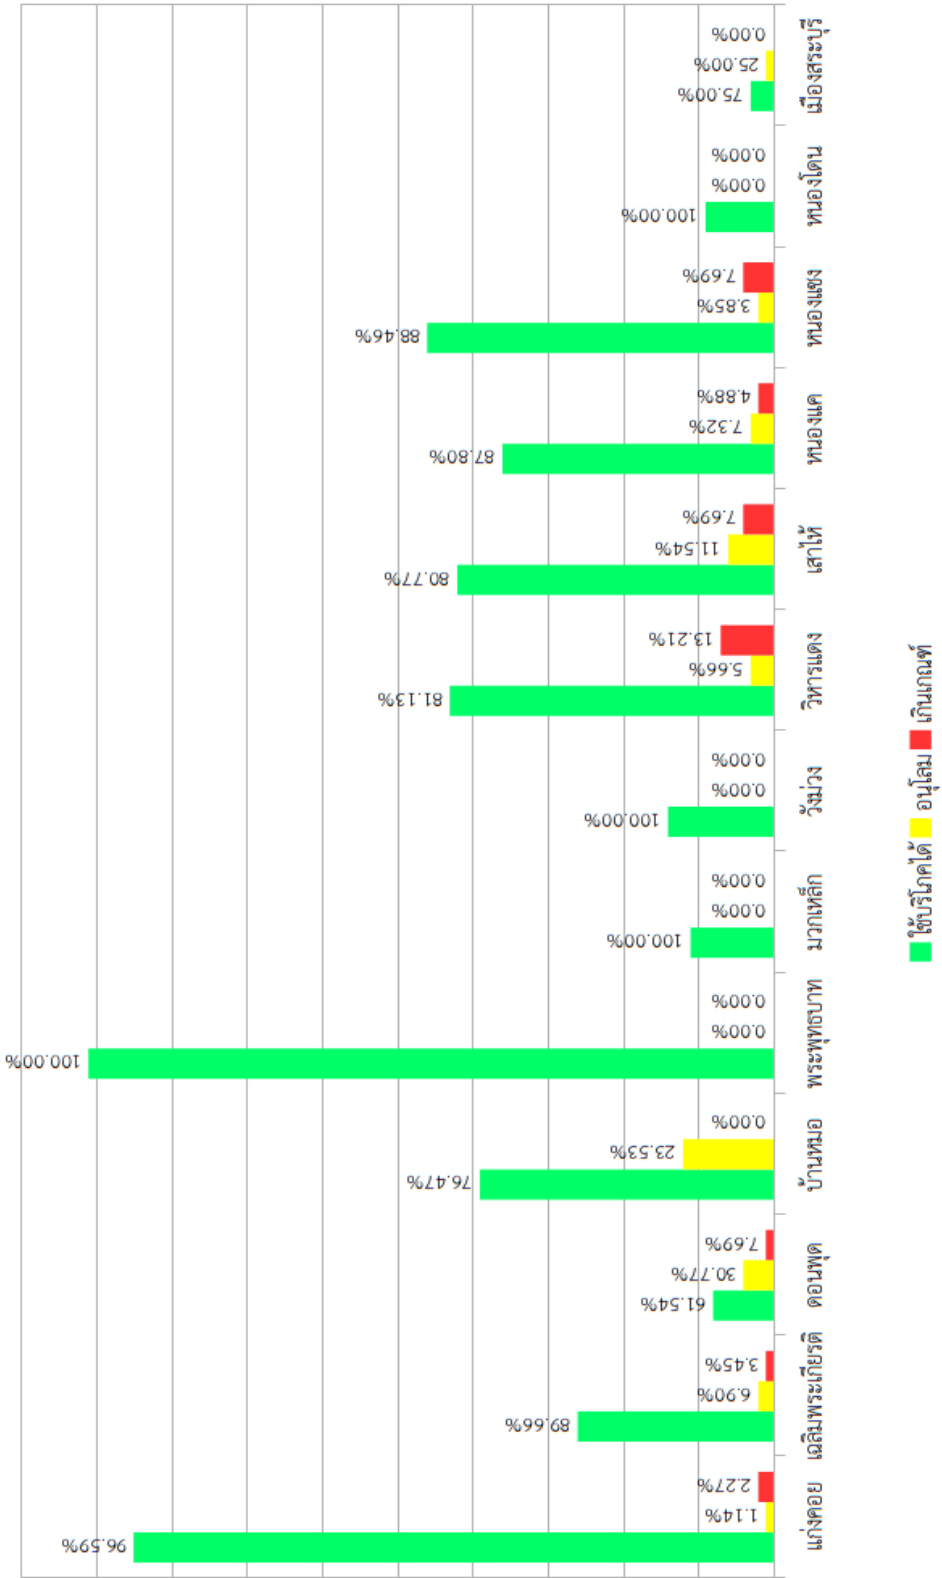


ภาพที่ 16 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณฟลูออไรด์ต่างๆ แยกรายอำเภอ

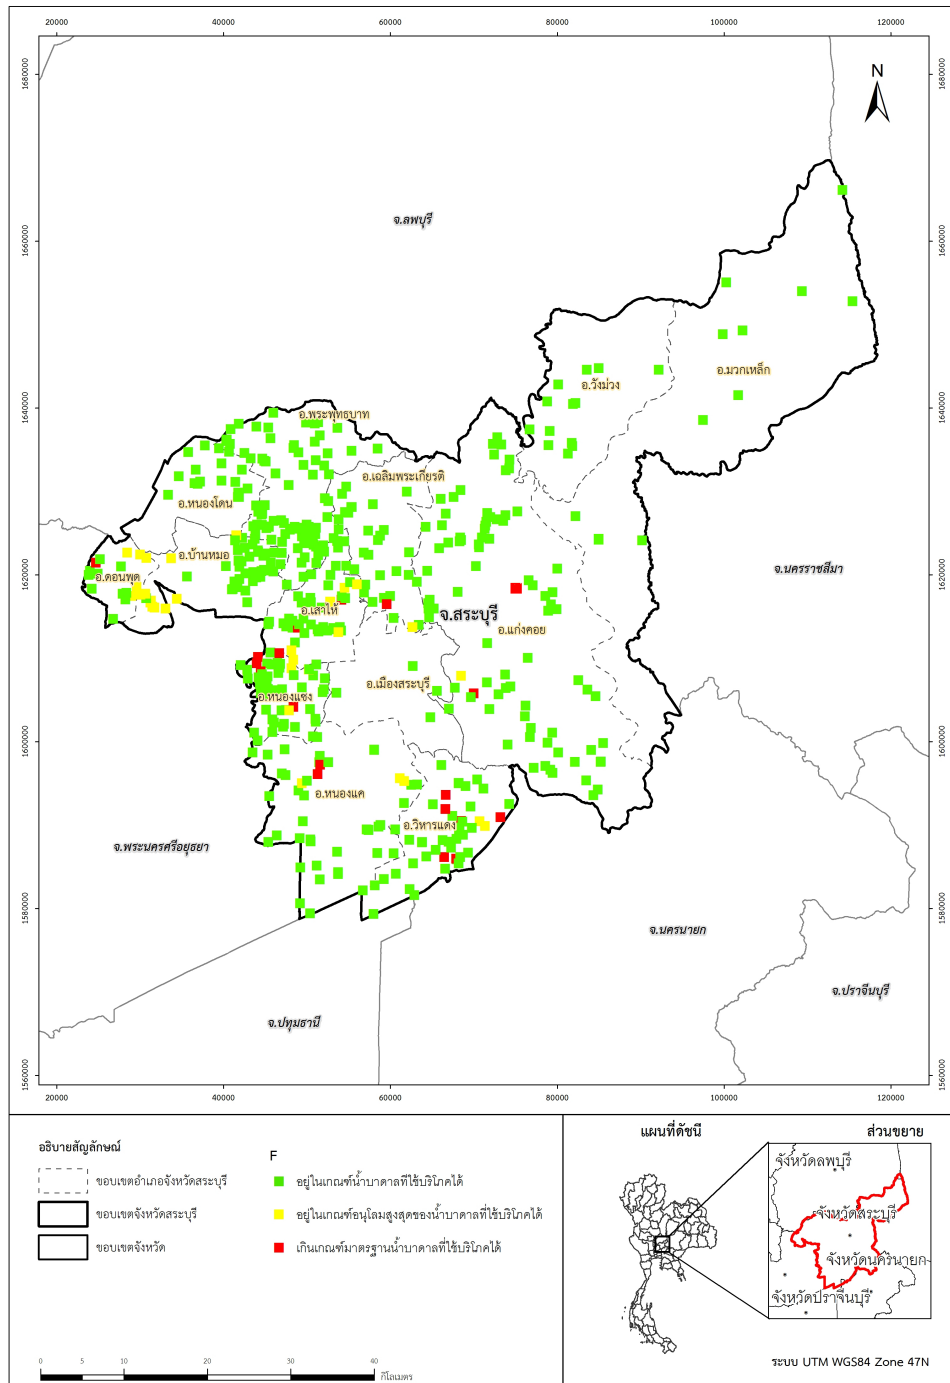


ภาพที่ 17 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณฟลูออไรด์ในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

ตารางที่ 12 ระบบประปาที่มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (แห่ง)	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (แห่ง)		
		≤ 600	601 – 1,200	> 1,200
แก่งคอย	88	78	10	-
เฉลิมพระเกียรติ	29	23	6	-
ดอนพุด	13	8	4	1
บ้านหมอ	51	34	16	1
พระพุทธบาท	91	67	20	4
มวกเหล็ก	11	6	5	-
วังม่วง	14	3	10	1
วิหารแดง	53	21	23	9
เสาไห้	52	31	18	3
หนองแค	41	17	12	12
หนองแซง	52	10	27	15
หนองโดน	9	7	2	-
เมืองสระบุรี	4	3	1	-
รวม	508	308	154	46
ร้อยละ	100	60.63	30.31	9.06

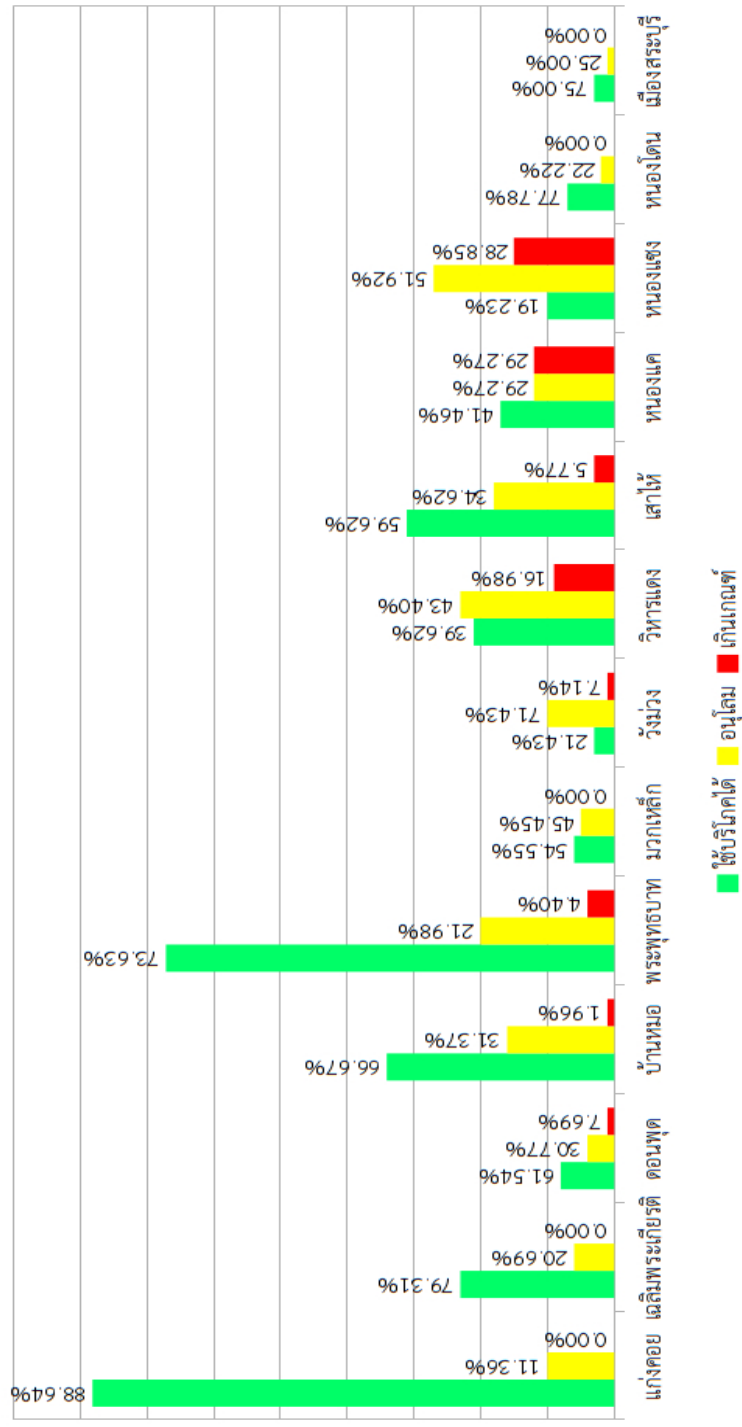

ภาพที่ 18 แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระบบประปาที่มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ต่าง ๆ แยกย่อยอำเภอ

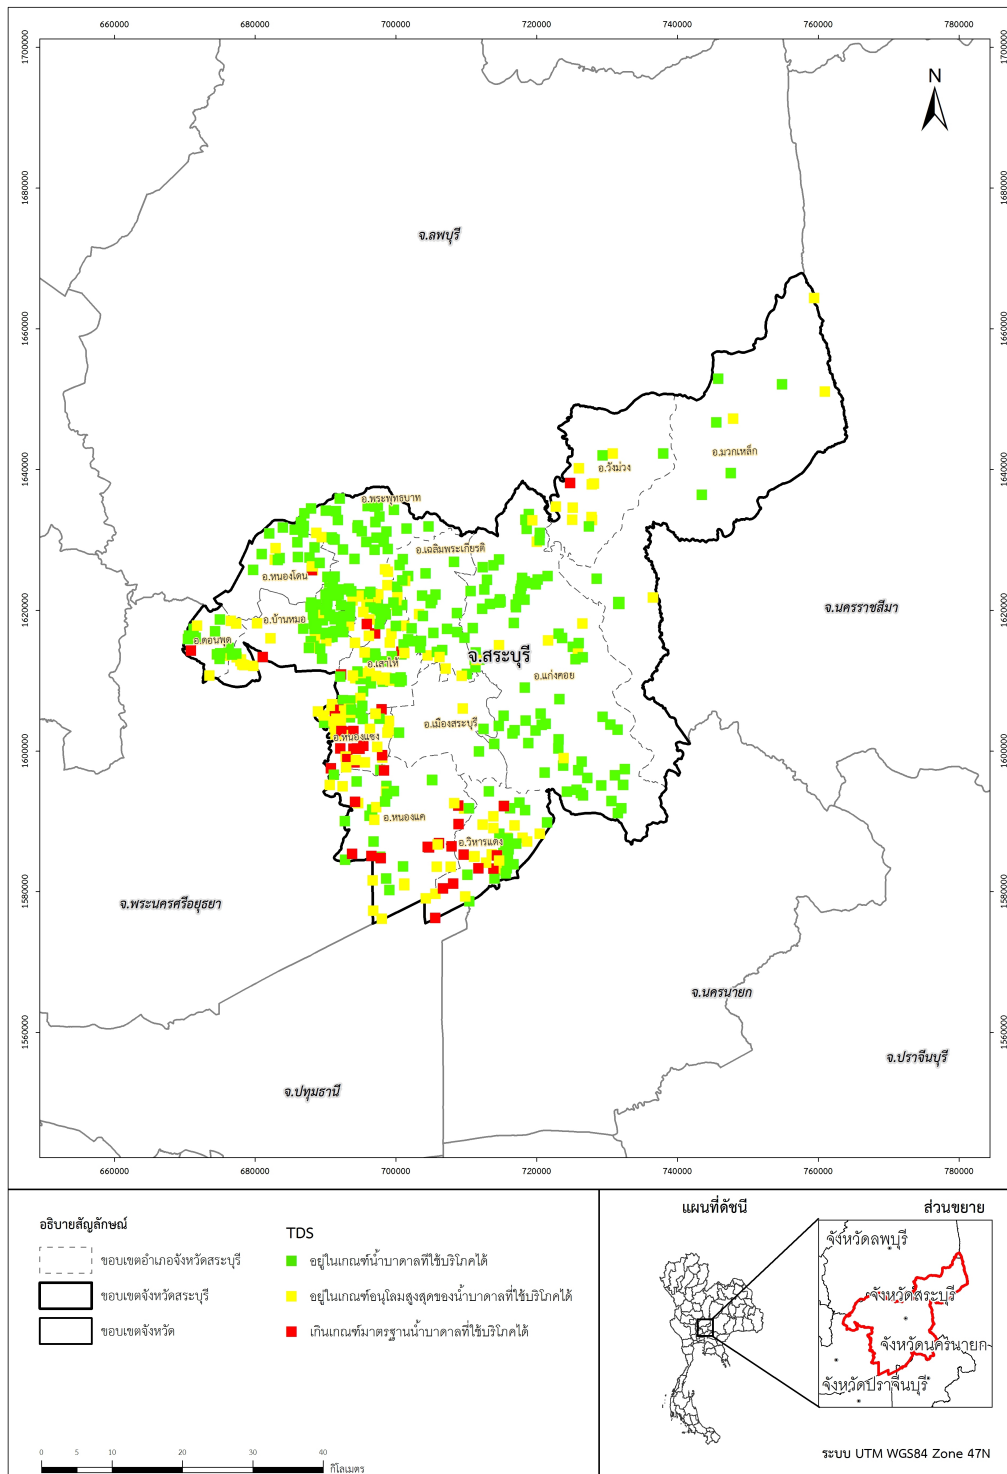


ภาพที่ 19 แสดงระบบประปาที่มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในช่วงต่างๆ แยกรายอำเภอ


จากการตรวจเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* ในตัวอย่างน้ำของระบบประปา จำนวน 508 แห่งในพื้นที่ 13 อำเภอ พบว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* ในตัวอย่างน้ำ จำนวน 246 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 48.43 ผลการตรวจเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* ของระบบประปาแยกรายอำเภอ ดังแสดงในตาราง ที่ 13 และจัดทำแผนภูมิอัตราส่วนการตรวจเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* ของระบบประปาแยกรายอำเภอ ตามภาพที่ 20 และแผนที่แสดงระบบประปาที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* ในพื้นที่ 13 อำเภอ ตามภาพที่ 21

ตารางที่ 13 ผลการตรวจเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* ของระบบประปาแยกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (แห่ง)	<i>E.coli</i> (แห่ง)	
		ตรวจพบ	ตรวจไม่พบ
แก่งคอย	88	64	24
เฉลิมพระเกียรติ	29	8	21
ดอนพุด	13	7	6
บ้านหมอ	51	24	27
พระพุทธบาท	91	45	46
มวกเหล็ก	11	4	7
วังม่วง	14	7	7
วิหารแดง	53	26	27
เสาไห้	52	23	29
หนองแค	41	19	22
หนองแซง	52	13	39
หนองโดน	9	5	4
เมืองสระบุรี	4	1	3
รวม	508	246	262
ร้อยละ	100	48.43	51.57

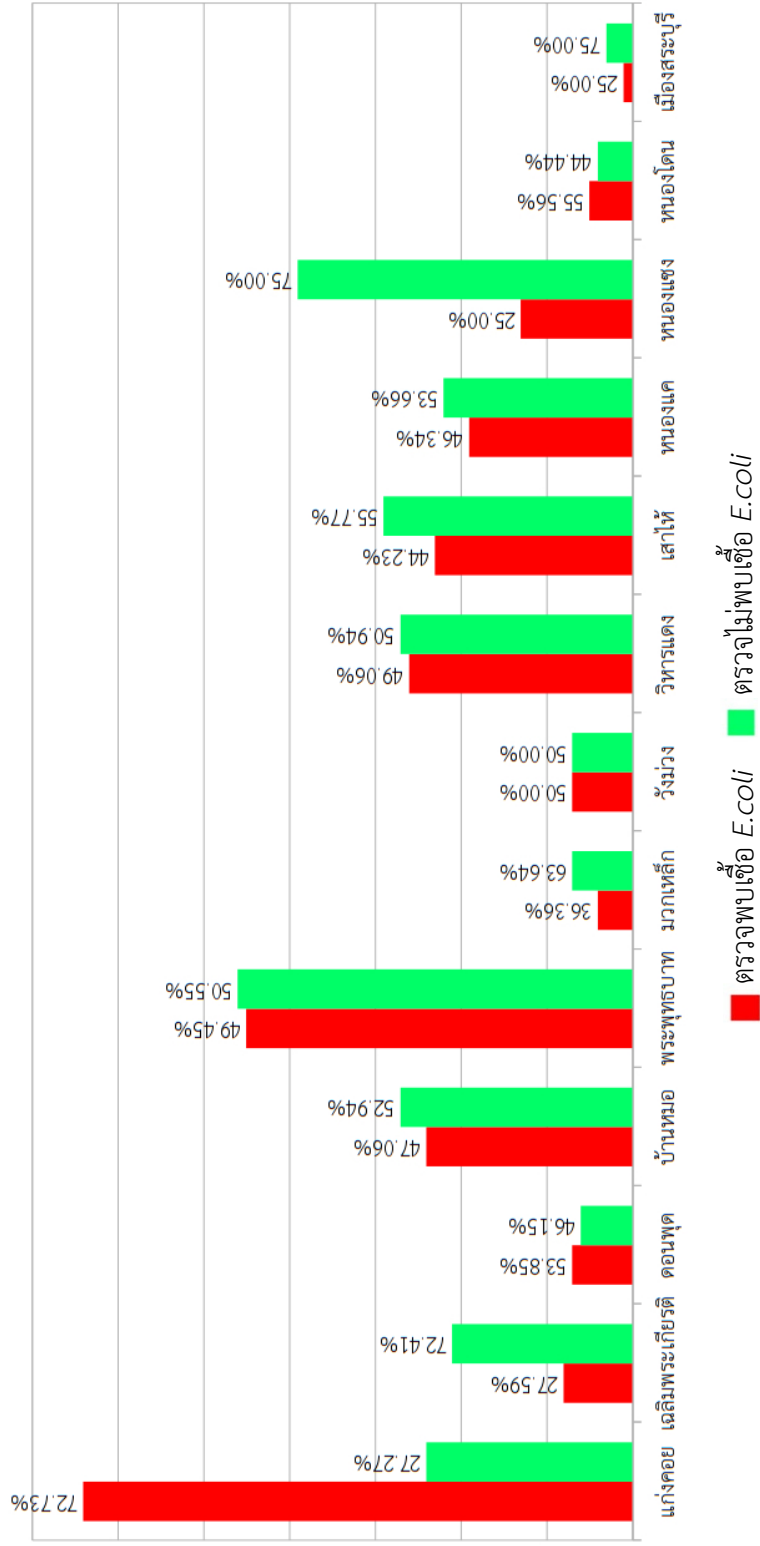

ภาพที่ 20 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการตรวจเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* ของระบบประปาแยกรายอำเภอ

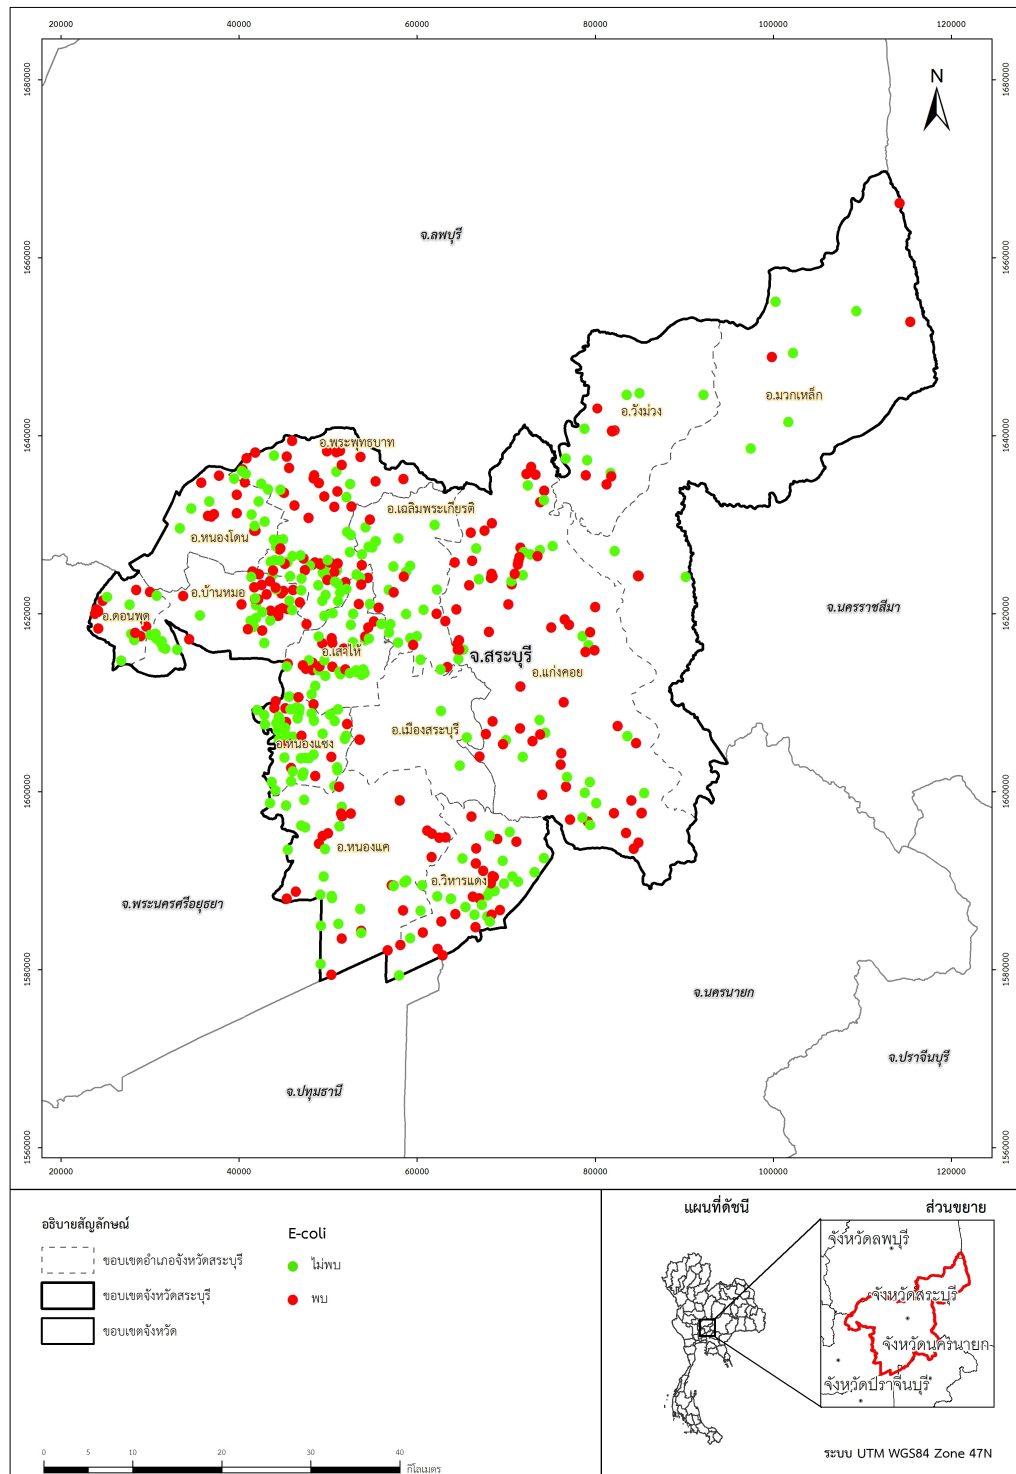

ภาพที่ 21 แผนที่แสดงระบบประปาที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย *E. coli* ในพื้นที่ 13 อำเภอ

บทสรุป

การดำเนินงานสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จังหวัดสระบุรีในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำดิบ และน้ำจากระบบประปามาตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี สารพิษ และแบคทีเรีย *E.coli* ในเบื้องต้น พบว่ามีเชื้อ *E.coli* ปนเปื้อนในน้ำ จำนวน 246 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.43 อำเภอแก่งคอยพบมีการปนเปื้อนมากที่สุด จำนวน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.60 รองลงมาคืออำเภอพระพุทธบาท จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.86

จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ ทางเคมี สารพิษ ของตัวอย่างน้ำจำนวน 508 แห่ง ใน 13 อำเภอ พบว่ามีระบบประปาที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะนำไปใช้บริโภคได้ มีจำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.31 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.79 และ คุณภาพน้ำเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด จำนวน 350 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.90 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือปริมาณความกระด้างทั้งหมด จำนวน 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.73 รองลงมาคือ ปริมาณเหล็ก จำนวน 51 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10.04 สรุปคุณภาพน้ำแยกเป็นรายอำเภอได้ดังนี้

1. อำเภอแก่งคอย

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอแก่งคอย จำนวน 88 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.68 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.36 และเกินเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 73 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.95 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ซัลเฟต ไนเตรต ฟลูออไรด์และความกระด้างทั้งหมดเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งตรวจพบ *E.coli* จำนวน 64 แห่ง

2. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 29 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.45 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.93 และเกินเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.62 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ซัลเฟต ไนเตรต ฟลูออไรด์ และความกระด้างทั้งหมดเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 8 แห่ง

3. อำเภอดอนพุด

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอดอนพุด จำนวน 13 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.77 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.38 และเกินเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.85 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณ คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ปริมาณความกระด้างทั้งหมดและปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 7 แห่ง

4. อำเภอบ้านหมอ

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอบ้านหมอ จำนวน 51 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.18 และเกินเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ซัลเฟต ไนเตรต ความกระด้างทั้งหมด และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 24 แห่ง

5. อำเภอพระพุทธบาท

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอพระพุทธบาท จำนวน 91 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.20 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 และเกินเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.23 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ซัลเฟต ไนเตรต ความกระด้างทั้งหมดและปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งยังตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 45 แห่ง

6. อำเภอมวกเหล็ก

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอมวกเหล็ก จำนวน 11 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.64 และเกินเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ความกระด้างทั้งหมด เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งยังตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 4 แห่ง

7. อำเภอวังม่วง

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอวังม่วงจำนวน 14 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 และเกินเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 12 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 85.71 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ซัลเฟต ไนเตรต ความกระด้างทั้งหมด และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 7 แห่ง

8. อำเภอวิหารแดง

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอวิหารแดงจำนวน 53 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.77 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.21 และเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.02 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ซัลเฟต คลอไรด์ ไนเตรต ฟลูออไรด์

ความกระด้างทั้งหมด และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งยังตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 26 แห่ง

9. อำเภอสายใต้

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอสายใต้จำนวน 52 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.77 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.69 และเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน 32 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 61.54 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ซัลเฟต ไนเตรต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ความกระด้างทั้งหมด และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งยังตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 23 แห่ง

10. อำเภอหนองแค

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอหนองแคจำนวน 41 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.20 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.63 และเกินเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.17 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ความกระด้างทั้งหมด และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งยังตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 19 แห่ง

11. อำเภอหนองแซง

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอหนองแซงจำนวน 52 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.69 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.62 และเกินเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.69 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ความกระด้างทั้งหมด และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งยังตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 13 แห่ง

12. อำเภอหนองโดน

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอหนองโดนจำนวน 9 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 และเกินเกณฑ์มาตรฐานฯจำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณ ไนเตรตเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งยังตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 5 แห่ง

13. อำเภอเมืองสระบุรี

คุณภาพน้ำระบบประปาอำเภอเมืองจำนวน 4 แห่ง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเกินเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปัญหาที่พบคือมีปริมาณเหล็ก เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกทั้งตรวจพบเชื้อ *E.coli* จำนวน 1 แห่ง

ปัญหาและอุปสรรค

จากการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพ ระบบน้ำประปาจังหวัดสระบุรี พบประเด็นปัญหา ดังนี้

ปัญหาคุณภาพน้ำ มีปริมาณแร่ธาตุที่ละลายปนเปื้อนในน้ำเกินเกณฑ์มาตรฐาน และพบเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* ปนเปื้อนในน้ำประปา

ปัญหาปริมาณน้ำไม่พอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในฤดูแล้งเนื่องจากการลดลงของปริมาณน้ำ และความต้องการใช้น้ำมากขึ้นของประชากร

ปัญหาด้านบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลระบบประปาไม่เพียงพอ และงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาไม่เพียงพอ

ปัญหาด้านวัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่ ท่อประปาชำรุดหรือมีการสะสมตัวของตะกอนหินปูน ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลดลงหรือไม่ไหล ถึงกรองน้ำที่ใช้มานานไม่ได้ล้างทำความสะอาด หรือเปลี่ยนสารกรอง ถึงพักน้ำหรือถึงเก็บน้ำไม่ได้ล้าง อาจเป็นการสะสมของเชื้อโรค และเป็นสาเหตุทำให้น้ำไม่ได้มาตรฐาน

ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันดูแล ฝักระวัง และขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประปา และการดูแลรักษา

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ของจังหวัดสระบุรี ให้สามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ต้องลดหรือกำจัดปริมาณแร่ธาตุที่ละลายปนเปื้อนในน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และกำจัดเชื้อแบคทีเรีย *E.coli* ที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยจัดทำคู่มือวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้มีปริมาณน้ำที่พอเพียงต่อความต้องการของประชากรที่ใช้น้ำในหมู่บ้านทั้งสำหรับอุปโภคและบริโภค

บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลระบบประปา ควรหมั่นตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ให้ระบบประปาสามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งควรเก็บตัวอย่างน้ำประปาตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ รายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารได้รับทราบ จัดทำแนวทางแก้ไขร่วมกัน แสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปา อีกทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในระบบประปาแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแล ฝักระวัง และบำรุงรักษาเพื่อความยั่งยืนตลอดไป

บรรณานุกรม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. 2560. Digital file:<http://app.dgr.go.th/elab2/login.php>.

กรมทรัพยากรธรณี. 2557. การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดสระบุรี.

กรุงเทพฯ.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 125. (2551). เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ, ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 85 ง, ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551.

American Public Health Association, et al. 2012. Standard Method for the examination of water and wastewater (22nd ed). The United State of America.

WHO (World Health Organizayon). (2004). Guidelines for drinking – water quality. third edition : radiological aspects, 488-493.

ภาคผนวก ก

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
1	19578/2559	บ้านสามแยก (สามแยกวัดราษฎร์เจริญ) *	6	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	716202	1591846	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
2	19579/2559	บ้านเขาน้อยจอมสวรรค์	7	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	717557	1592669	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
3	19580/2559	บ้านโป่งสะเดา *	4	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	718332	1591616	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
4	19581/2559	บ้านโป่งสะเดา *	4	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	718332	1591616	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
5	19582/2559	บ้านหนองไผ่ *	3	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	716846	1589435	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
6	19583/2559	บ้านหนองไผ่ *	3	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	716846	1589435	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
7	19584/2559	บ้านโคก *	1	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	715787	1587678	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
8	19585/2559	บ้านโคก *	1	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	715787	1587678	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
9	19586/2559	บ้านทุ่งขุขุ *	2	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	714707	1588246	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
10	19587/2559	บ้านทุ่งขุขุ *	2	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	714707	1588246	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
11	19588/2559	บ้านหนองปรือ *	8	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	713842	1589027	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
12	19589/2559	บ้านเจริญธรรม *	8	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	713842	1589027	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
13	19590/2559	โรงเรียนราษฎร์เจริญ *	5	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	715360	1592190	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
14	19591/2559	โรงเรียนราษฎร์เจริญ *	5	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	715360	1592190	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
15	19592/2559	บ้านอบต.คลองเรือ *	9	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	718641	1587139	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
16	19593/2559	บ้านยางตุ *	5	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	720459	1588242	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
17	19594/2559	บ้านยางตุ *	5	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	720459	1588242	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
18	19595/2559	วัดคลองหัวช้าง *	10	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	721490	1589839	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
19	19596/2559	วัดคลองหัวช้าง	10	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	721490	1589839	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
20	19597/2559	บ้านใหม่พัฒนา *	7	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	717999	1587672	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่บ้านพัฒนา *	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
21	19598/2559	บ้านใหม่พัฒนา *		7	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	717999	1587672	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
22	19599/2559	วัดหนองไทร *		6	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	717084	1586851	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
23	19600/2559	วัดหนองไทร		6	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	717084	1586851	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
24	19601/2559	บ้านเกาะกลาง *		1	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	716037	1586021	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
25	19602/2559	บ้านคลองยาง *		8	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	171187	1584199	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
26	19603/2559	บ้านคลองยาง *		8	คลองเรือ	วิหารแดง	สระบุรี	171187	1584199	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
27	19604/2559	บ้านหัวถนน *		6	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	710412	1578654	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
28	19605/2559	บ้านหัวถนน *		6	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	710412	1578654	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
29	19606/2559	บ้านสร้างบุญ *		5	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	705592	1576277	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
30	19607/2559	บ้านสหกรณ์ *		4	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	704234	1579056	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
31	19608/2559	บ้านสหกรณ์(ตมัสยิด) *		4	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	705629	1579703	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
32	19609/2559	บ้านหนองสามขา (บ่อ1) *		8	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	706701	1580453	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
33	19610/2559	บ้านหนองสามขา (บ่อ2) *		8	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	708119	1581140	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
34	19611/2559	บ้านหนองสามขา (บ่อ3) *		8	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	708119	1581140	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
35	19612/2559	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู *		6	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	709837	1579329	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
36	19613/2559	บ้านคันลำ (บ่อ1) *		3	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	709626	1585263	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
37	19614/2559	บ้านคันลำ (บ่อ2)		3	หนองหมู	วิหารแดง	สระบุรี	711184	1585027	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
38	19615/2559	ช้างบ้านนายเพลิน		1	คชสิทธิ์	หนองแค	สระบุรี	694645	1592599	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
39	19616/2559	ช้างบ้านนายประสิทธิ์		2	คชสิทธิ์	หนองแค	สระบุรี	696229	1590810	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
40	19617/2559	ช้างบ้านนายประสิทธิ์ *		2	คชสิทธิ์	หนองแค	สระบุรี	696229	1590810	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
41	19618/2559	ข้างบ้านนายอดุล	2	คชสิทธิ์	หนองแค	สระบุรี	696616	1591656	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
42	19619/2559	ข้างบ้านนายอดุล *	2	คชสิทธิ์	หนองแค	สระบุรี	696616	1591656	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
43	19620/2559	วัดกุ่มหัก	9	กุ่มหัก	หนองแค	สระบุรี	701025	1583611	น้ำผิวดิน (คลอง)	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
44	19621/2559	บ้านสวนกล้วย	12	กุ่มหัก	หนองแค	สระบุรี	698613	1581867	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
45	19622/2559	บ้านหนองแฝก *	11	กุ่มหัก	หนองแค	สระบุรี	699062	1580248	น้ำผิวดิน (คลอง)	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
46	19623/2559	บ้านโคกแคใต้ *	8	กุ่มหัก	หนองแค	สระบุรี	-	-	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
47	19624/2559	บ้านหนองตาบุญ *	4	บ้านลำ	วิหารแดง	สระบุรี	713222	1594278	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
48	19625/2559	บ้านป่าม่วง *	2	บ้านลำ	วิหารแดง	สระบุรี	713855	1590717	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
49	19626/2559	บ้านป่าม่วง *	2	บ้านลำ	วิหารแดง	สระบุรี	713855	1590717	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
50	19627/2559	บ้านโคกกระต่าย *	1	บ้านลำ	วิหารแดง	สระบุรี	712325	1589558	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
51	19628/2559	บ้านหนองฟ้าเลื่อน *	7	บ้านลำ	วิหารแดง	สระบุรี	707902	1586459	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
52	19629/2559	บ้านคลองน้ำส้ม(1) *	1	หนองโรง	วิหารแดง	สระบุรี	701212	1581163	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
53	19630/2559	บ้านคลองน้ำส้ม(2)	1	หนองโรง	วิหารแดง	สระบุรี	701209	1580927	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
54	19631/2559	บ้านคลองสัดดีท่า *	2	หนองโรง	วิหารแดง	สระบุรี	697999	1576149	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
55	19632/2559	บ้านคลองสีบ	4	หนองโรง	วิหารแดง	สระบุรี	696763	1577323	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
56	19633/2559	บ้านวังจร	11	หนองสรวง	วิหารแดง	สระบุรี	715560	1586026	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
57	19634/2559	บ้านวังจร	11	หนองสรวง	วิหารแดง	สระบุรี	715560	1586026	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
58	19635/2559	บ้านหนองสรวง *	4	หนองสรวง	วิหารแดง	สระบุรี	713624	15855293	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
59	19636/2559	บ้านหนองสรวง *	4	หนองสรวง	วิหารแดง	สระบุรี	713624	15855293	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
60	19637/2559	บ้านลำ	5	หนองสรวง	วิหารแดง	สระบุรี	711128	1584975	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์เคมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
61	19638/2559	บ้านหนองโพ (อบต.) *	10	หนองสว่าง	วิหารแดง	สระบุรี	715608	1586851	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
62	19639/2559	บ้านหนองโพ (อบต.) *	10	หนองสว่าง	วิหารแดง	สระบุรี	715608	1586851	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
63	19640/2559	บ้านหนองโพ(บ้านนายประดัด) *	10	หนองสว่าง	วิหารแดง	สระบุรี	715921	1587571	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
64	19641/2559	บ้านหนองโพ(บ้านนายประดัด) *	10	หนองสว่าง	วิหารแดง	สระบุรี	715921	1587571	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
65	19642/2559	เทศบาลตำบลหนองหมู่ *	7	หนองหมู่	วิหารแดง	สระบุรี	710149	1582428	ผิวดิน(สระ)	ตัก	-
66	19643/2559	เทศบาลตำบลหนองหมู่ *	7	หนองหมู่	วิหารแดง	สระบุรี	710149	1582428	ผิวดิน(สระ)	ระบบบประปาผิวดิน	กรองช้า
67	19644/2559	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง *	4	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	715361	1583060	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
68	19645/2559	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง *	4	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	715361	1583060	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองช้า
69	19646/2559	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *	4	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	715276	1583153	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
70	19647/2559	บ้านเนินทราย *	4	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	715766	1583334	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
71	19648/2559	บ้านเนินทราย *	4	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	715766	1583334	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
72	19649/2559	บ้านคลองน้อย *	2	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	716716	1583905	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
73	19650/2559	บ้านคลองน้อย(บ้านนายก) *	7	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	715895	1584581	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
74	19651/2559	บ้านคลองน้อย(บ้านนายก) *	7	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	715895	1584581	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองช้า
75	19652/2559	บ้านสะกุดเพี้ย	10	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	715261	1585508	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
76	19653/2559	บ้านเลงหลวง *	8	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	714333	1585157	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
77	19654/2559	บ้านเนินทราย *	4	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	715600	1582585	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
78	19655/2559	บ้านบึงหนองบัว *	5	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	714018	1581886	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
79	19656/2559	บ้านบึงหนองบัว *	5	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	714018	1581886	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองช้า
80	19657/2559	บ้านเกาะเชิงหวาย *	6	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	713868	1583273	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
81	19658/2559	บ้านโคกมะกอก *	7	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	714665	1584434	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
82	19659/2559	บ้านโคกมะกอก *	7	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	714665	1584434	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
83	19660/2559	บ้านเกาะประตู *	7	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	712835	1584128	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
84	19661/2559	บ้านเกาะประตู *	7	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	712835	1584128	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
85	19662/2559	โรงเรียนบ้านบางกง *	9	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	711718	1583314	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
86	19663/2559	โรงเรียนบ้านบางกง *	9	วิหารแดง	วิหารแดง	สระบุรี	711718	1583314	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
87	19664/2559	บ้านกะเหรี่ยงเขาป่าปอ *	3	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	731519	1591162	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
88	19665/2559	บ้านกะเหรี่ยงคอม้า *	3	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	732045	1591859	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
89	19666/2559	บ้านมาบโสม *	4	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	730623	1592897	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
90	19667/2559	บ้านมาบโสม *	4	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	730623	1592897	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
91	19668/2559	บ้านบึงไม้(1) *	5	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	732312	1595189	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
92	19669/2559	บ้านบึงไม้(2) *	5	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	732279	1595178	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
93	19670/2559	บ้านป่าไผ่	5	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	720573	1605327	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
94	19671/2559	บ้านตง *	1	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	723240	1607357	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
95	19672/2559	บ้านตง *	1	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	723240	1607357	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
96	19673/2559	บ้านธารน้ำตก *	10	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	729350	1604852	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
97	19674/2559	บ้านธารน้ำตก *	10	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	729350	1604852	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
98	19675/2559	บ้านมะขามป้อมเก่า *	8	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	721272	1603887	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
99	19676/2559	บ้านมะขามป้อมเก่า	8	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	721272	1603887	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
100	19677/2559	บ้านมะขามป้อมใหม่ *	6	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	720706	1603716	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
101	19678/2559	บ้านรังแร้ง *	7	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	718438	1604316	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
102	19679/2559	บ้านรังแร้ง *	7	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	718438	1604316	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
103	19680/2559	โรงเรียนบ้านหนองสมัคร *	5	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	709683	1591829	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
104	19681/2559	โรงเรียนบ้านหนองสมัคร *	5	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	709683	1591829	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
105	19682/2559	โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่	10	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	708888	1589611	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
106	19683/2559	โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ *	11	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	708888	1589611	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
107	19684/2559	โรงเรียนวัดหนองตะเฒ่า *	5	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	704500	1586363	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
108	19685/2559	โรงเรียนวัดหนองตะเฒ่า *	5	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	704500	1586363	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
109	19686/2559	บ้านดอนแพง *	13	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	708863	1592241	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
110	19687/2559	บ้านดอนแพง *	13	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	708299	1592596	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
111	19688/2559	บ้านหนองสมัคร *	5	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	710384	1591872	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
112	19689/2559	บ้านหนองสมัคร *	5	โคกแย้	หนองแค	สระบุรี	710384	1591872	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
113	19690/2559	โรงเรียนวัดห้วยทราย (บ่อ1) *	3	ห้วยทราย	หนองแค	สระบุรี	705132	1595915	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
114	19691/2559	โรงเรียนวัดห้วยทราย (บ่อ1)	3	ห้วยทราย	หนองแค	สระบุรี	705132	1595915	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
115	19692/2559	โรงเรียนวัดห้วยทราย (บ่อ2) *	3	ห้วยทราย	หนองแค	สระบุรี	705155	1595873	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
116	19693/2559	บ้านเหล่าครี *	1	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	714610	1603582	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
117	19694/2559	บ้านเหล่าครี *	1	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	714610	1603582	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
118	19695/2559	บ้านเขาแย้ *	5	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	715316	1605024	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
119	19696/2559	บ้านเขาแย้ *	5	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	715316	1605024	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
120	19697/2559	บ้านห้วยน้อย *	11	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	716864	1602966	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์เคมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
121	19698/2559	บ้านห้วยแห้ง *	9	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	716553	1602488	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
122	19699/2559	บ้านเขาดิน *	3	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	718792	1601137	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
123	19700/2559	บ้านเขาดิน	3	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	718792	1601137	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
124	19701/2559	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง *	1	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	723088	1600381	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
125	19702/2559	บ้านโป่งมงคล *	3	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	723756	1597909	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
126	19703/2559	บ้านโป่งมงคล *	3	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	723756	1597909	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
127	19704/2559	บ้านเขารวก *		ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	721119	1596928	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
128	19705/2559	บ้านเขารวก *		ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	721119	1596928	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
129	19706/2559	บ้านน้ำซับ *	2	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	723108	1601665	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
130	19707/2559	บ้านน้ำซับ *	2	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	723108	1601665	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
131	19708/2559	บ้านหนองคล้า *	4	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	719842	1602912	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
132	19709/2559	บ้านหนองคล้า *	4	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	719842	1602912	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
133	19710/2559	บ้านบำรุงธรรม(2)	10	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	726284	1594047	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
134	19711/2559	บ้านบำรุงธรรม(2) *	10	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	726284	1594047	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
135	19712/2559	บ้านหนองแห่น *	6	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	724307	1594233	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
136	19713/2559	บ้านบำรุงธรรม(1) *	10	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	725672	1594484	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
137	19714/2559	บ้านตาใต้(ล่าง) *	1	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	725878	1597282	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
138	19715/2559	บ้านตาเดเหือ(บน) *	1	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	726394	1598510	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
139	19716/2559	บ้านเขาประดู่ด่าน	2	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	727178	1596164	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
140	19717/2559	บ้านเขาประดู่ด่าน	2	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	727178	1596164	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์เคมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
141	19718/2559	บ้านโคกกระชาย *	7	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	729193	1595090	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
142	19719/2559	บ้านบึงทองหลาง *	9	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	732509	1597420	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
143	19720/2559	บ้านเจ็ดคต *	11	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	731480	1603019	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
144	19721/2559	บ้านหินตั้ง *	8	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	731101	1596542	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
145	19722/2559	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ *	8	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	717932	1624588	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
146	19723/2559	โรงเรียนวัดถ้ำเต่า *	7	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	712330	1626112	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
147	19724/2559	โรงเรียนวัดถ้ำเต่า *	7	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	712330	1626112	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
148	19725/2559	บ้านคำใหญ่ *	5	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	713849	1626392	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
149	19726/2559	บ้านคำใหญ่ *	5	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	713849	1626392	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
150	19727/2559	บ้านหินลาด	11	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	714669	1627219	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
151	19728/2559	บ้านหินลาด *	11	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	714669	1627219	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
152	19729/2559	วัดท่าศาลา	8	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	718299	1624106	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
153	19730/2559	วัดท่าคล้อ(เหนือ) *	10	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	717844	1623506	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
154	19731/2559	ท่าคล้อกลาง *	3	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	717749	1623048	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
155	19732/2559	ท่าคล้อใต้ *	9	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	717680	1622691	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
156	19733/2559	บ้านหาดสองแคว *	1	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	720123	1624363	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
157	19734/2559	บ้านหาดสองแคว	1	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	720123	1624363	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
158	19735/2559	บ้านท่าเกวียน *	6	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	719085	1623866	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
159	19736/2559	บ้านท่าเกวียน	6	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	719085	1623866	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
160	19737/2559	โรงเรียนหาดสองแคว	4	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	719875	1623673	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกมมัลมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
161	19738/2559	โรงเรียนหาดสองแคว *	4	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	719875	1623673	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
162	19739/2559	วัดท่าสบก	2	ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	721544	1624875	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
163	19740/2559	วัดตาลเดี่ยว *	2	ตาลเดี่ยว	แก่งคอย	สระบุรี	711857	1612965	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ตัก	-
164	19741/2559	วัดตาลเดี่ยว	2	ตาลเดี่ยว	แก่งคอย	สระบุรี	711857	1612965	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ระบบประปาผิวดิน	กรองช้า
165	19742/2559	บ้านโคกเชือก *	9	ตาลเดี่ยว	แก่งคอย	สระบุรี	718325	1609019	ผิวดิน(อ่างเก็บน้ำ)	ตัก	-
166	19743/2559	บ้านโคกเชือก *	9	ตาลเดี่ยว	แก่งคอย	สระบุรี	718325	1609019	ผิวดิน(อ่างเก็บน้ำ)	ระบบประปาผิวดิน	กรองช้า
167	19744/2559	โรงเรียนวัดเตาปูน *	6	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	711223	1612995	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
168	19745/2559	โรงเรียนวัดเตาปูน	6	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	711223	1612995	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
169	19746/2559	บ้านหัวโนน *	4	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	711189	1612961	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
170	19747/2559	บ้านท่าใหญ่ *	7	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	711153	1613598	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
171	19748/2559	บ้านท่าช้าง *	1	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	711337	1614014	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
172	19749/2559	บ้านหนองจอก (บ่อ1) *	2	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	710933	1617465	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
173	19750/2559	บ้านหนองจอก (บ่อ1) *	2	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	710933	1617465	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
174	19751/2559	บ้านหนองจอก (บ่อ2) *	2	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	709746	1616119	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
175	19752/2559	บ้านหนองจอก (บ่อ2) *	2	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	709746	1616119	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
176	19753/2559	วัดบำเพ็ญธรรม *	5	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	711297	1611896	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
177	19754/2559	บ้านมอญ *	6	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	711408	1612959	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	ไม่มี
178	19755/2559	บ้านมอญ *	6	เตาปูน	แก่งคอย	สระบุรี	711408	1612959	น้ำบาดาล	ตู้หยอดเหรียญ	RO
179	19756/2559	บ้านสองคอนกลาง	4	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี	714638	1615038	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
180	19757/2559	บ้านสองคอนกลาง *	4	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี	714638	1615038	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกมมาตรภูาน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
181	19758/2559	วัดบ่อโคก *	11	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี	710599	1622720	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
182	19759/2559	บ้านพระบาทน้อย *	10	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี	712271	1620211	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า(ไม่ใช้)
183	19760/2559	โรงเรียนพระพุทธรูปเขาหน้า * *	10	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี	713345	1620920	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
184	19761/2559	โรงเรียนพระพุทธรูปเขาหน้า	10	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี	713345	1620920	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
185	19762/2559	องค์การบริหารส่วนตำบลหินร่อง *	9	หินร่อง	แก่งคอย	สระบุรี	720431	1631019	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
186	19763/2559	บ้านหินร่อง *	9	หินร่อง	แก่งคอย	สระบุรี	720020	1629762	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
187	19764/2559	วัดญาณสังวร	9	หินร่อง	แก่งคอย	สระบุรี	718577	1631591	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
188	19765/2559	บ้านเข้บ่วง(บ้านนายประทีป ธรรมบุตร) *	5	หินร่อง	แก่งคอย	สระบุรี	718388	1632867	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
189	19766/2559	บ้านเข้บ่วง(บ้านนายประทวน เปรื่องปั้ง) *	5	หินร่อง	แก่งคอย	สระบุรี	718882	1633673	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
190	19767/2559	บ้านเข้บ่วง(บ้านนางบุญยัง ไยหา) *	5	หินร่อง	แก่งคอย	สระบุรี	719391	1632803	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
191	19768/2559	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง *	2	เริงราง	เสาไห้	สระบุรี	692192	1610864	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
192	19769/2559	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง *	2	เริงราง	เสาไห้	สระบุรี	692192	1610864	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
193	19770/2559	บ้านศาลาสักดิ์ *	1	เริงราง	เสาไห้	สระบุรี	692088	1610562	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ตัก	-
194	19771/2559	บ้านศาลาสักดิ์	1	เริงราง	เสาไห้	สระบุรี	692088	1610562	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ระบบประปาผิวดิน	กรองช้า
195	19772/2559	บ้านอุตะมะ *	7	เริงราง	เสาไห้	สระบุรี	692460	1607214	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
196	19773/2559	บ้านอุตะมะ *	7	เริงราง	เสาไห้	สระบุรี	692460	1607214	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
197	19774/2559	การประปาเทศบาลตำบลเสาไห้	3	เสาไห้	เสาไห้	สระบุรี	692460	1607214	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ระบบประปา	กรองช้า
198	19775/2559	วัดตะเฒ่า(บ้านธรรมจินดา)	6	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	694232	1610367	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
199	19776/2559	วัดตะเฒ่า(บ้านธรรมจินดา) *	6	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	694232	1610367	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
200	19777/2559	บ้านกลาง *	2	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	695005	1610248	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกมมัลมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
201	19778/2559	บ้านกลาง *	2	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	695005	1610248	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
202	19779/2559	บ้านมะกรูด (ทำการ อบต.) *	1	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	695641	1610260	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
203	19780/2559	บ้านมะกรูด (ทำการ อบต.) *	1	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	695641	1610260	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
204	19781/2559	บ้านมะกรูด (ผิวดิน) *	1	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	695765	1610677	ผิวดิน(สระ)	ตัก	-
205	19782/2559	บ้านมะกรูด (ผิวดิน) *	1	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	695765	1610677	ผิวดิน(สระ)	ระบบประปาผิวดิน	กรองช้า
206	19783/2559	บ้านโคกกลาง	7	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	695324	1608484	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
207	19784/2559	วัดบ้านโคก *	8	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	694969	1607519	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
208	19785/2559	วัดบ้านโคก	8	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	694969	1607519	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
209	19786/2559	บ้านโคก *	5	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	693488	1607172	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
210	19787/2559	บ้านโคก *	5	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	693488	1607172	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
211	19788/2559	บ้านหนองไก่อ	9	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	695198	1606406	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
212	19789/2559	บ้านหนองไก่อ *	9	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	695198	1606406	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
213	19790/2559	บ้านบึงไ้ง *	3	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	696446	1609629	น้ำผิวดิน(สระ)	ตัก	-
214	19791/2559	บ้านบึงไ้ง	3	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	696446	1609629	น้ำผิวดิน(สระ)	ระบบประปา	กรองช้า
215	19792/2559	บริเวณวัดซ่ง *	4	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	698140	1609862	น้ำผิวดิน(สระ)	ตัก	-
216	19793/2559	บริเวณวัดซ่ง	4	ม่วงงาม	เสาไห้	สระบุรี	698140	1609862	ผิวดิน(สระ)	ระบบประปาผิวดิน	กรองช้า
217	19794/2559	บ้านเตื่อ *	4	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	716736	1618192	ผิวดิน(สระ)	ตัก	-
218	19795/2559	บ้านเตื่อ *	4	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	716736	1618192	ผิวดิน(สระ)	ระบบประปาผิวดิน	กรองเร็ว
219	19796/2559	วัดท่าศรีโพธิ์ใต้ *	3	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	717067	1620446	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
220	19797/2559	วัดท่าศรีโพธิ์ใต้ *	3	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	717067	1620446	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
221	19798/2559	วัดท่าศรีโพธิ์เหนือ	3	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	717000	1620797	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
222	19799/2559	วัดท่าศรีโพธิ์เหนือ	3	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	717000	1620797	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
223	19800/2559	บ้านท่าตูม *	1	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	718260	1621514	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
224	19801/2559	บ้านท่าตูม	1	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	718260	1621514	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
225	19802/2559	อนามัยท่าตูม *	1	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	717355	1621610	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
226	19803/2559	อนามัยท่าตูม *	1	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	717355	1621610	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
227	19804/2559	ท่าตูม(นายสวัสดิ์ จินวงศ์)	4	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	712957	1624353	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
228	19805/2559	ท่าตูม (คลองห้วยบุญ) *	4	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	712564	1622970	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
229	19806/2559	บ้านทุ่งแสง *	2	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	714776	1621555	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
230	19807/2559	บ้านทุ่งแสง(สำนักสงฆ์ถ้ำสันติสุข) *	2	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	115909	1622385	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
231	19808/2559	บ้านทุ่งแสง (บ้านธาตุใต้) *	2	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	714696	1621104	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
232	19809/2559	บ้านทุ่งแสง (ทองมัน มีกระโจง) *	2	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	714881	1621253	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
233	19810/2559	บ้านทุ่งแสง (ทองมัน มีกระโจง) *	2	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	714881	1621253	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
234	19811/2559	บ้านเขาคินใต้ *	12	ห้วยสวก	เสาไห้	สระบุรี	700914	1620749	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า(ไม่ใช้)
235	19812/2559	บ้านม่วงฝ้าย (บ่อ1) *	10	ห้วยสวก	เสาไห้	สระบุรี	700059	1620745	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
236	19813/2559	บ้านม่วงฝ้าย (บ่อ1)	10	ห้วยสวก	เสาไห้	สระบุรี	700059	1620745	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
237	19814/2559	บ้านม่วงฝ้าย (บ่อ2) *	10	ห้วยสวก	เสาไห้	สระบุรี	700198	1622153	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
238	19815/2559	บ้านม่วงฝ้าย (บ่อ3)	10	ห้วยสวก	เสาไห้	สระบุรี	698407	1620195	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
239	19816/2559	บ้านม่วงฝ้าย (บ่อ3) *	10	ห้วยสวก	เสาไห้	สระบุรี	698407	1620195	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
240	19817/2559	บ้านดอยหินปูน *	6	ห้วยสวก	เสาไห้	สระบุรี	698566	1619423	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า(ไม่ใช้)

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
241	19818/2559	บ้านเขาคิน *	12	หัวปลวก	เสาไห้	สระบุรี	700184	1619948	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
242	19819/2559	บ้านเขาคิน *	11	หัวปลวก	เสาไห้	สระบุรี	700184	1619948	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
243	19820/2559	บ้านห้วยหวาย *	8	หัวปลวก	เสาไห้	สระบุรี			น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า(ไม่มี)
244	19821/2559	บ้านหนองไผ่	9	หัวปลวก	เสาไห้	สระบุรี	701215	1617824	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
245	19822/2559	บ้านท่า *	9	หัวปลวก	เสาไห้	สระบุรี	697065	1616694	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
246	19823/2559	บ้านท่า *	9	หัวปลวก	เสาไห้	สระบุรี	697065	1616694	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
247	19824/2559	บ้านน้ำป่า *	2	หัวปลวก	เสาไห้	สระบุรี	699356	1616670	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
248	19825/2559	เทศบาลตำบลหัวปลวก *	2	หัวปลวก	เสาไห้	สระบุรี	699973	1617777	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
249	19826/2559	โรงเรียนบ้านสันประตู	5	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	697138	1613327	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
250	19827/2559	โรงเรียนบ้านสันประตู *	5	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	697138	1613327	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
251	19828/2559	บ้านสันประตู *	5	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	697042	1613857	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
252	19829/2559	บ้านสันประตู *	5	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	697042	1613857	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
253	19830/2559	บ้านหนองโพธิ์(1) *	7	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	695994	1613280	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
254	19831/2559	บ้านหนองโพธิ์(2)	7	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	695566	1614012	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
255	19832/2559	วัดศรีอุทัย *	6	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	694989	1611066	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
256	19833/2559	บ้านตากแดด	10	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	694534	1611305	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
257	19834/2559	บ้านตากแดด	10	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	694534	1611305	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
258	19835/2559	บ้านหมาก *	11	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	693896	1610728	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
259	19836/2559	บ้านหมาก *	11	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	693896	1610728	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
260	19837/2559	หน้าบ้านนายประเสริฐ (บ้านภูเขาทอง) *	3	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	691749	1632827	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
261	19838/2559	บ้านเขาคินพัฒนา(หน้าบ้านนางหลง) *	7	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	695152	1631223	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
262	19839/2559	หน้าบ้านนายสมโชค *	7	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	694519	1631725	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
263	19840/2559	วัดศรีนิคมาราม *	1	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	694593	1632068	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
264	19841/2559	บ้านวันชัย เปี้ยผล *	5	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	695967	1634807	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
265	19842/2559	วัดพุทาม *	5	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	697018	1634725	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
266	19843/2559	หน้าบ้านนายโสพล ทองประเสริฐ *	5	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	697432	1634895	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
267	19844/2559	บ้านนายประสาธ วันเนาว์	8	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	697074	1632546	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
268	19845/2559	บ้านธารเกษม(ซอย5)	6	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	697085	1632552	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
269	19846/2559	อบต.ธารเกษม *	3	ธารเกษม	พระพุทธบาท	สระบุรี	692725	163224	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
270	19847/2559	บ้านโคกกระพี *	6	จวังม	เสาไห้	สระบุรี	698411	1612746	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
271	19848/2559	บ้านโคกกระพี *	6	จวังม	เสาไห้	สระบุรี	698411	1612746	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
272	19849/2559	วัดบ้านปากบง *	3	จวังม	เสาไห้	สระบุรี	697204	1610664	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
273	19850/2559	ศาลารีย์ไทย(ผู้ใหญ่บรรพต) *	5	ศาลารีย์ไทย	เสาไห้	สระบุรี	698004	1610150	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
274	19851/2559	ศาลารีย์ไทย(ผู้ใหญ่บรรพต) *	5	ศาลารีย์ไทย	เสาไห้	สระบุรี	698004	1610150	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
275	19852/2559	ศาลารีย์ไทย(ก้านับประสิทธิ์) *	3	ศาลารีย์ไทย	เสาไห้	สระบุรี	698666	1610422	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
276	19853/2559	ศาลารีย์ไทย(ก้านับประสิทธิ์) *	3	ศาลารีย์ไทย	เสาไห้	สระบุรี	698666	1610422	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
277	19854/2559	บ้านพะเยาว์ *	2	ศาลารีย์ไทย	เสาไห้	สระบุรี	699187	1610016	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
278	19855/2559	บ้านพะเยาว์	2	ศาลารีย์ไทย	เสาไห้	สระบุรี	699187	1610016	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
279	19856/2559	วัดพะเยาว์ *	1	ศาลารีย์ไทย	เสาไห้	สระบุรี	699875	1610198	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
280	19857/2559	วัดพะเยาว์	1	ศาลารีย์ไทย	เสาไห้	สระบุรี	699875	1610198	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกมณฑลภูมิตำภูมิตำน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
281	19858/2559	บ้านพะเยาว(หน้าวัด)	1	ศาลารีย์ไทย	เส้าไห้	สระบุรี	699877	1610327	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
282	19859/2559	วัดท่าช้างเหนือ *	4	ศาลารีย์ไทย	เส้าไห้	สระบุรี	700682	1610453	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ตก	-
283	19860/2559	วัดท่าช้างเหนือ	4	ศาลารีย์ไทย	เส้าไห้	สระบุรี	700682	1610453	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ระบบประปาผิวดิน	กรองช้า
284	19861/2559	บ้านห้วยบุญ *	8	ศาลารีย์ไทย	เส้าไห้	สระบุรี	700772	1613754	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
285	19862/2559	วัดห้วยบุญ *	8	ศาลารีย์ไทย	เส้าไห้	สระบุรี	700784	1614136	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
286	19863/2559	บ้านห้วยบุญ(2) *	8	ศาลารีย์ไทย	เส้าไห้	สระบุรี	701098	1615165	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
287	19864/2559	วัดโคกกระท้อน(บ่อ1)	5	ศาลารีย์ไทย	เส้าไห้	สระบุรี	699417	1613482	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
288	19865/2559	วัดโคกกระท้อน(บ่อ2) *	5	ศาลารีย์ไทย	เส้าไห้	สระบุรี	699440	1613460	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
289	19866/2559	วัดโคกกระท้อน(บ่อ2)	5	ศาลารีย์ไทย	เส้าไห้	สระบุรี	699440	1613460	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
290	1185/2560	อบต.ไถ่เส้า	6	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	693458	1604803	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
291	1186/2560	อบต.ไถ่เส้า	6	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	693458	1604803	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
292	1187/2560	บ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อ 1 *	2	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	693570	1605443	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
293	1188/2560	บ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อ 1 *	2	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	693570	1605443	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
294	1189/2560	บ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อ 2 *	2	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	692182	1604352	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
295	1190/2560	บ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อ 2 *	2	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	692182	1604352	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
296	1191/2560	บ้านหนองสะพาน *	9	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	690941	1606642	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
297	1192/2560	บ้านหนองสะพาน *	9	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	690941	1606642	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
298	1193/2560	บ้านหนองสะพาน (คุณสุวรรณ)	9	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	690834	1605879	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
299	1194/2560	บ้านหนองสะพาน (คุณสุวรรณ) *	9	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	690834	1605879	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
300	1195/2560	ร.วัดบ้านใหม่ *	8	ไถ่เส้า	หนองแซง	สระบุรี	692078	1605870	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีดินตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
301	1196/2560	บ้านใหม่ (บ้านก้านพิชัย)	8	ไถ่สำ	หนองแซง	สระบุรี	692641	1605789	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
302	1197/2560	บ้านโคกเลียบ	7	ไถ่สำ	หนองแซง	สระบุรี	693299	1606003	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
303	1198/2560	บ้านหนองไฟไหม้ (นายนำ พรหมโชติ)	6	ไถ่สำ	หนองแซง	สระบุรี	693640	1605874	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
304	1199/2560	บ้านหนองไฟไหม้ (นายนำ พรหมโชติ)	6	ไถ่สำ	หนองแซง	สระบุรี	693640	1605874	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
305	1200/2560	บ้านหัวฟุ้ง	4	ไถ่สำ	หนองแซง	สระบุรี	695003	1605389	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
306	1201/2560	บ้านหัวฟุ้ง	4	ไถ่สำ	หนองแซง	สระบุรี	695003	1605389	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
307	2560/2560	วัดอู่ตะเภา	6	ม่วงหวาน	หนองแซง	สระบุรี	697777	1597303	ผิวดิน(คลอง)	ระบบประปา	กรองช้า
308	1203/2560	ที่ทำการอบต.ม่วงหวาน (เก่า)	7	ม่วงหวาน	หนองแซง	สระบุรี	698058	1599062	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
309	1204/2560	ที่ทำการอบต.ม่วงหวาน (เก่า)	7	ม่วงหวาน	หนองแซง	สระบุรี	698058	1599062	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
310	1205/2560	บ่อเสริมของอบต.เก่า *	7	ม่วงหวาน	หนองแซง	สระบุรี	698035	1599427	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
311	1206/2560	บ้านห้วย *	1	ม่วงหวาน	หนองแซง	สระบุรี	697349	1600580	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
312	1207/2560	บ้านห้วย *	1	ม่วงหวาน	หนองแซง	สระบุรี	697349	1600580	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
313	1208/2560	บ้านหนองต้อน *	7	เขาดิน	หนองแซง	สระบุรี	698802	1602624	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
314	1209/2560	วัดเขาดิน	1	เขาดิน	หนองแซง	สระบุรี	698941	1602983	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
315	1210/2560	วัดเขาดิน	1	เขาดิน	หนองแซง	สระบุรี	698941	1602983	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
316	1211/2560	บ้านหนองจอก *	2	เขาดิน	หนองแซง	สระบุรี	699012	1604302	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
317	1212/2560	อบต.หนองกบ *	9	หนองควายไธ	หนองแซง	สระบุรี	692110	1600370	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
318	1213/2560	บ้านหนองผัก *	3	หนองควายไธ	หนองแซง	สระบุรี	692956	1602714	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
319	1214/2560	บ้านหนองผัก *	3	หนองควายไธ	หนองแซง	สระบุรี	692956	1602714	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
320	1215/2560	บ้านท่าราบ *	2	หนองควายไธ	หนองแซง	สระบุรี	693961	1602828	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า(ไม่ใช้)

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
321	1216/2560	วัดหนองทางบุญ *	5	หนองกบ	หนองแซง	สระบุรี	690755	1597560	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
322	1217/2560	วัดหนองทางบุญ *	6	หนองกบ	หนองแซง	สระบุรี	690755	1597560	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
323	1218/2560	บ้านห้วยป่า	4	หนองกบ	หนองแซง	สระบุรี	691188	1596645	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
324	1219/2560	รร.หนองแซง *	4	หนองควายโซ่	หนองแซง	สระบุรี	692483	1602262	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
325	1220/2560	รร.หนองแซง	4	หนองควายโซ่	หนองแซง	สระบุรี	692483	1602262	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
326	1221/2560	รร.อนุบาลหนองแซงศิริคุณาจารย์ *	4	หนองควายโซ่	หนองแซง	สระบุรี	692303	1602140	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
327	1222/2560	โรงเรียนวัดห้วยบง *	2	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	704510	1613591	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
328	1223/2560	โรงเรียนวัดห้วยบง	2	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	704510	1613591	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
329	1224/2560	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี *	7	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	703565	1615631	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
330	1225/2560	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี	7	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	703565	1615631	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
331	1226/2560	รร.วัดใหม่สามัคคีธรรม *	6	พุดแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	703297	1619464	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
332	1227/2560	รร.วัดใหม่สามัคคีธรรม	6	พุดแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	703297	1619464	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
333	1228/2560	รร.บ้านคู้งเขาเขียว	3	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	700498	1626421	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
334	1229/2560	รร.บ้านคู้งเขาเขียว	3	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	700498	1626421	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
335	1230/2560	รร.หน้าพระลาน (พิบูลสงคราม) *	2	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	701652	1624859	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
336	1231/2560	รร.หน้าพระลาน (พิบูลสงคราม) *	2	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	701652	1624859	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
337	1232/2560	รร.วัดพุดแค *	1	พุดแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	703727	1622076	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
338	1233/2560	รร.วัดพุดแค	1	พุดแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	703727	1622076	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
339	1234/2560	บ้านโคกแก้ว *	1	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	697972	1605920	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
340	1235/2560	บ้านโคกแก้ว *	1	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	697972	1605920	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
341	1236/2560	บ้านโคกสีดา	2	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	697638	1604611	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
342	1237/2560	บ้านโคกสีดา	2	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	697638	1604611	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
343	1238/2560	วัดหนองสีดา	4	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	697078	1605289	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
344	1239/2560	วัดหนองสีดา	4	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	697078	1605289	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
345	1240/2560	รร.วัดหนองสีดา	4	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	697106	1605325	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
346	1241/2560	รร.วัดหนองสีดา	4	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	697106	1605325	น้ำบาดาล	หลั้ผ่านระบบ RO	RO
347	1242/2560	วัดบ้านโดน	6	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	695276	1604568	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
348	1243/2560	วัดบ้านโดน	6	หนองสีดา	หนองแซง	สระบุรี	695276	1604568	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
349	1244/2560	บ้านหนองหญ้าปล้อง *	6	หนองหัวโพ	หนองแซง	สระบุรี	696315	1603151	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
350	1245/2560	อบต.โคกสะอาด *	2	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	694446	1600371	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
351	1246/2560	อบต.โคกสะอาด *	2	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	694446	1600371	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
352	1247/2560	บ้านหนองนกชุม *	1	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	693943	1600331	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
353	1248/2560	บ้านหนองนกชุม *	1	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	693943	1600331	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
354	1249/2560	บ้านนาทุ้ง (บ่อ 1) *	7	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	692861	1599202	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
355	1250/2560	บ้านนาทุ้ง (บ่อ 1) *	7	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	692861	1599202	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
356	1251/2560	บ้านนาทุ้ง (บ่อ 2) *	7	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	693068	1598847	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
357	1252/2560	บ้านนาทุ้ง (บ่อ 2) *	7	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	693068	1598847	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
358	1253/2560	วัดหนองกระธาตุ *	5	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	694187	1598389	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
359	1254/2560	วัดหนองกระธาตุ *	5	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	694187	1598389	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
360	1255/2560	ระบบบนำดื่มหยอดเหรียญวัดหนองกระธาตุ	5	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	694187	1598389	น้ำบาดาล	ตู้หยอดเหรียญ	RO

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
361	1256/2560	บ้านโนนผาว	6	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	692917	1597692	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
362	1257/2560	สถานีอนามัยโคกสะอาด	3	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	694287	1598707	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
363	1258/2560	วัดหนองกวาวโจน *	4	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	695611	1598392	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
364	1259/2560	บ้านโคกข่า *	2	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	695366	1600761	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
365	1260/2560	บ้านโคกข่า *	2	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	695366	1600761	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
366	1261/2560	วัดจิงงาม *	2	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	694832	1600341	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
367	1262/2560	ระบบน้ำดื่มหยอดเหรียญวัดจิงงาม	2	โคกสะอาด	หนองแซง	สระบุรี	694832	1600341	น้ำบาดาล	ตู้หยอดเหรียญ	RO
368	1263/2560	บ้านหนองน้ำสร้าง *	3	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	691393	1602335	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
369	1264/2560	บ้านหนองน้ำสร้าง	3	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	691393	1602335	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
370	1265/2560	วัดโคกน้อย	4	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	691263	1603376	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
371	1266/2560	วัดโคกน้อย	4	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	691263	1603376	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
372	1267/2560	บ้านโคกช้าง	5	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	689823	1604025	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
373	1268/2560	บ้านดอนทราย	6	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	689727	1605054	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
374	1269/2560	บ้านดอนทราย	6	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	689727	1605054	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
375	1270/2560	วัดหนองกิมม้า	7	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	688918	1605605	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
376	1271/2560	วัดหนองกิมม้า	7	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	688918	1605605	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
377	1272/2560	บ้านโคกแฝก *	8	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	691335	1604937	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
378	1273/2560	บ้านหนองหอย (บ่อ 1)	1	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	691508	1604581	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
379	1274/2560	บ้านหนองหอย (บ่อ 1)	1	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	691508	1604581	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
380	1275/2560	บ้านหนองหอย (บ่อ 2)	1	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	691104	1604214	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์เคมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
381	1276/2560	บ้านหนองหอย (บ่อ 2)	1	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	691104	1604214	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
382	1277/2560	บ้านหนองแก *	2	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	692081	1603707	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
383	1278/2560	บ้านหนองแก *	2	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	692081	1603707	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
384	1279/2560	เทศบาลตำบลหนองแซง *	2	หนองแซง	หนองแซง	สระบุรี	692241	1602825	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า(ไม่มีใช้)
385	1280/2560	บ้านโคกโพธิ์ (บ่อ1) *	1	ดงตะงาว	หนองแซง	สระบุรี	670453	1615908	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
386	1281/2560	บ้านโคกโพธิ์ (บ่อ2) *	2	ดงตะงาว	หนองแซง	สระบุรี	670597	1616411	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
387	1282/2560	บ้านท่ากระแซ *	6	ดงตะงาว	ดอนพุด	สระบุรี	671550	1616097	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
388	1283/2560	บ้านดอนทอง *	7	ดงตะงาว	ดอนพุด	สระบุรี	671261	1617378	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
389	1284/2560	บ้านดอนทอง *	7	ดงตะงาว	ดอนพุด	สระบุรี	671261	1617378	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
390	1285/2560	วัดดอนทอง	8	ดงตะงาว	ดอนพุด	สระบุรี	671739	1617829	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
391	1286/2560	เทศบาลตำบลดอนพุด *	2	ดอนพุด	ดอนพุด	สระบุรี	675611	1613536	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
392	1287/2560	รร.ดอนพุดวิทยา	2	ดอนพุด	ดอนพุด	สระบุรี	674931	1613104	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
393	1288/2560	บ้านหนองมน	5	บ้านหลวง	ดอนพุด	สระบุรี	673508	1610718	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
394	1289/2560	บ้านหลวง *	1	บ้านหลวง	ดอนพุด	สระบุรี	670860	1614274	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
395	1290/2560	บ้านอ้อมแก้ว	6	ไผ่หลัว	ดอนพุด	สระบุรี	674308	1617010	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
396	1291/2560	วัดหลังคาแดง *	5	ไผ่หลัว	ดอนพุด	สระบุรี	676540	1618494	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
397	1292/2560	บ้านทางชะโด *	4	ไผ่หลัว	ดอนพุด	สระบุรี	674988	1618680	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
398	1293/2560	บ้านดอนพุด *	4	ดอนพุด	ดอนพุด	สระบุรี	676223	1614637	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
399	1294/2560	บ้านดอนพุด	5	ดอนพุด	ดอนพุด	สระบุรี	674579	1613754	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
400	3154/2560	อบต.หนองจระเข้ *	3	หนองจระเข้	หนองแค	สระบุรี	706127	1586919	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์เคมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
401	3155/2560	อบต.หนองจรเข้ *	3	หนองจรเข้	หนองแค	สระบุรี	706127	1586919	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
402	3156/2560	วัดหนองตะเฒ่า (บ่อ1) *	5	หนองจรเข้	หนองแค	สระบุรี	704720	1586308	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
403	3157/2560	วัดหนองตะเฒ่า (บ่อ1) *	5	หนองจรเข้	หนองแค	สระบุรี	704720	1586308	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
404	3158/2560	วัดหนองตะเฒ่า (บ่อ2) *	5	หนองจรเข้	หนองแค	สระบุรี	704717	1586296	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองช้า
405	3159/2560	บ้านหนองโสน *	3	หนองจรเข้	หนองแค	สระบุรี	705912	1586722	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
406	3160/2560	บ้านปฏีรูป	8	หนองจรเข้	หนองแค	สระบุรี	707798	1583571	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
407	3161/2560	บ้านรำบัว	8	หนองจรเข้	หนองแค	สระบุรี	705827	1583575	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
408	3162/2560	บ้านรำบัว *	8	หนองจรเข้	หนองแค	สระบุรี	705827	1583575	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
409	3163/2560	บ้านดงเมือง *	7	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	698297	1597241	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
410	3164/2560	บ้านดงเมือง *	7	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	698297	1597241	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
411	3165/2560	บ้านบัวลอยเก่า *	2	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	698659	1595015	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
412	3166/2560	บ้านบัวลอยเก่า	2	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	698659	1595015	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
413	3167/2560	วัดบัวลอย *	3	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	698614	1594238	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
414	3168/2560	บ้านหัวสะพาน *	4	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	697216	1592009	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
415	3169/2560	บ้านหัวสะพาน *	4	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	697216	1592009	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
416	3170/2560	บ้านบัวลอยกลางนา *	1	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	698448	1592805	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
417	3171/2560	บ้านบัวลอยกลางนา (หลังบ้านก้านบันนุ) *	3	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	698712	1593931	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
418	3172/2560	บ้านบัวลอยกลางนา (หลังบ้านก้านบันนุ) *	3	บัวลอย	หนองแค	สระบุรี	698712	1593931	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
419	3173/2560	วัดหนองอ่างทอง *	7	หนองแขม	หนองแค	สระบุรี	692770	1584539	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
420	3174/2560	บ้านหนองกลางดอน *	3	หนองแขม	หนองแค	สระบุรี	693769	1585367	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกมมาตรภูาน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
421	3175/2560	บ้านหนองหัวทอง *	5	หนองปลิง	หนองแค	สระบุรี	692753	1590033	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
422	3176/2560	บ้านทุ่งดินขอ	7	หนองปลิง	หนองแค	สระบุรี	696927	1590228	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
423	3177/2560	บ้านบ่อกระโดน	2	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	678179	1612303	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
424	3178/2560	บ้านบ่อกระโดน	2	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	678179	1612303	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
425	3179/2560	รพ.สต.บ่อกระโดน	2	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	678452	1612220	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า(ไม่ใช้)
426	3180/2560	บ้านผู้ใหญ่สังข์	3	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	679743	1612118	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า(ไม่ใช้)
427	3181/2560	บ้านประธานสิทธิ์ (บ่อหนองพันเรือ) *	1	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	677927	1612804	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
428	3182/2560	วัดหนองพันเรือ (บ่อ1)	1	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	677986	1613012	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
429	3183/2560	วัดหนองพันเรือ (บ่อ2) *	1	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	677931	1612803	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
430	3184/2560	บ้านไร่กลาง (หลังบ้านสายชล) *	5	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	677378	1613311	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
431	3185/2560	บ้านไร่ (บ้านสมาน อัมพวัน)	6	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	676707	1613720	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
432	3186/2560	บ้านไร่ (บ้านสมาน อัมพวัน)	6	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	676707	1613720	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
433	3187/2560	บ้านไร่ใหญ่ (ที่อำนาย) *	6	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	677299	1613851	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
434	3188/2560	บ้านไร่ใหญ่ (ที่อำนาย)	7	ไผ่ขวาง	บ้านหมอ	สระบุรี	677299	1613851	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
435	3189/2560	บ้านนายบารบ (หนองเข) *	3	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	691495	1619022	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	ไม่มี
436	3190/2560	บ้านนายบารบ (หนองเข) *	3	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	691495	1619022	น้ำบาดาล	ตุ้มยอดเหรียญ	RO
437	3191/2560	วัดหนองคล้า *	4	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	693356	1617811	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
438	3192/2560	รพ.สต.หนองบัว *	2	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	692026	1617008	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
439	3193/2560	บ้านนายประสาน เลลิมรัตน์ *	7	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	691405	1617052	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
440	3194/2560	โรงเรียนบ้านหนองบัว *	1	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	691090	1616914	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีจากแลปมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
441	3195/2560	บ้านก้านฉลอม แสงสุริยา	1	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	690515	1616150	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
442	3196/2560	วัดหนองบัว	1	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	690985	1616225	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
443	3197/2560	วัดหนองบัว *	1	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	690985	1616225	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
444	3198/2560	เทศบาลตำบลหนองบัว	2	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	692513	1616913	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
445	3199/2560	เทศบาลตำบลหนองบัว	2	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	692513	1616913	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
446	3200/2560	บ้านนายสมนึก พิมสอน	3	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	692188	1617956	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
447	3201/2560	วัดหนองเขตริมงคล *	3	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	691277	1618741	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
448	3202/2560	บ้านหนองหัววัวใต้ *	4	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	692560	1619157	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
449	3203/2560	บ้านหนองหัววัวเหนือ	4	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	693461	1619161	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
450	3204/2560	วัดหนองถ่านใต้ *	6	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	694190	1615383	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
451	3205/2560	บ้านโคกบ่อ *	1	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	690129	1615661	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
452	3206/2560	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านคลองกระโดน *	1	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	690111	1616773	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
453	3207/2560	บ้านหัวนาแดง	8	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	689192	1616583	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
454	3208/2560	บ้านหัวนาแดง (ผู้ใหญ่บ)	8	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	688492	1615901	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
455	3209/2560	วัดราษฎร์(โคกเสลา) บ้านสมโภชน์ เพ็ญสวัสดิ์	3	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	688442	1617378	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
456	3210/2560	หลังวัดใหม่(สร้างไศก) *	3	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	688707	1618021	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
457	3211/2560	บ้านบ่อไศก(บ้านตุรามี) *	4	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	689623	1618596	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
458	3212/2560	องค์การบริหารตำบลสร้างไศก *	4	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	689033	1619617	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
459	3213/2560	บ้านนายสะอาด ผาบุบ *	9	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	688712	1620844	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
460	3214/2560	วัดศรีนวล (ตอยาง) *	5	สร้างไศก	บ้านหมอ	สระบุรี	687992	1621114	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกมณฑลมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะได้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
461	3215/2560	วัดโคกงาม *	5	สร้างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	687852	1620491	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
462	3216/2560	ซอยไปรษณีย์	6	สร้างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	690196	1620753	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
463	3217/2560	วัดปัญญา *	6	สร้างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	689973	1620069	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
464	3218/2560	วัดบ่อพระอินทร์	7	สร้างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	690657	1619196	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
465	3219/2560	บ้านสร้างโคก *	7	สร้างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	690626	1619370	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
466	3220/2560	บ้านทุ่งแค	9	บางโฉמד	บ้านหมอ	สระบุรี	687896	1615589	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
467	3221/2560	บ้านหนองหมู	4	บางโฉמד	บ้านหมอ	สระบุรี	688274	1614927	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
468	3222/2560	บ้านสห.สำเนียง สังข์ทอง *	3	บางโฉמד	บ้านหมอ	สระบุรี	689239	1614533	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
469	3223/2560	โรงเรียนวัดสารภี	5	บางโฉמד	บ้านหมอ	สระบุรี	687752	1614675	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
470	3224/2560	โรงเรียนวัดสารภี	5	บางโฉמד	บ้านหมอ	สระบุรี	687752	1614675	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
471	3225/2560	บ้านสารภี *	10	บางโฉמד	บ้านหมอ	สระบุรี	687633	1614650	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
472	3226/2560	บ้านคลองน้ำ *	3	ตลาดน้อย	บ้านหมอ	สระบุรี	688202	1619364	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
473	3227/2560	บ้านสะพานดำ *	8	บ้านหมอ	บ้านหมอ	สระบุรี	686850	1617397	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
474	3228/2560	บ้านสะพานดำ *	8	บ้านหมอ	บ้านหมอ	สระบุรี	686850	1617397	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
475	3229/2560	บ้านสร้างโคก (บ่อ1) *	7	บ้านหมอ	บ้านหมอ	สระบุรี	688333	1618070	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
476	3230/2560	บ้านสร้างโคก (บ่อ1) *	7	บ้านหมอ	บ้านหมอ	สระบุรี	688333	1618070	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
477	3231/2560	บ้านสร้างโคก (บ่อ2)	7	บ้านหมอ	บ้านหมอ	สระบุรี	688349	1618103	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
478	3232/2560	บ้านหนองกอง (1) *	7	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	697344	1621852	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
479	3233/2560	บ้านหนองกอง (1) *	7	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	697344	1621852	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
480	3234/2560	บ้านหนองกอง (2) *	7	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	697443	1621514	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
481	3235/2560	บ้านหนองกอง (2)	7	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	697443	1621514	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
482	3236/2560	บ้านหนองกอง (3) *	7	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	697160	1621260	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
483	3237/2560	วัดบ้านน้อย *	6	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	696094	1620922	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
484	3238/2560	บ้านน้อย (บ่อ1) *	6	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	695816	1621194	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
485	3239/2560	บ้านน้อย (บ่อ2) *	6	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	696051	1621592	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
486	3240/2560	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้อย *	6	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	695567	1622085	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
487	3241/2560	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้อย *	6	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	695567	1622085	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
488	3242/2560	วัดเขาพลัด *	3	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	695536	1622202	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
489	3243/2560	ถนนอ่อนศรี *	3	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	694919	1622292	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
490	3244/2560	บ้านโคกมะเตือ (บ่อ1) *	1	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	694682	1622072	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
491	3245/2560	บ้านโคกมะเตือ (บ่อ1) *	1	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	694682	1622072	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
492	3246/2560	บ้านโคกมะเตือ(บ่อ2) *	1	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	694395	1621962	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
493	3247/2560	บ้านโคกมะเตือ(บ่อ2) *	1	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	694395	1621962	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
494	3248/2560	ถนนเชื่อมวงโคกมะเตือ) *	1	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	693844	1621396	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
495	3249/2560	บ้านเขาวง *	5	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	696629	1622340	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
496	3250/2560	รพ.สด.เขาวง *	5	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	697509	1622276	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
497	3251/2560	วัดลิ้นแล *	8	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	698798	1623589	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
498	3252/2560	ทรัพย์ชะอม *	9	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	698875	1625478	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
499	3253/2560	หนองป่าพง(ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)	4	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	700162	1623340	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
500	3254/2560	โรงเรียนวัดเขาวงพระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ *	5	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	696362	1622602	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีดินตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
501	3255/2560	โรงเรียนวัดเขาวงพระพรหมสิทธิอุปถัมภ์	5	เขาวง	พระพุทธบาท	สระบุรี	696362	1622602	น้ำบาดาล	หลังฝ่านระบบ RO	RO
502	3256/2560	นายสังเวียน ศรีเดช *	12	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	696360	1620409	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
503	3257/2560	ผู้ใหญ่ทศน (วัดหนองสุทธะ)	12	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	697245	1620244	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
504	3258/2560	โรงเรียนหนองสุทธะ	12	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	697553	1620001	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
505	3259/2560	บ้านดอยหินปูน *	13	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	697489	1619013	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
506	3260/2560	บ้านดอยหินปูน	13	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	697849	1619013	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
507	3261/2560	วัดเจตสว่าง	2	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	697662	1618054	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
508	3262/2560	นายสมบัติ ดีทองดี *	2	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	696248	1618712	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
509	3263/2560	นายสืบ ไตรทอง *	2	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	695878	1618043	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
510	3264/2560	กลุ่มบ้านนายประวัตร สารวงษ์ *	2	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	696164	1616370	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
511	3265/2560	บ้านผู้ใหญ่หอมละมัย เตื่อนทอง	14	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	692216	1620704	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
512	3266/2560	โรงงานอิฐบล็อก	5	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	693499	1620467	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
513	3267/2560	โรงงานอิฐบล็อก	5	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	693499	1620467	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
514	3268/2560	เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย *	8	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	สระบุรี	695375	1619767	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
515	3269/2560	บ้านพุทรา (1)	1	พุทรา	พระพุทธบาท	สระบุรี	693534	162286	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
516	3270/2560	บ้านพุทรา (2) *	1	พุทรา	พระพุทธบาท	สระบุรี	693650	1622707	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
517	3271/2560	บ้านพุทรา (บ่อ1) *	2	พุทรา	พระพุทธบาท	สระบุรี	693309	1623059	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
518	3272/2560	บ้านพุทรา (บ่อ2)	2	พุทรา	พระพุทธบาท	สระบุรี	692405	1622962	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
519	3273/2560	บ้านหนองสองตอน (วัดหนองสองตอน)	3	พุทรา	พระพุทธบาท	สระบุรี	691868	1622250	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
520	3274/2560	บ้านหนองสองตอน (บ่อ1)	3	พุทรา	พระพุทธบาท	สระบุรี	691859	1622229	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
521	3275/2560	บ้านหนองสองตอน (บ่อ1)	3	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	691859	1622229	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
522	3276/2560	บ้านหนองสองตอน (บ่อ2) *	3	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	691544	1622081	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
523	3277/2560	บ้านหนองคณสี (บ่อ1)	4	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	691021	1622446	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
524	3278/2560	บ้านหนองคณสี (บ่อ2)	4	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	689991	1622234	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ตุ้มหยอดเหรียญ	RO
525	3279/2560	โรงเรียนวัดหนองคณสี(พลาญกุล)	4	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	690435	1622466	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
526	3280/2560	โรงเรียนวัดหนองคณสี(พลาญกุล)	4	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	690435	1622466	น้ำบาดาล	หลั่งผ่านระบบ RO	RO
527	3281/2560	บ้านศาลาเจ้าเณร *	6	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	690274	1621264	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
528	3282/2560	บ้านหนองหลุม *	7	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	690933	1623664	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
529	3283/2560	บ้านหนองหลุม	7	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	690546	1623987	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ตุ้มหยอดเหรียญ	RO
530	3284/2560	บ้านเขาเลี้ยว	5	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	690889	1624723	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว
531	3285/2560	บ้านเขาเลี้ยว	5	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	691284	1624791	ผิวดิน(แม่น้ำ)	ตุ้มหยอดเหรียญ	RO
532	3286/2560	บ้านหนองหลุม (เทศบาลตำบลเขาเลี้ยว) *	7	พุกร่าง	พระพุทธบาท	สระบุรี	691023	1623801	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
533	3287/2560	บ้านตาลเดี่ยว *	11	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	688200	1625692	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
534	3288/2560	บ้านป่าคาสามัคคี *	12	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	688043	1625714	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
535	3289/2560	บ้านหนองแกน้อย	3	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	688428	1628959	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
536	3290/2560	วัดส้มป่อย	8	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	687708	1627501	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
537	3291/2560	บ้านหนองโดนน้อย *	9	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	686056	1627585	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
538	3292/2560	บ้านสวนสำราญ (บ่อ1) *	10	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	685988	1629676	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
539	3293/2560	บ้านสวนสำราญ (บ่อ2) *	10	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	686849	1631062	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี
540	3294/2560	บ้านกลาง	6	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	688063	1626237	น้ำบาดาล	ระบบบ่อบาดาล	ไม่มี

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
541	3295/2560	บ้านโคกเลียบ *	2	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	690251	1624742	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
542	3296/2560	บ้านโคกเลียบ *	2	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	690251	1624742	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
543	3297/2560	บ้านหนองจิก *	7	หนองแก	พระพุทธบาท	สระบุรี	689169	1626728	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
544	3298/2560	อบต. พุดจาน	4	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	698276	1629729	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
545	3299/2560	บ้านหนองกระทุ่ม *	4	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	697240	1630335	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
546	3300/2560	ไถ่ลัดพรหมประสิทธิ์ *	9	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	695788	1629727	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
547	3301/2560	บ้านสุกรทอง *	9	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	696961	1628620	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
548	3302/2560	โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ *	7	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	698850	1628702	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
549	3303/2560	บ้านวัดพุทธรัง *	1	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	697659	1633340	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
550	3304/2560	บ้านวัดพุทธรัง *	1	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	697659	1633340	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
551	3305/2560	บ้านโป่งตะแบก(กลุ่มโป่งตะแบกฝั่งขวา) *	8	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	699722	1634280	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
552	3306/2560	บ้านโป่งตะแบก(กลุ่มโป่งตะแบกฝั่งขวา) *	8	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	699722	1634280	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
553	3307/2560	วัดหนองใหญ่ *	6	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	704618	1631937	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
554	3308/2560	วัดหนองใหญ่ *	6	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	704618	1631937	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
555	3309/2560	บ้านอ่าวครุ *	3	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	701494	1631598	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
556	3310/2560	บ้านอ่าวครุ *	3	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	701494	1631598	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
557	3311/2560	บ้านโอมะแพง-คลองม่วง *	2	พุดจาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	698645	1631210	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
558	3312/2560	บ้านสายรุ้งวิลล่า	5	ไผ่ดำ	หนองแค	สระบุรี	697779	1584974	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
559	3313/2560	วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม *	6	ไผ่ดำ	หนองแค	สระบุรี	697845	1584760	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองช้า
560	3314/2560	บ้านนาข่อย	3	ไผ่ดำ	หนองแค	สระบุรี	696831	1587148	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีดินตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
561	3315/2560	บ้านนาข่อย	3	ไผ่ดำ	หนองแค	สระบุรี	696831	1587148	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
562	3316/2560	บ้านกระทุ่มทอง *	7	ไผ่ดำ	หนองแค	สระบุรี	696515	1585091	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
563	3317/2560	บ้านหนองปลาหมอ	8	ไผ่ดำ	หนองแค	สระบุรี	696685	1581615	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
564	3318/2560	หน้าบ้านลูเริง *	12	หนองจิก	หนองแค	สระบุรี	699708	1594287	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
565	3319/2560	บ้านสวนดอก	6	สวนดอกไม้	เสาไห้	สระบุรี	700826	1610061	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
566	3320/2560	วัดสวนดอก	7	สวนดอกไม้	เสาไห้	สระบุรี	700510	1609843	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
567	3321/2560	เทศบาลตำบลบ้านยาง *	4	บ้านยาง	เสาไห้	สระบุรี	696273	1611351	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
568	3322/2560	บ้านวังงูเห่า (บ่อ 1)	6	ต้นตาล	เสาไห้	สระบุรี	701202	1613924	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
569	3323/2560	บ้านวังงูเห่า (บ่อ 1)	6	ต้นตาล	เสาไห้	สระบุรี	701202	1613924	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
570	3324/2560	บ้านวังงูเห่า (บ่อ 2)	7	ต้นตาล	เสาไห้	สระบุรี	701737	1615881	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
571	3325/2560	บ้านวังงูเห่า (บ่อ 2) *	7	ต้นตาล	เสาไห้	สระบุรี	701737	1615881	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
572	3326/2560	บ้านสระลำไย *	1	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	689459	1630376	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
573	3327/2560	โรงเรียนบ้านสระลำไย	1	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	688704	1630986	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
574	3328/2560	บ้านนายาว *	4	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	686538	1632529	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
575	3329/2560	วัดนายาว	4	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	686488	1632335	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
576	3330/2560	วัดนายาว	4	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	686488	1632335	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
577	3331/2560	บ้านดงมณี *	5	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	686971	1633805	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
578	3332/2560	บ้านเชิงโปนทอง *	6	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	687928	1634469	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
579	3333/2560	บ้านชันนางเล้ง *	7	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	692002	1635876	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
580	3334/2560	บ้านชันครก *	2	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	691471	1634086	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
581	3335/2560	โรงเรียนบ้านซับครก	2	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	690028	1634155	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
582	3336/2560	โรงเรียนบ้านซับครก	2	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	690028	1634155	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
583	3337/2560	บ้านไร่หงสา	3	นายาว	พระพุทธบาท	สระบุรี	686918	1632003	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
584	3338/2560	โรงเรียนอนุบาลม่วงเหล็ก บ่อใหม่ *	3	ม่วงเหล็ก	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	736530	1621809	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
585	3339/2560	โรงเรียนอนุบาลม่วงเหล็ก บ่อเก่า *	3	ม่วงเหล็ก	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	736530	1621809	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
586	3340/2560	โรงเรียนอนุบาลม่วงเหล็ก	3	ม่วงเหล็ก	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	736530	1621809	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
587	3341/2560	โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน *	12	ม่วงเหล็ก	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	728512	1624478	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
588	3342/2560	โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน	12	ม่วงเหล็ก	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	728512	1624478	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
589	3343/2560	โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน	12	ม่วงเหล็ก	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	728512	1624478	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
590	3344/2560	โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร	2	หนองย่างเสือ	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	743466	1636406	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
591	3345/2560	โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร *	2	หนองย่างเสือ	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	743466	1636406	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
592	3346/2560	โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก	7	หนองย่างเสือ	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	747599	1639490	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
593	3347/2560	โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ	3	ซับสนุน	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	745778	1652917	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
594	3348/2560	โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ	3	ซับสนุน	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	745778	1652917	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
595	3349/2560	โรงเรียนบ้านซับสนุน *	1	ซับสนุน	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	745534	1646709	น้ำบาดาล	ระบบประปา	RO
596	3350/2560	โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง	4	ซับปลากั้ง	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	754874	1652131	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
597	3351/2560	โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง	4	ซับปลากั้ง	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	754874	1652131	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
598	3352/2560	โรงเรียนบ้านหนองเอียว	6	ลำพญากลาง	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	747908	1647222	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
599	3353/2560	โรงเรียนบ้านหนองเอียว	6	ลำพญากลาง	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	747908	1647222	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
600	3354/2560	โรงเรียนบ้านท่าพลู	4	ลำสมพุง	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	759418	1664382	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีดินตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
601	3355/2560	โรงเรียนบ้านท่าพลู *	4	ลำสมพุง	มวกเหล็ก	สระบุรี	759418	1664382	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
602	3356/2560	โรงเรียนชั้นน้อยเหนือวิทยาคม *	1	ลำพญากลาง	มวกเหล็ก	สระบุรี	760960	1651075	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
603	3357/2560	โรงเรียนวัดห้วยหวาย *	11	หัวปลวก	เส้าไห้	สระบุรี	699137	1615435	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
604	3358/2560	โรงเรียนวัดห้วยหวาย	11	หัวปลวก	เส้าไห้	สระบุรี	699137	1615435	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
605	3359/2560	โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย	10	หัวปลวก	เส้าไห้	สระบุรี	699624	1621091	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
606	3360/2560	โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย	10	หัวปลวก	เส้าไห้	สระบุรี	699624	1621091	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
607	3361/2560	โรงเรียนประชาสงเคราะห์สรรค์ *	5	พระพุทธบาท	พระพุทธบาท	สระบุรี	691068	1630113	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
608	3362/2560	โรงเรียนประชาสงเคราะห์สรรค์	5	พระพุทธบาท	พระพุทธบาท	สระบุรี	691068	1630113	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
609	3363/2560	โรงเรียนสุวิทย์วิทยา *	4	พระพุทธบาท	พระพุทธบาท	สระบุรี	691279	1630033	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
610	3364/2560	โรงเรียนสุวิทย์วิทยา *	4	พระพุทธบาท	พระพุทธบาท	สระบุรี	691279	1630033	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
611	3365/2560	โรงเรียนอนุบาลดอนพุด	3	ดอนพุด	ดอนพุด	สระบุรี	675014	1613881	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
612	3366/2560	โรงเรียนอนุบาลดอนพุด *	3	ดอนพุด	ดอนพุด	สระบุรี	675014	1613881	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
613	3367/2560	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี *	10	คชสิทธิ์	หนองแค	สระบุรี	694170	1592792	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
614	3368/2560	โรงเรียนอนุบาลวังม่วง *	5	วังม่วง	วังม่วง	สระบุรี	729370	1642029	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
615	3369/2560	โรงเรียนอนุบาลวังม่วง	5	วังม่วง	วังม่วง	สระบุรี	729370	1642029	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
616	3370/2560	โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม *	5	วังม่วง	วังม่วง	สระบุรี	730818	1642277	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
617	3371/2560	โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม *	5	วังม่วง	วังม่วง	สระบุรี	730818	1642277	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
618	3372/2560	โรงเรียนบ้านโป่งแก้ง	10	วังม่วง	วังม่วง	สระบุรี	737989	1642280	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
619	3373/2560	โรงเรียนบ้านโป่งแก้ง	10	วังม่วง	วังม่วง	สระบุรี	737989	1642280	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
620	3374/2560	โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี *	1	แสลงพัน	วังม่วง	สระบุรี	727807	1633235	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าปริมาณเคมีมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
621	3375/2560	โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี *	1	แสดงพัน	วังม่วง	สระบุรี	727807	1633235	น้ำบาดาล	หลังฝ่านระบบ RO	RO
622	3376/2560	บ้านมณีโชติ *	1	แสดงพัน	วังม่วง	สระบุรี	727895	1632845	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
623	3377/2560	บ้านหนองกรด *	5	แสดงพัน	วังม่วง	สระบุรี	725137	1634579	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
624	3378/2560	บ้านหนองกรด	5	แสดงพัน	วังม่วง	สระบุรี	722746	1634724	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
625	3379/2560	บ้านปากสำโรง *	2	แสดงพัน	วังม่วง	สระบุรี	725040	1632876	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
626	3380/2560	บ้านมณีโชติ *	1	แสดงพัน	วังม่วง	สระบุรี	727417	1631922	น้ำบาดาล	ระบบประปา	-
627	3381/2560	บ้านโป่ง(ขอยอุดมสุข) *	4	บ้านโป่ง	หนองโดน	สระบุรี	682801	1627212	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
628	3382/2560	บ้านโป่งสว่าง *	2	บ้านโป่ง	หนองโดน	สระบุรี	683201	1627146	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
629	3383/2560	บ้านโป่งสว่าง *	2	บ้านโป่ง	หนองโดน	สระบุรี	683201	1627146	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
630	3384/2560	บ้านโป่ง *	3	บ้านโป่ง	หนองโดน	สระบุรี	683467	1627416	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
631	3385/2560	บ้านโป่ง *	3	บ้านโป่ง	หนองโดน	สระบุรี	683467	1627416	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
632	3386/2560	บ้านกลับ (บ้านหนองขมิ้น) *	5	บ้านกลับ	หนองโดน	สระบุรี	682915	1628843	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
633	3387/2560	บ้านกลับ (บ้านหนองขมิ้น) *	5	บ้านกลับ	หนองโดน	สระบุรี	682915	1628843	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
634	3388/2560	บ้านดงสัก *	9	บ้านกลับ	หนองโดน	สระบุรี	681977	1630923	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
635	3389/2560	บ้านหลังสวน (บ่อ1) *	10	บ้านกลับ	หนองโดน	สระบุรี	683948	1631759	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
636	3390/2560	บ้านหลังสวน (บ่อ2)	10	บ้านกลับ	หนองโดน	สระบุรี	685620	1631443	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
637	3391/2560	โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ	7	บ้านกลับ	หนองโดน	สระบุรี	680929	1627978	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
638	3392/2560	โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ	7	บ้านกลับ	หนองโดน	สระบุรี	680929	1627978	น้ำบาดาล	หลังฝ่านระบบ RO	RO
639	3393/2560	วัดหนองแร	1	ดอนทอง	หนองโดน	สระบุรี	679712	1625736	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
640	3394/2560	โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว *	8	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	713960	1601025	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
641	3395/2560	โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว *	8	ห้วยแห้ง	แก่งคอย	สระบุรี	713960	1601025	น้ำบาดาล	หลั่งผ่านระบบ RO	RO
642	3396/2560	โรงเรียนบ้านหินซ้อน *	1	หินซ้อน	แก่งคอย	สระบุรี	720418	1629966	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
643	3397/2560	โรงเรียนบ้านหินซ้อน *	1	หินซ้อน	แก่งคอย	สระบุรี	720418	1629966	น้ำบาดาล	หลั่งผ่านระบบ RO	RO
644	3398/2560	โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1	3	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	725144	1614822	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
645	3399/2560	โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1	3	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	725144	1614822	น้ำบาดาล	หลั่งผ่านระบบ RO	RO
646	3400/2560	โรงเรียนโป่งก้อนเส้า *	5	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	730478	1603771	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
647	3401/2560	โรงเรียนโป่งก้อนเส้า	5	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	730478	1603771	น้ำบาดาล	หลั่งผ่านระบบ RO	RO
648	3402/2560	โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา *	1	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	723823	1598993	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
649	3403/2560	โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา *	1	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	723823	1598993	น้ำบาดาล	หลั่งผ่านระบบ RO	RO
650	3404/2560	โรงเรียนชุมชนวัดบ้านรุ้งธรรม *	10	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	726575	1593696	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
651	3405/2560	โรงเรียนชุมชนวัดบ้านรุ้งธรรม	10	ชะอม	แก่งคอย	สระบุรี	726575	1593696	น้ำบาดาล	หลั่งผ่านระบบ RO	RO
652	3406/2560	สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง	9	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	723616	1616061	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
653	3407/2560	สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง *	9	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	723616	1616061	น้ำบาดาล	ระบบบ่ประปา	RO
654	3408/2560	บ้านชุมชนหนองปู *	9	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	725979	1615327	น้ำบาดาล	ระบบบ่ประปา	ไม่มี
655	3409/2560	บ้านไทย (ซอย11เทศบาล 6)	3	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	725855	1613847	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
656	3410/2560	บ้านไทย (ซอย11เทศบาล 6)	3	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	725855	1613847	น้ำบาดาล	ระบบบ่ประปา	กรองเร็ว
657	3411/2560	บ้านชัยมะฝ่อ *	3	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	726552	1613311	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
658	3412/2560	บ้านชัยมะฝ่อ *	3	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	726552	1613311	น้ำบาดาล	ระบบบ่ประปา	กรองเร็ว
659	3413/2560	บ้านไทย (เทศบาล 5ซอย 20) *	3	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	725532	1613059	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
660	3414/2560	บ้านไทย (เทศบาล 5ซอย 20) *	3	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	725532	1613059	น้ำบาดาล	ระบบบ่ประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีจากแลปมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
661	3415/2560	บ้านสะพานสาม *	4	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	721624	1615731	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
662	3416/2560	บ้านสะพานสาม *	4	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	721624	1615731	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
663	3417/2560	บ้านห้วยยาง *	4	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	723097	1616659	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
664	3418/2560	บ้านชุมชนแผ่นดินทอง *	5	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	726500	1618131	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว(ไม่ใช้)
665	3419/2560	บ้านชุมชนร่วมใจพัฒนา *	9	ขุนไทร	พระพุทธบาท	สระบุรี	694100	1627294	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
666	3420/2560	บ้านชุมชนกุ่มภรณ์รัตนน้ำ *	9	พระพุทธบาท	พระพุทธบาท	สระบุรี	692482	1628635	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
667	3421/2560	บ้านชุมชน (บ้านท้องถิ่นพัฒนา) *	5	พระพุทธบาท	พระพุทธบาท	สระบุรี	690861	1630368	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
668	3422/2560	บ้านชุมชนทรัพย์ชะอม *	4	ขุนไทร	พระพุทธบาท	สระบุรี	698460	1625818	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
669	3423/2560	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน (บ้านด่านลิง)	10	บ้านคร้ว	บ้านหมอ	สระบุรี	689499	1613135	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
670	3424/2560	ที่ทำการอบต.โคกใหญ่หรรเทพ *	5	โคกใหญ่	บ้านหมอ	สระบุรี	682192	1616039	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
671	3425/2560	ที่ทำการอบต.โคกใหญ่หรรเทพ	5	โคกใหญ่	บ้านหมอ	สระบุรี	682192	1616039	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
672	3426/2560	บ้านหรรเทพ *	1	หรรเทพ	บ้านหมอ	สระบุรี	680282	1618163	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
673	3427/2560	บ้านหรรเทพ *	1	หรรเทพ	บ้านหมอ	สระบุรี	680282	1618163	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองช้า
674	3428/2560	บ้านสมอลน	8	หรรเทพ	บ้านหมอ	สระบุรี	677296	1618124	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
675	3429/2560	บ้านสมอลน	8	หรรเทพ	บ้านหมอ	สระบุรี	677296	1618124	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
676	3430/2560	บ้านหนองบัวงาม *	2	โคกใหญ่	บ้านหมอ	สระบุรี	681073	1613344	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
677	3431/2560	บ้านหนองบัวงาม *	2	โคกใหญ่	บ้านหมอ	สระบุรี	681073	1613344	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว
678	3432/2560	บ้านห้วยบง (อบต.ห้วยบง)	7	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	703451	1614678	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
679	3433/2560	บ้านหนองม่วง	7	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	702555	1615626	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	ไม่มี
680	3434/2560	บ้านป่าคา *	8	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	702217	1617437	น้ำบาดาล	ระบบบประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
681	3435/2560	บ้านสาธุประชาสรรค์ *	9	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	703849	1619189	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
682	3436/2560	บ้านสาธุประชาสรรค์ *	9	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	703849	1619189	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
683	3437/2560	บ้านห้วยบง	4	ห้วยบง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	705830	1614101	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
684	3438/2560	บ้านเขาดิน *	2	เขาดินพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	705320	1616781	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
685	3439/2560	บ้านเขาดิน	2	เขาดินพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	705320	1616781	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
686	3440/2560	บ้านโนนเดื่อ	5	เขาดินพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	707264	1617350	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
687	3441/2560	บ้านโคกดินแดง *	7	เขาดินพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	708679	1619617	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
688	3442/2560	บ้านหนองจาน	6	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	708243	1626890	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองช้า
689	3443/2560	คุ้งเข้าเขียว *	3	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	700963	1627273	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
690	3444/2560	บ้านเขารวก	4	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	704213	1625258	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
691	3445/2560	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าพระลาน	2	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	701718	1624873	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
692	3446/2560	บ้านชุมชนเขานกยูง *	7	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	701308	1624174	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
693	3447/2560	บ้านชุมชนสายบ้านครัว	7	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	700889	1624246	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
694	3448/2560	อบตบ้านแก้ง *	3	บ้านแก้ง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	710091	1610967	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
695	3449/2560	บ้านชุมยาง *	4	บ้านแก้ง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	709344	1610709	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
696	3450/2560	บ้านลาดเขาปูน *	7	บ้านแก้ง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	708718	1616907	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
697	3451/2560	บ้านลาดเขาปูน *	7	บ้านแก้ง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	708718	1616907	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
698	3452/2560	บ้านพลีхова *	1	ฝั่งวัง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	706583	1614354	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
699	3453/2560	บ้านพลีхова *	1	ฝั่งวัง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	706583	1614354	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
700	3454/2560	วัดพลีхова *	1	ฝั่งวัง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	706189	1613345	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกินมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
701	3455/2560	บ้านท่าวัว *	3	ฝั่งวัง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	707070	1611735	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
702	3456/2560	อบต.พุแค	5	พุแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	705178	1621530	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
703	3457/2560	บ้านวังเลน *	5	พุแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	705633	1622231	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
704	3458/2560	บ้านวังเลน	5	พุแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	705633	1622231	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
705	3459/2560	บ้านเพะตีนดง	4	พุแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	704943	1621013	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
706	3460/2560	บ้านเพะตีนดง *	4	พุแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	704943	1621013	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
707	3461/2560	ชุมชนสามัคคีวัดดงน้ำฉ่ำ บ.ดงมะเกลือ *	8	คำพราน	วังม่วง	สระบุรี	728148	1638007	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
708	3462/2560	บ้านดงมะเกลือ *	6	คำพราน	วังม่วง	สระบุรี	727847	1637886	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
709	3463/2560	บ้านหนองชะโด (ในเทศบาลตำบลคำพราน) *	7	คำพราน	วังม่วง	สระบุรี	725508	1461937	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
710	3464/2560	บ้านคำพราน *	2	คำพราน	วังม่วง	สระบุรี	726000	1640184	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
711	3465/2560	บ้านหนองหอย *	3	คำพราน	วังม่วง	สระบุรี	724761	1638096	น้ำบาดาล	ระบบประปา	ไม่มี
712	3466/2560	โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ *	6	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	715371	1592188	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
713	3467/2560	โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ	6	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	715371	1592188	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
714	3468/2560	โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ	6	เจริญธรรม	วิหารแดง	สระบุรี	715371	1592188	น้ำบาดาล	ตู้หยอดเหรียญ	RO
715	3469/2560	โรงเรียนวัดหนองตาบุญ *	4	บ้านลำ	วิหารแดง	สระบุรี	715341	1592171	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
716	3470/2560	โรงเรียนวัดหนองตาบุญ	4	บ้านลำ	วิหารแดง	สระบุรี	715341	1592171	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
717	3471/2560	บ้านเหล่าเหนือ *	8	โคกตูม	หนองแค	สระบุรี	690605	1595186	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
718	3472/2560	บ้านเหล่าเหนือ *	8	โคกตูม	หนองแค	สระบุรี	690605	1595186	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
719	3473/2560	อนามย์โคกตูม *	2	โคกตูม	หนองแค	สระบุรี	692426	1594978	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
720	3474/2560	อนามย์โคกตูม	2	โคกตูม	หนองแค	สระบุรี	692426	1594978	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์ค่าเคมีเกมณฑลภูษาน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 สถานที่ตั้งของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ปฏิบัติการ	สถานที่ตั้งบ่อ	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ออก-ตก	เหนือ-ใต้	แหล่งน้ำ	วิธีเก็บ	ระบบกรอง
721	3475/2560	บ้านหนองจิ้ง	5	โคกตูม	หนองแค	สระบุรี	694418	1595662	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	-
722	3476/2560	บ้านหนองจิ้ง	5	โคกตูม	หนองแค	สระบุรี	694418	1595662	น้ำบาดาล	ระบบประปา	กรองเร็ว
723	3477/2560	โรงเรียนชุมชนหนองโนใต้	6	หนองโน	เมืองสระบุรี	สระบุรี	700446	1602596	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
724	3478/2560	โรงเรียนชุมชนหนองโนใต้	6	หนองโน	เมืองสระบุรี	สระบุรี	700446	1602596	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
725	3479/2560	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี *	4	ปากข้าวสาร	เมือง	สระบุรี	709518	1606050	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
726	3480/2560	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี	4	ปากข้าวสาร	เมือง	สระบุรี	709518	1606050	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
727	3481/2560	โรงเรียนวัดโนนสภารามฯ *	2	กุดนกเปล้า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	712462	1603149	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
728	3482/2560	โรงเรียนวัดโนนสภารามฯ	2	กุดนกเปล้า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	712462	1603149	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO
729	3483/2560	โรงเรียนวัดเขาจำปา	5	หนองปลาไหล	เมืองสระบุรี	สระบุรี	711784	1599963	น้ำบาดาล	ปากบ่อ	กรองเร็ว
730	3484/2560	โรงเรียนวัดเขาจำปา	5	หนองปลาไหล	เมืองสระบุรี	สระบุรี	711784	1599963	น้ำบาดาล	หลังผ่านระบบ RO	RO

หมายเหตุ * ผลวิเคราะห์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ภาคผนวก ข

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																		E.coli					
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃	TH	N-TH	TDS	As						Pb
1	19578/2559	7.1	607	1.3	0	76	10	46	3.3	0.6	0.3	0.0	0.0	15	6.8	0	387	0.2	< 0.9	230	0	395	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
2	19579/2559	7.2	710	0.5	0	100	6.5	44	5.7	0.2	0.3	0.0	0.0	48	8.8	0	414	0.2	< 0.9	290	0	462	0.0045	< 0.0007	< 0.0004	0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
3	19580/2559	7.5	716	0.2	0	74	8.3	79	2.3	0.2	0.2	0.0	0.0	57	18	0	361	0.6	< 0.9	220	0	465	0.0042	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
4	19581/2559	7.5	718	0.2	0	77	5.9	79	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	71	18	0	364	0.7	< 0.9	220	0	467	0.0039	< 0.0007	< 0.0004	0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
5	19582/2559	6.6	1,150	3.6	0	120	5.5	110	7.7	11	0.3	0.0	0.0	420	50	0	133	0.6	< 0.9	320	210	748	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
6	19583/2559	7.1	1,150	0.1	0	120	5.2	120	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	440	48	0	132	0.6	< 0.9	320	210	748	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
7	19584/2559	7.9	1,510	0.3	0	82	14	220	5.1	0.2	0.1	0.0	0.0	580	79	0	129	1.2	< 0.9	260	150	982	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
8	19585/2559	7.9	1,510	0.6	0	80	20	220	5.2	0.1	0.0	0.0	0.0	550	79	0	120	1.2	< 0.9	280	180	982	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
9	19586/2559	6.1	207	0.7	0	6.4	5.0	30	2.8	1.0	0.2	0.0	0.0	32	24	0	49	0.4	< 0.9	36	0	135	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
10	19587/2559	5.7	204	0.4	0	7.5	2.4	29	2.8	0.0	0.1	0.0	0.0	21	26	0	53	0.3	< 0.9	29	0	133	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
11	19588/2559	7.8	1,730	1.2	0	140	2.4	250	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0	520	110	0	153	1.8	< 0.9	360	240	1,120	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
12	19589/2559	7.4	1,500	2.2	0	89	3.3	240	3.2	1.3	0.0	0.0	0.2	470	77	0	146	1.7	< 0.9	240	120	975	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
13	19590/2559	6.3	305	> 20	0	26	9.8	31	6.1	8.3	1.6	0.0	3.8	22	4.8	0	183	0.3	< 0.9	100	0	198	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
14	19591/2559	6.3	49	0.1	0	3.0	1.0	6.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	3.2	0	31	0.1	< 0.9	12	0	32	< 0.0028	0.0022	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
15	19592/2559	7.5	1,180	1.9	0	94	18	140	8.2	0.2	0.4	0.0	0.0	450	34	0	156	1.0	< 0.9	310	180	767	0.0091	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
16	19593/2559	7.8	1,990	0.2	0	100	9.6	320	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	780	88	0	80	4.4	< 0.9	300	230	1,290	0.0060	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0002	< 0.0018	ไม่พว
17	19594/2559	7.6	1,360	0.4	0	100	3.3	190	6.0	0.1	0.0	0.0	0.0	480	50	0	207	2.9	< 0.9	270	97	884	0.0041	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
18	19595/2559	6.6	389	2.1	0	51	9.6	21	3.8	1.2	0.3	0.0	0.0	22	2.4	0	242	0.5	< 0.9	170	0	253	0.0045	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
19	19596/2559	7.6	506	0.3	0	77	8.1	25	3.7	0.1	0.0	0.0	0.0	18	2.0	0	317	0.5	< 0.9	230	0	329	0.0040	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
20	19597/2559	7.5	1,240	2.3	0	120	4.3	130	7.3	0.4	0.1	0.0	0.0	380	36	0	171	0.9	< 0.9	320	180	806	0.0030	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)														E.coli										
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃		TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se	
21	19598/2559	8.0	1,250	0.7	0	110	17	130	7.3	0.2	0.0	0.0	0.0	410	35	0	172	0.9	< 0.9	350	210	812	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
22	19599/2559	7.1	852	3.2	0	60	9.4	110	5.5	5.4	0.2	0.0	0.0	280	24	0	151	0.6	< 0.9	190	65	554	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
23	19600/2559	8.0	883	0.5	0	48	8.5	110	5.6	0.2	0.0	0.0	0.0	190	24	0	150	0.5	< 0.9	150	32	574	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
24	19601/2559	6.3	238	0.2	0	13	6.8	30	4.4	0.1	0.5	0.0	0.0	20	20	0	102	0.3	< 0.9	60	0	155	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
25	19602/2559	7.8	980	0.4	0	50	2.3	150	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	260	39	0	147	1.3	< 0.9	130	13	637	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
26	19603/2559	7.9	981	0.6	0	50	3.2	150	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	300	39	0	144	1.4	< 0.9	140	19	638	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
27	19604/2559	7.2	1,590	0.4	0	120	31	180	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	260	240	0	284	0.5	< 0.9	430	190	1,030	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0027	ไม่พบ
28	19605/2559	6.9	525	4.7	0	39	13	41	8.2	0.9	0.3	0.0	0.1	120	56	0	60	0.2	< 0.9	150	100	341	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
29	19606/2559	7.2	2,000	0.9	0	78	19	240	1.7	0.2	0.1	0.0	0.0	150	390	0	123	0.3	< 0.9	270	170	1,300	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0039	ไม่พบ
30	19607/2559	6.9	1,210	4.9	0	73	15	140	1.2	4.8	0.2	0.0	0.1	160	180	0	235	0.3	< 0.9	240	51	786	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
31	19608/2559	7.2	1,840	0.1	0	120	36	230	1.5	0.0	0.2	0.0	0.0	160	320	0	321	0.2	< 0.9	460	200	1,200	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0035	พบ
32	19609/2559	6.7	3,400	0.2	0	250	45	360	3.9	0.0	0.2	0.0	0.0	93	980	0	162	0.2	< 0.9	820	690	2,210	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0090	ไม่พบ
33	19610/2559	7.0	2,930	0.4	0	190	51	350	5.1	0.1	0.9	0.0	0.0	220	690	0	303	0.2	< 0.9	670	430	1,900	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0065	พบ
34	19611/2559	7.2	2,860	0.9	0	190	37	350	4.9	0.1	0.2	0.0	0.0	210	680	0	306	0.2	140	640	380	1,860	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0062	พบ
35	19612/2559	7.3	1,740	0.2	0	120	21	220	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	220	280	0	258	0.6	< 0.9	390	180	1,130	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0024	พบ
36	19613/2559	7.4	2,030	0.4	0	140	37	220	1.9	0.0	0.1	0.0	0.0	190	420	0	211	0.4	< 0.9	510	340	1,320	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0036	ไม่พบ
37	19614/2559	7.3	1,570	0.2	0	98	25	190	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130	270	0	258	0.3	< 0.9	350	140	1,020	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0021	ไม่พบ
38	19615/2559	7.9	1,350	1.2	0	70	12	200	1.4	0.2	0.1	0.0	0.0	33	260	0	353	0.5	< 0.9	220	0	878	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0023	ไม่พบ
39	19616/2559	7.7	604	0.6	0	32	5.4	110	1.1	0.1	0.1	0.0	0.0	17	12	0	366	0.4	< 0.9	100	0	393	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
40	19617/2559	7.6	604	0.2	0	34	4.4	110	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	16	11	0	363	0.3	< 0.9	100	0	393	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)														E.coli										
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃		TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se	
					โดยลดที่																								
41	19618/2559	7.9	599	0.2	0	41	4.1	98	1.2	0.1	0.2	0.0	0.0	24	17	0	338	0.9	< 0.9	120	0	389	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
42	19619/2559	7.9	596	0.3	0	39	5.2	98	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	25	17	0	334	0.9	< 0.9	120	0	387	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
43	19620/2559	7.1	318	0.3	0	31	5.5	19	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	62	17	0	61	0.3	10	99	49	207	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
44	19621/2559	7.3	827	6.0	0	64	8.5	110	1.2	0.2	0.1	0.0	0.1	59	62	0	377	0.2	< 0.9	200	0	538	< 0.0028	0.0009	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
45	19622/2559	7.2	299	0.7	0	30	7.1	21	4.1	0.1	0.0	0.0	0.3	35	16	0	98	0.2	1.9	100	24	194	< 0.0028	0.0020	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
46	19623/2559	7.2	2,150	1.0	0	160	22	250	1.9	0.2	0.3	0.0	0.0	89	520	0	296	0.2	< 0.9	480	240	1,400	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0041	ไม่พบ
47	19624/2559	6.8	574	4.1	0	69	15	38	3.1	2.5	0.3	0.0	0.0	21	8.0	0	355	0.3	< 0.9	240	0	373	0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
48	19625/2559	7.4	1,720	0.9	0	120	9.4	250	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	700	80	0	116	2.3	< 0.9	350	250	1,120	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
49	19626/2559	7.5	1,720	0.1	0	120	7.4	250	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	710	78	0	121	2.4	< 0.9	330	230	1,120	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
50	19627/2559	5.1	1,840	0.5	0	67	30	260	9.3	0.1	0.9	0.0	0.0	22	560	0	18	0.2	< 0.9	290	270	1,200	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0050	ไม่พบ
51	19628/2559	6.8	2,820	0.2	0	240	32	310	3.4	0.1	0.3	0.0	0.0	340	640	0	234	0.2	< 0.9	720	530	1,830	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0056	ไม่พบ
52	19629/2559	7.7	1,250	0.4	0	75	17	150	1.4	0.3	0.0	0.0	0.1	120	180	0	320	0.3	< 0.9	260	0	812	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
53	19630/2559	7.5	1,290	0.3	0	88	18	170	1.4	0.0	0.2	0.0	0.0	110	180	0	368	0.2	< 0.9	290	0	838	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
54	19631/2559	7.0	962	1.8	0	72	9.8	120	1.2	0.2	0.3	0.0	0.2	62	110	0	368	0.2	< 0.9	220	0	625	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
55	19632/2559	7.1	1,230	0.4	0	95	12	140	1.3	0.2	0.3	0.0	0.1	39	220	0	308	0.2	< 0.9	290	37	800	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0018	ไม่พบ
56	19633/2559	6.9	804	0.8	0	44	9.0	110	3.7	0.1	0.3	0.0	0.0	39	140	0	187	0.5	5.5	150	0	523	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
57	19634/2559	7.3	799	1.2	0	40	11	110	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	39	130	0	190	0.5	< 0.9	150	0	519	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
58	19635/2559	5.0	3,210	0.5	0	180	45	370	12	0.9	6.9	0.0	0.1	4	1000	0	17	0.1	< 0.9	640	630	2,090	< 0.0028	< 0.0007	0.0011	< 0.0024	< 0.0002	0.0097	ไม่พบ
59	19636/2559	7.6	1,630	0.3	0	100	29	190	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	87	360	0	232	0.2	< 0.9	370	180	1,060	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0035	พบ
60	19637/2559	7.3	1,660	0.8	0	120	20	190	2.7	0.1	0.1	0.0	0.0	93	360	0	252	0.2	< 0.9	370	160	1,080	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0037	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃	TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se		
					โดยลดที่																								
61	19638/2559	5.2	124	3.5	0	8.6	0.6	17	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	2.0	22	0	27	0.1	15	24	2	81	< 0.0028	0.0016	< 0.0004	< 0.0024	0.0003	< 0.0018	พบ
62	19639/2559	6.8	274	3.1	0	15	4.5	34	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	37	17	0	73	0.1	9.3	57	0	178	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0002	< 0.0018	พบ
63	19640/2559	5.2	102	13	0	2.2	2.9	12	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	20	6.4	0	24	0.1	< 0.9	18	0	66	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0002	< 0.0018	พบ
64	19641/2559	5.3	101	> 20	0	1.9	3.1	13	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	19	7.2	0	20	0.1	1.5	18	1	66	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
65	19642/2559	6.5	220	> 20	0	15	6.9	18	5.9	1.2	0.2	0.0	0.0	24	20	0	65	0.2	< 0.9	66	13	143	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
66	19643/2559	6.7	243	8.9	0	17	6.2	18	5.8	0.4	0.1	0.0	0.0	24	31	0	54	0.2	< 0.9	68	23	158	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
67	19644/2559	6.3	392	0.4	0	16	3.8	54	4.9	0.1	0.3	0.0	0.0	30	65	0	72	0.1	< 0.9	56	0	255	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
68	19645/2559	6.6	389	0.7	0	14	4.2	52	4.9	0.4	0.4	0.0	0.0	34	68	0	68	0.1	< 0.9	53	0	253	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
69	19646/2559	7.1	1,490	0.6	0	91	11	220	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	510	150	0	47	1.2	< 0.9	270	230	968	< 0.0028	0.0242	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
70	19647/2559	6.3	474	> 20	0	22	4.1	68	3.8	2.3	0.1	0.0	0.6	88	32	0	125	0.4	< 0.9	72	0	308	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
71	19648/2559	7.4	769	> 20	0	23	4.2	65	3.9	2.4	0.2	0.0	0.2	100	34	0	103	0.3	< 0.9	75	0	500	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0004	< 0.0018	พบ
72	19649/2559	6.2	347	0.9	0	10	5.7	56	4.7	0.1	0.4	0.0	0.3	46	14	0	128	0.2	< 0.9	49	0	226	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0003	< 0.0018	พบ
73	19650/2559	6.2	371	0.2	0	21	0.3	56	4.4	0.0	0.3	0.0	0.0	50	20	0	122	0.2	< 0.9	55	0	241	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0002	< 0.0018	พบ
74	19651/2559	6.7	368	6.8	0	12	4.6	55	4.4	1.5	0.2	0.0	0.0	49	21	0	120	0.2	< 0.9	49	0	239	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
75	19652/2559	6.8	904	0.4	0	62	11	110	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	170	68	0	163	0.4	< 0.9	200	68	588	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
76	19653/2559	5.2	2,630	0.3	0	170	40	270	12	0.1	6.4	0.0	0.0	5	830	0	24	0.1	< 0.9	580	560	1,710	< 0.0028	< 0.0007	0.0014	< 0.0024	< 0.0002	0.0060	พบ
77	19654/2559	5.8	436	0.2	0	11	6.5	64	6.0	0.0	0.2	0.0	0.0	22	86	0	66	0.1	< 0.9	54	0	283	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
78	19655/2559	7.0	1,920	0.2	0	120	15	280	4.8	0.0	0.2	0.0	0.0	660	200	0	107	1.7	< 0.9	360	270	1,250	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
79	19656/2559	7.0	633	0.6	0	45	9.9	65	6.7	0.2	0.0	0.0	0.0	170	62	0	56	0.6	1.1	150	110	411	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
80	19657/2559	7.0	1,980	5.2	0	89	32	280	4.7	0.6	0.9	20	0.3	410	340	0	125	2.3	< 0.9	350	250	1,290	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0022	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																	E.coli							
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃	TH	N-TH	TDS		As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se	
					โดยลดที่																								
81	19658/2559	5.8	940	> 20	0	31	9.1	130	8.8	13	1.0	0.0	0.6	8	260	0	49	0.2	< 0.9	110	74	611	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
82	19659/2559	6.0	930	> 20	0	32	9.5	120	8.6	19	0.9	0.0	0.1	10	260	0	35	0.2	< 0.9	120	89	604	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0018	ไม่พบ
83	19660/2559	7.1	1,200	0.3	0	74	17	160	2.3	0.1	0.0	0.0	0.2	270	120	0	248	0.5	< 0.9	250	50	780	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
84	19661/2559	7.5	1,200	1.2	0	75	17	170	1.6	0.1	0.0	0.0	0.1	280	110	0	233	0.5	< 0.9	260	65	780	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
85	19662/2559	7.0	2,260	3.4	0	200	44	220	2.4	0.4	0.1	0.0	0.1	260	500	0	189	0.4	< 0.9	680	520	1,470	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0030	พบ
86	19663/2559	7.5	2,250	8.8	0	190	45	220	2.4	2.3	0.0	0.0	0.1	310	470	0	187	0.3	< 0.9	670	510	1,460	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0033	พบ
87	19664/2559	7.4	368	2.1	0	52	5.7	21	1.6	0.3	0.2	0.0	0.0	12	4	0	240	0.3	< 0.9	150	0	239	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
88	19665/2559	6.5	199	4.4	0	28	1.1	13	1.3	1.0	0.0	0.0	0.0	7	< 1.5	0	116	0.2	4.4	75	0	129	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
89	19666/2559	7.4	308	0.4	0	40	4.0	24	1.5	0.0	0.1	0.0	0.0	4	< 1.5	0	203	0.2	< 0.9	120	0	200	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
90	19667/2559	7.7	323	0.9	0	41	4.2	25	1.6	0.1	0.1	0.0	0.0	8	2.4	0	211	0.2	< 0.9	120	0	210	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
91	19668/2559	5.8	59	1.0	0	0.8	7.5	5	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	7	12	0	16	0.1	6.1	33	20	38	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
92	19669/2559	6.7	60	0.6	0	1.0	3.1	5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7	2.0	0	16	0.1	6.3	15	2	39	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
93	19670/2559	7.6	563	0.3	0	52	2.0	73	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	13	35	0	299	0.4	2.1	140	0	366	0.0043	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
94	19671/2559	6.8	171	1.2	0	15	3.7	16	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5	4.4	0	97	0.3	1.6	53	0	111	0.0121	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
95	19672/2559	7.6	171	0.6	0	15	4.1	16	2.9	0.0	0.0	0.0	0.1	4	4.8	0	96	0.3	1.8	54	0	111	0.0115	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
96	19673/2559	7.4	475	1.8	0	52	12	38	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0	8	3.6	0	307	0.3	1.2	180	0	309	0.0119	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
97	19674/2559	7.7	475	2.8	0	55	12	38	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	9	4.0	0	306	0.3	1.2	180	0	309	0.0123	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
98	19675/2559	7.6	627	2.8	0	89	13	28	8.4	0.1	0.0	0.0	0.1	41	8.4	0	365	0.3	< 0.9	280	0	408	0.0089	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
99	19676/2559	7.8	626	1.0	0	88	14	28	8.3	0.8	0.4	0.0	0.2	42	6.8	0	364	0.3	< 0.9	280	0	407	0.0062	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
100	19677/2559	7.6	614	0.4	0	78	14	34	7.6	0.2	0.1	0.0	0.0	59	18	0	323	0.3	< 0.9	250	0	399	0.0061	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)														E.coli									
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃					TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd
101	19678/2559	7.6	585	0.1	0	61	0.5	80	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	9	31	0	317	0.3	< 0.9	150	0	380	0.0054	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
102	19679/2559	7.8	583	0.1	0	50	6.7	80	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	9	32	0	314	0.3	< 0.9	150	0	379	0.0048	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
103	19680/2559	7.4	1,450	8.7	0	150	7.0	180	3.7	0.8	0.0	0.0	1.3	470	60	0	213	0.5	< 0.9	400	220	942	0.0087	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
104	19681/2559	7.8	646	0.2	0	48	4.1	85	1.6	0.1	0.0	0.0	0.1	200	28	0	74	0.2	< 0.9	140	76	420	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
105	19682/2559	7.7	153	0.1	0	6.4	0.5	24	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	7	34	0	12	0	< 0.9	18	8	99	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
106	19683/2559	7.2	3,600	0.2	0	350	21	430	4.2	0.9	0.2	0.0	0.8	560	740	0	229	0.2	< 0.9	960	770	2,340	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0028	พบ
107	19684/2559	7.2	3,420	2.9	0	280	46	370	3.7	2.7	0.6	0.0	2.4	160	950	0	240	0.1	< 0.9	890	690	2,220	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0072	พบ
108	19685/2559	7.4	2,270	0.2	0	170	20	280	2.8	0.1	0.0	0.0	0.1	200	490	0	266	0.1	< 0.9	520	300	1,480	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0032	พบ
109	19686/2559	7.5	1,870	0.0	0	270	2.0	170	4.8	0.3	0.0	0.0	0.1	470	220	0	186	0.9	< 0.9	680	520	1,220	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
110	19687/2559	7.4	1,240	6.4	0	120	5.5	140	3.5	3.1	0.0	0.0	0.0	290	100	0	195	1.0	< 0.9	330	170	806	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
111	19688/2559	7.5	625	20.0	0	52	4.3	91	7.6	7.6	0.0	0.0	0.5	38	5.2	0	359	0.1	< 0.9	150	0	406	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
112	19689/2559	8.0	624	0.4	0	55	2.7	90	7.8	0.8	0.0	0.0	0.1	42	6.4	0	350	0.1	< 0.9	150	0	406	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
113	19690/2559	6.7	352	5.3	0	30	2.7	46	3.0	28	0.0	0.0	1.1	5	17	0	189	0.3	< 0.9	86	0	229	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
114	19691/2559	7.0	20	0.1	0	0.0	0.2	4	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	1	< 1.5	0	15	0.0	< 0.9	< 5	0	13	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
115	19692/2559	6.8	442	0.5	0	40	5.0	54	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	6	20	0	236	0.3	6.9	120	0	287	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
116	19693/2559	7.4	576	0.2	0	62	5.8	67	2.2	0.1	0.1	0.0	0.0	13	14	0	342	0.5	< 0.9	180	0	374	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
117	19694/2559	7.4	563	0.2	0	60	5.4	63	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	14	18	0	324	0.4	< 0.9	170	0	366	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
118	19695/2559	7.2	863	0.2	0	98	13	93	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	65	14	0	481	0.7	< 0.9	300	0	561	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
119	19696/2559	7.6	869	0.1	0	95	11	100	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	73	14	0	473	0.8	< 0.9	280	0	565	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
120	19697/2559	8.1	598	0.1	0	29	2.5	110	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	33	4.4	0	344	1.6	< 0.9	82	0	389	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb		Cd	Cr	Hg	Se	
					โดยลดที่																								
121	19698/2559	7.4	668	0.1	0	44	7.9	110	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	26	20	0	377	0.6	< 0.9	140	0	434	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พญ
122	19699/2559	7.7	517	0.1	0	35	0.6	96	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	8	15	0	308	0.4	< 0.9	89	0	336	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พญ
123	19700/2559	8.0	520	0.0	0	31	4.2	96	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	9	14	0	310	0.3	< 0.9	94	0	338	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พญ
124	19701/2559	7.3	706	0.1	0	99	12	48	5.3	0.4	0.3	0.0	0.0	5	4.0	0	473	0.2	< 0.9	300	0	459	0.0051	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พญ
125	19702/2559	6.8	456	0.1	0	55	20	19	0.6	0.1	0.2	0.0	0.1	7	9.2	0	281	0.2	< 0.9	220	0	296	< 0.0028	0.0010	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พญ
126	19703/2559	6.7	471	0.1	0	56	20	21	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	6	9.2	0	295	0.2	< 0.9	220	0	306	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	0.0096	< 0.0002	< 0.0018	พญ
127	19704/2559	7.3	784	2.0	0	97	32	37	1.1	7.3	0.1	0.0	0.0	14	16	0	499	0.3	< 0.9	370	0	510	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พญ
128	19705/2559	7.4	714	0.1	0	81	32	37	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	14	17	0	449	0.3	< 0.9	330	0	464	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	0.0068	< 0.0002	< 0.0018	พญ
129	19706/2559	7.0	522	5.0	0	84	1.3	32	5.4	7.3	0.4	0.0	0.0	24	24	0	310	0.3	< 0.9	220	0	339	0.0165	< 0.0007	< 0.0004	0.0079	< 0.0002	< 0.0018	พญ
130	19707/2559	7.4	538	0.7	0	90	0.6	32	5.5	3.5	0.1	0.0	0.0	25	3.6	0	325	0.3	< 0.9	230	0	350	0.0176	< 0.0007	< 0.0004	0.0148	< 0.0002	< 0.0018	พญ
131	19708/2559	7.5	720	0.1	0	86	5.5	80	2.9	0.1	0.0	0.0	0.0	21	12	0	444	0.2	< 0.9	240	0	468	0.0115	< 0.0007	< 0.0004	0.0143	< 0.0002	< 0.0018	พญ
132	19709/2559	7.4	648	0.3	0	61	9.6	82	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	20	12	0	392	0.2	< 0.9	190	0	421	0.0097	< 0.0007	< 0.0004	0.0055	< 0.0002	< 0.0018	พญ
133	19710/2559	7.0	395	0.2	0	61	0.7	28	3.6	0.1	0.4	0.0	0.0	1	4.8	0	255	0.4	< 0.9	150	0	257	0.0101	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พญ
134	19711/2559	7.3	406	0.1	0	62	0.9	30	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	1	5.2	0	263	0.3	< 0.9	160	0	264	0.0093	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พญ
135	19712/2559	7.1	887	0.2	0	140	13	42	3.2	0.1	0.3	0.0	0.0	9	50	0	500	0.2	< 0.9	410	0	577	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พญ
136	19713/2559	6.7	254	0.2	0	34	2.8	16	6.5	1.1	0.3	0.0	0.0	1	< 1.5	0	161	0.3	< 0.9	96	0	165	0.0045	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พญ
137	19714/2559	7.2	806	0.2	0	110	29	34	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	9	10	0	542	0.4	< 0.9	400	0	524	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พญ
138	19715/2559	7.3	499	0.4	0	82	5.3	23	2.9	3.4	0.1	0.0	0.0	2	4.0	0	331	0.3	< 0.9	230	0	324	0.0066	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พญ
139	19716/2559	7.7	716	0.7	0	100	15	36	2.9	0.6	0.3	0.0	0.0	4	6.8	0	485	0.2	< 0.9	310	0	465	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พญ
140	19717/2559	7.4	600	0.2	0	75	19	36	2.9	0.3	0.2	0.0	0.0	4	6.0	0	393	0.2	< 0.9	260	0	390	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พญ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃	TH	N-TH	TDS	As	Pb					Cd	Cr
					141	19718/2559	7.5	379	> 20	2	65	1.1	20	4.2	17	0.2	0.0	0.1	1	2.4	0	250	0.2	< 0.9	170	0	246	< 0.0028	< 0.0007
142	19719/2559	7.1	463	0.4	0	80	3.0	20	2.8	1.8	0.3	0.0	0.0	5	1.6	0	301	0.2	< 0.9	210	0	301	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
143	19720/2559	7.4	716	0.1	0	91	27	35	1.6	0.2	0.1	0.0	0.0	61	4.8	0	405	0.2	< 0.9	340	8	465	0.0076	0.0011	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
144	19721/2559	7.4	336	0.7	0	45	4.9	23	3.6	0.8	0.3	0.0	0.1	4	5.6	0	211	0.1	< 0.9	130	0	218	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
145	19722/2559	7.2	518	0.2	0	110	2.2	5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	11	6.0	0	314	0.1	< 0.9	270	17	337	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
146	19723/2559	7.2	682	0.1	0	140	2.7	12	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	35	27	0	344	0.1	17	350	68	443	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0070	พว
147	19724/2559	6.8	37	0.1	0	3.8	0.3	4	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	1	< 1.5	0	19	0.0	2.1	11	0	24	< 0.0028	0.0084	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
148	19725/2559	7.2	683	0.3	0	140	0.6	6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	18	8.0	0	381	0.1	35	360	50	444	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0043	พว
149	19726/2559	7.2	553	0.1	0	110	0.6	6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	17	8.0	0	281	0.2	35	280	55	359	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0046	พว
150	19727/2559	7.2	677	0.5	0	140	4.1	4	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	6	6.0	0	414	0.2	17	380	37	440	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
151	19728/2559	7.1	588	0.1	0	120	2.1	4	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	7	8.0	0	340	0.1	19	310	31	382	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
152	19729/2559	7.3	694	0.1	0	130	6.3	24	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	42	12	0	387	0.2	< 0.9	340	27	451	< 0.0028	0.0016	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
153	19730/2559	7.5	640	0.1	0	130	1.4	12	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	35	13	0	346	0.1	14	330	50	416	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
154	19731/2559	7.3	849	0.1	0	140	9.8	38	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	46	42	0	405	0.1	16	390	55	552	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
155	19732/2559	7.4	573	0.2	0	110	1.0	13	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	37	16	0	296	0.1	6.4	290	45	372	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0036	พว
156	19733/2559	7.1	650	0.1	0	110	4.9	29	< 0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	40	21	0	335	0.2	2.8	300	25	422	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
157	19734/2559	7.1	673	0.1	0	120	5.0	29	< 0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	39	20	0	350	0.2	2.6	310	25	437	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
158	19735/2559	7.3	769	0.1	0	120	4.8	44	0.9	2.6	2.2	0.0	0.0	73	32	0	341	0.3	< 0.9	330	51	500	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0052	ไม่พว
159	19736/2559	7.2	750	0.4	0	130	1.8	40	0.6	1.0	0.2	0.0	0.1	77	30	0	332	0.3	< 0.9	330	59	488	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0031	ไม่พว
160	19737/2559	7.2	814	0.2	0	160	9.4	15	0.7	0.8	0.0	0.0	0.1	27	18	0	491	0.2	1.5	440	35	529	0.0029	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0026	ไม่พว

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se		
					โดยลดที่																								
161	19738/2559	7.0	670	0.4	0	120	8.5	14	0.8	0.4	0.0	0.0	0.1	28	16	0	390	0.2	0.9	340	25	436	< 0.0028	0.0023	0.0005	< 0.0024	< 0.0002	0.0032	พว
162	19739/2559	7.1	65	0.4	0	12	0.6	10	3.3	0.0	0.0	0.0	0.2	2	< 1.5	0	38	0.0	3.7	32	1	42	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0028	ไม่พว
163	19740/2559	7.2	346	2.0	0	47	5.4	11	3.8	1.3	0.1	0.0	0.0	24	13	0	166	0.2	9.5	140	4	225	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0030	พว
164	19741/2559	7.4	402	13	0	55	7.5	19	4.7	0.1	0.0	0.0	0.0	49	24	0	138	0.1	11	170	56	261	< 0.0028	0.0053	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
165	19742/2559	7.2	136	6.5	0	19	1.4	7	5.2	0.2	0.1	0.0	0.0	4	3.6	0	72	0.2	7.4	52	0	88	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0058	พว
166	19743/2559	7.4	143	0.9	0	20	4.8	7	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7	4.8	0	71	0.2	4.2	70	12	93	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0086	พว
167	19744/2559	8.2	1,050	0.0	0	36	2.2	180	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	380	31	0	65	5.4	< 0.9	99	46	682	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0065	พว
168	19745/2559	7.7	51	0.4	0	0.0	0.6	10	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10	2.0	0	11	0.5	< 0.9	< 5	0	33	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
169	19746/2559	7.6	692	0.9	0	52	5.1	110	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	40	37	0	341	0.5	< 0.9	150	0	450	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0034	พว
170	19747/2559	7.1	1,200	7.5	0	130	18	120	11	0.7	0.3	0.0	0.2	110	94	0	485	0.2	14	400	3	780	< 0.0028	0.0010	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
171	19748/2559	7.1	789	0.3	0	130	13	30	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84	46	0	335	0.2	5.9	370	92	513	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
172	19749/2559	7.3	683	0.4	0	130	6.0	8	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	27	19	0	350	0.2	30	360	72	444	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0023	พว
173	19750/2559	7.3	642	0.6	0	130	0.6	8	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24	18	0	321	0.1	31	330	67	417	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0020	พว
174	19751/2559	7.1	954	0.3	0	180	2.4	28	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	57	68	0	383	0.1	46	460	140	620	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
175	19752/2559	7.1	874	0.3	0	150	4.0	28	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	59	66	0	318	0.1	46	400	140	568	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
176	19753/2559	7.0	824	0.3	0	130	18	30	1.0	1.8	1.2	0.0	0.0	30	44	0	441	0.1	1.4	400	37	536	0.0047	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
177	19754/2559	7.0	1,610	1.2	0	240	26	100	0.7	0.9	0.5	0.0	1.2	190	150	0	594	0.2	< 0.9	710	230	1,050	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
178	19755/2559	7.8	11	0.2	0	0.0	0.0	< 4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2	< 1.5	0	8	0.1	< 0.9	< 5	0	7	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
179	19756/2559	7.5	837	0.4	0	88	9.9	95	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	87	47	0	368	0.3	< 0.9	260	0	544	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
180	19757/2559	7.5	1,070	0.4	0	120	17	100	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	160	82	0	378	0.4	< 0.9	370	58	696	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)														E.coli									
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃					TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd
						โดยลดที่																							
181	19758/2559	7.3	779	0.2	0	140	11	15	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	36	27	0	413	0.2	0.9	400	64	506	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0033	พบ
182	19759/2559	7.3	592	0.3	0	120	5.4	5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22	9.2	0	359	0.1	17	320	23	385	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
183	19760/2559	7.2	627	0.3	0	130	2.1	8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	24	16	0	357	0.1	3.0	330	40	408	< 0.0028	< 0.0007	0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
184	19761/2559	7.0	38	0.4	0	6.1	0.5	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	2	< 1.5	0	25	0.2	< 0.9	17	0	25	< 0.0028	0.0025	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
185	19762/2559	7.1	599	0.2	0	110	1.1	10	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16	12	0	314	0.1	32	270	15	389	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0023	พบ
186	19763/2559	7.1	1,170	0.3	0	170	7.3	63	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	31	180	0	359	0.1	14	450	160	760	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0024	พบ
187	19764/2559	7.3	762	0.3	0	160	4.6	< 4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12	9.2	0	475	0.1	19	420	33	495	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
188	19765/2559	7.2	657	1.6	0	130	4.0	4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	15	8.8	0	334	0.1	40	350	77	427	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0024	พบ
189	19766/2559	7.0	678	0.2	0	130	6.6	8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13	34	0	351	0.2	21	350	62	441	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
190	19767/2559	7.0	1,180	0.2	0	160	52	19	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	8	160	0	478	0.7	1.5	600	210	767	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
191	19768/2559	7.2	2,800	0.1	0	500	5.5	70	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19	810	0	261	0.2	< 0.9	1300	1100	1,820	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0065	ไม่พบ
192	19769/2559	7.0	2,820	0.1	0	440	31	70	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15	810	0	283	0.2	< 0.9	1200	990	1,830	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0066	พบ
193	19770/2559	7.3	370	> 20	0	46	6.2	23	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	86	18	0	122	0.2	26	140	39	240	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
194	19771/2559	6.5	399	11	0	49	5.1	23	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33	18	0	133	0.1	9.7	140	35	259	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
195	19772/2559	7.9	1,190	6.2	0	16	7.1	260	0.8	3.6	0.0	0.0	2.5	140	90	0	439	2.2	< 0.9	69	0	774	0.0050	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
196	19773/2559	8.2	1,190	0.4	0	15	8.0	260	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	140	88	0	428	2.2	< 0.9	70	0	774	0.0048	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
197	19774/2559	7.1	392	1.1	0	50	5.9	21	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	17	0	90	0.1	7.8	150	74	255	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
198	19775/2559	7.8	518	0.2	0	27	6.3	90	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45	8.0	0	353	0.9	< 0.9	92	0	337	0.0063	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
199	19776/2559	7.4	1,110	0.1	0	130	15	73	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	33	250	0	184	0.6	< 0.9	380	230	722	0.0041	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0018	พบ
200	19777/2559	7.3	687	0.0	0	110	14	28	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	6	23	0	429	0.7	< 0.9	330	0	447	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			<i>E.coli</i>					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃	TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se		
201	19778/2559	7.5	684	0.5	0	110	16	29	0.6	2.6	0.0	0.0	0.4	3	23	0	424	0.7	< 0.9	330	0	445	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
202	19779/2559	8.0	572	0.2	0	21	2.1	120	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	53	3.2	0	305	2.0	< 0.9	60	0	372	0.0122	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
203	19780/2559	8.2	572	0.3	0	21	2.7	120	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30	4.0	0	309	1.9	< 0.9	64	0	372	0.0127	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
204	19781/2559	7.3	366	0.8	0	48	5.0	23	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	28	17	0	165	0.2	9.1	140	5	238	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
205	19782/2559	7.0	387	0.7	0	46	5.4	24	4.9	0.0	0.0	0.0	0.2	30	17	0	108	0.2	18	140	49	252	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
206	19783/2559	7.7	645	0.3	0	37	7.1	120	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14	9.2	0	412	0.7	< 0.9	120	0	419	0.0048	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
207	19784/2559	7.8	1,200	2.0	0	76	21	160	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	14	210	0	390	0.8	< 0.9	280	0	780	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
208	19785/2559	7.7	1,160	0.2	0	65	19	170	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	29	200	0	362	0.8	< 0.9	240	0	754	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
209	19786/2559	8.2	766	0.1	0	19	5.3	180	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	28	10	0	475	1.4	< 0.9	69	0	498	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
210	19787/2559	8.2	765	0.6	0	20	5.1	180	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	30	10	0	476	1.4	< 0.9	70	0	497	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
211	19788/2559	7.8	729	0.4	0	36	9.0	130	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16	40	0	395	1.0	< 0.9	130	0	474	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
212	19789/2559	7.9	731	0.3	0	38	8.1	130	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17	42	0	396	1.0	< 0.9	130	0	475	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
213	19790/2559	6.9	553	1.1	0	52	7.4	51	5.4	0.0	0.2	0.0	0.0	2	78	0	181	0.3	10	160	12	359	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
214	19791/2559	6.8	617	2.7	0	57	10	80	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100	83	0	70	0.2	26	180	130	401	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
215	19792/2559	6.6	360	0.3	0	47	5.8	22	4.8	0.7	0.0	0.0	0.0	25	16	0	174	0.2	5.8	140	0	234	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
216	19793/2559	6.7	410	0.4	0	53	5.7	22	4.8	0.0	0.0	0.0	0.1	95	19	0	75	0.1	18	150	93	266	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
217	19794/2559	7.4	316	>20	0	43	5.9	16	3.8	1.6	0.0	0.0	0.0	21	12	0	154	0.2	6.9	130	4	205	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
218	19795/2559	7.6	315	4.5	0	46	3.7	16	3.9	0.7	0.0	0.0	0.0	22	13	0	154	0.2	6.8	130	4	205	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว
219	19796/2559	7.9	677	0.3	0	26	3.4	140	1.3	1.6	0.0	0.0	0.1	23	15	0	413	0.6	< 0.9	78	0	440	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พว
220	19797/2559	7.7	671	5.1	0	52	4.4	110	1.1	1.1	0.1	0.0	0.1	28	20	0	385	0.2	2.6	150	0	436	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พว

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb		Cd	Cr	Hg	Se	
221	19798/2559	7.5	722	0.3	0	69	3.5	100	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	38	26	0	418	0.2	< 0.9	190	0	469	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
222	19799/2559	7.6	652	0.4	0	44	8.4	100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37	24	0	353	0.3	1.2	150	0	424	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
223	19800/2559	7.7	639	0.2	0	110	0.2	36	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	31	18	0	353	0.1	11	280	0	415	< 0.0028	0.0026	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
224	19801/2559	7.5	674	0.2	0	120	2.0	35	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	31	16	0	382	0.1	12	310	0	438	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
225	19802/2559	7.2	647	8.1	0	130	2.7	11	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	21	16	0	378	0.1	8.6	340	33	421	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
226	19803/2559	7.4	648	0.3	0	140	0.8	11	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	21	16	0	387	0.1	8.8	340	25	421	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
227	19804/2559	7.2	482	0.2	0	100	2.0	4.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13	8.8	0	290	0.1	6.5	260	19	313	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0039	ไม่พบ
228	19805/2559	7.2	642	0.2	0	110	7.4	23	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	40	24	0	344	0.1	< 0.9	310	32	417	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
229	19806/2559	7.5	628	0.3	0	130	2.7	14	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	23	17	0	356	0.1	9.1	320	33	408	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
230	19807/2559	7.5	593	0.8	0	2.1	74	11	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	17	21	0	338	0.0	10	310	33	385	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
231	19808/2559	7.2	654	0.1	0	130	3.4	14	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	28	19	0	359	0.1	10	340	42	425	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
232	19809/2559	7.2	660	0.5	0	130	3.6	14	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	31	18	0	361	0.1	16	340	47	429	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
233	19810/2559	7.1	658	0.1	0	130	1.1	14	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	32	19	0	371	0.1	11	330	27	428	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
234	19811/2559	7.3	593	0.1	0	110	6.6	8.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	32	14	0	316	0.2	18	310	53	385	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0065	พบ
235	19812/2559	7.2	734	0.2	0	140	7.6	12	< 0.4	0.6	0.0	0.0	1.8	54	27	0	371	0.3	15	390	81	477	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0035	พบ
236	19813/2559	7.4	972	0.1	0	180	7.7	23	1.9	0.1	0.0	0.0	1.1	150	96	0	302	0.1	3.5	470	220	632	< 0.0028	0.0022	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0020	ไม่พบ
237	19814/2559	7.4	1,020	0.1	0	190	6.3	26	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	140	100	0	317	0.1	9.9	510	250	663	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0044	พบ
238	19815/2559	7.3	796	0.1	0	170	5.6	12	0.6	0.8	0.0	0.0	1.8	36	93	0	353	0.1	< 0.9	440	150	517	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
239	19816/2559	7.3	909	0.1	0	160	7.5	27	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	140	97	0	230	0.1	9.8	420	240	591	< 0.0028	0.0008	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0042	พบ
240	19817/2559	7.3	726	0.4	0	130	6.6	19	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	45	20	0	329	0.3	53	360	90	472	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC μS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb			Cd	Cr	Hg	Se
					โดยลดที่																								
241	19818/2559	7.2	688	0.1	0	120	7.7	24	< 0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	63	15	0	323	0.3	37	330	68	447	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
242	19819/2559	7.3	507	0.1	0	94	5.8	8	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	39	14	0	253	0.2	17	260	50	330	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0063	พบ
243	19820/2559	7.3	667	0.1	0	140	3.3	10	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	64	16	0	328	0.2	20	350	83	434	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
244	19821/2559	7.4	1,060	0.0	0	180	9.9	56	0.4	0.0	0.0	0.0	1.1	200	59	0	406	0.2	8.9	480	150	689	< 0.0028	0.0022	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
245	19822/2559	6.9	2,310	0.0	0	380	19	110	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	350	450	0	404	0.3	< 0.9	1,000	690	1,500	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0035	ไม่พบ
246	19823/2559	6.9	2,270	0.1	0	370	21	110	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	340	440	0	366	0.2	< 0.9	1,000	710	1,480	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0037	ไม่พบ
247	19824/2559	7.4	1,290	> 20	0	230	5.1	67	< 0.4	3.6	0.0	0.0	0.9	190	120	0	438	0.3	3.4	580	220	838	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
248	19825/2559	7.4	773	0.2	0	150	6.8	14	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	64	21	0	345	0.3	55	400	110	502	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0039	พบ
249	19826/2559	7.1	889	0.1	0	140	7.3	57	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	52	50	0	460	0.6	< 0.9	370	0	578	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
250	19827/2559	7.3	675	0.1	0	84	6.2	60	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	53	51	0	298	0.6	< 0.9	240	0	439	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
251	19828/2559	7.2	849	0.1	0	150	5.2	43	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	53	29	0	479	0.6	< 0.9	390	0	552	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
252	19829/2559	7.1	730	0.0	0	120	7.3	37	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	60	28	0	386	0.6	< 0.9	320	4	474	< 0.0028	0.0016	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
253	19830/2559	7.2	741	0.2	0	140	5.0	22	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18	31	0	438	0.4	< 0.9	370	10	482	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
254	19831/2559	7.2	1,140	0.1	0	140	7.2	100	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	71	120	0	466	0.5	< 0.9	380	2	741	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
255	19832/2559	7.0	1,740	0.4	0	290	8.4	37	1.2	0.2	0.0	0.0	0.1	15	420	0	330	0.1	< 0.9	750	480	1,130	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0036	พบ
256	19833/2559	7.1	873	0.1	0	160	4.9	19	1.2	0.1	0.0	0.0	0.1	12	100	0	351	0.3	< 0.9	410	120	567	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
257	19834/2559	7.0	890	0.0	0	150	1.2	22	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13	150	0	281	0.3	< 0.9	380	150	578	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
258	19835/2559	7.0	2,100	2.1	0	330	22	39	1.7	0.7	0.0	0.0	0.9	34	570	0	232	0.2	< 0.9	920	730	1,360	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0052	พบ
259	19836/2559	7.2	1,370	1.0	0	210	13	41	1.5	0.6	0.1	0.0	0.1	40	330	0	204	0.2	1.6	570	400	890	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0031	พบ
260	19837/2559	7.2	702	0.6	0	90	32	9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	39	21	0	308	0.3	70	350	100	456	0.0029	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0026	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)														E.coli									
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃	TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se	
281	19858/2559	7.3	680	0.2	0	90	7.5	52	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	28	23	0	397	0.2	< 0.9	260	0	442	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
282	19859/2559	7.3	367	> 20	0	48	7.7	22	4.8	0.9	0.0	0.0	0.0	30	16	0	171	0.2	8.5	150	11	239	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
283	19860/2559	7.3	407	4.1	0	49	7.4	23	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	79	22	0	95	0.2	19	150	76	265	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
284	19861/2559	7.2	789	0.1	0	150	3.3	30	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8	16	0	515	1.2	< 0.9	390	0	513	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
285	19862/2559	6.9	2,200	0.1	0	320	18	87	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	58	590	0	244	0.5	< 0.9	880	680	1,430	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0048	พบ
286	19863/2559	7.2	629	0.1	0	64	1.7	85	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24	24	0	350	0.9	< 0.9	170	0	409	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
287	19864/2559	7.2	629	0.1	0	64	1.7	85	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24	24	0	350	0.9	< 0.9	170	0	409	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
288	19865/2559	7.2	696	0.1	0	74	2.3	88	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	24	28	0	396	0.7	1.4	190	0	452	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
289	19866/2559	7.2	633	0.2	0	65	1.0	81	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22	26	0	357	0.8	< 0.9	170	0	411	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
290	1185/2560	7.5	855	0.4	0	58	15	120	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	52	64	0	385	0.5	< 0.9	210	0	556	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
291	1186/2560	7.6	844	0.2	0	56	16	120	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	52	62	0	389	0.5	< 0.9	200	0	549	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	0.0033	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
292	1187/2560	6.9	2,130	6.0	0	200	37	180	0.9	1.7	0.1	0.0	0.1	12	550	0	341	0.3	< 0.9	660	380	1,380	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0040	ไม่พบ
293	1188/2560	7.4	1,660	> 20	0	140	37	180	0.8	5.4	0.1	0.0	0.0	12	370	0	370	0.3	< 0.9	500	190	1,080	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0028	ไม่พบ
294	1189/2560	7.2	938	0.2	0	63	20	120	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	46	96	0	387	0.5	< 0.9	240	0	610	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
295	1190/2560	7.7	1,110	0.4	0	84	25	150	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	69	160	0	383	0.4	< 0.9	310	0	722	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
296	1191/2560	7.2	1,200	0.3	0	71	17	200	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	140	96	0	445	1.4	< 0.9	250	0	780	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
297	1192/2560	7.5	1,200	0.4	0	76	9.3	200	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	140	96	0	442	1.4	< 0.9	230	0	780	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
298	1193/2560	7.0	1,650	1.5	0	150	26	200	0.9	0.0	0.0	0.0	2.0	250	210	0	387	0.4	< 0.9	490	170	1,070	< 0.0028	0.0010	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
299	1194/2560	7.7	1,200	0.3	0	87	7.4	190	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	140	98	0	442	1.1	< 0.9	250	0	780	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
300	1195/2560	6.9	2,560	> 20	0	170	83	230	1.0	19.0	0.0	0.0	1.7	120	630	0	368	0.2	< 0.9	770	470	1,660	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0049	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb		Cd	Cr	Hg	Se	
301	1196/2560	7.0	1,590	3.1	0	120	36	150	0.5	0.6	0.0	0.0	0.1	26	310	0	435	0.4	< 0.9	450	96	1,030	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0024	ไม่พบ
302	1197/2560	7.3	959	0.3	0	60	14	140	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17	92	0	463	0.5	< 0.9	210	0	623	< 0.0028	0.0009	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
303	1198/2560	7.3	816	0.4	0	41	14	130	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	41	38	0	435	0.7	< 0.9	160	0	530	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
304	1199/2560	7.7	815	0.1	0	42	14	130	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	42	38	0	436	0.7	< 0.9	160	0	530	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
305	1200/2560	7.4	698	0.1	0	39	15	110	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	29	25	0	407	0.9	< 0.9	160	0	454	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
306	1201/2560	7.9	696	0.0	0	40	10	110	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	29	23	0	402	0.9	< 0.9	140	0	452	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
307	2560/2560	7.1	858	2.7	0	95	6.4	64	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	110	160	0	95	0.2	8.1	260	190	558	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
308	1203/2560	7.2	936	1.7	0	85	19	84	1.1	0.2	0.1	0.0	0.1	10	150	0	323	0.1	< 0.9	290	26	608	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
309	1204/2560	7.4	1,090	0.7	0	110	22	87	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	10	200	0	311	0.1	< 0.9	370	110	708	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0019	ไม่พบ
310	1205/2560	6.7	3,560	> 20	0	530	56	90	2.8	8.9	1.5	0.0	15	< 1	1,100	0	235	0.1	< 0.9	1,600	1400	2,310	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0099	ไม่พบ
311	1206/2560	6.9	1,700	0.2	0	220	23	87	1.6	0.0	0.2	0.0	0.0	24	430	0	255	0.1	< 0.9	650	440	1,100	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0034	พบ
312	1207/2560	7.6	1,700	0.4	0	220	17	87	1.6	0.0	0.1	0.0	0.0	22	430	0	232	0.1	< 0.9	630	440	1,100	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0027	พบ
313	1208/2560	6.4	1,480	1.2	0	100	38	130	1.2	0.3	1.6	0.0	0.0	31	400	0	131	0.1	1.4	410	300	962	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
314	1209/2560	6.9	1,020	0.6	0	120	22	53	1.2	0.0	0.3	0.0	0.0	< 1	220	0	247	0.1	< 0.9	380	180	663	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
315	1210/2560	7.2	1,020	0.0	0	120	26	53	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	< 1	220	0	245	0.1	< 0.9	400	200	663	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
316	1211/2560	7.3	1,630	0.3	0	180	46	81	1.3	0.0	0.2	0.0	0.0	6	390	0	321	0.2	< 0.9	640	380	1,060	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0028	พบ
317	1212/2560	6.9	2,120	4.0	0	290	48	83	2.0	0.3	0.0	0.0	0.2	33	570	0	265	0.1	< 0.9	920	700	1,380	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0055	ไม่พบ
318	1213/2560	6.8	2,090	0.4	0	280	27	110	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	66	540	0	274	0.1	< 0.9	810	590	1,360	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0040	ไม่พบ
319	1214/2560	7.4	1,980	0.2	0	230	39	110	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66	510	0	241	0.1	< 0.9	750	550	1,290	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0033	ไม่พบ
320	1215/2560	7.2	2,560	0.1	0	360	34	98	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	61	710	0	271	0.1	< 0.9	1,000	810	1,660	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0056	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																	E.coli							
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se		
341	1236/2560	7.1	611	0.7	0	51	17	60	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	<1	55	0	299	0.2	<0.9	200	0	397	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
342	1237/2560	7.6	609	0.1	0	52	16	61	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	6	56	0	301	0.2	<0.9	200	0	396	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
343	1238/2560	7.5	1,000	0.3	0	37	20	180	0.5	0.0	0.0	0.0	1.7	240	44	0	353	0.8	<0.9	170	0	650	0.0031	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
344	1239/2560	7.7	1,000	0.2	0	45	12	170	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	220	46	0	350	0.8	<0.9	160	0	650	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
345	1240/2560	7.1	1,230	0.3	0	100	27	130	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	35	220	0	365	0.0	<0.9	370	70	800	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
346	1241/2560	7.7	55	0.1	0	4.0	0.5	7	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	<1	7.2	0	25	0.3	<0.9	12	0	36	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
347	1242/2560	7.2	787	0.3	0	61	16	100	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	96	34	0	375	0.3	<0.9	220	0	512	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
348	1243/2560	7.9	783	0.3	0	65	15	100	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	98	35	0	373	0.1	<0.9	220	0	509	<0.0028	0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
349	1244/2560	6.8	1,460	0.3	0	210	22	61	1.8	0.0	0.1	0.0	0.1	97	300	0	303	0.1	<0.9	610	360	949	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
350	1245/2560	6.9	3,550	0.3	0	490	69	100	3.0	0.0	0.5	0.0	0.1	29	1,100	0	259	0.1	<0.9	1,500	1300	2,310	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0083	พบ
351	1246/2560	7.5	3,540	0.3	0	490	65	100	3.0	0.0	0.0	0.0	0.1	31	1,100	0	221	0.1	2.3	1,500	1300	2,300	<0.0028	0.0013	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0103	ไม่พบ
352	1247/2560	6.6	2,760	0.2	0	200	53	280	1.6	0.1	0.9	0.0	0.0	92	810	0	187	0.1	<0.9	710	560	1,790	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0060	ไม่พบ
353	1248/2560	6.6	2,760	0.6	0	200	48	280	1.7	0.0	0.6	0.0	1.2	74	810	0	190	0.3	<0.9	700	540	1,790	<0.0028	0.0028	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0058	ไม่พบ
354	1249/2560	7.3	1,290	4.7	0	130	32	130	1.0	0.9	0.1	0.0	0.7	500	15	0	343	0.3	<0.9	470	190	838	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
355	1250/2560	7.4	1,290	0.7	0	130	25	130	1.2	0.0	0.0	0.0	0.4	480	17	0	335	0.1	<0.9	440	160	838	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
356	1251/2560	7.4	2,770	0.3	0	360	99	95	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20	840	0	214	0.1	1.4	1,300	1100	1,800	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0058	ไม่พบ
357	1252/2560	7.0	2,630	2.7	0	340	45	92	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	16	770	0	221	0.1	<0.9	1,000	860	1,710	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0057	ไม่พบ
358	1253/2560	7.2	2,370	0.3	0	270	48	120	2.0	0.0	0.1	0.0	0.0	42	650	0	245	0.1	<0.9	860	660	1,540	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0044	ไม่พบ
359	1254/2560	7.2	2,280	0.1	0	260	46	120	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	620	0	248	0.1	1.1	840	640	1,480	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0045	ไม่พบ
360	1255/2560	7.6	42	0.1	0	0.0	0.0	8	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5	8.8	0	17	0.0	<0.9	<5	0	27	<0.0028	0.0020	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)															E.coli								
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se	
						โดยลดที่																							
361	1256/2560	7.0	1,100	17	0	120	21	78	1.3	0.8	0.2	0.0	0.9	6	190	0	320	0.0	< 0.9	400	130	715	< 0.0028	0.0014	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
362	1257/2560	7.1	967	1.2	0	99	16	93	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	99	110	0	324	0.1	< 0.9	310	46	629	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
363	1258/2560	7.1	1,260	1.9	0	150	18	120	1.4	0.3	0.1	0.0	0.0	440	59	0	289	0.3	< 0.9	440	210	819	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
364	1259/2560	7.2	3,130	16	0	390	88	320	2.1	0.6	0.0	0.0	0.0	1900	76	0	136	1.3	< 0.9	1,300	1200	2,030	0.0054	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
365	1260/2560	7.6	3,130	0.1	0	390	81	130	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1400	76	0	123	1.3	< 0.9	1,300	1200	2,030	0.0035	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
366	1261/2560	7.0	2,050	6.6	0	330	50	120	1.4	1.9	0.1	0.0	0.0	1100	23	0	260	0.4	< 0.9	1,000	830	1,330	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
367	1262/2560	7.0	356	0.0	0	40	6.9	23	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	140	3.2	0	43	0.8	< 0.9	130	91	231	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
368	1263/2560	7.3	1,120	1.5	0	140	24	86	0.8	0.3	0.0	0.0	0.1	68	180	0	348	0.1	< 0.9	440	160	728	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
369	1264/2560	7.5	1,110	1.0	0	150	16	85	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	61	180	0	335	0.1	< 0.9	430	160	722	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
370	1265/2560	7.0	1,220	2.7	0	120	20	100	0.9	0.3	0.0	0.0	0.1	55	220	0	327	0.1	0.9	390	130	793	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
371	1266/2560	7.3	1,220	9.3	0	130	20	100	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	62	210	0	330	0.1	< 0.9	410	140	793	< 0.0028	0.0010	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
372	1267/2560	7.8	908	2.1	0	79	12	110	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	36	100	0	372	0.2	< 0.9	240	0	590	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
373	1268/2560	7.5	27	0.3	0	66	10	130	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	32	94	0	402	0.3	< 0.9	210	0	18	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
374	1269/2560	7.7	924	0.2	0	72	8.3	130	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	31	94	0	404	0.3	< 0.9	210	0	601	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
375	1270/2560	7.7	1,590	6.8	0	110	32	180	0.8	0.6	0.1	0.0	0.1	61	320	0	373	0.2	< 0.9	410	110	1,030	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0023	ไม่พบ
376	1271/2560	7.5	1,560	6.3	0	130	11	190	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	130	280	0	382	0.2	< 0.9	370	58	1,010	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0018	ไม่พบ
377	1272/2560	7.2	2,940	5.8	0	300	30	400	3.8	0.6	0.4	0.0	0.0	1600	91	0	97	1.5	< 0.9	860	780	1,910	0.0102	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
378	1273/2560	7.1	974	0.4	0	64	18	130	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	61	110	0	387	0.5	< 0.9	230	0	633	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
379	1274/2560	7.8	976	0.2	0	67	16	130	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	69	110	0	387	0.4	< 0.9	230	0	634	< 0.0028	0.0010	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
380	1275/2560	7.4	1,570	0.2	0	150	23	140	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	43	340	0	323	0.3	< 0.9	460	200	1,020	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0029	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb						Cd
381	1276/2560	7.4	1,590	0.1	0	140	35	150	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	42	340	0	323	0.3	< 0.9	490	220	1,030	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0024	ไม่พบ
382	1277/2560	7.6	1,490	1.5	0	150	31	170	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	600	47	0	193	1.1	< 0.9	500	340	968	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
383	1278/2560	7.9	1,610	0.7	0	120	29	220	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	700	52	0	224	0.7	< 0.9	430	240	1,050	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
384	1279/2560	6.8	5,530	0.6	0	670	5.7	340	1.4	0.0	0.2	0.0	0.0	120	1,800	0	44	0.1	1.2	1,700	1700	3,590	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0151	ไม่พบ
385	1280/2560	7.4	765	1.5	0	53	8.4	120	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	36	39	0	421	0.4	< 0.9	170	0	497	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
386	1281/2560	7.3	833	2.3	0	59	7.8	130	1.4	0.3	0.1	0.0	0.6	36	66	0	401	0.4	< 0.9	180	0	541	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
387	1282/2560	7.7	817	1.4	0	58	7.7	120	1.4	0.1	0.1	0.0	0.0	58	56	0	399	0.5	< 0.9	180	0	531	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
388	1283/2560	7.0	774	1.6	0	73	3.0	110	1.5	0.2	0.0	0.0	0.2	35	15	0	466	1.6	< 0.9	200	0	503	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
389	1284/2560	7.9	729	0.7	0	55	8.6	110	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	35	15	0	445	1.6	< 0.9	170	0	474	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
390	1285/2560	7.0	1,670	0.2	0	120	44	160	2.4	0.0	0.4	0.0	0.0	61	380	0	315	0.3	< 0.9	480	230	1,090	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0025	ไม่พบ
391	1286/2560	7.4	957	0.4	0	39	8.5	180	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	87	41	0	496	0.8	< 0.9	130	0	622	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
392	1287/2560	7.3	853	0.7	0	45	10	160	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	90	15	0	479	0.6	< 0.9	150	0	554	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
393	1288/2560	7.8	998	0.2	0	37	7.2	210	1.5	0.0	0.1	0.0	0.1	130	6.8	0	575	0.5	1.1	120	0	649	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
394	1289/2560	7.1	3,620	1.1	0	430	95	200	4.0	0.0	0.3	0.0	0.0	110	1100	0	296	0.6	< 0.9	1,500	1200	2,350	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0063	พบ
395	1290/2560	7.2	800	0.0	0	52	7.1	140	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	80	9.6	0	457	0.7	< 0.9	160	0	520	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
396	1291/2560	7.7	1,060	2.0	0	74	11	180	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	120	79	0	469	0.8	< 0.9	230	0	689	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
397	1292/2560	7.7	854	1.5	0	67	6.5	140	1.1	0.2	0.1	0.0	0.0	130	13	0	460	0.9	< 0.9	190	0	555	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
398	1293/2560	7.7	867	8.5	0	47	7.3	160	0.8	0.0	0.1	0.0	0.7	89	24	0	469	0.8	< 0.9	150	0	564	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
399	1294/2560	7.4	840	1.9	0	59	2.6	150	1.1	0.3	0.1	0.0	0.1	71	21	0	465	0.5	< 0.9	160	0	546	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
400	3154/2560	7.2	2,460	0.7	0	270	17	320	2.9	0.0	0.1	0.0	0.0	1200	230	0	188	0.5	< 0.9	740	580	1,600	0.0120	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli				
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb		Cd	Cr	Hg	Se
						โดยลดที่																							
401	3155/2560	8.0	2,450	0.4	0	260	46	320	2.8	0.0	0.1	0.0	0.0	960	230	0	195	0.6	< 0.9	820	660	1,590	0.0098	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
402	3156/2560	7.7	2,150	> 20	0	100	41	320	2.7	6.3	0.1	0.0	0.9	140	610	0	74	0.1	< 0.9	420	360	1,400	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0028	ไม่พบ
403	3157/2560	7.6	2,070	13	0	140	28	270	2.6	5.2	0.8	0.0	0.1	190	460	0	277	0.1	< 0.9	460	230	1,350	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
404	3158/2560	7.2	2,090	0.7	0	160	40	270	2.6	0.1	0.4	0.0	0.0	190	450	0	286	0.2	< 0.9	570	340	1,360	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0028	ไม่พบ
405	3159/2560	7.2	1,700	0.0	0	160	13	230	2.4	0.0	0.1	0.0	0.0	400	200	0	324	0.2	< 0.9	450	180	1,100	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
406	3160/2560	7.7	1,530	0.3	0	94	25	230	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	200	250	0	331	0.2	< 0.9	340	68	994	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0006	< 0.0018	ไม่พบ
407	3161/2560	8.0	1,540	0.3	0	110	20	240	1.7	0.0	0.0	0.0	0.2	200	250	0	332	0.2	< 0.9	350	76	1,000	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
408	3162/2560	7.7	1,500	0.5	0	79	20	230	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	200	250	0	304	0.2	< 0.9	280	31	975	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
409	3163/2560	7.1	2,760	0.3	0	360	16	180	2.9	0.0	1.1	0.0	0.0	71	800	0	190	0.2	< 0.9	960	810	1,790	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0059	ไม่พบ
410	3164/2560	7.1	2,970	2.7	0	360	59	180	3.0	0.0	0.2	0.0	0.0	43	890	0	176	0.2	1.9	1,100	1000	1,930	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0067	พบ
411	3165/2560	7.3	785	> 20	0	96	2.7	64	1.8	0.6	0.3	0.0	0.0	74	83	0	285	0.4	< 0.9	250	18	510	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
412	3166/2560	7.7	779	1.7	0	89	6.5	75	1.9	0.4	0.3	0.0	0.0	78	80	0	279	0.4	< 0.9	250	21	506	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
413	3167/2560	7.5	1,450	1.1	0	190	17	82	2.5	0.1	0.9	0.0	0.0	31	370	0	253	0.4	5.4	530	330	942	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0004	0.0025	พบ
414	3168/2560	7.7	1,190	0.6	0	140	15	100	2.1	0.3	0.7	0.0	0.0	14	280	0	253	0.6	2.3	410	200	774	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0018	ไม่พบ
415	3169/2560	7.6	1,170	1.1	0	120	16	100	2.1	0.3	0.6	0.0	0.0	14	270	0	237	0.6	0.9	360	170	760	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0020	พบ
416	3170/2560	7.6	756	0.6	0	76	9.1	73	2.2	0.5	0.1	0.0	0.0	73	73	0	287	1.3	< 0.9	230	0	491	0.0032	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
417	3171/2560	7.4	887	3.2	0	90	6.8	100	2.4	1.2	0.1	0.0	0.1	120	90	0	287	1.2	< 0.9	250	17	577	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
418	3172/2560	7.6	788	5.6		84	7.9	82	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	86	78	0	282	1.3	1.0	240	12	512	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
419	3173/2560	7.5	296	0.4	0	38	8.9	18	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14	22	0	140	0.2	3.6	130	16	192	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
420	3174/2560	7.2	2,360	0.3	0	190	26	280	3.0	0.0	0.6	0.0	0.0	43	680	0	223	0.1	< 0.9	570	390	1,530	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0047	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																		E.coli						
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As			Pb	Cd	Cr	Hg	Se
					โดยลดที่																								
421	3175/2560	7.4	707	0.1	0	49	6.7	120	1.2	1.1	0.1	0.0	0.0	40	16	0	425	0.1	< 0.9	150	0	460	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
422	3176/2560	7.5	1,330	0.4	0	110	19	150	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	42	280	0	309	0.2	< 0.9	350	93	864	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
423	3177/2560	7.5	972	0.5	0	46	6.7	190	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	74	44	0	500	0.9	1.2	140	0	632	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
424	3178/2560	8.0	961	0.1	0	43	5.6	190	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	70	43	0	492	0.9	< 0.9	130	0	625	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
425	3179/2560	7.5	995	0.1	0	46	3.7	190	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	84	50	0	506	0.9	2.2	130	0	647	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
426	3180/2560	7.4	1,230	0.3	0	63	18	220	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	99	130	0	473	0.8	25	230	0	800	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0003	< 0.0018	ไม่พบ
427	3181/2560	7.4	996	> 20	0	48	5.0	190	0.8	4.8	0.2	0.0	0.0	88	52	0	493	0.9	1.4	140	0	647	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0004	< 0.0018	ไม่พบ
428	3182/2560	7.5	981	0.2	0	45	7.5	190	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	82	50	0	497	0.8	3.8	140	0	638	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0003	< 0.0018	ไม่พบ
429	3183/2560	7.2	1,830	0.3	0	94	17	320	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	290	200	0	544	0.8	1.3	300	0	1,190	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
430	3184/2560	7.7	1,500	> 20	0	88	22	230	1.1	8.4	0.2	0.0	0.4	59	270	0	447	0.7	1.7	310	0	975	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0019	ไม่พบ
431	3185/2560	7.3	853	0.3		50	5.5	160	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	74	24	0	480	0.8	< 0.9	150	0	554	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
432	3186/2560	7.9	840	0.1	0	41	8.9	160	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	62	22	0	460	0.8	< 0.9	140	0	546	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
433	3187/2560	7.9	946	1.8	0	44	12	180	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	91	43	0	470	0.8	< 0.9	160	0	615	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
434	3188/2560	7.4	849	0.4	0	46	3.4	160	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	60	21	0	481	0.8	< 0.9	130	0	552	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
435	3189/2560	7.1	757	0.9	0	150	6.6	12	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	41	42	0	376	0.2	23	390	81	492	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
436	3190/2560	6.9	27	1.4	0	0.0	0.8	5	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3	< 1.5	0	12	0	3.1	< 5	0	18	< 0.0028	0.0052	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
437	3191/2560	7.0	1,290	0.0	0	210	6.6	69	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	130	170	0	386	0.2	29	560	240	838	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0052	พบ
438	3192/2560	7.2	735	5.5	0	140	2.0	23	0.7	2.4	0.1	0.0	0.1	55	44	0	336	0.2	20	360	82	478	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0023	พบ
439	3193/2560	7.1	670	0.2	0	150	0.5	6	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11	16	0	432	0.1	6.2	370	15	436	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
440	3194/2560	7.4	706	0.1	0	140	4.0	15	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37	30	0	357	0.2	30	360	66	459	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0032	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)														E.coli									
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd	Cr	Hg	Se	
461	3215/2560	7.0	736	1.6	0	84	15	72	0.6	7.9	0.0	0.0	1.0	19	30	0	444	0.6	< 0.9	270	0	478	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	0.0111	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
462	3216/2560	7.0	748	0.2	0	130	18	30	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	42	45	0	340	0.5	25	390	110	486	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
463	3217/2560	7.1	777	0.0	0	150	3.6	20	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	34	37	0	385	0.3	42	390	72	505	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
464	3218/2560	7.0	755	0.2	0	150	4.6	14	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	40	41	0	385	0.2	23	380	68	491	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0019	ไม่พบ
465	3219/2560	6.9	780	> 20	0	140	0.8	18	0.7	2.7	0.1	0.0	0.7	37	40	0	393	0.1	29	360	38	507	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0019	พบ
466	3220/2560	7.7	581	7.7	0	97	4.6	24	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	32	57	0	254	0.4	9.9	260	52	378	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
467	3221/2560	7.3	863	0.3	0	120	12	52	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	61	79	0	359	0.2	1.7	350	60	561	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
468	3222/2560	6.9	809	0.1	0	160	1.2	16	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	31	50	0	400	0.6	23	410	83	526	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0019	พบ
469	3223/2560	7.0	1,040	0.2	0	120	22	110	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	130	47	0	431	0.0	< 0.9	380	30	676	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
470	3224/2560	7.1	31	0.1	0	2.6	0.7	6	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2	< 1.5	0	22	0.3	< 0.9	9	0	20	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
471	3225/2560	6.9	667	0.0	0	120	9.0	14	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23	47	0	346	0.3	3.0	340	53	434	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
472	3226/2560	6.8	656	0.0	0	140	9.3	6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	7	10	0	448	0.6	1.8	380	12	426	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
473	3227/2560	7.3	967	0.2	0	120	15	91	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120	47	0	459	0.5	3.5	370	0	629	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	0.0040	< 0.0002	< 0.0018	พบ
474	3228/2560	7.3	918	0.1	0	140	15	57	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85	52	0	438	0.2	4.4	410	48	597	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
475	3229/2560	7.0	695	0.4	0	140	6.7	5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	9	18	0	447	0.3	4.3	390	20	452	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
476	3230/2560	7.1	693	0.5	0	140	10	9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	12	20	0	439	0.2	4.3	380	23	450	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
477	3231/2560	6.9	705	1.9	0	140	9.8	7	0.4	0.4	0.0	0.0	0.8	11	22	0	446	0.2	4.4	400	30	458	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
478	3232/2560	7.0	1,960	0.0	0	200	9.2	220	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	140	400	0	364	0.2	21	540	240	1,270	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0033	ไม่พบ
479	3233/2560	7.4	1,950	0.2	0	210	2.2	220	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	140	400	0	358	0.2	21	530	240	1,270	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0035	พบ
480	3234/2560	7.2	786	0.2	0	160	0.8	8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	43	48	0	312	0.2	59	410	150	511	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0039	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																		E.coli					
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As			Pb	Cd	Cr	Hg
						โดยลดที่																							
481	3235/2560	7.1	68	0.4	0	0.5	0.8	12	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2	6.0	0.0	18.0	0.0	14	< 5	0	44	< 0.0028	0.0026	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
482	3236/2560	7.3	1,160	2.4	0	200	7.0	35	1.2	1.5	0.0	0.0	0.0	67	170	0	329	0.2	42	530	260	754	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0024	พบ
483	3237/2560	7.4	2,150	0.3	0	300	5.2	150	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	72	500	0	293	0.5	9.5	780	540	1,400	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0035	ไม่พบ
484	3238/2560	7.0	1,390	0.1	0	240	4.9	44	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	70	260	0	323	0.2	23	630	360	904	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0024	ไม่พบ
485	3239/2560	7.2	1,250	0.3	0	220	5.1	44	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	62	210	0	318	0.2	30	560	300	812	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0027	ไม่พบ
486	3240/2560	6.9	1,470	0.2	0	220	0.0	97	< 0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	86	260	0	328	0.1	42	560	290	956	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0034	ไม่พบ
487	3241/2560	7.5	1,290	0.9	0	200	1.0	73	< 0.4	0.6	0.0	0.0	0.1	83	210	0	313	0.1	33	520	260	838	< 0.0028	0.0031	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0027	พบ
488	3242/2560	7.1	1,220	0.1	0	200	1.7	59	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	67	190	0	336	0.1	31	510	240	793	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0035	พบ
489	3243/2560	7.2	704	0.1	0	150	1.2	9	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	53	29	0	324	0.1	30	370	100	458	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0024	พบ
490	3244/2560	7.1	1,220	0.3	0	210	15	58	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	65	200	0	330	0.1	31	590	320	793	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0032	พบ
491	3245/2560	7.6	1,120	0.0	0	170	1.9	58	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84	200	0	235	0.1	31	440	240	728	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0026	พบ
492	3246/2560	7.0	1,160	0.2	0	200	3.2	43	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.8	68	180	0	314	0.1	32	520	260	754	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0028	ไม่พบ
493	3247/2560	7.4	1,170	0.4	0	200	1.2	47	< 0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	62	180	0	317	0.1	32	520	260	760	< 0.0028	0.0015	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0023	ไม่พบ
494	3248/2560	7.4	939	0.2	0	170	5.1	20	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	43	120	0	310	0.1	31	460	200	610	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0026	พบ
495	3249/2560	7.2	696	0.2	0	150	2.5	7	< 0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	130	22	0	206	0.1	15	380	210	452	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0022	พบ
496	3250/2560	7.1	1,250	0.5	0	240	3.2	45	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	200	110	0	396	0.1	27	610	290	812	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0020	พบ
497	3251/2560	7.0	1,010	0.2	0	220	6.6	16	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	230	28	0	330	0.1	25	570	300	656	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
498	3252/2560	7.0	931	2.1	0	200	14	6	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	130	7.2	0	491	0.3	< 0.9	560	150	605	0.0114	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
499	3253/2560	6.9	802	1.3	0	170	5.5	14	< 0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	58	26	0	433	0.1	2.6	440	80	521	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
500	3254/2560	6.9	702	7.8	0	150	0.4	10	< 0.4	5.4	0.0	0.0	1.2	65	21	0	375	0.1	3.3	380	73	456	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																		E.coli					
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As					Pb	Cd
						โดยลดที่																							
501	3255/2560	6.7	32	0.1	0	4.5	1.0	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.1	0.3	2	< 1.5	0	18	0.0	0.9	15	0	21	< 0.0028	0.0091	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
502	3256/2560	7.0	822	2.8	0	150	2.0	29	0.5	0.9	0.0	0.0	0.1	77	50	0	358	0.2	40	390	100	534	< 0.0028	0.0008	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0032	พบ
503	3257/2560	7.1	389	0.9	0	140	14	19	2.0	0.8	0.0	0.0	0.2	85	31	0	245	0.2	32	390	190	253	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
504	3258/2560	7.0	802	0.0	0	160	1.2	19	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	93	38	0	368	0.2	34	410	110	521	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
505	3259/2560	6.9	726	0.4	0	150	1.5	14	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.7	38	19	0	433	0.2	6.6	390	34	472	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
506	3260/2560	7.3	618	0.0	0	110	5.1	14	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	36	18	0	330	0.2	11	310	36	402	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
507	3261/2560	7.1	707	1.4	0	150	0.8	14	< 0.4	0.6	0.0	0.0	0.1	38	30	0	368	0.3	10	370	70	460	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
508	3262/2560	6.8	1,080	0.6	0	210	4.4	25	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	98	100	0	482	0.3	1.0	550	150	702	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0020	ไม่พบ
509	3263/2560	6.8	2,360	0.4	0	400	21	95	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	280	510	0	412	0.3	4.2	1,100	750	1,530	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0044	ไม่พบ
510	3264/2560	6.8	1,180	7.5	0	220	5.6	27	0.4	3.6	0.0	0.0	0.3	20	180	0	443	0.3	< 0.9	570	210	767	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0018	ไม่พบ
511	3265/2560	7.2	774	0.4	0	140	9.8	22	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	44	44	0	390	0.2	21	390	74	503	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0028	ไม่พบ
512	3266/2560	7.1	834	0.1	0	160	1.9	17	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	98	82	0	313	0.2	30	410	160	542	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
513	3267/2560	7.3	877	0.0	0	170	1.3	23	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100	87	0	340	0.3	17	430	150	570	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
514	3268/2560	7.0	1,270	0.4	0	200	8.3	76	< 0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	120	180	0	400	0.3	6.6	520	200	826	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
515	3269/2560	7.0	862	0.0	0	170	1.6	19	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	120	67	0	345	0.1	16	440	160	560	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
516	3270/2560	7.1	880	0.6	0	180	2.2	19	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	96	74	0	336	0.1	13	450	170	572	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
517	3271/2560	7.4	682	0.0	0	140	1.9	12	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	38	26	0	334	0.1	24	360	84	443	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
518	3272/2560	7.3	792	0.1	0	160	3.0	17	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	35	45	0	412	0.2	18	410	75	515	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
519	3273/2560	7.3	751	0.2	0	140	12	15	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	29	34	0	408	0.2	23	390	58	488	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
520	3274/2560	7.2	760	0.1	0	150	6.0	15	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	30	36	0	415	0.2	23	400	61	494	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																		E.coli					
						ไอออนบวก																							
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As		Pb	Cd	Cr	Hg	Se
541	3295/2560	7.0	815	0.1	0	160	0.4	18	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	38	49	0	373	0.4	77	400	97	530	0.0030	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0019	ไม่พบ
542	3296/2560	7.4	775	0.2	0	140	5.9	17	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	37	45	0	335	0.4	63	380	110	504	0.0030	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0018	ไม่พบ
543	3297/2560	7.2	754	2.0	0	160	1.5	16	0.5	2.6	0.0	0.0	0.2	7	24	0	485	0.2	1.3	390	0	490	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
544	3298/2560	7.4	682	0.2	0	150	5.4	5	<0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	33	12	0	409	0.2	22	380	50	443	<0.0028	0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0067	ไม่พบ
545	3299/2560	7.6	739	0.4	0	150	3.5	12	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	43	22	0	367	0.4	70	390	86	480	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0032	พบ
546	3300/2560	7.3	685	0.7	0	130	11	10	0.7	0.4	0.0	0.2	0.2	42	18	0	346	0.4	32	370	90	445	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0041	พบ
547	3301/2560	7.1	875	0.2	0	180	6.2	14	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	33	32	0	497	0.2	23	470	59	569	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
548	3302/2560	7.1	746	0.7	0	160	8.4	4	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	29	10	0	445	0.2	24	430	62	485	<0.0028	0.0026	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0041	พบ
549	3303/2560	7.5	720	>20	0	140	9.9	12	1.3	8.4	0.0	0.0	1.6	27	24	0	440	0.3	1.0	390	31	468	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
550	3304/2560	7.0	656	0.2	0	130	6.6	7	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	30	10	0	361	0.4	46	360	62	426	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0051	พบ
551	3305/2560	7.4	772	0.2	0	160	2.7	13	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	47	23	0	389	0.3	58	410	88	502	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0032	ไม่พบ
552	3306/2560	7.5	779	0.5	0	150	8.3	14	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	52	25	0	388	0.4	58	420	100	506	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0032	พบ
553	3307/2560	7.2	913	1.9	0	190	1.8	9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	36	24	0	474	0.1	79	490	100	593	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
554	3308/2560	7.2	882	1.8	0	180	2.5	10	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	34	24	0	431	0.1	66	460	100	573	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
555	3309/2560	7.3	798	8.9	0	160	8.7	8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.3	54	12	0	443	0.4	31	430	64	519	<0.0028	0.0039	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0110	พบ
556	3310/2560	7.3	802	8.2	0	160	12	8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.3	46	12	0	468	0.5	30	460	74	521	<0.0028	0.0028	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0123	พบ
557	3311/2560	6.9	798	0.3	0	160	9.2	9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	50	19	0	438	0.4	33	440	85	519	<0.0028	<0.0007	0.0005	<0.0024	<0.0002	0.0148	ไม่พบ
558	3312/2560	7.6	618	0.2	0	40	10	100	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0	35	13	0	375	0.1	<0.9	140	0	402	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
559	3313/2560	7.5	2190	3.0	0	140	19	330	4.6	0.8	0.3	0.0	0.0	150	580	0	227	0.2	<0.9	420	230	1,420	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	0.0044	ไม่พบ
560	3314/2560	7.6	653	0.3	0	47	9.0	97	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0	15	52	0	346	0.1	<0.9	150	0	424	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli				
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb		Cd	Cr	Hg	Se
						โดยลดที่																							
561	3315/2560	8.1	637	0.6	0	42	10	98	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22	53	0	336	0.1	< 0.9	150	0	414	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
562	3316/2560	7.5	1,990	8.6	0	120	14	300	4.9	1.4	0.2	0.0	0.1	86	550	0	226	0.2	< 0.9	350	170	1,290	0.0031	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0054	ไม่พบ
563	3317/2560	7.5	1,470	1.5	0	54	14	250	2.5	0.1	0.2	0.0	0.6	75	330	0	275	0.3	< 0.9	200	0	956	0.0031	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0032	ไม่พบ
564	3318/2560	7.7	907	1.8	0	120	11	63	2.6	0.5	0.2	0.0	0.0	150	120	0	237	0.7	< 0.9	340	150	590	0.0038	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
565	3319/2560	7.5	865	0.8	0	68	18	120	< 0.4	0.2	0.0	0.0	0.1	36	73	0	421	0.7	< 0.9	240	0	562	< 0.0028	0.0008	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0036	ไม่พบ
566	3320/2560	7.6	604	0.6	0	53	10	81	< 0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	7	20	0	400	0.8	< 0.9	170	0	393	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
567	3321/2560	7.0	1,310	0.2	0	240	1.3	40	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	23	260	0	372	0.5	< 0.9	590	290	852	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0029	ไม่พบ
568	3322/2560	7.1	800	0.3	0	110	13	65	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	10	22	0	534	0.6	< 0.9	330	0	520	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
569	3323/2560	7.3	932	0.2	0	140	8.3	68	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	41	52	0	524	0.7	< 0.9	380	0	606	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
570	3324/2560	7.0	789	0.1	0	130	1.5	49	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48	44	0	418	0.3	5.4	330	0	513	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
571	3325/2560	7.1	801	0.9	0	130	3.6	47	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	110	47	0	413	0.3	5.9	350	10	521	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
572	3326/2560	6.9	1,700	0.1	0	290	8.1	67	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	110	310	0	462	0.6	1.2	760	380	1,100	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0026	ไม่พบ
573	3327/2560	7.2	928	0.1	0	190	3.6	22	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	55	74	0	450	0.3	13	480	110	603	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0024	ไม่พบ
574	3328/2560	7.2	686	0.2	0	150	1.9	4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	15	15	0	421	0.2	23	390	40	446	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0025	พบ
575	3329/2560	6.9	689	0.3	0	150	1.9	4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16	14	0	421	0.2	25	380	37	448	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0021	ไม่พบ
576	3330/2560	7.4	702	0.1	0	140	1.1	7	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22	23	0	386	0.2	22	370	49	456	< 0.0028	0.0015	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0029	ไม่พบ
577	3331/2560	7.2	687	0.2	0	150	2.3	4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17	18	0	415	0.1	21	380	37	447	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
578	3332/2560	7.3	660	0.0	0	150	1.1	4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14	12	0	413	0.1	16	370	29	429	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
579	3333/2560	7.3	742	0.2	0	170	1.4	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16	12	0	467	0.1	17	420	39	482	< 0.0028	0.0020	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0029	พบ
580	3334/2560	7.1	681	0.1	0	140	2.8	6	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	15	15	0	360	0.2	65	370	75	443	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0031	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli				
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃	TH	N-TH	TDS	As	Pb		Cd	Cr	Hg	Se
						โดยลดที่																							
601	3355/2560	7.5	24	0.1	0	0.0	0.6	4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7	2.0	0.0	18.0	0.0	< 0.9	< 5	0	16	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
602	3356/2560	6.9	1,370	1.9	0	230	12	53	0.5	0.4	0.0	0.0	0.4	73	240	0	452	0.3	1.5	630	260	890	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0021	พบ
603	3357/2560	7.2	1,110	> 20	0	210	2.8	31	< 0.4	2.8	0.1	0.0	0.9	42	140	0	428	0.6	< 0.9	550	190	722	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
604	3358/2560	6.6	38	0.2	0	3.4	0.6	4	< 0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	< 1	3.6	0	20	0.0	< 0.9	11	0	25	< 0.0028	0.0022	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
605	3359/2560	7.0	812	0.2	0	170	4.6	12	< 0.4	0.0	0.0	0.0	2.6	76	51	0	342	0.2	32	430	150	528	< 0.0028	0.0013	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0052	ไม่พบ
606	3360/2560	7.2	21	0.0	0	1.6	0.2	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	4	3.2	0	12	0.0	1.3	< 5	0	14	< 0.0028	0.0035	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
607	3361/2560	7.0	721	0.1	0	150	1.8	20	< 0.4	0.1	0.0	0.0	2.6	33	30	0	360	0.2	40	370	75	469	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0027	พบ
608	3362/2560	7.2	40	0.1	0	4.5	0.1	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	< 1	5.6	0	26	0.0	4.1	12	0	26	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
609	3363/2560	7.3	742	0.3	0	140	6.3	17	0.5	0.1	0.0	0.0	0.4	35	26	0	394	0.3	37	380	61	482	< 0.0028	0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0034	พบ
610	3364/2560	7.4	28	0.0	0	3.0	0.0	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	< 1	1.6	0	16	0.0	2.7	8	0	18	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
611	3365/2560	7.4	818	0.8	0	46	9.5	150	0.8	0.1	0.1	0.0	0.5	71	11	0	487	0.6	< 0.9	150	0	532	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
612	3366/2560	7.8	469	0.0	0	17	5.2	92	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36	8.4	0	272	0.4	< 0.9	65	0	305	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
613	3367/2560	6.9	5,510	0.4	0	700	110	350	3.5	0.1	2.4	0.0	0.0	45	1900	0	197	0.1	< 0.9	2,200	2000	3,580	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	0.0175	ไม่พบ
614	3368/2560	8.4	669	0.0	0	3.5	6.7	160	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	48	7.2	37	326	0.2	< 0.9	36	0	435	0.0230	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
615	3369/2560	8.2	7	0.1	0	0.0	0.0	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2	4.8	0	6	0.0	< 0.9	< 5	0	5	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
616	3370/2560	6.8	952	0.1	0	180	0.2	35	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	43	40	0	464	0.5	39	460	82	619	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
617	3371/2560	5.8	19	0.1	0	13	0.0	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	< 1	< 1.5	0	14	0.0	2.8	32	21	12	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
618	3372/2560	6.7	716	0.2	0	160	0.2	8	1.6	0.2	0.1	0.0	2.2	10	4.4	0	502	0.3	< 0.9	410	0	465	< 0.0028	0.0012	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
619	3373/2560	6.8	35	0.2	0	7.0	0.0	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	< 1	7.6	0	28	0.0	< 0.9	18	0	23	< 0.0028	0.0025	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
620	3374/2560	6.7	1,120	5.3	0	240	0.3	30	1.0	1.1	0.1	0.0	0.0	89	62	0	547	0.4	< 0.9	610	160	728	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม โคบอลต์	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																			E.coli					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As	Pb						Cd
621	3375/2560	6.1	66	0.1	0	11	0.0	5	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	8	5.2	0	31	0.0	<0.9	28	3	43	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
622	3376/2560	7.4	989	0.4	0	150	0.2	22	0.7	0.1	0.0	0.0	0.2	84	56	0	389	0.3	39	380	60	643	<0.0028	0.0010	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
623	3377/2560	6.7	1,100	0.0	0	260	0.3	22	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	91	65	0	537	0.4	3.5	640	200	715	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
624	3378/2560	7.2	999	0.1	0	180	0.2	58	1.6	0.0	0.1	0.0	0.0	62	52	0	493	0.4	13	450	49	649	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
625	3379/2560	6.7	1,100	2.2	0	230	0.3	33	0.6	0.4	0.1	0.0	0.1	92	76	0	531	0.4	2.6	580	150	715	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
626	3380/2560	7.0	749	1.6	0	170	0.2	9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	47	9.2	0	457	0.3	1.2	420	47	487	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
627	3381/2560	7.2	1,060	0.2	0	180	0.2	66	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33	110	0	436	0.3	28	440	86	689	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
628	3382/2560	7.0	705	0.5	0	110	0.1	19	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	1	13	0	461	0.3	1.3	280	0	458	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
629	3383/2560	7.3	647	0.1	0	150	0.2	19	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1	12	0	400	0.3	1.2	390	60	421	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
630	3384/2560	7.0	750	0.6	0	130	10	29	0.7	0.2	0.0	0.0	0.1	1	24	0	474	0.3	5.5	370	0	488	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
631	3385/2560	7.3	713	0.2	0	120	14	28	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2	25	0	417	0.3	5.4	360	14	463	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
632	3386/2560	6.7	1,160	0.3	0	180	24	39	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	72	110	0	455	0.2	39	550	180	754	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
633	3387/2560	7.0	1,030	0.1	0	160	16	41	3.6	0.0	0.0	0.0	0.1	64	100	0	360	0.2	50	470	170	670	<0.0028	0.0011	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
634	3388/2560	7.0	707	0.1	0	150	8.5	4	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	11	18	0	442	0.2	9.5	400	37	460	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
635	3389/2560	7.0	740	1.3	0	150	9.6	4	<0.4	1.0	0.0	0.0	0.1	11	26	0	440	0.2	12	420	58	481	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
636	3390/2560	6.9	723	0.5	0	160	4.1	5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	9	14	0	458	0.2	12	410	31	470	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
637	3391/2560	6.9	667	1.1	0	140	3.4	11	0.5	0.7	0.0	0.0	0.8	3	10	0	470	0.3	1.6	370	0	434	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
638	3392/2560	6.7	52	0.1	0	6.7	3.6	<4	<0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	1	2.4	0	39	0.0	<0.9	32	0	34	<0.0028	0.0018	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
639	3393/2560	7.0	796	0.2	0	83	15	80	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	27	27	0	487	0.7	<0.9	270	0	517	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
640	3394/2560	6.8	526	3.6	0	71	10	38	3.9	2.2	0.1	0.0	0.1	64	23	0	245	0.1	<0.9	220	17	342	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	pH	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																		E.coli					
						Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	F ⁻	NO ₃ ⁻	TH	N-TH	TDS	As					Pb	Cd
						โดยลดที่																							
641	3395/2560	6.8	38	0.3	0	0.0	2.4	<4	6.0	0.5	0.0	0.0	0.3	5	2.4	0	26	0.0	<0.9	10	0	25	<0.0028	0.0042	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
642	3396/2560	6.7	735	0.3	0	160	0.7	8	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	21	16	0	444	0.1	28	400	38	478	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
643	3397/2560	6.3	30	0.1	0	3.8	0.6	<4	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	<1	<1.5	0	22	0.0	2.4	12	0	20	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
644	3398/2560	7.5	740	0.3	0	150	6.9	10	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	38	32	0	405	0.1	18	400	71	481	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
645	3399/2560	7.3	101	0.1	0	8.0	5.4	11	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1	6.0	0.0	55.0	0.0	5.9	42	0	66	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
646	3400/2560	6.8	676	8.8	0	120	11	32	1.7	1.3	0.8	0.0	3.8	11	6.4	0	474	0.2	<0.9	340	0	439	0.0046	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
647	3401/2560	7.1	17	0.1	0	1.0	0.8	<4	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	<1	10	0	18	0.0	<0.9	6	0	11	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
648	3402/2560	7.2	1,170	2.0	0	120	81	32	1.0	0.4	0.2	0.0	0.1	37	50	0	741	0.3	<0.9	630	20	760	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
649	3403/2560	6.4	35	0.1	0	3.7	0.7	5	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	<1	3.6	0	22	0.0	<0.9	12	0	23	<0.0028	0.0016	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
650	3404/2560	6.8	379	0.6	0	61	2.1	23	3.6	0.1	0.6	0.0	0.0	5	8.0	0	246	0.5	<0.9	160	0	246	0.0079	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
651	3405/2560	7.3	9	0.2	0	0.0	0.0	<4	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	<1	4.0	0	6	0.0	<0.9	<5	0	6	<0.0028	0.0012	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
652	3406/2560	7.3	610	0.5	0	120	9.8	7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27	17	0	364	0.1	1.2	350	52	396	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
653	3407/2560	7.0	655	0.1	0	130	8.6	6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27	16	0	392	0.1	9.3	370	44	426	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
654	3408/2560	7.2	689	0.0	0	140	8.4	9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	40	12	0	386	0.1	20	380	61	448	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
655	3409/2560	7.6	954	0.0	0	61	52	100	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	60	16	0	600	0.7	11	370	0	620	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
656	3410/2560	7.6	954	0.4	0	58	61	100	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	58	16	0	603	0.7	11	390	0	620	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	ไม่พบ
657	3411/2560	7.6	858	4.4	0	110	49	28	0.7	0.9	0.2	0.0	0.2	52	10	0	559	0.4	<0.9	470	12	558	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
658	3412/2560	7.5	856	0.6	0	100	57	28	0.8	0.0	0.1	0.0	0.2	52	10	0	569	0.4	<0.9	490	28	556	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
659	3413/2560	7.2	910	0.2	0	79	51	37	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	48	15	0	571	0.7	25	410	0	592	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ
660	3414/2560	7.5	889	0.2	0	72	58	35	<0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	41	15	0	560	0.7	21	420	0	578	<0.0028	<0.0007	<0.0004	<0.0024	<0.0002	<0.0018	พบ

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสระบุรี.....(ต่อ)

ลำดับ	เลขที่ ปฏิบัติการ	EC µS/cm	ความขุ่น NTU	สี แพลทินัม	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)																				E.coli				
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Fe ²⁺	Mn ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	CO ²⁻ ₃	HCO ⁻ ₃	F ⁻	NO ⁻ ₃	TH	N-TH	TDS	As	Pb	Cd		Cr	Hg	Se	
					โคลด์																								
721	3475/2560	7.2	808	0.1	0	44	9.2	150	1.2	0.0	0.1	0.0	0.2	60	45	0	421	0.4	< 0.9	150	0	525	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
722	3476/2560	7.8	806	0.0	0	43	6.7	150	1.2	0.0	0.0	0.0	0.2	57	46	0	421	0.4	1.1	140	0	524	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
723	3477/2560	6.7	808	14	0	120	15	25	1.9	2.5	1.8	0.0	0.1	2	110	0	329	0.1	< 0.9	370	99	525	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
724	3478/2560	5.8	16	0.0	0	0.0	0.9	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	< 1	2.4	0	12	0.0	< 0.9	< 5	0	10	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
725	3479/2560	6.8	1,230	5.0	0	130	33	120	1.7	0.4	0.0	0.0	0.6	81	110	0	456	0.8	< 0.9	460	89	800	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
726	3480/2560	6.6	94	0.0	0	1.8	3.2	17	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3	10	0	46	0.1	< 0.9	18	0	61	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
727	3481/2560	6.5	432	0.6	0	32	3.1	50	1.8	0.3	0.0	0.0	0.3	20	12	0	248	0.6	< 0.9	93	0	281	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	พบ
728	3482/2560	6.6	16	0.0	0	0.0	1.3	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	< 1	< 1.5	0	11	0.1	< 0.9	5	0	10	< 0.0028	0.0012	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
729	3483/2560	6.5	436	2.0	0	47	10	36	6.7	0.4	0.1	0.0	0.4	2	32	0	232	0.1	< 0.9	160	0	283	< 0.0028	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ
730	3484/2560	6.6	20	0.4	0	0.0	2.9	< 4	< 0.4	0.0	0.0	0.3	1.0	< 1	< 1.5	0	14	0.0	< 0.9	12	0	13	< 0.0028	0.0027	< 0.0004	< 0.0024	< 0.0002	< 0.0018	ไม่พบ

ภาคผนวก ค

1. มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2. มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2539

มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตารางที่ 1 มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คุณลักษณะ	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	
			เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
ทางกายภาพ	1.สี (Colors)	ปลาตินัม-โคบอลต์	5	15
	2.ความขุ่น(Turbidity)	หน่วยความขุ่น	5	20
	3.ความเป็นกรด-ด่าง	-	7.0-8.5	6.5-9.2
ทางเคมี	4.เหล็ก (Fe)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 0.5	1.0
	5.แมงกานีส (Mn)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 0.3	0.5
	6.ทองแดง (Cu)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 1.0	1.5
	7.สังกะสี (Zn)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 5.0	15
	8.ซัลเฟต (SO ₄)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 200	250
	9.คลอไรด์ (Cl)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 250	600
	10.ฟลูออไรด์ (F)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 0.7	1.0
	11.ไนเตรต (NO ₃)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 45	45
	12.ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 300	500
	13.ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness as CaCO ₃)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 200	250
	14.ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	มก./ล.	ไม่เกินกว่า 600	1,200
สารพิษ	15.สารหนู (As)	มก./ล.	ต้องไม่มี	0.05
	16.ไซยาไนด์ (CN)	มก./ล.	ต้องไม่มี	0.1
	17.ตะกั่ว (Pb)	มก./ล.	ต้องไม่มี	0.05
	18.ปรอท (Hg)	มก./ล.	ต้องไม่มี	0.001
	19.แคดเมียม (Cd)	มก./ล.	ต้องไม่มี	0.01
	20.ซีลีเนียม (Se)	มก./ล.	ต้องไม่มี	0.01
ทางแบคทีเรีย	21.แบคทีเรียที่ตรวจพบโดยวิธี Standard plate count	โคโลนีต่อ ลบ.ซม.	ไม่เกินกว่า 500	-
	22.แบคทีเรียที่ตรวจพบโดยวิธี Most Probable Number (MPN)	เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 ลบ.ซม.	น้อยกว่า 2.2	-
	23.อี.โคไล (<i>E.coli</i>)	-	ต้องไม่มี	-

ตารางที่ 2 มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2539

ข้อมูล	หน่วยวัด	เกณฑ์ที่กำหนด
ความเป็นกรด-ด่าง	-	-
สี	แพลตตินัมโคบอลท์	ไม่เกิน 15
ความขุ่น	เอ็นทียู	ไม่เกิน 5
สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 1,000
ความกระด้าง	มิลลิกรัมต่อลิตร	-
เหล็ก	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.3
แมงกานีส	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.1
ทองแดง	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 1.0
สังกะสี	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 3
ตะกั่ว	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.01
โครเมียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.05
แคดเมียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.003
สารหนู	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.01
ปรอท	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.001
ซิลเฟต	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 250
คลอไรด์	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 250
ไนเตรท	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 50
ฟลูออไรด์	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 1.5
คลอรีนอิสระคงเหลือ	มิลลิกรัมต่อลิตร	-
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิกรัม	ไม่พบ
อี.โคไลหรือเทอร์โมโธเลอแรนท์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิกรัม	ไม่พบ
แบเรียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.7
ฟีนอล	มิลลิกรัมต่อลิตร	-
ซิลิเนียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.01
เงิน	มิลลิกรัมต่อลิตร	-
อลูมิเนียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.2
เอ บี เอส	มิลลิกรัมต่อลิตร	-
ไซยาไนด์	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.07
นิเกิล	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.02

ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน



การอบรมวิธีการเก็บตัวอย่าง




ชนิดหอถังแบบต่างๆที่สำรวจ



การเก็บตัวอย่างระบบประปาบาดาล



การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย กายภาพ เคมี และสารพิษ

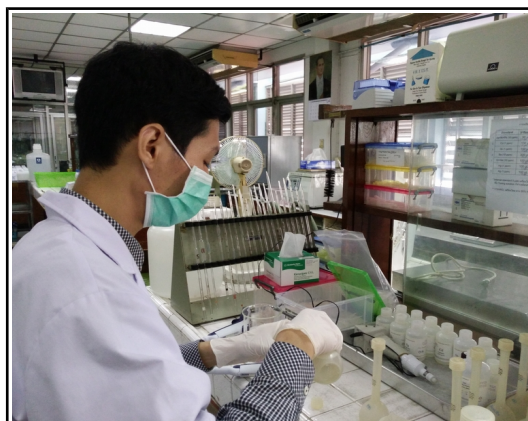

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย กายภาพ เคมี และสารพิษ



การสำรวจความพึงพอใจมอบหนังสือรับรองและผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

ภาคผนวก จ

การประเมินความพึงพอใจ

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

จากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

นำข้อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

ตารางที่ 1 ข้อมูลจากแบบสอบถาม แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	86	48.59
หญิง	91	51.41
รวม	177	100%
การศึกษา		
ประถมศึกษา	51	28.81
มัธยม/อาชีวศึกษา	82	46.33
ปริญญาตรี	38	21.47
สูงกว่าปริญญาตรี	6	3.39
อื่นๆ	-	-
รวม	177	100%
สถานภาพของผู้ตอบ		
ประชาชน	109	61.58
ส่วนราชการ/	12	6.78
รัฐวิสาหกิจ	-	-
สถานประกอบการ	10	5.65
องค์กรฯส่วนท้องถิ่น	46	26.00
อื่นๆ	-	-
รวม	177	100%

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจจำนวน 177 คน เป็นเพศชาย จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 48.59 และเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 51.41 ส่วนใหญ่จบการระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 82 คน คิดเป็นร้อยละ 46.33 และสถานภาพของผู้ตอบ ส่วนมากคือประชาชน และองค์กรฯ ส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 61.58 และ 26.00 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ และด้านผลสัมฤทธิ์ แบ่งเกณฑ์เป็น 5 ระดับ ดังนี้

1. ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50
2. ความพึงพอใจในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
3. ความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
4. ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50- 4.49
5. ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย และร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค แยกเป็นรายด้าน ดังแสดงในตารางที่ 2-4 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 3 ด้าน แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้านกระบวนการ

ด้านกระบวนการ	ระดับความพึงพอใจ						
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ค่าเฉลี่ยระดับ	ระดับความพึงพอใจ
1. ก่อนหน้านี้ท่านทราบถึงระบบประปาที่ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอยู่มากน้อยเพียงใด	62	35	57	23	-	3.77	มาก
2. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้น้ำจากระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภคมากน้อยเพียงใด	82	75	20	-	-	4.35	มาก
3. การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน	94	70	5	6	2	4.40	มากที่สุด
4. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการนี้	108	54	12	3	-	4.51	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยผลรวมระดับความพึงพอใจ						4.26	มาก
ร้อยละ						85.14	

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยผลรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.26$) ร้อยละ 85.14

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและร้อยละระดับความพึงพอใจผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่

ด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่	ระดับความพึงพอใจ						
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ค่าเฉลี่ยระดับ	ระดับความพึงพอใจ
1. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบปัญหาชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	72	58	45	2	-	4.13	มาก
2. เจ้าหน้าที่ที่มีความสุภาพในการปฏิบัติตนลักษณะท่าทางสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	78	75	22	2	-	4.29	มาก
3. เจ้าหน้าที่ที่มีการดำเนินงานอย่างตั้งใจ รวดเร็ว และมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนประชาชน	86	67	23	1	-	4.34	มาก
ค่าเฉลี่ยผลรวมระดับความพึงพอใจ						4.26	มาก
ร้อยละ						85.12	

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่มีค่าเฉลี่ยผลรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.26$) ร้อยละ 85.12

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและร้อยละระดับความพึงพอใจผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้านผลสัมฤทธิ์

ด้านผลสัมฤทธิ์	ระดับความพึงพอใจ						
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ค่าเฉลี่ยระดับ	ระดับความพึงพอใจ
1. ก่อนการได้รับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ท่านมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดในการนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	98	54	23	2	1	4.40	มาก
2. จากการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ท่านมีความเข้าใจเรื่องคุณภาพน้ำของระบบประปา มากน้อยเพียงใด	96	64	16	1	-	4.44	มาก
3. หลังจากได้รับทราบผลการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ท่านมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดในการนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	87	68	15	7	-	4.33	มาก
ค่าเฉลี่ยผลรวมระดับความพึงพอใจ						4.39	มาก
ร้อยละ						87.80	

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยผลรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.39$) ร้อยละ 87.80

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 3 ด้าน

รายการ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1.ด้านกระบวนการ	4.26	0.87	มาก
2.ด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่	4.26	0.77	มาก
3.ด้านผลสัมฤทธิ์	4.39	0.74	มาก
ผลรวม 3 ด้าน	4.30	0.81	มาก

จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อโครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค มีค่าเฉลี่ยผลรวม 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.30$) ร้อยละ 85.93

